

**WARRANTY
REGISTRATION:**
register online today for a
chance to win a FREE Tripp Lite
product—www.tripplite.com/warranty



Owner's Manual

SmartRack™ Panel-Mount Three-Fan Accessory Model: SR14



1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Customer Support: (773) 869-1234
www.tripplite.com



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS. To avoid injury, follow installation steps in sequence and use an assistant to lift and stabilize the unit during installation. Do not connect the fan panel to power until it has been properly installed in a rack enclosure.

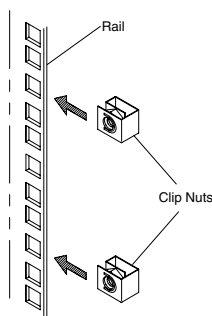


Figure 1

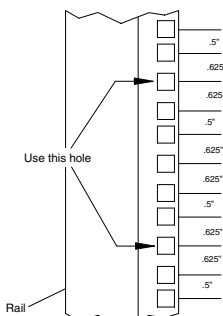


Figure 2

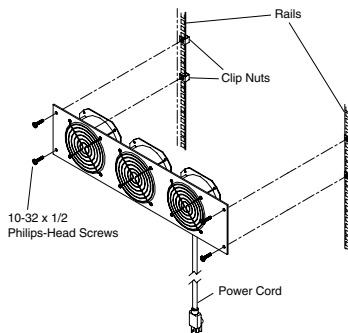


Figure 3

Installation Procedures

Parts List:

SR14 Panel-Mount Three-Fan Accessory (1)
#10-32 Clip Nuts—Tinnerman # C31758-1032-3B (4)
#10-32 x 1/2 Phillips-Head Screws (4)

Tools Required: Phillips-Head Screwdriver

Note: The included clip nuts provide mounting points on 19-in. rackmount equipment rails. Clip nuts have a front (screwhead) side. Before securing clip nuts to the rack, determine which way they should face for ease of access to the screwhead during component installation. Clip nuts may be removed from rack rails by placing the tip of a flat-blade screwdriver or knife under the tab on the front and prying up to free the retainer ring from the rail (see Figure 1).

1. Select the position at which the fan panel will be installed in the rack enclosure.
2. Install one clip nut into the top hole of the selected position
3. Install a second clip nut on the same rail, six holes down (see Figure 2).
4. Measure from the bottom of the vertical rail to the top clip nut. Install remaining clip nuts on the opposite vertical rail at the measured height.
5. Using an assistant, attach the fan panel to the clip nuts with the included 10-32 x 1/2 Phillips-head screws (see Figure 3). Plug the power cord into a grounded 120V outlet.

Warranty Registration

Visit www.tripplite.com/warranty today to register the warranty for your new Tripp Lite product. You'll be automatically entered into a drawing for a chance to win a FREE Tripp Lite product!*

* No purchase necessary. Void where prohibited. Some restrictions apply. See website for details.

Tripp Lite follows a policy of continuous improvement. Product specifications are subject to change without notice.

Manual del Propietario

Unidad de Tres Ventiladores para Montaje en Bastidor SmartRack™

Modelo: SR14



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES. Para evitar lesiones, siga los pasos de instalación en secuencia y use un asistente para levantar y estabilizar la unidad durante su instalación. No conecte a la corriente el panel del ventilador hasta que éste haya sido instalado adecuadamente en un bastidor.

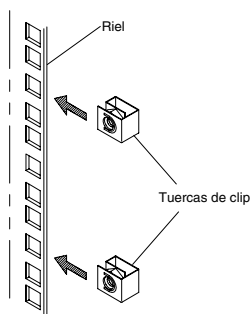


Figura 1

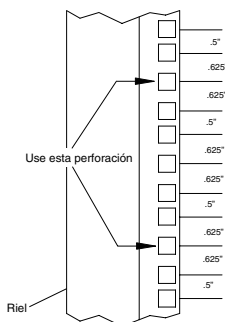


Figura 2

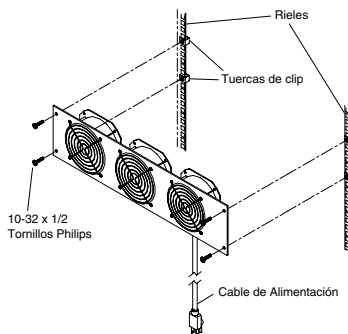


Figura 3

Procedimientos de Instalación

Lista de Partes:

Unidad de tres ventiladores para montaje en bastidor SR14 (1)
Tuercas de clip #10-32—Tinnerman # C31758-1032-3B (4)
Tornillos Philips #10-32 x 1/2 (4)

Herramientas Requeridas: Desarmador Philips

Nota: Las tuercas de clip incluidas suministran puntos de montaje en los rieles de un bastidor de 19 pulgadas. Las tuercas de clip tienen un lado frontal (la cabeza del tornillo). Antes de fijar las tuercas de clip en el bastidor, determine hacia que lado se deben orientar para tener un acceso fácil a la cabeza del tornillo durante la instalación del componente. Las tuercas de clip pueden removerse de los rieles del bastidor insertando la punta de un desarmador plano o un cuchillo bajo la pestaña al frente y presionando para liberar al anillo retenedor del riel. (Vea la Figura 1).

1. Defina la posición en la que el ventilador se instalará en el bastidor.
2. Instale una tuerca de clip en el hoyo más arriba de la posición seleccionada
3. Instale una segunda tuerca de clip en el mismo riel seis hoyos abajo (Vea la Figura 2).
4. Mida desde abajo del riel vertical hasta la tuerca de clip de arriba. Instale las tuercas de clip sobrantes en el riel vertical opuesto a la misma altura de las medidas tomadas.

5. Auxiliado por un asistente, fije el panel del ventilador a las tuercas de clip con los tornillos Philips 10-32 x 1/2 Incluidos (Vea la Figura 3). Enchufe la clavija del cable de alimentación en una toma de corriente de 120V adecuadamente conectada a tierra.

Tripp Lite tiene una política de mejoramiento continuo. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

**LEA SU INSTRUCTIVO
CONSULTE SUS CONDICIONES DE GARANTÍA
POR PRODUCTO**

PÓLIZA DE GARANTÍA

Este equipo marca Tripp Lite, modelo _____ está garantizado por TRIPP LITE, que tiene su domicilio en la calle de Sierra Candela No.111-107, Col Lomas de Chapultepec, CP 11000, México, DF, y puede hacer efectiva su garantía así como obtener partes, componentes, consumibles y accesorios en el Centro de Servicio Q PLUS ubicado en Av Coyoacan 931, Col. Del Valle, C.P. 03120 México, D.F., tel. 50 00 27 00 contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, imperfecciones de materiales, piezas, componentes y mano de obra al consumidor acorde a la siguiente tabla:

Producto	Modelo	Vigencia
Sistema de Energía Ininterrumpible (UPS)	Familia: BC, OMNI, SMART, SMARTONLINE MONOFASICOS	2 Años
Sistema de Energía Ininterrumpible (UPS)	Familia: SMARTONLINE 3PH	1 Año
Regulador y Acondicionador de Tensión	Familia: LS, LC	2 Años
Inversores	Familia: APS, PV	2 Años
Multiplexor y Conmutador	Familia: KVM	5 Años
Conmutador	Modelo: B020-016	6 Meses
Supresor de Picos de Tensión	Familia: PROTECT IT, ISOBAR	25 Años

CONDICIONES

1. Para hacer válida su garantía no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de esta póliza debidamente llenada y sellada por el establecimiento que lo vendió junto con el producto en el lugar donde fue adquirido.
2. TRIPP LITE, se compromete a reparar, y en caso de que a su juicio no sea posible la reparación, a cambiar el equipo, así como las piezas y componentes defectuosos del mismo sin cargo alguno para el propietario durante el periodo de garantía, así como los gastos de transportación razonablemente erogados del producto que deriven de su cumplimiento, dentro de su red de servicio.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días contados a partir de la fecha de recepción del producto en el Centro Autorizado de Servicio, en donde también podrán adquirir refacciones y partes.
4. En caso de que la presente póliza de garantía se extravíara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que expida un duplicado de la póliza de garantía, previa presentación de la nota de compra o factura correspondiente.

EXCLUSIONES

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

- a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a la normales.
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

Este equipo fue vendido por: _____
con domicilio en _____
el día _____ de _____, fecha a partir de
la que inicia la presente garantía.

Manuel du propriétaire

Accessoire SmartRack™

- trois ventilateurs montés sur panneau

Modèle : SR14



IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ. Pour éviter les blessures, suivre les étapes d'installation l'une à la suite de l'autre et demander l'aide d'un assistant pour soulever et stabiliser l'appareil pendant l'installation. Ne pas connecter le panneau de ventilateur au courant avant qu'il n'ait été correctement installé dans un bâti.

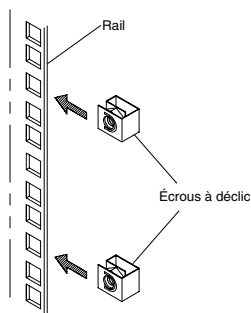


Figure 1

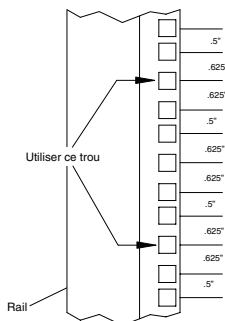


Figure 2

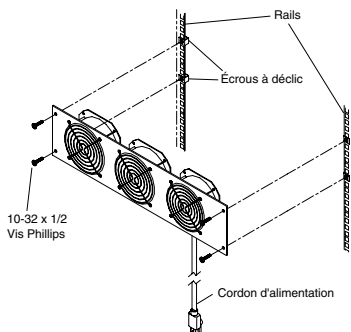


Figure 3

Procédures d'installation

Liste des pièces :

Accessoire - trois ventilateurs montés sur panneau SR14 (1)

Écrous à dé clic No 10-32 —Tinnerman No C31758-1032-3B (4)

Vis Phillips 10-32 x 1/2 (4)

Outils nécessaires : Tournevis Phillips

Note: Les écrous à dé clic inclus fournissent des points de fixation sur les rails de 48,3 cm (19 po) du bâti. Les écrous à dé clic ont une face avant (tête de vis). Avant de fixer les écrous à dé clic au bâti, déterminer leur sens pour la facilité d'accès à la tête de vis pendant l'installation de l'élément.

Vous pouvez enlever les écrous à dé clic des rails en plaçant l'extrémité de la lame d'un tournevis ou d'un couteau sous la languette à l'avant et en les forçant pour les dégager sous l'anneau de retenue du rail (Voir Figure 1).

1. Choisir la position où sera installé le panneau de ventilateurs dans le bâti.
2. Poser un écrou à dé clic dans le trou supérieur de la position choisie.
3. Poser un second écrou sur le même rail, six trous plus bas (voir Figure 2).
4. Prendre la mesure de la base du rail vertical à l'écrou à dé clic supérieur. Poser les écrous restants à la hauteur mesurée sur le rail vertical opposé.
5. À l'aide d'un assistant, fixer le panneau de ventilateurs aux écrous à dé clic avec les vis Phillips 10-32 x 1/2 incluses (voir Figure 3). Brancher le cordon d'alimentation dans une prise mise à la terre, 120 V.

La politique de Tripp Lite est celle d'une amélioration continue. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
www.tripplite.com