




INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO & CONSIDERAÇÕES DE SEGURANÇA ESPAÇADOR LOSANGULAR 15 kV COM GARRAS

Leia atentamente este procedimento antes da aplicação do produto. Certifique-se de selecionar o Espaçador apropriado antes da aplicação.

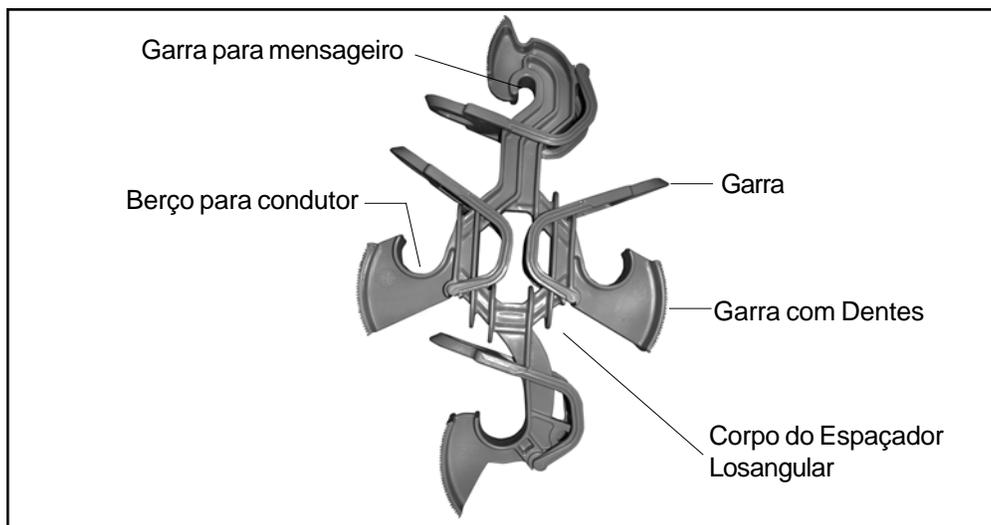

1.00 Posicione o Espaçador entre o feixe de cabos alinhado com o mensageiro. Tenha certeza que as garras estão totalmente abertas.

Nota: As garras ficam na posição aberta sem ser necessário qualquer assistência. (Figura 1)

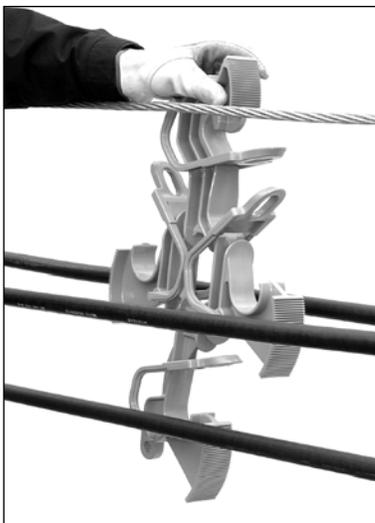


Figura 1

2.00 Vire o Espaçador e posicione o berço superior no cabo mensageiro. (a garra deve ser posicionada para frente, conforme mostra a foto). Posicione os condutores cobertos em seus respectivos berços. (Figura 2).

Nota: Se o Espaçador estiver sendo instalado em uma estrutura com braço anti-balanço, encaixe o braço anti-balanço e seu pino no furo próximo ao berço inferior e instale a garra superior no estribo do braço "L".

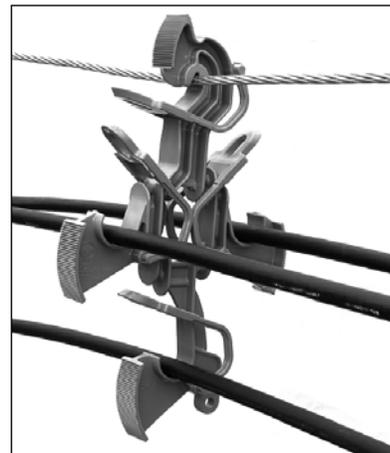


Figura 2

3.00 Utilizando apenas as mãos, aplique as garras no mensageiro e nos condutores engatando-as nos dentes existentes no Espaçador. Caso seja necessário apertos adicionais na instalação, use uma chave de venda para vencer mais 1 ou 2 dentes. (Figura 3)

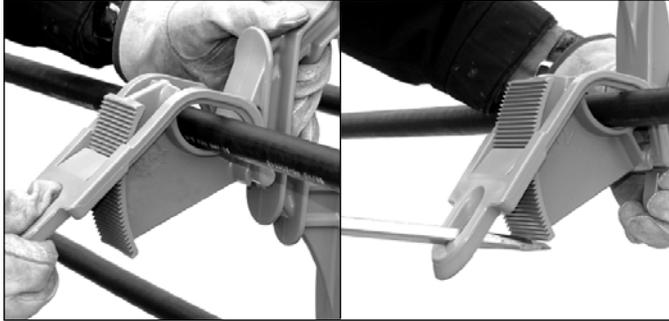


Figura 3

4.00 Espaçador totalmente instalado. (Figura 4)

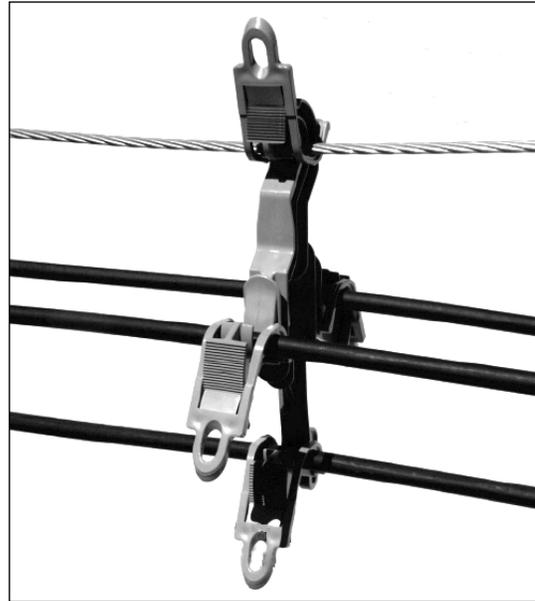


Figura 4

CONSIDERAÇÕES DE SEGURANÇA

Este manual de instalação não foi elaborado para substituir as normas de construção ou de segurança de nenhuma companhia. Ele é fornecido somente para ilustrar um método de instalação que seja seguro para o pessoal. O não seguimento deste procedimento poderá resultar em danos corporais.

Quando se realizarem trabalhos em área de linhas energizadas, deve-se ter muito cuidado para evitar o contato acidental com as mesmas.

Para obter um serviço adequado e conseguir o nível necessário de garantia do pessoal, assegure-se de escolher o produto correto antes de sua instalação no campo.

Este produto deve ser instalado somente por pessoas devidamente qualificadas e que estejam completamente familiarizadas e capacitadas para isto.



PLP - Produtos para Linhas Preformados Ltda.

Avenida Tenente Marques, 1112 - Polvilho

CEP 07770-000 - Cajamar - SP

Tel. (11) 4448-8000 - Fax (11) 4448-8080

E-mail: plp@plp.com.br

www.plp.com.br