

Manual de instruções

Sensor de radar para a medição contínua
de nível de enchimento de produtos
líquidos

VEGAPULS 62

HART e pacote de baterias recarregáveis



Document ID: 40793



VEGA

Índice

1	Sobre o presente documento	
1.1	Função	4
1.2	Grupo-alvo	4
1.3	Simbologia utilizada	4
2	Para sua segurança	
2.1	Pessoal autorizado	5
2.2	Utilização conforme a finalidade.....	5
2.3	Advertência sobre uso incorreto.....	5
2.4	Instruções gerais de segurança	5
2.5	Conformidade CE.....	6
2.6	Recomendações NAMUR.....	6
2.7	Homologação de radiotransmissão válida para a Europa	6
2.8	Homologação de radiotransmissão para os EUA/Canadá	6
2.9	Proteção ambiental	7
3	Descrição do produto	
3.1	Construção.....	8
3.2	Modo de trabalho	9
3.3	Embalagem, transporte e armazenamento	10
3.4	Acessórios e peças sobressalentes	11
4	Montar	
4.1	Informações gerais.....	13
4.2	Preparação para a montagem.....	14
4.3	Instruções de montagem.....	15
4.4	Configurações de medição - Tubos.....	22
4.5	Configurações de medição - Débito	27
5	Conectar à alimentação de tensão	
5.1	Conexão do carregador de bateria.....	29
5.2	Esquema de ligações	29
5.3	Fase de inicialização	30
6	Colocar em funcionamento com o módulo de visualização e configuração	
6.1	Colocar o módulo de visualização e configuração	32
6.2	Sistema de configuração.....	33
6.3	Indicação do valor de medição - Seleção idioma encomendado	34
6.4	Ajuste de parâmetros	35
6.5	Armazenamento dos dados de parametrização.....	55
7	Colocação em funcionamento com o PACTware	
7.1	Conectar o PC.....	57
7.2	Ajuste de parâmetros	57
7.3	Armazenamento dos dados de parametrização.....	58
8	Colocação em funcionamento com outros sistemas	
8.1	Programas de configuração DD	59
8.2	Field Communicator 375, 475	59
9	Diagnóstico, Asset Management e Serviço	
9.1	Manutenção	60
9.2	Memória de valores de medição e de eventos	60

9.3	Função Asset-Management	61
9.4	Eliminar falhas	66
9.5	Trocar o módulo eletrônico	69
9.6	Atualização do software	70
9.7	Procedimento para conserto	70
10	Desmontagem	
10.1	Passos de desmontagem	72
10.2	Eliminação de resíduos	72
11	Anexo	
11.1	Dados técnicos	74
11.2	Dimensões	81



Instruções de segurança para áreas Ex

Observe em aplicações Ex as instruções de segurança específicas. Tais instruções encontram-se em qualquer aparelho com homologação EX e constituem parte integrante do manual de instruções.

Versão redacional: 2015-06-17

1 Sobre o presente documento

1.1 Função

O presente manual de instruções fornece-lhe as informações necessárias para a montagem, a conexão e a colocação do aparelho em funcionamento, além de informações relativas à manutenção e à eliminação de falhas. Portanto, leia-o antes de utilizar o aparelho pela primeira vez e guarde-o como parte integrante do produto nas proximidades do aparelho e de forma que esteja sempre acessível.

1.2 Grupo-alvo

Este manual de instruções é destinado a pessoal técnico qualificado. Seu conteúdo tem que poder ser acessado por esse pessoal e que ser aplicado por ele.

1.3 Simbologia utilizada



Informação, sugestão, nota

Este símbolo indica informações adicionais úteis.



Cuidado: Se este aviso não for observado, podem surgir falhas ou o aparelho pode funcionar de forma incorreta.



Advertência: Se este aviso não for observado, podem ocorrer danos a pessoas e/ou danos graves no aparelho.



Perigo: Se este aviso não for observado, pode ocorrer ferimento grave de pessoas e/ou a destruição do aparelho.



Aplicações em áreas com perigo de explosão

Este símbolo indica informações especiais para aplicações em áreas com perigo de explosão.

- **Lista**

O ponto antes do texto indica uma lista sem sequência obrigatória.

- **Passo a ser executado**

Esta seta indica um passo a ser executado individualmente.

- 1 **Sequência de passos**

Números antes do texto indicam passos a serem executados numa sequência definida.



Eliminação de baterias

Este símbolo indica instruções especiais para a eliminação de baterias comuns e baterias recarregáveis.

2 Para sua segurança

2.1 Pessoal autorizado

Todas as ações descritas neste manual só podem ser efetuadas por pessoal técnico devidamente qualificado e autorizado pelo proprietário do equipamento.

Ao efetuar trabalhos no e com o aparelho, utilize o equipamento de proteção pessoal necessário.

2.2 Utilização conforme a finalidade

O VEGAPULS 62 é um sensor para a medição contínua de nível de enchimento. Através de uma bateria recarregável integrada no aparelho, ele é especialmente apropriado como sistema de medição portátil ou como sensor de teste para aplicações especiais.

Informações detalhadas sobre a área de utilização podem ser lidas no capítulo "*Descrição do produto*".

A segurança operacional do aparelho só ficará garantida se ele for utilizado conforme a sua finalidade e de acordo com as informações contidas no manual de instruções e em eventuais instruções complementares.

2.3 Advertência sobre uso incorreto

Se o aparelho for utilizado de forma incorreta ou não de acordo com a sua finalidade, podem surgir deste aparelho perigos específicos da aplicação, por ex. ex. um transbordo do reservatório ou danos em partes do sistema devido à montagem errada ou ajuste inadequado. Além disso, através disso as propriedades de proteção do aparelho podem ser prejudicadas.

2.4 Instruções gerais de segurança

O aparelho atende o padrão técnico atual, sob observação dos respectivos regulamentos e diretrizes. Ele só pode ser utilizado se estiver em perfeito estado, seguro para a operação. O proprietário é responsável pelo bom funcionamento do aparelho.

Durante todo o tempo de utilização, o proprietário tem também a obrigação de verificar se as medidas necessárias para a segurança no trabalho estão de acordo com o estado atual das regras vigentes e de observar novos regulamentos.

O usuário do aparelho deve observar as instruções de segurança deste manual, os padrões nacionais de instalação e os regulamentos vigentes relativos à segurança e à prevenção de acidentes.

Por motivos de segurança e de garantia, intervenções que forem além das atividades descritas no manual de instruções só podem ser efetuadas por pessoal autorizado pelo fabricante. Fica expressamente proibido modificar o aparelho por conta própria.

Além disso, devem ser respeitadas as sinalizações e instruções de segurança fixadas no aparelho.

As frequências de transmissão dos sensores de radar encontram-se, a depender do modelo do aparelho, na banda C-, K ou W. As baixas potências de transmissão são muito mais baixas que os valores-limite internacionalmente permitidos. Se o aparelho for utilizado conforme a finalidade, não há qualquer perigo de danos à saúde.

2.5 Conformidade CE

O aparelho atende os requisitos legais das respectivas diretrizes da Comunidade Européia. Através da utilização do símbolo CE, atestamos que o teste foi bem sucedido.

A declaração de conformidade CE pode ser encontrada na área de download de nossa homepage.

2.6 Recomendações NAMUR

A NAMUR uma associação que atua na área de automação da indústria de processamento na Alemanha. As recomendações NAMUR publicadas valem como padrões na instrumentação de campo.

O aparelho atende as exigências das seguintes recomendações NAMUR:

- NE 21 – Compatibilidade eletromagnética de meios operacionais
- NE 43 – Nível de sinais para a informação de falha de transmissores
- NE 53 – Compatibilidade de aparelhos de campo e componentes de visualização/configuração
- NE 107 – Automonitoração e diagnóstico de aparelhos de campo

Para maiores informações, vide www.namur.de.

2.7 Homologação de radiotransmissão válida para a Europa

O aparelho foi aprovado para o uso em reservatórios fechados conforme a norma EN 302372-1/2 (2006-04).

2.8 Homologação de radiotransmissão para os EUA/Canadá

Este aparelho apresenta em conformidade com a parte 15 dos regulamentos FCC. Para a operação, devem ser observadas as duas disposições a seguir:

- O aparelho não pode causar emissões de interferência
- O aparelho não pode ser sensível contra emissões de interferência, mesmo contra aquelas que provocam estados operacionais indesejados

Alterações que venham a ser efetuadas sem a autorização expressa do fabricante anulam a licença de utilização conforme a FCC/IC.

O aparelho apresenta conformidade com RSS-210 dos regulamentos IC.

O aparelho só pode ser utilizado em reservatórios fechados de metal, concreto ou plástico reforçado com fibra de vidro.

2.9 Proteção ambiental

A proteção dos recursos ambientais é uma das nossas mais importantes tarefas. Por isso, introduzimos um sistema de gestão ambiental com o objetivo de aperfeiçoar continuamente a proteção ecológica em nossa empresa. Nosso sistema de gestão ambiental foi certificado conforme a norma DIN EN ISO 14001.

Ajude-nos a cumprir essa meta, observando as instruções relativas ao meio ambiente contidas neste manual:

- Capítulo "*Embalagem, transporte e armazenamento*"
- Capítulo "*Eliminação controlada do aparelho*"

3 Descrição do produto

3.1 Construção

Placa de características

A placa de características contém os dados mais importantes para a identificação e para a utilização do aparelho:

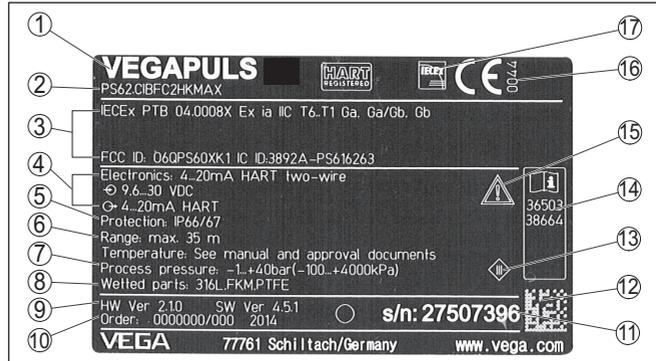


Fig. 1: Estrutura da placa de características (exemplo)

- 1 Tipo de aparelho
- 2 Código do produto
- 3 Homologações
- 4 Alimentação e saída de sinal do sistema eletrônico
- 5 Grau de proteção
- 6 Faixa de medição
- 7 Temperatura do processo e temperatura ambiente, pressão do processo
- 8 Material das peças que entram em contato com o produto
- 9 Versão do software e hardware
- 10 Número do pedido
- 11 Número de série do aparelho
- 12 Código de matriz de dados para app de smartphone
- 13 Símbolo da classe de proteção do aparelho
- 14 Números de identificação da documentação do aparelho
- 15 Aviso sobre a necessidade de observar a documentação do aparelho
- 16 Órgão notificado para a marca de conformidade CE
- 17 Diretriz de homologação

Número de série - Busca de aparelhos

A placa de características contém o número de série do aparelho, que permite encontrar os seguintes dados do aparelho em nossa homepage:

- Código do produto (HTML)
- Data de fornecimento (HTML)
- Características do aparelho específicas do pedido (HTML)
- manual de instruções e Guia rápido no momento da entrega (PDF)
- Dados do sensor específicos do pedido para uma troca do sistema eletrônico (XML)
- Certificado de teste (PDF) - opcional

Para isso, visite nosso site www.vega.com, "VEGA Tools" e "Pesquisa de aparelhos" e digite o número de série.

De forma alternativa, os dados podem ser encontrados com seu smartphone:

- Baixe o app para smartphone "VEGA Tools" no "Apple App Store" ou no "Google Play Store"
- Escaneie o código de matriz de dados na placa de características do aparelho ou
- Digite manualmente o número de série no app

Área de aplicação deste manual de instruções

O presente manual vale para os seguintes modelos do aparelho:

- Hardware a partir da versão 2.1.0
- Software a partir da versão 4.5.1

Modelos

O aparelho é fornecido em dois modelos diferentes do sistema eletrônico. O modelo atual do módulo eletrônico pode ser identificado através do código do produto na placa de características e no próprio módulo eletrônico.

- Sistema eletrônico padrão tipo PS60HK.-
- Sistema eletrônico com sensibilidade elevada tipo PS60HS.-

Volume de fornecimento

São fornecidos os seguintes componentes:

- Sensor de radar com bateria integrada
- Carregador de bateria
- Arco de montagem com material de fixação (opcional)
- Documentação
 - Guia rápido VEGAPULS 62
 - Instruções para acessórios opcionais para o aparelho
 - "Instruções de segurança" específicas para aplicações Ex (em modelos Ex)
 - Se for o caso, outros certificados
- DVD inclui "Software",
 - PACTware/DTM Collection
 - Software do driver



Informação:

No manual de instruções estão descritas também características opcionais do aparelho. O respectivo volume de fornecimento depende da especificação do pedido.

3.2 Modo de trabalho

Área de aplicação

O VEGAPULS 62 é um sensor de radar de uso universal para a medição contínua de nível de enchimento de líquidos. Ele é apropriado para aplicações em reservatórios de armazenamento e de processo e reatores, mesmo sobre condições difíceis do processo.

A depender da área de utilização, são empregados diferentes modelos:

- Antena
 - Tanques pequenos e reservatórios de processo, medição em quase todos os produtos: **Antena tipo corneta de ø 40 mm**

- Tanques de armazenamento e reservatório de processo, medição de produtos como solventes, hidrocarbonetos e combustíveis sob condições difíceis de processo: **Antena tipo corneta $\varnothing 48 \dots 95 \text{ mm}$**
- Produtos com baixo valor ϵ_r , em medições com grande distância: **Antena parabólica**
- Sistema eletrônico
 - Produto com um valor $\epsilon_r \geq 1,8$: **Sistema eletrônico padrão**
 - Produtos com um valor $\epsilon_r < 1,8, \geq 1,5$; Aplicações com propriedades de reflexão muito desfavoráveis: **Sistema eletrônico com sensibilidade elevada**

Os valores realmente atingíveis dependem das condições de medição, do sistema de antena e do tubo vertical ou de by-pass.

Princípio de funcionamento

A antena do sensor emite impulsos curtos de radar com uma duração de aproximadamente 1 ns. Esses são refletidos pelo produto e recebidos pela antena como ecos. A duração dos impulsos entre seu envio e recepção equivale à distância e é portanto proporcional à altura do produto. O nível assim determinado é transformado em um sinal de saída correspondente e emitido como valor de medição.

Alimentação de tensão

A alimentação de tensão do aparelho é realizada através de uma bateria recarregável integrada. Isso permite a operação do aparelho independentemente da rede ou de um sistema central de controle. Visando atingir um longo tempo de carga da bateria, o aparelho é ajustado pela fábrica no modo HART-Multidrop. A bateria só precisa fornecer uma corrente de 4 mA.

3.3 Embalagem, transporte e armazenamento

Embalagem

O seu aparelho foi protegido para o transporte até o local de utilização por uma embalagem. Os esforços sofridos durante o transporte foram testados de acordo com a norma ISO 4180.

Em aparelhos padrão, a embalagem é de papelão, é ecológica e pode ser reciclada. Em modelos especiais é utilizada adicionalmente espuma ou folha de PE. Elimine o material da embalagem através de empresas especializadas em reciclagem.

Transporte

Para o transporte têm que ser observadas as instruções apresentadas na embalagem. A não observância dessas instruções pode causar danos no aparelho.

Inspecção após o transporte

Imediatamente após o recebimento, controle se o produto está completo e se ocorreram eventuais danos durante o transporte. Danos causados pelo transporte ou falhas ocultas devem ser tratados do modo devido.

Armazenamento

As embalagens devem ser mantidas fechadas até a montagem do aparelho e devem ser observadas as marcas de orientação e de armazenamento apresentadas no exterior das mesmas.

Caso não seja indicado algo diferente, guarde os aparelhos embalados somente sob as condições a seguir:

- Não armazenar ao ar livre
- Armazenar em lugar seco e livre de pó
- Não expor a produtos agressivos
- Proteger contra raios solares
- Evitar vibrações mecânicas

Temperatura de transporte e armazenamento

- Consulte a temperatura de armazenamento e transporte em "*Anexo - Dados técnicos - Condições ambientais*"
- Umidade relativa do ar de 20 ... 85 %

3.4 Acessórios e peças sobressalentes

PLICSCOM

O módulo de visualização e configuração PLICSCOM serve para a visualização do valor de medição, configuração e diagnóstico. Ele pode ser sempre utilizado no sensor ou na unidade externa de visualização e configuração e novamente removido.

Maiores informações podem ser lidas no manual "*Módulo de visualização e configuração PLICSCOM*" (documento 27835).

VEGACONNECT

O adaptador de interface VEGACONNECT permite a conexão de aparelhos com função de comunicação à porta USB de um PC. Para ajustar esses aparelhos, é necessário o software de configuração PACTware com o respectivo VEGA-DTM.

Maiores informações podem ser lidas no manual "*Adaptador de interface VEGACONNECT*" (documento 32628).

Cobertura de proteção

A capa protege a caixa do sensor contra sujeira e aquecimento excessivo por raios solares.

Maiores informações podem ser consultadas no manual complementar "*Capa protetora*" (documento 34296).

Flanges

Estão disponíveis flanges roscados em diversos modelos, correspondentes aos seguintes padrões: DIN 2501, EN 1092-1, BS 10, ASME B 16.5, JIS B 2210-1984, GOST 12821-80.

Maiores informações podem ser obtidas no manual complementar "*Flanges DIN-EN-ASME-JIS*" (documento 31088).

Módulo eletrônico

O módulo eletrônico VEGAPULS Série 60 é uma peça de reposição para sensores de radar VEGAPULS Série 60. Para cada diferente tipo de saída de sinal está disponível um modelo próprio.

Maiores informações podem ser obtidas no manual "*Módulo eletrônico VEGAPULS Série 60*" (documento 36801).

Sistema eletrônico adicional pacote de baterias recarregáveis

O sistema eletrônico adicional de pacote de baterias é uma peça de reposição para sensores com bateria integrada.

Maiores informações podem ser lidas no manual de instruções "*Sistema eletrônico adicional para 4 ... 20 mA/HART e pacote de baterias recarregáveis*" (documento 41033).

Cone de adaptação da antena

O cone adaptador da antena é uma peça de reposição e serve para a transmissão ideal das microondas e para a vedação em relação ao processo

Maiores informações podem ser lidas no manual "*Cone de adaptação da antena VEGAPULS 62 e 68*" (documento 31381).

4 Montar

4.1 Informações gerais

Enroscar

Em aparelhos com conexão do processo rosca, o sextavado tem que ser apertado com uma chave de boca adequada. Tamanho da chave: vide capítulo "Medidas".



Advertência:

A caixa não pode ser utilizada para enroscar o aparelho! Perigo de danos no mecanismo de rotação da caixa.

Proteção contra umidade

Proteja seu aparelho contra a entrada de umidade através das seguintes medidas:

- Utilize o cabo recomendado (vide capítulo "Conectar à alimentação de tensão")
- Aperte o prensa-cabo firmemente
- Tratando-se de montagem na horizontal, girar a caixa de forma que a prensa-cabo esteja apontando para baixo.
- Antes do prensa-cabo, conduza o cabo de ligação para baixo

Isso vale principalmente:

- Na montagem ao ar livre
- Em recintos com perigo de umidade (por exemplo, devido a processos de limpeza)
- Em reservatórios refrigerados ou aquecidos

Aptidão para as condições do processo

Assegure-se de que todas as peças do aparelho que se encontram no processo sejam apropriadas para as condições que regem o processo.

Entre elas, especialmente:

- Peça ativa na medição
- Conexão do processo
- Vedação do processo

São condições do processo especialmente:

- Pressão do processo
- Temperatura do processo
- Propriedades químicas dos produtos
- Abrasão e influências mecânicas

As informações sobre as condições do processo podem ser consultadas no capítulo "Dados técnicos" e na placa de características.

Montagens das entradas de cabo - cabo NPT

Em caixas de aparelho com roscas NPT autovedantes, os prensa-cabos não podem ser enroscados pela fábrica. Por isso motivo, os orifícios livres de passagem dos cabos são protegidos para o transporte com tampas de proteção contra pó vermelhas.

Essas capas protetoras têm que ser substituídas por prensa-cabos homologados ou fechadas por bujões apropriados antes da colocação em funcionamento.

4.2 Preparação para a montagem

O aparelho também é fornecido em modelos, cuja antena apresenta um diâmetro maior do que o da conexão do processo (rosca, flange). Portanto, antes da montagem, a antena tem que ser removida da conexão do processo. Proceda da seguinte maneira.

Antena tipo corneta

Proceda da seguinte maneira:

1. Soltar os parafusos (3) na base da antena, utilizando para tal uma chave Allen (tamanho 3).
2. Remover a antena (4)



Nota:

O cone de plástico não pode ser removido da base da antena.

3. Empurrar a antena por baixo na luva do reservatório, protegendo-a contra queda
4. Fixar a antena novamente na base, utilizando os parafusos Allen; Torque máximo de aperto 2,5 Nm (1.8 lbf ft)



Nota:

O sensor de radar com conexão de ar de limpeza ou com extensão da antena possui uma marcação na base da antena para a polarização. Este entalhe de marcação precisa coincidir com a marcação na conexão de processo.

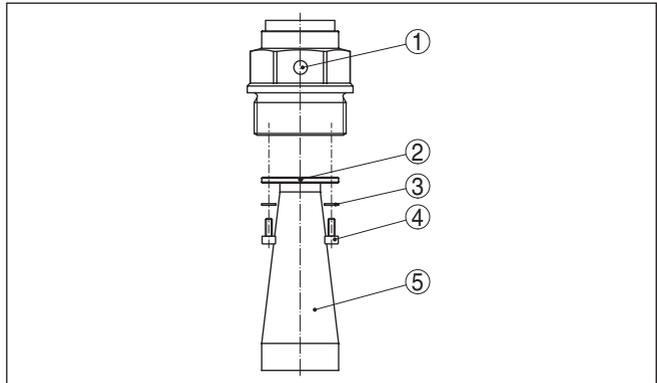


Fig. 2: Desmontagem da antena tipo corneta

- 1 Marcação na conexão de processo
- 2 Marcação na base da antena
- 3 Travamento dos parafusos
- 4 Parafusos Allen
- 5 Antena



Cuidado:

Um suporte de antena só será firme através de um travamento de rosca. Por este motivo, os travamentos dos parafusos colocados pela fábrica precisam ser usados novamente. Conforme a faixa de temperatura e o material da antena eles são arruelas de pressão segundo a DIN 217 ou arruelas de travamento segundo a DIN 25 201.

Antena parabólica

Proceda da seguinte maneira:

1. Fixar o VEGAPULS 62 com o flange, utilizando, por exemplo, uma morsa
2. Fixar a peça de junção (1) nas partes planas com uma chave de boca (tamanho 22)
3. Soltar totalmente a contraporca (3) com uma chave de boca (tamanho 36), girando-a no sentido da antena
4. Soltar totalmente a porca de capa (2) com uma chave de boca (tamanho 41), girando-a no sentido da antena
5. Remover a antena parabólica (4) de modo axial
6. Montar o flange do sensor no flange adaptador e apertá-lo
7. Controlar se um anel tórico se encontra na peça de ligação e se ele está livre de danos.

**Nota:**

Um anel tórico de vedação danificado tem que ser substituído: FKM (SHS FPM 70C3 GLT), FFKM (Kalrez 6375)

8. Encaixar novamente a antena parabólica (4)
9. Apertar a porca de capa (2) com uma chave de boca (tamanho 41), torque máximo de aperto de 50 Nm
10. Apertar a contraporca (3) com uma chave de boca (tamanho 36), torque máximo de aperto de 40 Nm

**Nota:**

No modelo do com conexão de ar de limpeza, preste atenção para que os orifícios da antena e da conexão do processo coincidam entre si. Somente assim fica garantido um débito suficiente de ar (o ar é passado para o sistema de alimentação pelos orifícios. Uma limpeza total da antena parabólica não está prevista).

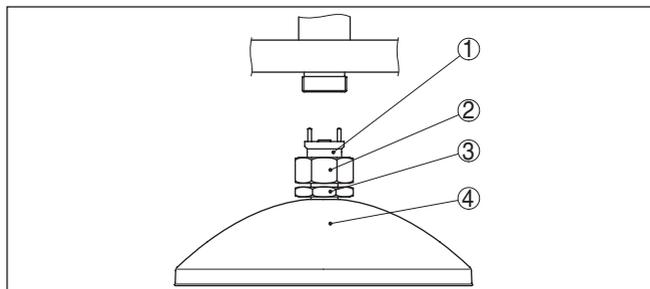


Fig. 3: Desmontagem da antena parabólica

- 1 Peça de união
- 2 Porca de capa
- 3 Contraporca
- 4 Antena parabólica

4.3 Instruções de montagem

Antena tipo corneta e parabólica

As figuras das instruções de montagem a seguir ilustram um sensor de radar com antena tipo corneta. As instruções de montagem valem de forma análoga também para o modelo com antena parabólica.

Polarização

Os impulsos de radar emitidos pelo sensor são ondas eletromagnéticas. A polarização é o sentido da parcela elétrica dessas ondas. O aparelho pode ser girado no flange ou na luva roscada para que a polarização possa ser utilizada para reduzir o efeito de ecos falsos.

A posição da polarização é marcada na conexão do processo do aparelho.

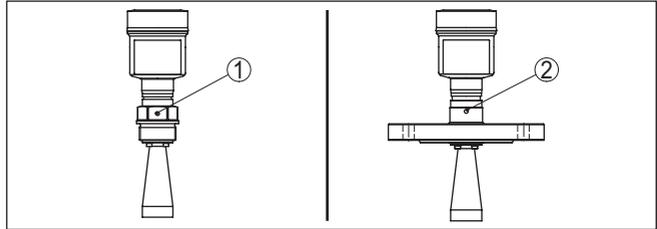


Fig. 4: Posição da polarização

- 1 Marcação em modelo com rosca
- 2 Marcação no modelo com flange

Posição de montagem

Monte o sensor numa posição distante pelo menos 200 mm (7.874 in) da parede do reservatório. Se o sensor for montado no centro de tampas côncavas ou redondas, podem surgir ecos múltiplos, que podem ser suprimidos através de uma devida calibração (vide "Colocação em funcionamento").

Se esta distância não puder ser mantida, deveria ser realizado um armazenamento de sinais falsos na colocação em funcionamento. Isso vale principalmente se houver perigo de incrustações na parede do reservatório. Nesse caso, recomenda-se a realização do armazenamento de sinais falsos mais tarde, quando houver incrustações.

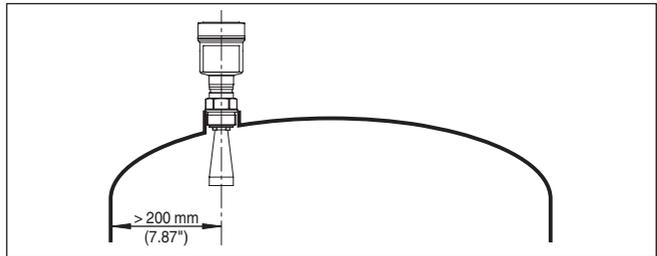


Fig. 5: Montagem do sensor de radar em teto de reservatório redondo

Em reservatórios com fundo cônico, pode ser vantajoso montar o sensor no centro do reservatório, pois assim é possível uma medição até o fundo.

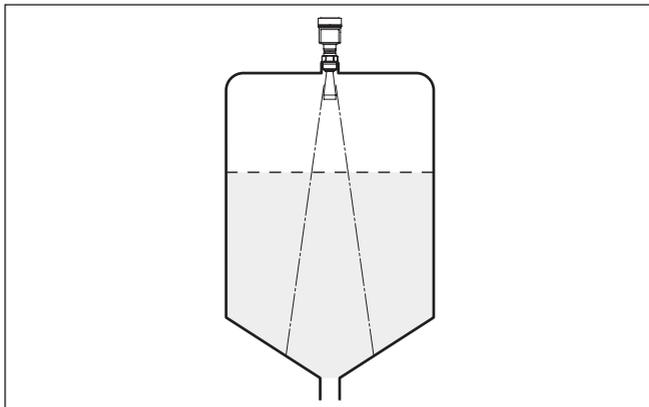


Fig. 6: Montagem do sensor de radar em reservatórios com fundo cônico

Fluxo de entrada do produto

Não monte os aparelhos sobre ou no fluxo de enchimento. Assegure-se de que seja detectada a superfície do produto e não o seu fluxo de entrada.

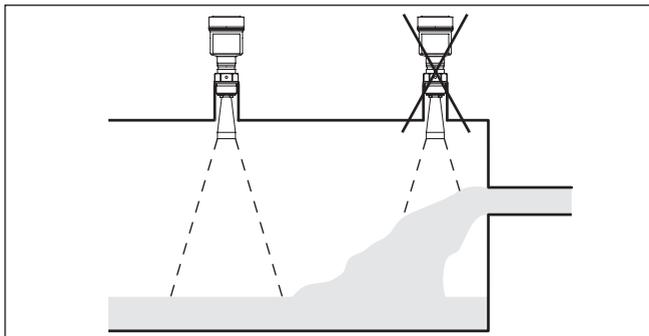


Fig. 7: Montagem do sensor de radar no fluxo de entrada do produto

Luva

A luva deve ser dimensionada preferencialmente de tal modo que a extremidade da antena saia um pouco da luva.

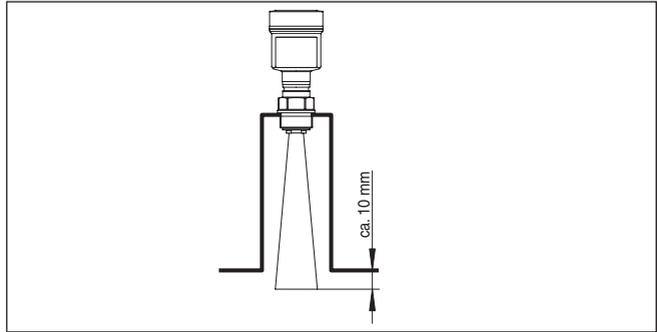


Fig. 8: Montagem recomendada em luva de tubo no caso de antena tipo corneta

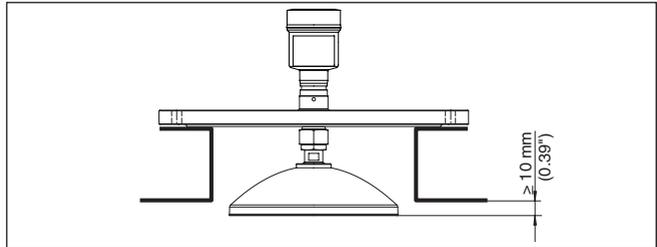


Fig. 9: Montagem recomendada em luva de tubo no caso de antena parabólica

Na utilização de um suporte giratório é necessário considerar que a distância entre a antena e a luva é reduzida pela inclinação do sensor. Isto provoca eventualmente mais reflexões falsas que podem interferir no resultado da medição na área mais próxima. Torque de aperto máx. dos parafusos de fixação no suporte giratório: 20 Nm (14.75 lbf)

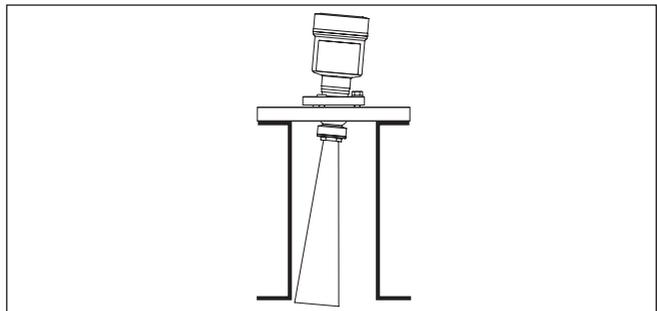


Fig. 10: Distância entre antena e luva no caso de antena tipo corneta

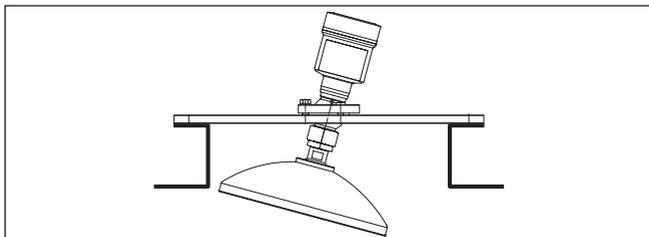


Fig. 11: Distância entre antena e luva no caso de antena parabólica

Se o produto apresentar boas propriedades de reflexão, o VEGA-PULS 62 com antena tipo corneta pode também ser montado em luvas mais longas. Os valores recomendados podem ser consultados na figura abaixo. Em seguida, é necessária a realização de um armazenamento de ecos falsos.

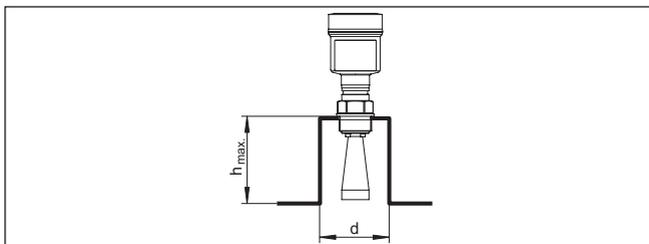


Fig. 12: Medidas diferentes da luva

Diâmetro da luva d	Comprimento da luva h	Diâmetro externo recomendado pela antena
40 mm	≤ 100 mm	40 mm
50 mm	≤ 150 mm	48 mm
80 mm	≤ 250 mm	75 mm
100 mm	≤ 500 mm	95 mm
150 mm	≤ 800 mm	95 mm

Diâmetro da luva d	Comprimento da luva h	Diâmetro externo recomendado pela antena
1½"	≤ 3.9 in	1½"
2"	≤ 5.9 in	2"
3"	≤ 9.8 in	3"
4"	≤ 19.7 in	4"
6"	≤ 31.5 in	4"



Sugestão:

Opcionalmente disponível está também o aparelho com uma extensão para a antena. Desse modo, o comprimento da antena pode ser selecionado de fábrica ou posteriormente de tal maneira que a borda da antena saia um pouco da luva. Entretanto, um prolongamento

da antena provoca reflexões de interferências na área próxima, que podem fazer com que na utilização com produtos de propriedades de reflexão ruins, como pó de plástico, seja necessária uma distância mínima adicional. Uma luva bem acabada, se necessário com extremidade arredondada, causa menos interferências do que uma extensão da antena.

Alinhamento do sensor

Alinhe o sensor em líquidos de forma mais perpendicular possível em relação à superfície do produto, a fim de atingir resultados ideais na medição.

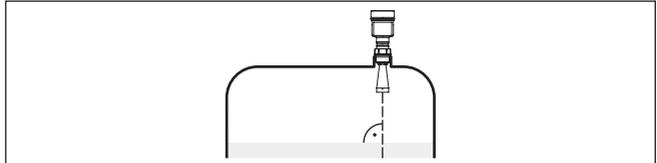


Fig. 13: Alinhamento em líquidos

Componentes do reservatório

O local de montagem do sensor de radar deveria ser selecionado de tal modo que nenhum componente interno do reservatório se cruze com os sinais de radar.

Componentes do reservatório, como escadas, interruptores limitadores, serpentinas de aquecimento, reforços do reservatório, etc. não gerem ecos falsos e não desviem o eco útil. Prestar atenção ao projetar a posição de medição para que o caminho dos sinais de radar para o produto esteja livre.

Caso haja anteparos montados no interior do reservatório, efetuar um armazenamento de ecos falsos durante a colocação do aparelho em funcionamento.

Caso anteparos grandes no reservatório, como, por exemplo, travessas e suportes causarem ecos falsos, isso pode ser atenuado através de medidas adicionais. Pequenas chapas, montadas de forma inclinada sobre os anteparos, dispersam os sinais de radar, evitando assim de forma eficaz uma reflexão direta de ecos falsos.



Fig. 14: Cobrir os perfis lisos com defletores

Agitadores

Caso haja um agitador no reservatório, deveria ser efetuada uma supressão de sinais falsos com o agitador em funcionamento. Isso garante que as reflexões de interferência do agitador sejam armazenadas em diferentes posições.

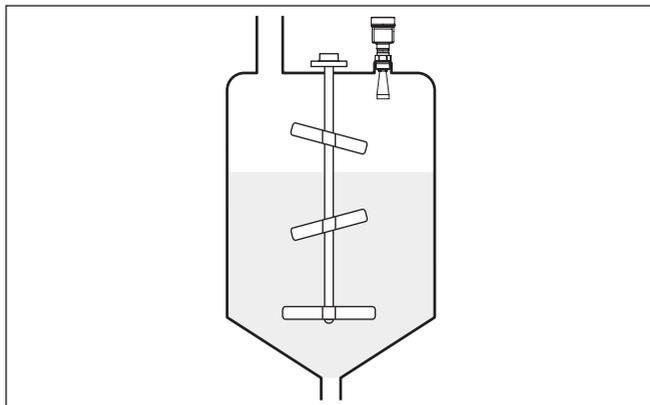


Fig. 15: Agitadores

Formação de espuma

Através do enchimento, de agitadores e outros processos no reservatório, pode ocorrer na superfície do produto a formação de espuma, em parte muito compacta. Essa espuma pode amortecer significativamente o sinal enviado.

Caso haja perigo de erros de medição causados por espuma, deveria ser utilizada uma antena de maior tamanho possível, um sistema eletrônico mais sensível ou sensores de radar de baixa frequência (banda C).

Como alternativa, podem ser utilizados sensores com microondas guiadas. Esses não são influenciados pela espuma e são bastante apropriados para tais aplicações.

Montagem na isolamento do reservatório

Aparelhos construídos para uma faixa de temperatura de até 250 °C ou 450 °C possuem uma peça distanciadora entre a conexão do processo e a caixa do sistema eletrônico, que serve para a separação térmica do sistema eletrônico das altas temperaturas do processo.



Informação:

Somente um máximo de 50 mm da peça distanciadora pode ficar dentro da isolamento do reservatório. Somente assim fica garantida uma separação térmica segura.

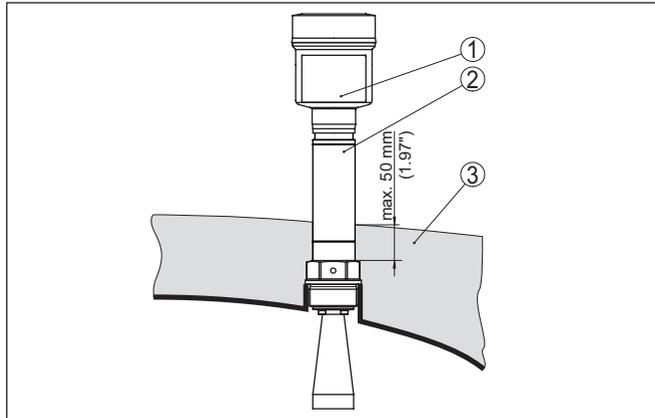


Fig. 16: Montagem do aparelho em reservatórios isolados.

- 1 Caixa do sistema eletrônico
- 2 Peça distanciadora
- 3 Isolação do reservatório

4.4 Configurações de medição - Tubos

Medição em tubo tranquilizador

A utilização em um tubo tranquilizador no reservatório elimina interferências causadas por componentes do reservatório e por turbulências. Sob tais condições, é possível a medição com baixos valores dielétrico (ϵ_r -Wert $\leq 1,6$).

Para uma medição no tubo tranquilizador, devem ser observados os avisos e representações a seguir.



Informação:

Uma medição no tubo tranquilizador não faz sentido para produtos com forte tendência a incrustações.

Estrutura tubo tranquilizador

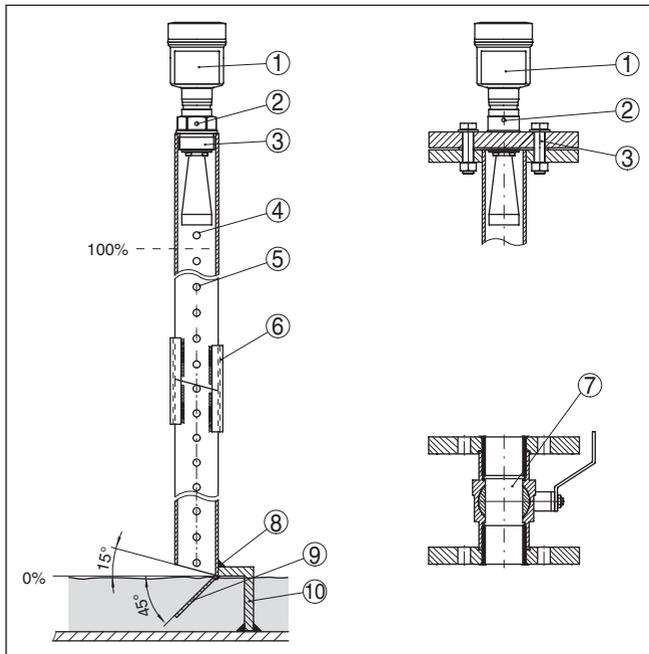


Fig. 17: Estrutura tubo tranquilizador VEGAPULS 62

- 1 Sensor de radar
- 2 Marcação da polarização
- 3 Rosca ou flange do aparelho
- 4 Orifício de purga de ar
- 5 Orifícios
- 6 União soldada por perfis U
- 7 Válvula esférica com passagem completa
- 8 Extremidade do tubo tranquilizador
- 9 Chapa refletora
- 10 Fixação do tubo tranquilizador

Prolongamento do tubo tranquilizador

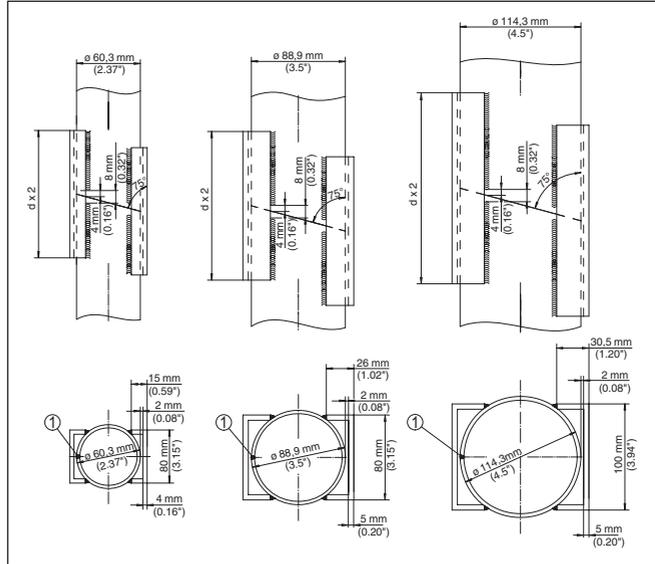


Fig. 18: União soldada no prolongamento do tubo tranquilizador para diferentes exemplos de diâmetro

1 Posição da costura de solda em tubos com soldagem longitudinal

Instruções e requisitos turbo tranquilizador

Instruções para o alinhamento da polarização:

- Observar a marca da polarização no sensor
- Em modelos com conexão de rosca, a marca se encontra no sex-tavado. Já nos modelos com flange, entre dois orifícios do flange.
- A marcação tem que se encontrar no mesmo nível que os orifícios no turbo tranquilizador

Instruções para a medição:

- O ponto 100 % tem que se encontrar abaixo do orifício superior de purga de ar e da borda da antena
- O ponto 0 % é a extremidade do tubo curvo
- Na configuração dos parâmetros, selecione "Aplicação Tubo vertical" e digite o valor do diâmetro do tubo. Esse ajuste serve para compensar erros causados por retardos no tempo de execução
- É recomendável efetuar uma supressão de sinais falsos com o sensor montado, mas isso não é imprescindivelmente necessário
- É possível efetuar medições através de uma válvula esférica totalmente aberta

Requisitos construtivos:

- Material metálico, interior do tubo liso
- Preferencialmente tubos de aço inoxidável de uma só peça ou com costura de solda longitudinal
- A costura de solda deveria ficar o mais nivelada possível, formando um eixo com os orifícios

- Os flanges são soldados no tubo de acordo com a posição da polarização
- Na utilização de uma válvula esférica, nivelar as transições internas e fixar com exatidão
- Tamanho da fenda em transições $\leq 0,1$ mm
- Tubos tranquilizadores têm de atingir a altura mínima de enchimento desejada, pois a medição só é possível dentro do tubo
- Diâmetro dos orifícios ≤ 5 mm, quantidade qualquer, só num lado ou atravessando
- O diâmetro da antena do sensor deveria corresponder no máximo possível ao diâmetro interno do tubo
- O diâmetro deve ser constante por todo o comprimento

Instruções para o prolongamento do tubo tranquilizador:

- As extremidades dos tubos de prolongamento têm que ser cortados de modo inclinado e encaixados entre si alinhada e exatamente
- União soldada conforme mostrado, em cima, por perfis U externos. Comprimento dos perfis U de pelo menos duas vezes o diâmetro do tubo
- Não permita que a solda atravesse a parede do tubo. A parede interna do tubo tem que permanecer completamente lisa. Caso a solda atravesse a parede do tubo acidentalmente, remova totalmente os restos de solda e elimine os desníveis no interior do tubo, pois eles podem causar ecos falsos, além de favorecer incrustações causadas pelo produto.
- Do ponto de vista técnico, não é aconselhável um prolongamento através de flanges pré-soldados ou mangas.

Medição no by-pass

Uma alternativa para a medição em tubo curvo é a medição em um by-pass fora do reservatório.

Estrutura do by-pass

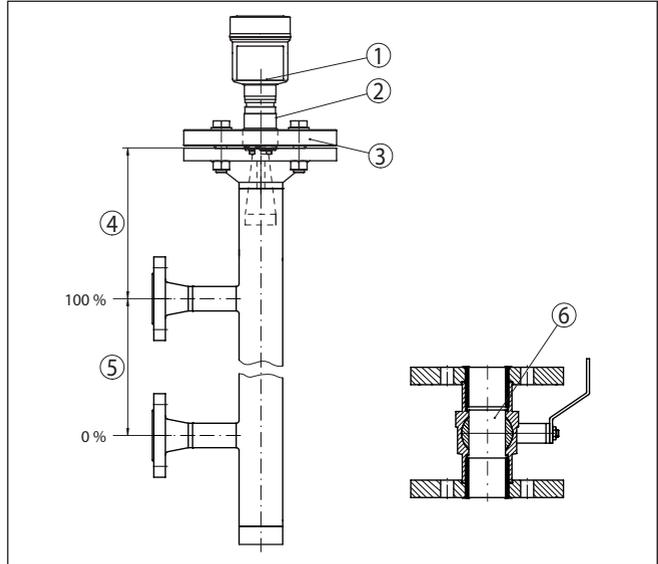


Fig. 19: Estrutura do by-pass

- 1 Sensor de radar
- 2 Marcação da polarização
- 3 Flange do aparelho
- 4 Distância entre o nível de referência do sensor e a união de tubo superior
- 5 Distância das uniões de tubo
- 6 Válvula esférica com passagem completa

Instruções e requisitos para o by-pass

Instruções para o alinhamento da polarização:

- Observar a marca da polarização no sensor
- Em modelos com conexão de rosca, a marca se encontra no sextavado. Já nos modelos com flange, entre dois orifícios do flange.
- A marcação tem que se encontrar no mesmo nível das uniões dos tubos com o reservatório

Instruções para a medição:

- O ponto 100 % não pode se encontrar acima da união superior do tubo com o reservatório
- O ponto 0 % não pode se encontrar abaixo da união inferior do tubo para o reservatório
- Distância mínima do nível de referência do sensor e a borda de cima da união de tubo superior > 300 mm
- Na configuração dos parâmetros, selecione "Aplicação Tubo vertical" e digite o valor do diâmetro do tubo. Esse ajuste serve para compensar erros causados por retardos no tempo de execução
- É recomendável efetuar uma supressão de sinais falsos com o sensor montado, mas isso não é imprescindivelmente necessário
- É possível efetuar medições através de uma válvula esférica totalmente aberta

Requisitos construtivos ao tubo de by-pass:

- Material metálico, interior do tubo liso
- Caso a parede interne do tubo seja muito áspera, utilize um segundo tubo (tubo no tubo) ou um sensor de radar com antena de tubo
- Os flanges são soldados no tubo de acordo com a posição da polarização
- Tamanho da fenda em transições $\leq 0,1$ mm, por exemplo, na utilização de uma válvula esférica ou em flanges de peças intermediárias de tubo
- O diâmetro da antena do sensor deveria corresponder no máximo possível ao diâmetro interno do tubo
- O diâmetro deve ser constante por todo o comprimento

4.5 Configurações de medição - Débito

Os breves exemplos dão somente uma noção básica sobre a medição de débito. Dados detalhados de projeto podem ser obtidos junto aos fabricantes das calhas ou na respectiva literatura técnica.

Medição de fluxo com calha retangular

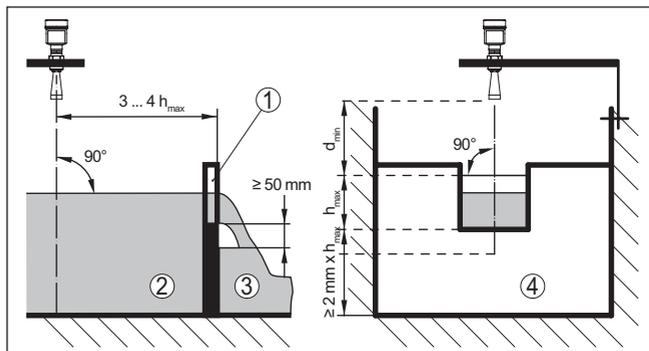


Fig. 20: Medição de débito com calha retangular: d_{min} = distância mínima do sensor (vide capítulo "Dados técnicos"); h_{max} = enchimento máx. da calha retangular

- 1 Orifício do vertedouro (vista lateral)
- 2 Água de montante
- 3 Água de jusante
- 4 Orifício do vertedouro (vista do lado da água de jusante)

Basicamente devem ser observados os seguintes aspectos:

- Montagem do sensor no lado da água de montante
- Montagem no centro em relação à calha e vertical em relação à superfície do líquido
- Distância para o orifício do vertedouro
- Distância entre o orifício e o fundo
- Distância entre o orifício e a água de jusante
- Distância mínima entre o sensor e a altura máxima de represa

Medição de fluxo com calha tipo Venturi Khafagi

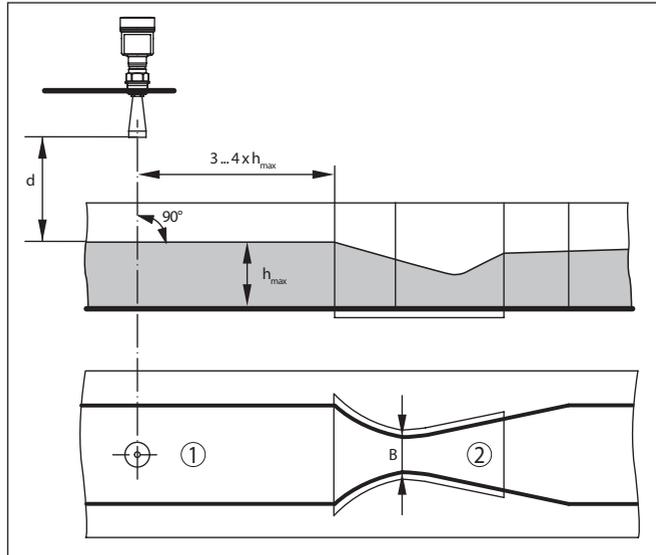


Fig. 21: Medição de débito com calha tipo Venturi Khafagi; d = distância mínima do sensor; h_{max} = enchimento máx. da calha; B = maior estreitamento da calha

- 1 Posição do sensor
- 2 Calha tipo Venturi

Basicamente devem ser observados os seguintes aspectos:

- Montagem do sensor no lado de admissão
- Montagem no centro em relação à calha e vertical em relação à superfície do líquido
- Distância para a calha tipo Venturi
- Distância mínima entre o sensor e a altura máxima de represa

5 Conectar à alimentação de tensão

5.1 Conexão do carregador de bateria

É recomendado carregar totalmente a bateria antes de colocar o aparelho para funcionar. A duração do carregamento pode ser consultada no capítulo "Dados técnicos".

O carregador de bateria é encaixado em uma tomada que se encontra no compartimento de alimentação, vide capítulo "Esquema de ligações".

LEDs no compartimento de alimentação indicam o carregamento e o estado de carga da bateria, vide capítulo "Esquema de ligações".

5.2 Esquema de ligações

Vista geral

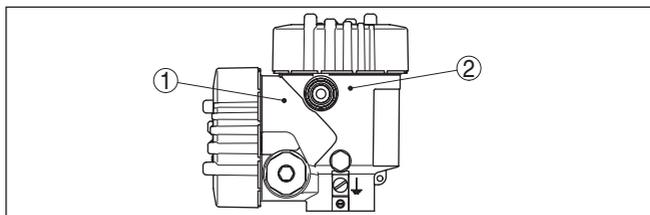


Fig. 22: Posição dos compartimentos de alimentação e do sistema eletrônico

- 1 Compartimento de alimentação (bateria recarregável)
- 2 Compartimento do sistema eletrônico

Compartimento do sistema eletrônico

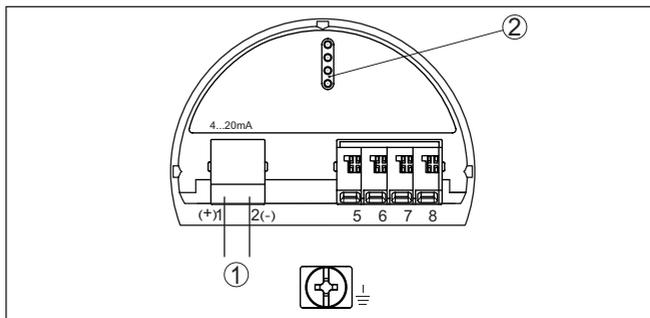


Fig. 23: Compartimento do sistema eletrônico da caixa de duas câmaras

- 1 Ligação interna com o compartimento de conexão
- 2 Pinos de contato para o módulo de visualização e configuração

Compartimento de alimentação

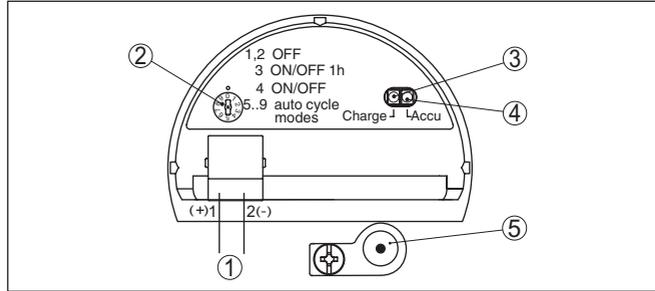


Fig. 24: Compartimento de alimentação

- 1 Ligação interna com a tomada para o carregador de bateria
- 2 Seletor do modo operacional
- 3 LED verde, carregamento
- 4 LED amarelo, estado de carga
- 5 Tomada para o carregador de bateria

O seletor do modo operacional permite a seleção dos seguintes modos operacionais:

- 0 = sensor desligado, LEDs indicam o estado de carga da bateria
- 1, 2 = sensor desligado, LEDs desligados
- 3 = sensor ligado por 1 hora após acionamento da tecla (estado de fornecimento)
- 4 = sensor ligado de forma permanente, liga/desliga por botão
- 5 = sensor ligado a cada 30 min. por 3 min.
- 6 = sensor é ligado a cada hora por 3 min.
- 7 = sensor é ligado a cada 6 horas por 3 min.
- 8 = sensor é ligado a cada 12 horas por 3 min.
- 9 = sensor é ligado a cada 24 horas por 3 min.

O LED verde indica o carregamento da bateria:

- LED piscando = bateria sendo carregada
- LED aceso = bateria recarregável cheia, o carregador de bateria deveria ser desconectado (vida útil da bateria)

O LED amarelo indica, após o acionamento da tecla ou após a alteração do modo operacional, por aprox. 10 s, o estado de carga da bateria da seguinte maneira:

- LED aceso = bateria carregada
- LED piscando = a bateria deveria ser carregada
- LED permanece apagado = bateria vazia

5.3 Fase de inicialização

O aparelho é ligado e desligado por um botão no lado de fora da caixa.

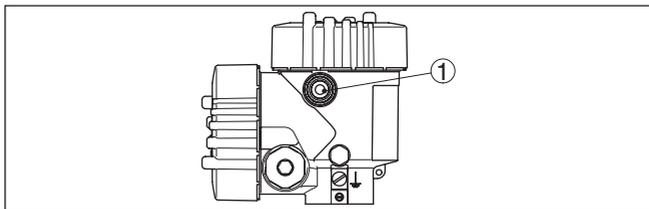


Fig. 25: Botão liga/desliga no lado de fora da caixa

1 Botão liga/desliga

Depois de ser ligado, o aparelho executa um autoteste por aprox. 30 s:

- Teste interno do sistema eletrônico
- Indicação do tipo de aparelho, versão de software e hardware, nome do ponto de medição no display ou no PC
- Indicação da mensagem de status "*F 105 Detectando valor de medição*" no display ou no PC

Assim que tiver sido encontrado um valor de medição plausível, ele é exibido. O valor corresponde ao nível de enchimento atual e aos ajustes já efetuados, como, por exemplo, a calibração de fábrica.

6 Colocar em funcionamento com o módulo de visualização e configuração

6.1 Colocar o módulo de visualização e configuração

O módulo de visualização e configuração pode ser empregue no sensor e removido do mesmo novamente a qualquer momento. Ao fazê-lo podem ser seleccionadas quatro posições deslocadas em 90°. Para tal, não é necessário uma interrupção da alimentação de tensão.

Proceda da seguinte maneira:

1. Desaparafuse a tampa da caixa
2. Coloque o módulo de visualização e configuração no sistema eletrónico na posição desejada e gire-o para direita até que ele se encaixe
3. Aparafuse firmemente a tampa da caixa com visor

A desmontagem ocorre de forma análoga, no sentido inverso.

O módulo de visualização e configuração é alimentado pelo sensor. Uma outra alimentação não é necessária.



Fig. 26: Colocação do módulo de visualização e configuração na caixa de uma câmara no compartimento do sistema eletrónico

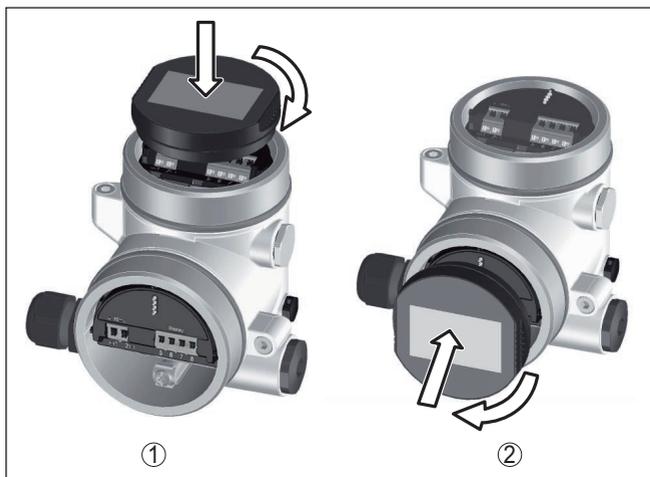


Fig. 27: Colocação do módulo de visualização e configuração na caixa de duas câmaras

- 1 No compartimento do sistema eletrônico
- 2 No compartimento de conexões



Nota:

Caso se deseje equipar o aparelho com um módulo de visualização e configuração para a indicação contínua do valor de medição, é necessária uma tampa mais alta com visor.

6.2 Sistema de configuração

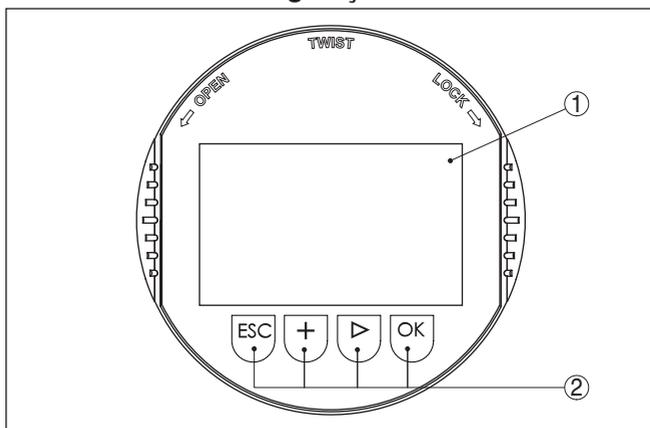


Fig. 28: Elementos de visualização e configuração

- 1 Display LC
- 2 Teclas de configuração

Funções das teclas

- Tecla [OK]:

- Passar para a lista de menus
- Confirmar o menu selecionado
- Edição de parâmetros
- Salvar valor
- Tecla [->]:
 - Mudar a representação do valor de medição
 - Selecionar item na lista
 - Selecionar opções do menu na Colocação rápida em funcionamento
 - Selecionar a posição a ser editada
- Tecla [+]:
 - Alterar o valor de um parâmetro
- Tecla [ESC]:
 - Cancelar a entrada
 - Voltar para o menu superior

Sistema de configuração O aparelho é configurado pelas quatro teclas do módulo de visualização e configuração. No display LC são mostradas opções do menu. A representação anterior mostra as funções de cada tecla.

Funções de tempo

Apertando uma vez as teclas [+] e [->], o valor editado ou o cursor é alterado em uma casa. Se elas forem acionadas por mais de 1 s, a alteração ocorre de forma contínua.

Se as teclas [OK] e [ESC] forem apertadas simultaneamente por mais de 5 s, isso provoca um retorno ao menu básico. O idioma do menu é comutado para "Inglês".

Aproximadamente 60 minutos após o último acionamento de uma tecla, o display volta automaticamente para a exibição do valor de medição. Os valores ainda não confirmados com [OK] são perdidos.

6.3 Indicação do valor de medição - Seleção idioma encomendado


Visualização de valores de medição

Com a tecla [->] comuta-se entre três diferentes modos de visualização.

No primeiro modo de visualização, é mostrado o valor de medição selecionado em letra grande.

No segundo modo de visualização, são exibidos o valor de medição selecionado e uma representação correspondente por gráfico de barras.

No terceiro modo, são exibidos o valor de medição e um segundo valor selecionável, como, por exemplo, da temperatura do sistema eletrônico.



Com a tecla "OK" troca-se durante a primeira colocação em funcionamento de um aparelho fornecido a partir da fábrica para o menu de seleção "Idioma encomendado".

Seleção idioma encomendado

Esta opção do menu serve para selecionar o idioma encomendado para mais parametrização. É possível mudar uma seleção com ajuda da opção do menu "colocação em funcionamento - Display, Idioma do menu".




Com a tecla "OK" muda-se para o menu principal.

6.4 Ajuste de parâmetros

Através da configuração dos parâmetros, o aparelho é adequado às condições de utilização. A parametrização é feita por um menu de configuração.

Menu principal

O menu principal é subdividido em cinco áreas com a seguinte funcionalidade:



Colocação em funcionamento: ajustes, como, por exemplo, nome do ponto de medição, produto, aplicação, reservatório, calibração, saída de sinais

Display: Ajustes, por exemplo, do idioma, indicação do valor de medição, iluminação

Diagnóstico: informações, como, por exemplo, status do aparelho, valores de pico, segurança de medição, simulação, curva de eco

Outros ajustes: unidade do aparelho, supressão de sinais falsos, curva de linearização, reset, data/hora, função de cópia

Info: nome do aparelho, versão do software, data de calibração, características do aparelho



Informação:

No presente manual, são descritos os parâmetros específicos do aparelho nas áreas de menu "Colocação em funcionamento", "Diagnóstico" e "Outros ajustes". Os parâmetros gerais dessas áreas são descritos no manual "Módulo de visualização e configuração".

No manual "Módulo de visualização e configuração", encontra-se também a descrição das áreas de menu "Display" e "Info".

Para o ajuste ideal da medição, selecionar no menu principal "Colocação em funcionamento", de forma consecutiva, todos as opções e ajustar os parâmetros corretos. O procedimento será descrito a seguir.


Colocação em funcionamento - Nome do ponto de medição

Na opção do menu "TAG do sensor", é editada a identificação do ponto de medição de doze caracteres.

Assim, o sensor pode receber uma designação inequívoca, como, por exemplo, o nome da posição de medição ou o nome do tanque ou do produto. Em sistemas digitais e na documentação de instalações de grande porte, deveria ser introduzida uma designação inequívoca para a identificação exata de cada posição de medição.

O acervo de caracteres abrange:


- Letras de A ... Z
- Números de 0 ... 9
- Caracteres especiais +, -, /, -

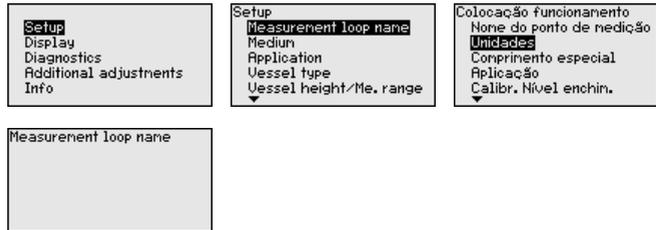

Colocação em funcionamento - Produto

Cada produto apresenta um comportamento de reflexão diferente. Líquidos apresentam ainda como fatores de interferência superfícies inquietas e formação de espuma e produtos sólidos formação de pó, empilhamento do produto e ecos adicionais.

Para adequar o sensor a essas variadas condições, deveria-se selecionar primeiro nesta opção "Líquido" ou "Sólido".

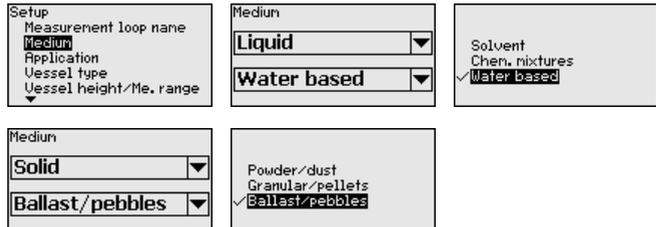


Essa seleção permite o ajuste ideal do sensor ao produto e à segurança de medição é aumentada significativamente, principalmente no caso de material com baixa propriedade de reflexão.

Digite os parâmetros desejados pelas respectivas teclas, salve o ajuste com **[OK]** ou passe com **[ESC]** e **[->]** para a próxima opção do menu.




Colocação em funcionamento - Aplicação

Além do produto, a medição pode ser influenciada pela aplicação ou pelo local de utilização


Esta opção do menu permite adequar o sensor às condições de medições. As possibilidades de ajuste dependem de se ter selecionado "Líquido" ou "Sólido" em "Produto".



No caso de "Líquido", estão disponíveis as seguintes possibilidades de seleção:



A seleção de "Tubo vertical" faz abrir uma janela, na qual deve ser introduzido o diâmetro do tubo vertical utilizado.



As aplicações apresentam as seguintes características:

Tanque de armazenamento:

- Montagem: grande volume, cilíndrico em pé, redondo deitado
- Velocidade do produto: enchimento e esvaziamento lentos
- Condições do processo/de medição:
 - Condensação
 - Superfície do produto calma
 - Alto requisito máximo à precisão de medição
- Características sensor:
 - Muito baixa sensibilidade a ecos falsos esporádicos
 - Valores de medição estáveis e seguros graças ao valor médio da avaliação
 - Alta precisão de medição
 - Não é necessário tempo curto de reação do sensor

Tanque de armazenamento com circulação do produto:

- Montagem: grande volume, cilíndrico em pé, redondo deitado
- Velocidade do produto: enchimento e esvaziamento lentos
- Anteparos: agitador pequeno montado na lateral ou grande montado por cima
- Condições do processo/de medição:
 - Superfície do produto relativamente calma
 - Alto requisito máximo à precisão de medição
 - Condensação
 - Baixa formação de espuma
 - Possibilidade de transbordo
- Características sensor:
 - Muito baixa sensibilidade a ecos falsos esporádicos
 - Valores de medição estáveis e seguros graças ao valor médio da avaliação
 - Alta exatidão de medição visto não estar ajustado para velocidade máx.
 - É recomendável supressão de sinais falsos

Tanque de armazenamento em navios (tanque de carga):

- Velocidade do produto: enchimento e esvaziamento lentos
- Reservatório:
 - Anteparos montados na área do fundo (reforços, serpentinas de aquecimento)
 - Luva alta de 200 ... 500 mm, também com grandes diâmetros
- Condições do processo/de medição:
 - Formação de condensado, sedimentação do produto devido ao movimento
 - Requisito máximo à precisão de medição a partir de 95%
- Características sensor:
 - Muito baixa sensibilidade a ecos falsos esporádicos
 - Valores de medição estáveis e seguros graças ao valor médio da avaliação
 - Alta precisão de medição
 - É recomendável supressão de sinais falsos

Reservatório agitador (reator):

- Montagem: todos os tamanhos de reservatório
- Velocidade do produto:
 - Enchimento rápido ou lento
 - O reservatório é enchido e esvaziado com muita frequência
- Reservatório:
 - Luva existente
 - Palheta grande de metal do agitador
 - Chicana antivortex, serpentinas de aquecimento
- Condições do processo/de medição:
 - Formação de condensado, sedimentação do produto devido ao movimento
 - Forte formação de tromba
 - Superfície muito movimentada, formação de espuma
- Características sensor:
 - Velocidade mais alta de medição graças à formação do valor médio mais baixa
 - Os ecos falsos esporádicos são ignorados

Reservatório de dosagem:

- Montagem: todos os tamanhos de reservatório
- Velocidade do produto:
 - Para um enchimento e um esvaziamento rápidos
 - O reservatório é enchido e esvaziado com muita frequência
- Reservatório: montagem em local estreito
- Condições do processo/de medição:
 - Formação de condensado, incrustação do produto na antena
 - Formação de espuma
- Características sensor:
 - Velocidade de medição graças à praticamente inexistente formação do valor médio
 - Os ecos falsos esporádicos são ignorados
 - É recomendável supressão de sinais falsos

Tubo vertical:

- Velocidade do produto: enchimento e esvaziamento muito rápidos

- Reservatório:
 - Orifício de purga de ar
 - Pontos de junção, como flanges, costuras de solda
 - Retardos no tempo de execução no tubo
- Condições do processo/de medição:
 - Condensação
 - Incrustações
- Características sensor:
 - Velocidade de medição graças à pouca formação do valor médio
 - Introdução do diâmetro interno do tubo considera retardos no tempo de execução
 - Sensibilidade detecção de eco reduzida

By-pass:

- Velocidade do produto:
 - Enchimento rápido ou lento possível com tubos de by-pass curtos ou longos
 - Muitas vezes, o nível de enchimento é mantido por uma regulação
- Reservatório:
 - Entradas e saídas laterais
 - Pontos de junção, como flanges, costuras de solda
 - Retardos no tempo de execução no tubo
- Condições do processo/de medição:
 - Condensação
 - Incrustações
 - É possível a separação de óleo e água
 - É possível o enchimento excessivo até a antena
- Características sensor:
 - Velocidade de medição graças à pouca formação do valor médio
 - Introdução do diâmetro interno do tubo considera retardos no tempo de execução
 - Sensibilidade detecção de eco reduzida
 - É recomendável supressão de sinais falsos

Tanque de plástico:

- Reservatório:
 - Medição montada de forma fixa
 - Medição, a depender da aplicação, através da tampa do reservatório
 - No caso do reservatório estar vazio, a medição pode atravessar o fundo
- Condições do processo/de medição:
 - Formação de condensado na tampa de plástico
 - Em instalações externas, é possível ocorrer a acumulação de água e neve sobre a tampa do reservatório
- Características sensor:
 - Os sinais falsos fora do reservatório também são considerados
 - É recomendável supressão de sinais falsos

Tanque de plástico transportável:

- Reservatório:
 - Material e espessura diferentes
 - Medição através da tampa do reservatório
- Condições do processo/de medição:
 - Salto do valor de medição na troca de reservatório
- Características sensor:
 - Rápida adequação às condições alteradas devido à troca de reservatório
 - É recomendável supressão de sinais falsos

Águas abertas (medição de nível):

- Velocidade de alteração do nível: alteração lenta
- Condições do processo/de medição:
 - A distância entre sensor e superfície da água é grande
 - Alta atenuação do sinal de saída devido à formação de ondas
 - É possível o acúmulo de gelo e condensado na antena
 - Aranhas e insetos nas antenas
 - Material flutuante ou animais esporadicamente na superfície da água
- Características sensor:
 - Valores de medição estáveis e seguros graças ao alto valor da avaliação
 - Não sensível nas proximidades

Calha aberta (medição de fluxo):

- Velocidade de alteração do nível: alteração lenta
- Condições do processo/de medição:
 - É possível o acúmulo de gelo e condensado na antena
 - Aranhas e insetos nas antenas
 - Superfície calma da água
 - É necessário um resultado exato da medição
 - Distâncias para a superfície da água normalmente relativamente grandes
- Características sensor:
 - Valores de medição estáveis e seguros graças ao alto valor da avaliação
 - Não sensível nas proximidades

Vertedouro de água de chuva (barragem):

- Velocidade de alteração do nível: alteração lenta
- Condições do processo/de medição:
 - É possível o acúmulo de gelo e condensado na antena
 - Aranhas e insetos nas antenas
 - Superfície da água turbulenta
 - É possível uma inundação do sensor
- Características sensor:
 - Valores de medição estáveis e seguros graças ao alto valor da avaliação
 - Não sensível nas proximidades

Demonstração:

- Ajuste para todas aplicações, que não sejam medição típica de nível de enchimento
 - Demonstração do aparelho
 - Detecção/monitoração de objetos (são necessários ajustes adicionais)
- Características sensor:
 - O sensor aceita imediatamente qualquer alteração do valor de medição dentro da faixa
 - Alta sensibilidade à falhas visto quase não haver formação do valor médio




Cuidado:

Caso ocorra no reservatório uma separação de líquidos com diferente valor dielétrico, por exemplo, devido à condensação de água, pode ser que o sensor de radar, sob determinadas circunstâncias, somente detecte o líquido com maior valor dielétrico. Observe, portanto, que camadas separadoras podem causar erros de medição.

Caso se deseje medir o nível total de ambos os líquidos com segurança, entrar em contato com nossa assistência técnica ou utilizar um aparelho apropriado para a medição de camada de separação.

No caso de "Sólido", estão disponíveis as seguintes possibilidades de seleção:



As aplicações apresentam as seguintes características:

Silo (estreito e alto):

- Reservatório de metal: costuras de solda
- Condições do processo/de medição:
 - Enchimento junto ao sensor
 - Ruídos elevados no sistema com o silo totalmente vazio
- Características sensor:
 - Valores de medição estáveis graças à formação do valor médio mais alta
 - É recomendável supressão de sinais falsos durante a colocação em funcionamento. Necessário para supressão de sinais falsos bei colocação automática.
 - Supressão automática de sinais falsos com o reservatório parcialmente cheio

Fosso (grande volume):

- Reservatório de concreto ou metal:
 - Parede do reservatório com estruturas
 - Anteparos existentes
- Condições do processo/de medição:
 - Grande distância para o produto
 - Grande ângulo de talude
- Características sensor:

- Formação do valor médio média
- São aceites saltos do valor de medição altos

Fosso com enchimento rápido:

- Reservatório de concreto ou metal, também silo de várias câmaras:
 - Parede do reservatório com estruturas
 - Anteparos existentes
- Condições do processo/de medição:
 - Saltos do valor de medição, por exemplo, devido a enchimento de caminhão
 - Grande distância para o produto
 - Grande ângulo de talude
- Características sensor:
 - Formação do valor médio mais baixa
 - São aceites saltos do valor de medição muito altos

Pilha:

- Montagem do sensor em correia transportadora móvel
- Detecção do perfil da pilha
- Detecção de altura durante o enchimento
- Condições do processo/de medição:
 - Saltos do valor de medição, por exemplo, devido ao perfil da pilha e a travessas
 - Grande ângulo de talude
 - Medição junto ao fluxo de enchimento
- Características sensor:
 - Formação do valor médio média
 - São aceites saltos do valor de medição altos

Chicana:

- Reservatório: anteparos, peças de desgaste e equipamentos de proteção existentes
- Condições do processo/de medição:
 - Saltos do valor de medição, por exemplo, devido a enchimento de caminhão
 - Velocidade de reação rápida
 - Grande distância para o produto
- Características sensor:
 - Quase nenhuma formação do valor médio
 - Velocidade máx. de reação, são aceites saltos do valor de medição muito grande

Demonstração:

- Ajuste para todas aplicações, que não sejam medição típica de nível de enchimento
 - Demonstração do aparelho
 - Detecção/monitoração de objetos (são necessários ajustes adicionais)
- Características sensor:
 - O sensor aceita imediatamente qualquer alteração do valor de medição dentro da faixa

- Alta sensibilidade à falhas visto quase não haver formação do valor médio

Através desta seleção, o sensor é adequado de forma ideal à aplicação e ao local de utilização e a segurança de medição sob as diferentes condições é bastante aumentada.

Digite os parâmetros desejados pelas respectivas teclas, salve o ajuste com **[OK]** ou passe com **[ESC]** e **[->]** para a próxima opção do menu.

Colocação em funcionamento - forma do reservatório

Além do produto e da aplicação, a medição pode também ser influenciada pela forma do reservatório. Para adequar o sensor a tais condições de medição, esta opção do menu oferece para terminadas aplicações diversas possibilidades de seleção para o fundo e para o teto do reservatório.




Digite os parâmetros desejados pelas respectivas teclas, salve o ajuste com **[OK]** ou passe com **[ESC]** e **[->]** para a próxima opção do menu.

Colocação em funcionamento - Altura do reservatório, faixa de medição

Através desta opção, a faixa de trabalho do sensor é adequada à altura do reservatório e a segurança de medição sob as diferentes condições é bastante elevada.

Independente disso, deve ser feita também a calibração do valor Mín. descrita a seguir.



Digite os parâmetros desejados pelas respectivas teclas, salve o ajuste com **[OK]** ou passe com **[ESC]** e **[->]** para a próxima opção do menu.

Colocação em funcionamento - Calibração

Pelo fato de um sensor de radar ser um instrumento de medição de distância, é medida a distância do sensor até a superfície do produto. Para que se possa exibir a altura do produto de propriamente dita, é necessário atribuir a distância medida à altura percentual.

Para a execução desta calibração, devem ser definidas as distâncias com o reservatório cheio e vazio, vide exemplo a seguir:

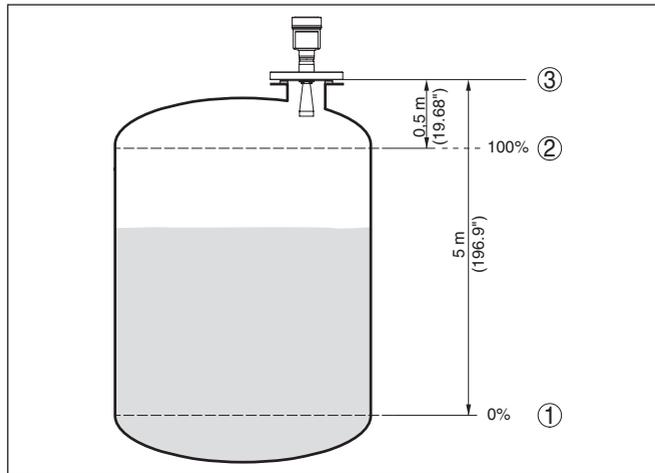


Fig. 29: Exemplo de parametrização Calibração Mín./Máx.

- 1 Nível de enchimento mín. = distância de medição máx.
- 2 Nível de enchimento máx. = distância de medição mín.
- 3 Nível de referência


Se estes valores não forem conhecidos, podem ser calibrados também com distâncias de, por exemplo, 10 % e 90 %. O ponto de partida para determinar estas distâncias é sempre o nível de referência, isto é, a superfície de vedação da rosca ou do flange. Os dados sobre o nível de referência podem ser consultados no capítulo "Dados técnicos". A partir dos dados indicados será calculada a altura de enchimento propriamente dita.

O nível de enchimento atual não é relevante nessa calibração. O ajuste dos níveis mínimo e máximo é sempre efetuado sem alteração do nível atual do produto. Deste modo, esses ajustes já podem ser realizados de antemão, sem que o aparelho tenha que ser montado.


Colocação em funcionamento - Calibração do Mín.

Proceda da seguinte maneira:


1. Selecione a opção do menu "Colocação em funcionamento" com [->] e confirme com [OK]. Selecione com [->] a opção "Calibrar Mín." e confirme com [OK].



2. Edite o valor percentual com [OK] e coloque o cursor na posição desejada através de [->].



- Ajuste o valor percentual desejado com **[+]** e salve com **[OK]**. O cursor passa para o valor da distância.




- Introduzir para o reservatório vazio o valor da distância em metros correspondente ao valor percentual (por exemplo, a distância do sensor para o fundo do reservatório).
- Salvar os ajustes com **[OK]** e passar para a calibração do valor Máx. com **[ESC]** e **[->]**.


Colocação em funcionamento - Calibração do Máx.

Proceda da seguinte maneira:


- Selecione com **[->]** a opção do menu Calibrar Máx. e confirme com **[OK]**.



- Prepare o valor percentual para ser editado através de **[OK]** e coloque o cursor na posição desejada através de **[->]**.





- Ajuste o valor percentual desejado com **[+]** e salve com **[OK]**. O cursor passa para o valor da distância.



- Introduza para o reservatório cheio o valor da distância em metros correspondente ao valor percentual. Observe que o nível máximo de enchimento tem que se encontrar abaixo da distância mínima em relação à borda da antena.
- Confirme os ajustes com **[OK]**

Colocação em funcionamento - Atenuação

Para a atenuação de oscilações do valor de medição condicionadas pelo processo, ajustar aqui um tempo de integração de 0 ... 999 s.



A depender do tipo de sensor, o ajuste de fábrica é 0 s ou 1 s.

Colocação em funcionamento - Modo da saída de corrente

Na opção do menu "Modo da saída de corrente" define-se a curva característica e o comportamento da saída de corrente em caso de falha.

Setup Display Diagnostics Additional adjustments Info	Setup Measurement loop name Medium Application Vessel type Vessel height/Me. range	Current output mode Output characteristics 4 ... 20 mA Failure mode < 3.6 mA
Output characteristics ✓ 4 ... 20 mA 20 ... 4 mA	Failure mode 22.0 mA 20.5 mA No change ✓ < 3.6 mA	

O ajuste de fábrica é a curva característica da saída 4 ... 20 mA, o modo de falha < 3,6 mA.

Colocação em funcionamento - Saída de corrente Mín./Máx.

Na opção do menu "Saída de sinais Min./Máx." se define o comportamento da saída de corrente na operação normal.

Setup Display Diagnostics Additional adjustments Info	Setup Damping Current output mode Current output min./max. Lock adjustment	Current output min./max. Min. current 3.8 mA Max. current 20.5 mA
Min. current ✓ 3.8 mA 4 mA	Max. current 20 mA ✓ 20.5 mA	

O ajuste de fábrica é corrente mín. de 3,8 mA e corrente máx. de 20,5 mA.

Colocação em funcionamento - Bloquear configuração

Nesta opção, o PIN é ativado/desativado de forma permanente. Com a introdução de um PIN de 4 algarismos, os dados do sensor fica protegido contra acesso não-autorizado e contra alterações acidentais. Se o PIN estiver ativado de forma permanente, ele pode ser desativado temporariamente (por aproximadamente 60 minutos) em qualquer opção do menu.

Setup Display Diagnostics Additional adjustments Info	Setup Current output mode Current output min./max. Lock adjustment Measurement loop name	PIN Released Lock?
---	--	--------------------------

Se o PIN estiver ativado, só são permitidas as seguintes funções:

- Selecionar opções dos menus e visualizar dados
- Passar os dados do sensor para o módulo de visualização e configuração




Cuidado:

Com o PIN ativo, a configuração via PACTware/DTM e por outros sistemas fica bloqueada.

O aparelho é fornecido com o PIN "0000".

Display - Idioma


Esta opção do menu permite a comutação para o idioma desejado.

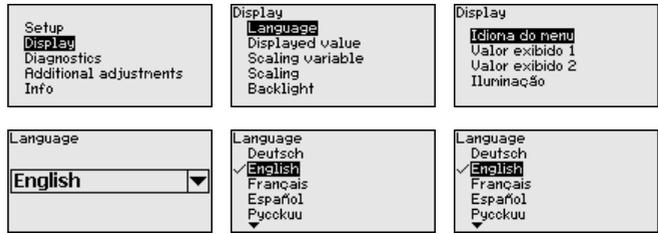

O sensor é fornecido com o idioma encomendado ajustado.

Display - Valor de exibição


Nesta opção do menu se define a visualização do valor de medição no display.

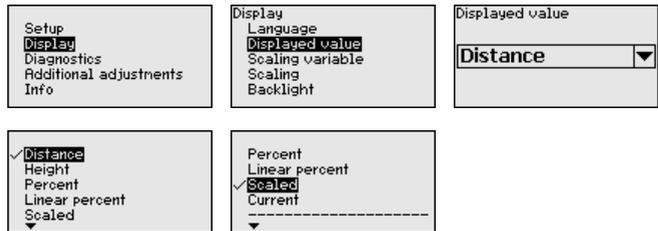

O ajuste de fábrica para o valor de exibição é, por exemplo, distância para sensores de radar.

Display - Iluminação


A iluminação de fundo opcional pode ser ativada pelo menu de configuração. Essa função depende do valor da tensão de serviço (vide manual de instruções do respectivo sensor).



O aparelho é fornecido com a iluminação de fundo ativada.


Diagnóstico - Status do aparelho

Nesta opção do menu é mostrado o status do aparelho.




Diagnóstico - Indicador de valores de pico

No sensor são salvos os respectivos valores de medição mínimo e máximo. Os valores são exibidos na opção do menu "Valor de pico".




Diagnóstico - Temperatura do sistema eletrônico

São salvos no sensor o valor mínimo e o valor máximo da temperatura do sistema eletrônico. Esses valores e a temperatura atual são exibidos na opção do menu "Valores de pico".

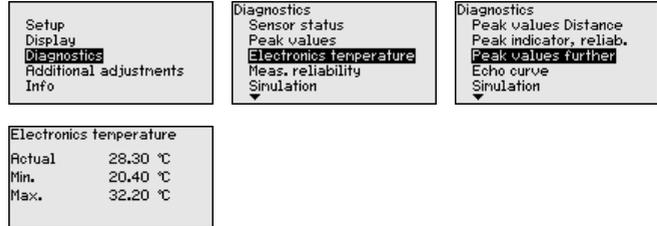


Diagnóstico - Segurança de medição

Em sensores de nível de enchimento que trabalham sem contato com o produto, a medição pode ser influenciada por condições do processo. Nesta opção, a segurança de medição do eco do nível de enchimento é exibida como valor dB. A segurança de medição é a intensidade do sinal menos as interferências. Quanto maior for o valor, mais segura será a medição. Numa medição correta, esses valores são > 10 dB.



Diagnóstico - Simulação

Nesta opção, simula-se quaisquer valores de medição através da saída de corrente. Isso permite testar o caminho do sinal, por exemplo, através de aparelhos de visualização conectados ou da placa de entrada do sistema central de controle.

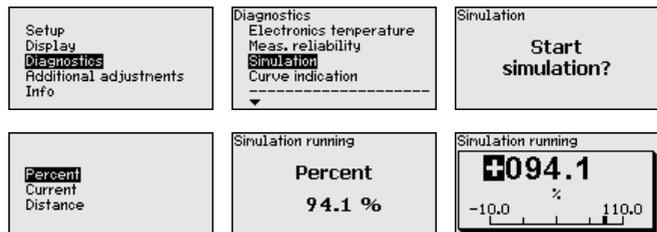

Como iniciar uma simulação:

1. Apertar **[OK]**
2. Selecionar a grandeza de simulação desejada com **[->]** e confirmar com **[OK]**
3. Iniciar a simulação com **[OK]**. É mostrado primeiro o valor de medição atual em %
4. Iniciar o modo de edição através de **[OK]**
5. Ajustar o valor numérico desejado através de **[+]** e **[->]**.
6. Apertar **[OK]**



Nota:

Durante a simulação, o valor simulado é emitido como valor de corrente de 4 ... 20 mA e como sinal digital HART.

Como cancelar a simulação:

→ Apertar **[ESC]**






Informação:

A simulação é terminada automaticamente 10 minutos após o último acionamento de uma tecla.



Diagnóstico - visualização de curvas

A "curva de eco" mostra a intensidade do sinal dos ecos na faixa de medição em dB. A intensidade do sinal permite uma avaliação da qualidade da medição.



A "supressão de sinais falsos" mostra os ecos falsos salvos (vide menu "Outros ajustes") do reservatório vazio com intensidade do sinal em "dB" na faixa de medição.

Uma comparação da curva de eco e da supressão de sinais falsos fornece informações mais precisas sobre a segurança de medição.






A curva selecionada é atualizada constantemente. Através da tecla **[OK]**, é aberto um submenu com funções de zoom

- "Zoom X": função de lupa para a distância de medição
- "Zoom Y": ampliação de 1, 2, 5 e 10 vezes do sinal em "dB"
- "Unzoom": retorna a representação para faixa nominal de medição com ampliação simples

Diagnóstico - Memória de curvas de eco


A função "Memória de curvas de eco" permite salvar a curva de eco do momento da colocação em funcionamento. Isso é, em geral, recomendado e até mesmo obrigatório para a utilização função Asset Management. O armazenamento deveria ocorrer com o nível de enchimento o mais baixo possível.

Com o software de configuração PACTware e um PC é possível visualizar em alta resolução e utilizar a curva de eco para detectar alterações do sinal durante o tempo de funcionamento. Além disso, a curva de eco da colocação em funcionamento pode ser exibida também na janela de curvas de eco e ser comparada com a curva de eco atual.



Outros ajustes - Unidades do aparelho

Selecione nesta opção do menu a grandeza de medição do sistema e a unidade de temperatura.



Outros ajustes - Supressão de sinais falsos

As condições a seguir causam reflexões falsas e podem interferir na medição:

- Luvas altas
- Anteparos dentro do reservatório, como vigas
- Agitadores
- Incrustações ou costuras de solda nas paredes do reservatório




Nota:

Uma supressão de sinais falsos detecta, marca e salva os sinais falsos para que eles não sejam mais considerados na medição do nível de enchimento.


Isso deveria ocorrer com baixo nível de enchimento para que as reflexões eventualmente existentes possam ser detectadas.

Proceda da seguinte maneira:

1. Escolher com [**->**] a opção do menu "Supressão de sinais falsos" e confirmar com [**OK**].




2. Confirme novamente com [**OK**].



3. Confirme novamente com [**OK**].



4. Confirmar novamente com [**OK**] e introduzir a distância real entre o sensor e a superfície do produto.



5. Após a confirmação com [**OK**], todos os sinais falsos existentes nessa área são detectados e salvos pelo sensor.



Nota:

Controlar distância para a superfície do produto, pois um ajuste errado (muito grande) do nível atual pode ser salvo como sinal falso. Isso faria com que o nível nessa posição não seja mais medido.

Se já tiver sido configurada no sensor uma supressão de sinais falsos, é exibida na seleção de "Supressão de sinais falsos" a seguinte janela:




Apagar: Uma supressão de sinais falsos já criada será completamente apagada, o que faz sentido se a supressão de sinais falsos criada não mais for adequada às circunstâncias do reservatório relativas à técnica de medição.

Ampliar: Uma ampliação de uma supressão de sinais falsos já criada é ampliada. Isso faz sentido se uma supressão de sinais falsos tiver sido efetuada com um nível de enchimento muito alto, de forma que não tenha sido possível detectar todos os ecos falsos. Quando se seleciona "Ampliar", é exibida a distância para a superfície do produto da supressão de sinais falsos. Esse valor pode então ser alterado e a a supressão de sinais falsos pode ser mudada de acordo com esta faixa.

Outros ajustes - Curva de linearização

Uma linearização é necessária para todos os reservatórios, cujo volume não aumente de forma linear em relação à altura do nível de enchimento - por exemplo, no caso de um tanque redondo deitado ou um tanque esférico - isto quando se deseja a exibição ou emissão do volume. Para esses reservatórios, estão armazenadas as respectivas curvas de linearização. Indique a relação entre a altura do nível de enchimento percentual e o volume do reservatório.

Através da ativação da curva adequada, o volume percentual do reservatório é exibido corretamente. Caso o volume não deva ser exibido em por cento, mas em litro ou quilograma, pode ser ajustada adicionalmente uma escalação na opção "display" do menu.



Introduza os parâmetros desejados através das respectivas teclas. Salve os ajustes e passe para o próximo ponto do menu com [ESC] e com a tecla [->].



Cuidado:


Na utilização de aparelhos com a respectiva homologação como parte de uma proteção contra transbordo conforme WHG (lei alemã de proteção das reservas de água), deve ser observado o seguinte:

Se for selecionada uma curva de linearização, então o sinal de medição não será mais obrigatoriamente linear em relação à altura de

enchimento. Isso deve ser considerado pelo usuário especialmente no ajuste do ponto de comutação no emissor de sinais limitadores.

Outros ajustes - PIN


Com o ajuste de um PIN de 4 algarismos, os dados do sensor podem ser protegidos contra acesso não autorizado e alterações involuntárias. Nesta opção do menu, o PIN pode ser exibido, editado e alterado. Mas ele só está disponível se a configuração tiver sido liberada no menu "*Colocação em funcionamento*".

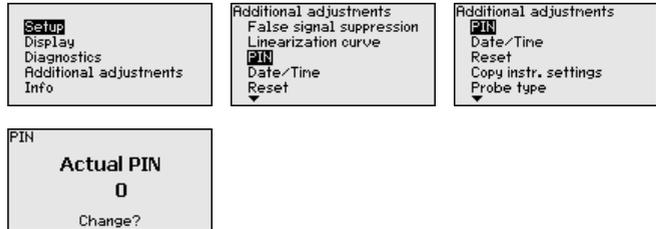

O aparelho é fornecido com o PIN "0000".


Outros ajustes - Data/Hora

Nesta opção do menu, é ajustado o relógio interno do sensor.



Outros ajustes - Reset

Em um reset, determinados parâmetros ajustados pelo usuário são repostos para os valores de fábrica.



Estão disponíveis as seguintes funções de reset:

Estado de fornecimento: restauração dos ajustes dos parâmetros para os ajustes do momento da entrega pela fábrica, inclusive dos ajustes específicos do pedido. Uma supressão de sinais falsos, curvas de linearização livremente programáveis e a memória de valores de medição serão apagadas.

Ajustes básicos: reposição dos parâmetros, inclusive parâmetros especiais, para os valores de default do respectivo aparelho. Uma supressão de sinais falsos, uma curva de linearização livremente programável e a memória de valores de medição serão apagadas.

Colocação em funcionamento: Reposição dos ajustes dos parâmetros na opção do menu Colocação em funcionamento para os valores de default do respectivo aparelho. Permanecem mantidas uma supressão de sinais falsos criada, a curva de linearização livremente programável, a memória de valores de medição e a memória de eventos. A linearização é ajustada em linear.

Supressão de sinais falsos: apaga uma supressão de sinais falsos anteriormente criada. A supressão de sinais falsos ajustada pela fábrica permanece ativa.

Valores de pico da medição: reposição das distâncias Mín. e Máx. medidas para o valor de medição atual.


A tabela a seguir mostra os valores de default do aparelho, A depender do modelo, não estão disponíveis todas as opções do menu ou elas podem estar dispostas de forma diferente:

Menu	Opção de menu	Valor de default
Colocação em funcionamento	Nome do ponto de medição	Sensor
	Produto	Líquido/solução de água Produto sólido/cascalho, gravilhão
	Aplicação	Tanque de armazenamento Silo
	Forma do reservatório	Fundo do reservatório com forma côncava Tampa do reservatório com forma côncava
	Altura do reservatório/Faixa de medição	Faixa de medição recomendada: vide " <i>Dados técnicos</i> " no anexo
	Calibrar mín.	Faixa de medição recomendada: vide " <i>Dados técnicos</i> " no anexo
	Calibração Máx.	0,000 m(d)
	Atenuação	0,0 s
	Saída de corrente Modo	4 ... 20 mA, < 3,6 mA
	Saída de corrente Mín./Máx.	Corrente mín. 3,8 mA, corrente máx. 20,5 mA
	Bloquear configuração	Liberar
Display	Idioma	Conforme pedido
	Valor exibido	Distância
	Unidade de leitura	m
	Grandeza de escalação	Volume l
	Escalação	0,00 lin %, 0 l 100,00 lin %, 100 l
	Iluminação	Ligado

Menu	Opção de menu	Valor de default
Outros ajustes	Unidade de distância	m
	Unidade de temperatura	°C
	Comprimento da sonda	Comprimento de fábrica do tubo vertical
	Curva de linearização	Linear
	Modo operacional HART	Standard Endereço 0

Outros ajustes - Modo operacional HART

O sensor oferece os modos operacionais HART padrão e Multidrop. Nesta opção do menu, se determina o modo operacional HART e se atribui o endereço para o modo Multidrop.



O modo operacional Standard com o endereço fixo 0 significa a saída do valor de medição como sinal 4 ... 20 mA.

No modo operacional Multidrop, podem ser utilizados até 63 sensores num cabo de dois fios. A cada sensor tem que ser atribuído um endereço entre 1 e 63.¹⁾

O ajuste de fábrica é o modo Standard com endereço 0.


Outros ajustes - Copiar ajustes do aparelho

Com esta opção são copiados os ajustes do aparelho. Estão disponíveis as seguintes funções:

- Salvar os dados do sensor no módulo de visualização e configuração
- Salvar do módulo de visualização e configuração no sensor

São salvos aqui os seguintes dados e ajustes do módulo de visualização e configuração:

- Todos os dados dos menus "*Colocação em funcionamento*" e "*Display*"
- No menu "*Outros ajustes*" os pontos "*Unidade de distância*", "*Unidade de temperatura* e "*Linearização*"
- Os valores da curva de linearização livremente programável



Os dados copiados são salvos de forma permanente numa memória EEPROM no módulo de visualização e configuração e são mantidos

¹⁾ O sinal 4 ... 20 mA do sensor é desligado e o sensor assume uma corrente constante de 4 mA. O sinal de medição é transmitido unicamente como sinal digital HART.

mesmo em caso de falta de tensão. Eles podem ser passados da memória para um ou vários sensores ou guardados como cópia de segurança para uma eventual troca do sensor.

O tipo e o volume dos dados copiados dependem do sensor em questão.





Nota:

Antes dos dados serem salvos no sensor, é verificado se os dados são apropriados para o mesmo. Caso não, é emitida uma mensagem de erro ou a função é bloqueada. Se os dados forem passados para o sensor, é indicado de qual tipo de aparelho os dados são oriundos e qual o TAG do sensor em questão.



Informação - Nome do aparelho

Neste menu, podem ser consultados o nome e o número de série do aparelho:





Info - Modelo do aparelho

Nesta opção do menu são mostradas as versões do hardware e do software.





Info - Data de calibração

Nesta opção do menu são mostradas a data da calibração de fábrica do sensor e a data da última alteração dos parâmetros do sensor através do módulo de visualização e configuração ou de um PC.



Características do aparelho

Nesta opção do menu, são mostradas características do sensor, como homologação, conexão do processo, vedação, faixa de medição, sistema eletrônico, tipo de caixa, entre outras.



6.5 Armazenamento dos dados de parametrização

Recomendamos anotar os dados ajustados, por exemplo, no presente manual, guardando-os bem em seguida. Assim eles estarão à disposição para uso posterior ou para fins de manutenção.

Caso o aparelho esteja equipado com um módulo de visualização e configuração, os dados do sensor podem ser passados para o mó-

dulo de visualização e configuração. Esse procedimento é descrito no manual do "*Módulo de visualização e configuração*" na opção de menu "*Copiar dados do sensor*". Os dados lá ficam salvos, mesmo se houver uma falta de alimentação de energia do sensor.

São salvos aqui os seguintes dados e ajustes do módulo de visualização e configuração:

- Todos os dados dos menus "*Colocação em funcionamento*" e "*Display*"
- No menu "*Outros ajustes*" os pontos "*Unidades específicas do sensor, Unidade de temperatura e Linearização*"
- Os valores da curva de linearização livremente programável

A função pode também ser utilizada para passar os ajustes de um aparelho para um outro aparelho do mesmo tipo. Caso seja necessário trocar o sensor, o módulo de visualização e configuração deve ser encaixado no novo aparelho e os dados devem ser transmitidos para o sensor também através da opção "*Copiar dados do sensor*".

7 Colocação em funcionamento com o PACTware

7.1 Conectar o PC

Através do adaptador de interface diretamente no sensor

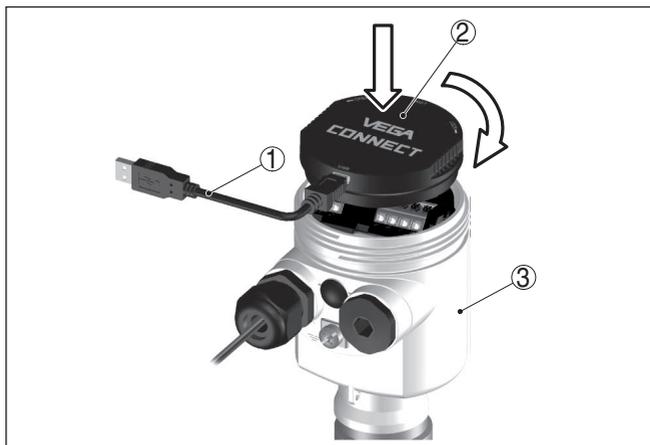


Fig. 30: Conexão do PC diretamente no sensor via adaptador de interface

- 1 Cabo USB para o PC
- 2 Adaptador de interface VEGACONNECT
- 3 Sensor

7.2 Ajuste de parâmetros

Pré-requisitos

Para o ajuste de parâmetros do aparelho via PC com Windows, é necessário o software de configuração PACTware com um driver (DTM) apropriado para o aparelho, que atenda o padrão FDT. A versão atual do PACTware e todos os DTMs disponíveis são agrupados em uma DTM Collection. Os DTMs podem ainda ser integrados em outros aplicativos com padrão FDT.



Nota:

Para garantir o suporte de todas as funções do aparelho, deveria ser sempre utilizada a versão mais atual da Coleção DTM. Nem sempre estão disponíveis todas as funções descritas em versões mais antigas do firmware. Para muitos aparelhos, é possível carregar a mais nova versão do software através de nossa homepage. Também está à disposição na internet uma descrição da atualização (update).

Os demais procedimentos de colocação em funcionamento são descritos no manual de instruções "Coleção DTM/PACTware™" fornecido em todas as coleções de DTMs e que pode ser baixado na internet. Descrições mais detalhadas podem ser lidas na ajuda on-line do PACTware e dos DTMs da VEGA.

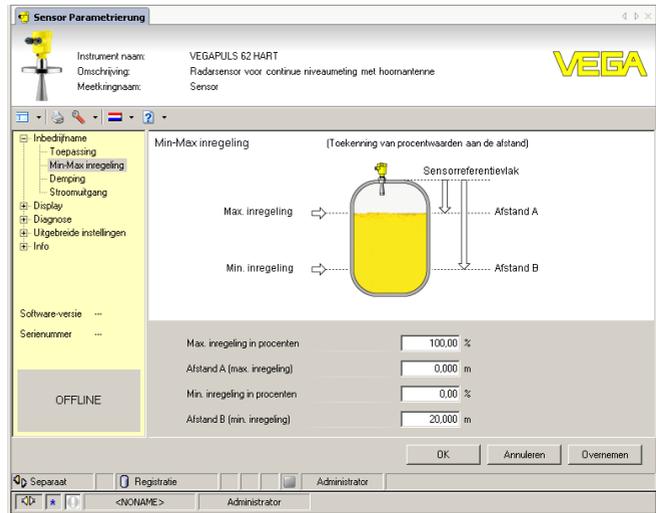


Fig. 31: Exemplo da vista de um DTM

Versão básica/completa

Todos os DTMs de aparelhos podem ser adquiridos na versão básica gratuita ou na versão completa paga. A versão básica contém todas as funções necessárias para colocar o aparelho completamente em funcionamento. Um assistente facilita bastante a configuração do projeto. Fazem parte ainda da versão básica as funções para salvar e imprimir o projeto, além de uma função de importação e exportação dos dados.

Na versão completa, está disponível adicionalmente uma função ampliada de impressão, que permite imprimir completamente a documentação do projeto, além da possibilidade de salvar curvas de valores de medição e de ecos. Ela dispõe ainda de um programa de cálculo para tanques e de um Multiviewer para a visualização e análise das curvas de valores de medição e de ecos salvas.

A versão padrão pode ser baixada em www.vega.com/downloads e "Software". A versão completa pode ser adquirida em um CD junto a nosso representante.

7.3 Armazenamento dos dados de parametrização

Recomendamos documentar ou salvar os dados dos parâmetros através do PACTware. Assim eles estarão à disposição para uso posterior ou para fins de manutenção.

8 Colocação em funcionamento com outros sistemas

8.1 Programas de configuração DD

Estão disponíveis para o aparelho descrições na forma de Enhanced Device Description (EDD) para programas de configuração DD, como, por exemplo, AMS™ e PDM.

Os arquivos podem ser baixados em www.vega.com/downloads e "Software".

8.2 Field Communicator 375, 475

Estão disponíveis para o aparelho descrições como EDD para a configuração de parâmetros com o Field Communicator 375 ou 475.

Para a integração do EDD nos Field Communicator 375 etc. 475 é necessário estar equipado com o software fornecível pelo fabricante "Easy Upgrade Utility". Este software pode ser atualizado através da Internet e os EDD novos serão aceitos, após a liberação do fabricante, automaticamente no catálogo de aparelhos deste software. Eles podem ser transmitidos para um Field Communicator.

9 Diagnóstico, Asset Management e Serviço

9.1 Manutenção

Se o aparelho for utilizado conforme a finalidade, não é necessária nenhuma manutenção na operação normal.

9.2 Memória de valores de medição e de eventos

Das aparelho dispõe de várias memórias para fins de diagnóstico. Os dados permanecem armazenados mesmo se a tensão for interrompida.

Memória de valores de medição

Podem ser salvos até 100.000 valores de medição em uma memória cíclica do sensor. Cada item salvo possui a data/horário e o respectivo valor de medição. Podem ser salvos, por exemplo, os valores:

- Distância
- Altura de enchimento
- Valor percentual
- Por cento lin.
- Escalado
- Valor de corrente
- Segurança de medição
- Temperatura do sistema eletrônico

A memória de valores de medição é fornecida ativada e salva a cada 3 minutos a distância, a segurança de medição e a temperatura do sistema eletrônico.

Os valores e as condições de armazenamento desejados são definidos através de um PC com PACTware/DTM ou pelo sistema de controle central com EDD. É dessa forma que os dados são lidos e também repostos.

Memória de eventos

No sensor, são salvos automaticamente até 500 eventos com carimbo de tempo, sem possibilidade de serem apagados. Todos os itens contêm a data/hora, tipo de evento, descrição do evento e o valor. Exemplos de tipos de evento:

- Alteração de um parâmetro
- Pontos de ligação/desligamento
- Mensagens de status (conforme NE 107)
- Mensagens de erro (conforme NE 107)

Os dados são lidos através de um PC com PACTware/DTM ou do sistema de controle com EDD.

Memória de curvas de eco

As curvas de eco são salvas aqui com a data e a hora e e os respectivos dados de eco. A memória é dividida em duas áreas:

Curva de eco da colocação em funcionamento: esta curva serve como curva de eco de referência para as condições de medição na colocação em funcionamento. Isso permite detectar alterações das condições de medição no funcionamento ou incrustações no sensor. A curva de eco da colocação em funcionamento é salva através de:

- PC com PACTware/DTM

- Sistema de controle com EDD
- Módulo de visualização e configuração

Outras curvas de eco: nesta área de armazenamento podem ser salvas até 10 curvas de eco em uma memória cíclica no sensor. As outras curvas de eco são salvas através de:

- PC com PACTware/DTM
- Sistema de controle com EDD

9.3 Função Asset-Management

O aparelho dispõe de uma função de automonitoração e diagnóstico conforme NE 107 e VDI/VDE 2650. Além das mensagens de status apresentadas nas tabelas a seguir, é possível visualizar mensagens de erro ainda mais detalhadas através da opção do menu "Diagnóstico" através do módulo de visualização e configuração, PACTware/DTM e EDD.

Mensagens de status

As mensagens de status são subdividas nas seguintes categorias:

- Avaria
- Controle de funcionamento
- Fora da especificação
- Necessidade de manutenção

e mostradas mais claramente por pictogramas:

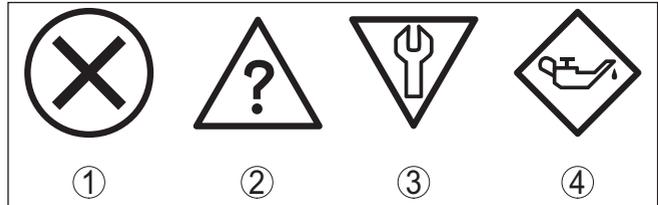


Fig. 32: Pictogramas das mensagens de status

- 1 Falha (Failure) - vermelha
- 2 Fora da especificação (Out of specification) - amarela
- 3 Controle de funcionamento (Function check) - laranja
- 4 Necessidade de manutenção (Maintenance) - azul

Falha (Failure): o aparelho emite uma mensagem de falha devido ao reconhecimento de uma falha no funcionamento.

A mensagem de status está sempre ativa. O usuário não pode desativá-la.

Controle de funcionamento (Function check): trabalho no aparelho, o valor de medição está temporariamente inválido (por exemplo, durante uma simulação).

Esta mensagem de status encontra-se desativada de forma padrão. Uma ativação pelo usuário é possível através do PACTware/DTM ou EDD.

Fora de especificação (Out of specification): o valor de medição está inseguro, pois a especificação do aparelho foi ultrapassada (por exemplo, temperatura do sistema eletrônico).

Esta mensagem de status encontra-se desativada de forma padrão. Uma ativação pelo usuário é possível através do PACTware/DTM ou EDD.

Necessidade de manutenção (Maintenance): funcionamento do aparelho limitado por influências externas. A medição é influenciada, o valor de medição ainda é válido. Planejar a manutenção do aparelho, pois é de se esperar uma falha no futuro próximo (por exemplo, devido a incrustações).

Esta mensagem de status encontra-se desativada de forma padrão. Uma ativação pelo usuário é possível através do PACTware/DTM ou EDD.

Failure

A tabela a seguir mostra os códigos de erro e as mensagens de texto na mensagem de status "Failure" e fornece informações sobre a causa e a eliminação, devendo-se observar que alguns dados só valem para aparelhos com quatro condutores.

Código Mensagem de texto	Causa	Eliminação do erro	DevSpec State em CMD 48
F013 Não existe valor de medição	<ul style="list-style-type: none"> – O sensor não detecta nenhum eco durante a operação – Sistema da antena sujo ou defeituoso 	<ul style="list-style-type: none"> – Controlar a montagem e a configuração de parâmetros, corrigindo, se necessário – Limpar ou substituir o módulo do processo ou a antena 	Bit 0 de byte 0...5
F017 Margem de calibração muito pequena	<ul style="list-style-type: none"> – Calibração fora da especificação 	<ul style="list-style-type: none"> – Alterar a calibração de acordo com os valores-limite (diferença entre Mín. e Máx. ≥ 10 mm) 	Bit 1 de byte 0...5
F025 Erro na tabela de linearização	<ul style="list-style-type: none"> – Os marcadores de índice não se elevam continuamente, por exemplo, pares de valores ilógicos 	<ul style="list-style-type: none"> – Conferir a tabela de linearização – Apagar a tabela/criar uma nova 	Bit 2 de byte 0...5

Código Mensagem de texto	Causa	Eliminação do erro	DevSpec State em CMD 48
F036 Não há software executável	<ul style="list-style-type: none"> - Erro ou interrupção na atualização do software 	<ul style="list-style-type: none"> - Repetir a atualização do software - Conferir o modelo do sistema eletrônico - Substituir o sistema eletrônico - Enviar o aparelho para ser consertado 	Bit 3 de byte 0...5
F040 Erro no sistema eletrônico	<ul style="list-style-type: none"> - Defeito no hardware 	<ul style="list-style-type: none"> - Substituir o sistema eletrônico - Enviar o aparelho para ser consertado 	Bit 4 de byte 0...5
F080 Erro geral do software	<ul style="list-style-type: none"> - Erro geral do software 	<ul style="list-style-type: none"> - Cortar a tensão de serviço por curto tempo 	Bit 5 de byte 0...5
F105 Detectando valor de medição	<ul style="list-style-type: none"> - O aparelho ainda se encontra na fase de inicialização. O valor de medição ainda não pôde ser detectado 	<ul style="list-style-type: none"> - Aguardar o término da fase de inicialização - Duração de até aprox. 3 min, a depender do modelo e dos parâmetros configurados. 	Bit 6 de byte 0...5
F113 Erro de comunicação	<ul style="list-style-type: none"> - Falhas CEM - Erro de transmissão na comunicação interna com a fonte de quatro condutores 	<ul style="list-style-type: none"> - Eliminar influências de CEM - Trocar a fonte de quatro condutores ou o sistema eletrônico 	Bit 12 de byte 0...5
F125 Temperatura inadmissível do sistema eletrônico	<ul style="list-style-type: none"> - Temperatura do sistema eletrônico em faixa não especificada 	<ul style="list-style-type: none"> - Controlar a temperatura ambiente - Isolar o sistema eletrônico - Utilizar aparelho com faixa de temperatura mais alta 	Bit 7 de byte 0...5
F260 Erro na calibração	<ul style="list-style-type: none"> - Erro na calibração efetuada pela fábrica - Erro na EEPROM 	<ul style="list-style-type: none"> - Substituir o sistema eletrônico - Enviar o aparelho para ser consertado 	Bit 8 de byte 0...5

Código Mensagem de texto	Causa	Eliminação do erro	DevSpec State em CMD 48
F261 Erro no ajuste do aparelho	<ul style="list-style-type: none"> - Erro na colocação em funcionamento - Erro na supressão de sinais falsos - Erro ao executar um reset 	<ul style="list-style-type: none"> - Repetir a colocação em funcionamento - Executar um reset 	Bit 9 de byte 0...5
F264 Erro de montagem/colocação em funcionamento	<ul style="list-style-type: none"> - A calibração não se encontra dentro do valor da altura do reservatório/ da faixa de medição - Faixa de medição máxima do aparelho insuficiente 	<ul style="list-style-type: none"> - Controlar a montagem e a configuração de parâmetros, corrigindo, se necessário - Utilizar um aparelho com faixa de medição maior 	Bit 10 de byte 0...5
F265 Falha na função de medição	<ul style="list-style-type: none"> - O sensor não efetua nenhuma medição - Tensão de alimentação muito baixa 	<ul style="list-style-type: none"> - Controlar a tensão de serviço - Executar um reset - Cortar a tensão de serviço por curto tempo 	Bit 11 de byte 0...5

Function check

A tabela a seguir mostra os códigos de erro e os textos da mensagem de status "*Function check*", fornecendo informações sobre a causa e sobre como solucionar o problema.

Código Mensagem de texto	Causa	Eliminação do erro	DevSpec State em CMD 48
C700 Simulação ativa	<ul style="list-style-type: none"> - Uma simulação está ativa 	<ul style="list-style-type: none"> - Terminar a simulação - Aguardar o término automático após 60 min. 	"Simulation Active" no "Status padronizado 0"

Out of specification

A tabela a seguir mostra os códigos de erro e os textos da mensagem de status "*Out of specification*", fornecendo informações sobre a causa e sobre como solucionar o problema.

Código Mensagem de texto	Causa	Eliminação do erro	DevSpec State em CMD 48
S600 Temperatura inadmissível do sistema eletrônico	<ul style="list-style-type: none"> - Temperatura do sistema eletrônico em faixa não especificada 	<ul style="list-style-type: none"> - Controlar a temperatura ambiente - Isolar o sistema eletrônico - Utilizar aparelho com faixa de temperatura mais alta 	Bit 5 de byte 14...24

Código Mensagem de texto	Causa	Eliminação do erro	DevSpec State em CMD 48
S601 Enchimento excessivo	– Perigo de enchimento excessivo do reservatório	<ul style="list-style-type: none"> – Assegurar-se de que não ocorra mais nenhum enchimento – Controlar o nível de enchimento no reservatório 	Bit 6 de byte 14...24

Maintenance

A tabela a seguir mostra os códigos de erro e os textos da mensagem de status "Maintenance", fornecendo informações sobre a causa e sobre como solucionar o problema.

Código Mensagem de texto	Causa	Eliminação do erro	DevSpec State em CMD 48
M500 Erro no reset para o estado de fornecimento	– Os dados não puderam ser restaurados no reset para o estado de fornecimento	<ul style="list-style-type: none"> – Repetir o reset – Carregar o arquivo XML com os dados do sensor para o aparelho 	Bit 0 de byte 14...24
M501 Erro na tabela inativa de linearização	– Erro de hardware EEPROM	<ul style="list-style-type: none"> – Substituir o sistema eletrônico – Enviar o aparelho para ser consertado 	Bit 1 de byte 14...24
M502 Erro na memória de diagnóstico	– Erro de hardware EEPROM	<ul style="list-style-type: none"> – Substituir o sistema eletrônico – Enviar o aparelho para ser consertado 	Bit 2 de byte 14...24
M503 Baixa segurança de medição	– A relação de eco/interferência é muito pequena para uma medição segura	<ul style="list-style-type: none"> – Controlar as condições de montagem e do processo – Limpar a antena – Alterar o sentido de polarização – Utilizar um aparelho com sensibilidade maior 	Bit 3 de byte 14...24
M504 Erro em uma interface do aparelho	– Defeito no hardware	<ul style="list-style-type: none"> – Controlar as conexões – Substituir o sistema eletrônico – Enviar o aparelho para ser consertado 	Bit 4 de byte 14...24
M505 Não há eco	– O eco do nível de enchimento não pode ser mais detectado	<ul style="list-style-type: none"> – Limpar a antena – Utilizar uma antena/um sensor mais apropriado – Eliminar ecos falsos eventualmente existentes – Otimizar a posição e o alinhamento do sensor 	Bit 7 de byte 14...24

9.4 Eliminar falhas

Comportamento em caso de falhas

É de responsabilidade do proprietário do equipamento tomar as devidas medidas para a eliminação de falhas surgidas.

Procedimento para a eliminação de falhas

As primeiras medidas a serem tomadas:

- Avaliação de mensagens de erro, por exemplo, através do módulo de visualização e configuração
- Verificação do sinal de saída
- Tratamento de erros de medição


Outras possibilidades de diagnóstico mais abrangentes são oferecidas por um PC com o programa PACTware e o DTM adequado. Em muitos casos, as causas podem ser assim identificadas e as falhas eliminadas.

Tratamento de erros de medição em líquidos.

As tabelas abaixo mostram exemplos típicos de erro de medição em líquidos condicionados pela aplicação, havendo uma diferenciação de erros de medição com:

- Nível de enchimento constante
- Enchimento
- Esvaziamento

As imagens na coluna "*Imagem do erro*" mostram o nível de enchimento real como linha tracejada e o nível de enchimento mostrado pelo sensor como linha contínua.

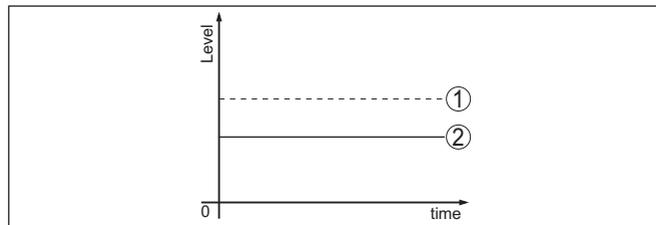

1 Nível de enchimento real

2 Nível de enchimento exibido pelo sensor

Notas:






- Sempre que o sensor mostrar um valor constante, a causa poderia se encontrar também no ajuste de falha da saída de corrente em "*Manter valor*"
- Se o nível de enchimento exibido for muito baixo, a causa poderia ser também uma resistência muito alta do cabo

Erro de medição com nível de enchimento constante

Descrição do erro	Imagem do erro	Causa	Eliminação do erro
1. Valor de medição mostra um nível de enchimento muito baixo ou muito alto		- Calibração incorreta de Mín./ Máx.	- Corrigir a calibração de Mín./ Máx.
		- Curva de linearização errada	- Corrigir a curva de linearização
		- Montagem em tubo de by-pass ou tubo vertical, o que causa erro de tempo de execução (erro de medição pequeno próximo a 100 %/erro grande próximo a 0 %)	- Conferir o parâmetro Aplicação no que se refere à forma do reservatório, corrigindo, se necessário (by-pass, tubo vertical, diâmetro)
2. O valor de medição salta na direção de 0 %		- Eco múltiplo (teto do reservatório, superfície do produto) com amplitude maior que o eco de nível de enchimento	- Controlar o parâmetro Aplicação, especialmente teto do reservatório, tipo de produto, fundo abaulado, alto coeficiente dielétrico, ajustando, se necessário
3. O valor de medição salta na direção de 100 %		- A amplitude do eco do nível de enchimento cai devido ao processo	- Efetuar uma supressão de sinais falsos
		- Não foi efetuada a supressão de sinais falsos	
		- A amplitude ou o local de um eco falso se alterou (por exemplo, condensado, incrustações do produto); a supressão de sinais falsos não é mais válida	- Identificar a causa da alteração dos sinais falsos, efetuar a supressão de sinais falsos com, por exemplo, condensado

Erro de medição no enchimento

Descrição do erro	Imagem do erro	Causa	Eliminação do erro
4. Valor de medição fica constante durante o enchimento		- Ecos falsos muito grandes nas proximidades ou eco do nível de enchimento muito pequeno - Formação forte de espuma ou vórtice - Calibração de Máx. incorreta	- Eliminar sinais falsos nas proximidades - Controlar a situação de medição: a antena ficar saliente na luva, anteparos - Remover sujeira da antena - No caso de falhas causadas por anteparos nas proximidades: alterar o sentido de polarização - Criar nova supressão de sinais falsos - Corrigir a calibração de Máx.
5. O valor de medição no enchimento permanece na área do fundo		- Eco do fundo do tanque maior que o eco do nível de enchimento, por exemplo, em produtos com $\epsilon_r < 2,5$ base de óleo, solvente	- Controlar os parâmetros Produto, Altura do reservatório e forma do fundo, alterando-os, se necessário

Descrição do erro	Imagem do erro	Causa	Eliminação do erro
6. O valor de medição permanece inalterado temporariamente no enchimento e salta para o nível de enchimento correto		<ul style="list-style-type: none"> - Turbulências da superfície do produto, enchimento rápido 	<ul style="list-style-type: none"> - Controlar os parâmetros, alterando-os, se necessário, por exemplo, em reservatório de dosagem, reator
7. O valor de medição salta no enchimento na direção de 0 %		<ul style="list-style-type: none"> - A amplitude de um eco múltiplo (tampa do reservatório - superfície do produto) é maior que o eco do nível de enchimento 	<ul style="list-style-type: none"> - Controlar o parâmetro Aplicação, especialmente teto do reservatório, tipo de produto, fundo abaulado, alto coeficiente dielétrico, ajustando, se necessário
		<ul style="list-style-type: none"> - O eco do nível de enchimento não pode ser diferenciado do eco falso em uma posição de eco de falso (salta para eco múltiplo) 	<ul style="list-style-type: none"> - No caso de falhas causadas por anteparos nas proximidades: alterar o sentido de polarização - Escolher a posição de montagem mais favorável
8. O valor de medição salta no enchimento na direção de 100 %		<ul style="list-style-type: none"> - A amplitude do eco do nível de enchimento cai no enchimento devido a fortes turbulências e espuma. O valor de medição salta para o eco falso 	<ul style="list-style-type: none"> - Efetuar uma supressão de sinais falsos
9. O valor de medição salta no enchimento esporadicamente para 100 %		<ul style="list-style-type: none"> - Variação de condensado ou sujeira na antena 	<ul style="list-style-type: none"> - Efetuar a supressão de sinais falsos ou aumentar a supressão de sinais falsos com condensado/sujeira na vizinhança através de edição
10. O valor de medição salta para ≥ 100 % ou 0 m de distância		<ul style="list-style-type: none"> - O eco de nível de enchimento não é mais detectado na faixa superior devido a espuma ou sinais falsos. O sensor passa para a proteção contra enchimento excessivo. São emitidos o nível de enchimento máx. (distância 0 m) e a mensagem de status "Proteção contra enchimento excessivo". 	<ul style="list-style-type: none"> - Controlar o ponto de medição: a antena tem que sair da luva - Remover sujeira da antena - Utilizar um sensor com antena mais adequada

Erro de medição no esvaziamento

Descrição do erro	Imagem do erro	Causa	Eliminação do erro
11. O valor de medição permanece inalterado no esvaziamento na vizinhança		<ul style="list-style-type: none"> - Eco falso maior que o eco do nível de enchimento - Eco do nível de enchimento muito pequeno 	<ul style="list-style-type: none"> - Eliminar sinal falso na vizinhança, controlando se a antena encontra-se saliente na luva - Remover sujeira da antena - No caso de falhas causadas por anteparos nas proximidades: alterar o sentido de polarização - Após a eliminação do eco falso, a supressão de sinais falsos tem que ser apagada. Efetuar uma nova supressão de sinais falsos
12. O valor de medição salta no esvaziamento na direção de 0 %		<ul style="list-style-type: none"> - Eco do fundo do tanque maior que o eco do nível de enchimento, por exemplo, em produtos com $\epsilon_r < 2,5$ base de óleo, solvente 	<ul style="list-style-type: none"> - Controlar os parâmetros Tipo de produto, Altura do reservatório e Forma do fundo, alterando-os, se necessário
13. O valor de medição salta no esvaziamento esporadicamente na direção de 100 %		<ul style="list-style-type: none"> - Variação de condensado ou sujeira na antena 	<ul style="list-style-type: none"> - Efetuar a supressão de sinais falsos ou aumentar a supressão de sinais falsos na vizinhança através de edição - Para produtos sólidos, utilizar sensor de radar com conexão de ar de limpeza

Comportamento após a eliminação de uma falha

A depender da causa da falha e das medidas tomadas, se necessário, executar novamente os passos descritos no capítulo "*Colocar em funcionamento*" ou controlar se está plausível e completo.

Hotline da assistência técnica - Serviço de 24 horas

Caso essas medidas não tenham êxito, ligue, em casos urgentes, para a hotline da assistência técnica da VEGA - Tel. **+49 1805 858550**.

A hotline está disponível também fora no horário normal de atendimento, 7 dias por semana, 24 horas por dia.

Pelo fato de oferecermos esse serviço para todo o mundo, o atendimento é realizado no idioma inglês. O serviço é gratuito. O único custo são as tarifas telefônicas.

9.5 Trocar o módulo eletrônico

Em caso de defeito, o módulo eletrônico pode ser trocado pelo usuário.



Em aplicações Ex, só podem ser utilizados um aparelho e um módulo eletrônico com a respectiva homologação Ex.

Caso não haja um módulo eletrônico disponível, ele pode ser encomendado junto a seu representante. Os módulos eletrônicos são adequados somente para o respectivo sensor, apresentando também diferenças na saída de sinais e na alimentação de tensão.

O novo módulo eletrônico tem que ser carregado com os ajustes de fábrica do sensor. Para tal há as seguintes possibilidades:

- Pela fábrica
- No local, pelo usuário

Em ambos os casos, é necessário indicar o número de série do sensor. Esse número de série pode ser consultado na placa de características do aparelho, no interior da caixa ou na nota de entrega.

Ao carregar diretamente no local, os dados do pedido têm que ser anteriormente baixados da internet (vide manual "*Módulo eletrônico*").

**Cuidado:**

Todos os ajustes específicos da aplicação têm que ser novamente efetuados. Portanto, é necessário executar uma nova colocação em funcionamento após a troca do sistema eletrônico.

Caso os dados da parametrização tenham sido salvos na primeira colocação do sensor em funcionamento, esses dados podem ser transmitidos para o novo módulo eletrônico. Com isso, não é necessária uma nova colocação em funcionamento.

9.6 Atualização do software

Para atualizar o software do aparelho, são necessários os seguintes componentes:

- Aparelho
- Alimentação de tensão
- Adaptador de interface VEGACONNECT
- PC com PACTware
- Software atual do aparelho como arquivo

O software do aparelho atual bem como informações detalhadas para o procedimento encontram-se na área de downloads na nossa homepage: www.vega.com.

**Cuidado:**

Aparelhos com homologações podem estar vinculados a determinadas versões do software. Ao atualizar o software, assegure-se, portanto, de que a homologação não perderá sua validade.

Informações detalhadas encontram-se na área de downloads na homepage www.vega.com.

9.7 Procedimento para conserto

A folha de envio de volta do aparelho bem como informações detalhadas para o procedimento encontram-se na área de downloads na nossa homepage: www.vega.com.

Assim poderemos efetuar mais rapidamente o conserto, sem necessidade de consultas.

Caso seja necessário um conserto do aparelho, proceder da seguinte maneira:

- Imprima e preencha um formulário para cada aparelho

- Limpe o aparelho e empacote-o de forma segura.
- Anexe o formulário preenchido e eventualmente uma ficha técnica de segurança no lado de fora da embalagem
- Consulte o endereço para o envio junto ao representante responsável, que pode ser encontrado na nossa homepage www.vega.com.

10 Desmontagem

10.1 Passos de desmontagem



Advertência:

Ao desmontar, ter cuidado com condições perigosas do processo, como, por exemplo, pressão no reservatório ou tubo, altas temperaturas, produtos tóxicos ou agressivos, etc.

Leia os capítulos "*Montagem*" e "*Conectar à alimentação de tensão*" e execute os passos neles descritos de forma análoga, no sentido inverso.

10.2 Eliminação de resíduos

O aparelho é composto de materiais que podem ser reciclados por empresas especializadas. Para fins de reciclagem, nossos componentes foram fabricados com materiais recicláveis e projetados de forma que permite uma fácil separação dos mesmos.

Materiais: vide "*Dados técnicos*"

Para a eliminação ou reciclagem dentro da União Europeia, deve-se proceder conforme "*Eliminação do sistema eletrônico*" e "*Eliminação da bateria*" a seguir. Fora da União Europeia, devem ser observadas as diretrizes vigentes no respectivo país.

Eliminação do sistema eletrônico

O presente aparelho não está sujeito à diretriz der WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) 2002/96/CE e às respectivas leis nacionais. Entregue, portanto, o aparelho diretamente a uma empresa especializada em reciclagem e não aos postos públicos de coleta, destinados somente a produtos de uso particular sujeitos à diretriz WEEE.

Eliminação da bateria



Nota:

A eliminação é regulamentada pela diretriz 2006/66/CE para baterias e acumuladores.

Baterias e acumuladores contêm parcialmente substâncias nociva ao meio ambiente e matérias-primas que podem ser recicladas. Por isso, baterias e acumuladores nunca podem ser eliminados através do lixo doméstico.

Todos usuários são obrigados por lei a entregar baterias usadas em postos de coletas adequados, por exemplo, postos públicos para entrega. Também é possível uma devolução de baterias e acumuladores para que sejam eliminadas corretamente por nós. Porém, devido aos regulamentos severos para o transporte de baterias/acumuladores de lítio, normalmente isso não faz sentido, já que o envio é complicado e caro.

Para desmontar as baterias, proceda da seguinte maneira:

- Abra a tampa do compartimento de alimentação, soltando os parafusos
- Solte o conector

- Solte os parafusos de fixação
- Remova o módulo completo, puxando pela aba de plástico

A eliminação correta do aparelho evita prejuízos a seres humanos e à natureza e permite o reaproveitamento de matéria-prima.

11 Anexo

11.1 Dados técnicos

Dados gerais

316L corresponde a 1.4404 ou 1.4435

Materiais, com contato com o produto

- Conexão do processo 316L, Alloy C22 (2.4602), Alloy 400 (2.4360)
- Vedação do processo Na instalação predial (em aparelhos com rosca: Klinger-sil C-4400, fornecido com o aparelho)
- Antena 316L, Alloy C22 (2.4602), Tantal, 316L eletropolido, Ed aço inoxidável em fundição fina 1.4848, Alloy 400 (2.4360), 316L Safecoat revestido
- Cone de adaptação da antena PTFE, PP, PEEK, cerâmica (99,7 % Al_2O_3)
- Vedação do sistema de antena FKM (SHS FPM 70C3 GLT), FFKM (Kalrez 6375), FFKM (Kalrez 6230 - FDA), grafite (99,9 %)

Materiais, sem contato com o produto

- Caixa de plástico Plástico PBT (poliéster)
- Caixa de alumínio fundido sob pressão Alumínio fundido sob pressão AISi10Mg, revestido a pó - base: poliéster
- Caixa de aço inoxidável 316L
- Vedação entre a caixa e a tampa NBR (caixa de aço inoxidável, fundição de precisão), silicone (caixa de alumínio/plástico; caixa de aço inoxidável, eletropolido)
- Visor na tampa da caixa (opcional) Policarbonato
- Terminal de aterramento 316L

Conexão condutora

Entre o terminal de aterramento, a conexão do processo e antena

Conexões do processo

- Rosca do tubo, cilíndrica (ISO 228 T1) G1½ conforme DIN 3852-A
- Rosca americana do tubo, cônica 1½ NPT, 2 NPT
- Flanges DIN a partir de DN 25, ASME a partir de 1"

Pesos

- Aparelho (a depender da caixa, da conexão do processo e da antena) aprox. 2 ... 17,2 kg (4.409 ... 37.92 lbs)
- Prolongamento da antena 1,6 kg/m (1.157 lbs/ft)

Comprimento máximo do prolongamento da antena 5,85 m (19.19 ft)

Toque de aperto para prensa-cabos NPT e tubos conduíte

- Caixa de plástico máx. 10 Nm (7.376 lbf ft)
- Caixa de alumínio/aço inoxidável máx. 50 Nm (36.88 lbf ft)

Grandeza de entrada

Grandeza de medição

A grandeza de medição é a distância entre a conexão do processo do sensor e a superfície do produto. O nível de referência é a superfície de vedação no sextavado ou o lado inferior do flange.

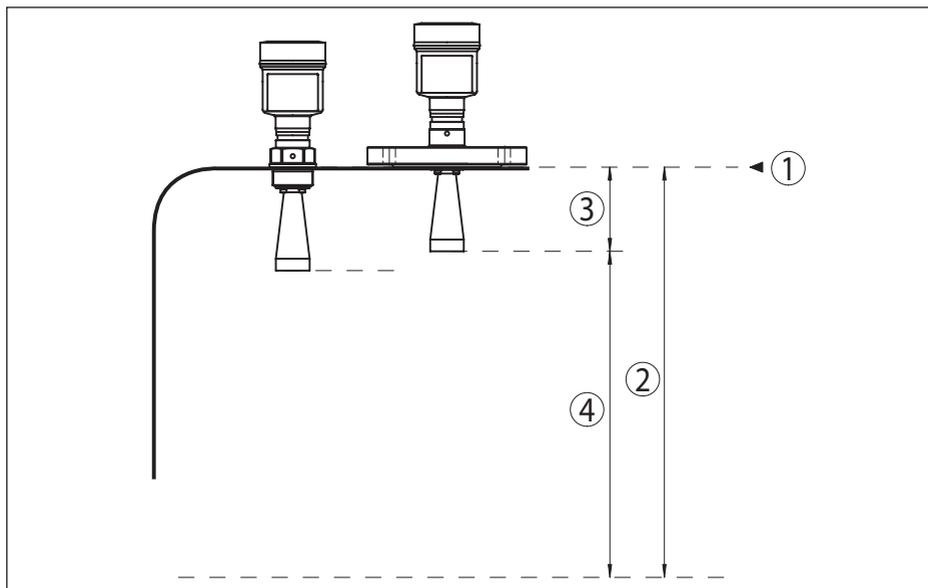


Fig. 47: Dados referentes à grandeza de entrada

- 1 Nível de referência
- 2 Grandeza de medição, faixa máxima de medição
- 3 Comprimento da antena
- 4 Faixa útil de medição

Sistema eletrônico padrão

Faixa máx. de medição 35 m (114.83 ft)

Faixa de medição recomendada

- \varnothing da antena 40 mm (1.575 in) até 15 m (49.21 ft)
- \varnothing da antena 48 mm (1.89 in) até 20 m (65.62 ft)
- \varnothing da antena 75 mm (2.953 in), até 35 m (114.83 ft)
- \varnothing 95 mm (3.74 in), antena parabólica

Sistema eletrônico com sensibilidade elevada

Faixa máx. de medição 75 m (246.1 ft)

Faixa de medição recomendada

- \varnothing da antena 40 mm (1.575 in) até 15 m (49.21 ft)
- \varnothing da antena 48 mm (1.89 in) até 20 m (65.62 ft)
- \varnothing da antena 75 mm (2.953 in) até 40 m (131.23 ft)
- \varnothing da antena 95 mm (3.74 in) até 50 m (164 ft)

– Antena parabólica até 75 m (246.1 ft)

Precisão de medição (de acordo com DIN EN 60770-1)

Condições de referência do processo conforme a norma DIN EN 61298-1

– Temperatura +18 ... +30 °C (+64 ... +86 °F)
 – Umidade relativa do ar 45 ... 75 %
 – Pressão do ar 860 ... 1060 mbar/86 ... 106 kPa (12.5 ... 15.4 psig)

Condições de referência de montagem

– Distância mínima de componentes do reservatório > 200 mm (7.874 in)
 – Refletor Refletor de placas plano
 – Reflexões falsas maior sinal de falso 20 dB menor que o sinal útil

Diferença de medição em líquidos Vide diagramas a seguir

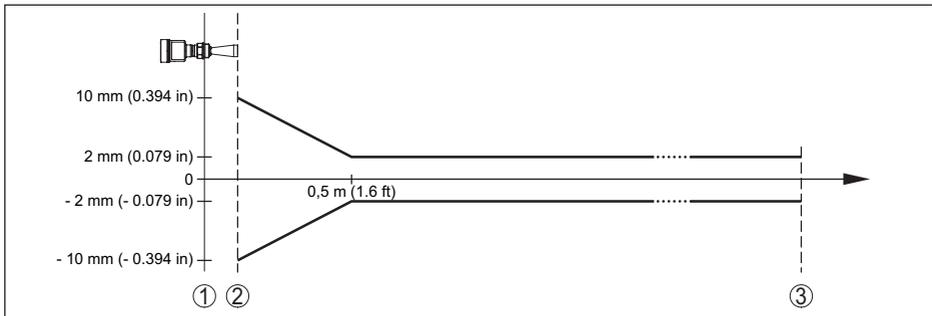


Fig. 48: Diferença de medição sob condições de referência

- 1 Nível de referência
 2 Borda da antena
 3 Faixa de medição recomendada

Reprodutibilidade $\leq \pm 1$ mm

Diferença de medição com produtos sólidos Os valores dependem bastante da aplicação, não sendo possível, portanto, indicar dados garantidos.

Influência de gás sobreposto e pressão sobre a precisão da medição

A velocidade de propagação dos impulsos de radar em gás ou vapor acima do produto é reduzida por altas pressões. Esse efeito depende do gás ou do vapor sobreposto e é especialmente forte a temperaturas muito baixas.

A tabela a seguir mostra a diferença de medição resultante para alguns gases e vapores típicos. Os valores indicados referem-se à distância. Valores positivos significam que a distância é muito grande, valores negativos indicam uma distância muito pequena.

Fase de gás	Temperatura	Pressão				
		1 bar (14.5 psig)	10 bar (145 psig)	50 bar (725 psig)	100 bar (1450 psig)	200 bar (2900 psig)
Ar	20 °C/68 °F	0.00 %	0.22 %	1.2 %	2.4 %	4.9 %
	200 °C/392 °F	-0.01 %	0.13 %	0.74 %	1.5 %	3.0 %
	400 °C/752 °F	-0.02 %	0.08 %	0.52 %	1.1 %	2.1 %
Hidrogênio	20 °C/68 °F	-0.01 %	0.10 %	0.61 %	1.2 %	2.5 %
	200 °C/392 °F	-0.02 %	0.05 %	0.37 %	0.76 %	1.6 %
	400 °C/752 °F	-0.02 %	0.03 %	0.25 %	0.53 %	1.1 %
Vapor de água (vapor saturado)	100 °C/212 °F	0.26 %	-	-	-	-
	180 °C/356 °F	0.17 %	2.1 %	-	-	-
	264 °C/507 °F	0.12 %	1.44 %	9.2 %	-	-
	366 °C/691 °F	0.07 %	1.01 %	5.7 %	13.2 %	76 %

Características de medição e dados de potência

Frequência de medição Banda K (tecnologia de 26 GHz)

Tempo de ciclo de medição

- Sistema eletrônico padrão aprox. 450 ms
- Sistema eletrônico com sensibilidade elevada aprox. 700 ms

Tempo de resposta do salto²⁾ ≤ 3 s

Ângulo de radiação³⁾

- ø da antena tipo corneta 40 mm (1.575 in) 20°
- ø da antena tipo corneta 48 mm (1.89 in) 15°
- ø da antena tipo corneta 75 mm (2.953 in) 10°
- ø da antena tipo corneta 95 mm (3.74 in) 8°
- Antena parabólica 3°

Potência HF irradiada (a depender dos parâmetros ajustados)⁴⁾

- Densidade de potência de emissão espectral média -14 dBm/MHz EIRP
- Densidade de potência de emissão espectral máxima +43 dBm/50 MHz EIRP
- Densidade máxima da potência a 1 m de distância < 1 µW/cm²

²⁾ Margem de tempo após alteração repentina da distância de medição em, no máximo, 0,5 m em aplicações com líquido, máximo de 2 m em aplicações com produtos sólidos, até que o sinal de saída atinja pela primeira vez 90 % do seu valor constante (IEC 61298-2).

³⁾ Fora do ângulo de radiação indicado, a energia do sinal de radar apresenta um nível reduzido em 50 % (-3 dB).

⁴⁾ EIRP: Equivalent Isotropic Radiated Power.

Condições ambientais

Temperatura ambiente, de armazenamento e transporte -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

Condições do processo

Para as condições do processo, devem ser observados também os dados da placa de características. Vale sempre o valor mais baixo.

Vedação	Cone de adaptação da antena	Temperatura do processo (medida na conexão de processo)
FKM (SHS FPM 70C3 GLT)	PTFE	-40 ... +130 °C (-40 ... +266 °F)
	PTFE ⁵⁾	-40 ... +200 °C (-40 ... +392 °F)
	PEEK ⁶⁾	-40 ... +200 °C (-40 ... +392 °F)
FFKM (Kalrez 6375)	PTFE	-20 ... +130 °C (-4 ... +266 °F)
	PEEK	-20 ... +250 °C (-4 ... +482 °F)
FFKM (Kalrez 6230)	PTFE	-15 ... +130 °C (5 ... +266 °F)
	PEEK	-15 ... +250 °C (5 ... +482 °F)
Grafite	Cerâmica	-196 ... +450 °C (-321 ... +842 °F)
Grafite (conexão do processo Alloy C 22)	Cerâmica	-196 ... +400 °C (-321 ... +752 °F)

Pressão do reservatório antena tipo corneta

- Cone de adaptação da antena em PTFE -1 ... 40 bar (-100 ... 4000 kPa/-14.5 ... 580 psig)
- Cone de adaptação da antena em PP -1 ... 3 bar (-100 ... 300 kPa/-14.5 ... 43.5 psig)
- Cone de adaptação da antena em PEEK -1 ... 100 bar (-100 ... 10000 kPa/-14.5 ... 1450 psig)
- Cone de adaptação da antena em cerâmica -1 ... 160 bar (-100 ... 16000 kPa/-14.5 ... 2320 psig)

Pressão do reservatório - Antena parabólica -1 ... 6 bar (-100 ... 6000 kPa/-14.5 ... 870 psig)

Pressão do reservatório com suporte móvel -1 ... 1 bar (-100 ... 100 kPa/-14.5 ... 14.5 psig)

Pressão do reservatório relativo ao nível de pressão nominal do flange Vide instruções complementares "*Flange conforme DIN-EN-ASME-JIS*"

Resistência a vibrações

- Antena tipo corneta 4 g com 5 ... 200 Hz conforme EN 60068-2-6 (vibração com ressonância)
- Antena parabólica 1 g com 5 ... 200 Hz conforme EN 60068-2-6 (vibração com ressonância)

Resistência a choques

- Antena tipo corneta 100 g, 6 ms conforme EN 60068-2-27 (choque mecânico)

⁵⁾ Não para vapor de água

⁶⁾ Não para vapor de água

– Antena parabólica 25 g, 6 ms conforme EN 60068-2-27 (choque mecânico)

Dados da ligação do ar de limpeza

Pressão máx. admissível 6 bar (87.02 psig)

Quantidade de ar em antena tipo corneta, conforme a pressão (faixa recomendada)

Pressão	Sem válvula retentora	Com válvula retentora
0,5 bar (7.25 psig)	3,3 m³/h	1,2 m³/h
0,6 bar (8.70 psig)	3,5 m³/h	1,4 m³/h
0,7 bar (10.15 psig)	3,7 m³/h	1,7 m³/h
0,8 bar (11.60 psig)	3,9 m³/h	1,8 m³/h
0,9 bar (13.05 psig)	4,0 m³/h	2,1 m³/h
1 bar (14.5 psig)	4,2 m³/h	2,2 m³/h
1,5 bar (21.76 psig)	5,0 m³/h	3,2 m³/h
2 bar (29.0 psig)	5,5 m³/h	4,5 m³/h

Quantidade de ar em antena parabólica, conforme a pressão (faixa recomendada)

Pressão	Sem válvula retentora	Com válvula retentora
0,5 bar (7.25 psig)	3,0 m³/h	1,2 m³/h
0,6 bar (8.70 psig)	3,2 m³/h	1,4 m³/h
0,7 bar (10.15 psig)	3,4 m³/h	1,7 m³/h
0,8 bar (11.60 psig)	3,5 m³/h	1,9 m³/h
0,9 bar (13.05 psig)	3,6 m³/h	2,0 m³/h
1 bar (14.5 psig)	3,8 m³/h	2,2 m³/h
1,5 bar (21.76 psig)	4,3 m³/h	3,5 m³/h
2 bar (29.0 psig)	4,8 m³/h	4,0 m³/h

Rosca G $\frac{1}{8}$

Fachamento para

- Não-Ex Tampa de proteção contra pó de PE
- Ex Tampão de rosca de 316Ti

Válvula retentora - anexada à parte (opcional para modelos não Ex, fornecida com modelos Ex)

- Material 316Ti
- Vedação FKM (SHS FPM 70C3 GLT), FFKM (Kalrez 6375)
- para tubo de diâmetro 6 mm
- Pressão de abertura 0.5 bar (7.25 psig)
- Nível de pressão nominal PN 250

Módulo de visualização e configuração

Elemento de visualização Display com Iluminação de fundo

Visualização de valores de medição

- Número de algarismos 5
- Tamanho dos algarismos L x A = 7 x 13 mm

Elementos de configuração 4 teclas

Grau de proteção

- solto IP 20
- Montado na caixa sem tampa IP 40

Materiais

- Caixa ABS
- Visor Folha de poliéster

Elementos de visualização e configuração**Elementos de visualização**

- LED verde no compartimento de alimentação Indicação do carregamento
- LED amarelo no compartimento de alimentação Indicação do estado de carga

Elementos de configuração

- Seletor no compartimento de alimentação Seleção do modo operacional
- Botão no lado de fora da caixa Ligar e desligar

Relógio integrado

Formato da data	Dia.Mês.Ano
Formato da hora	12 h/24 h
Fuso horário a partir da fábrica	CET
Diferença máx. de precisão	10,5 min/ano

Medição da temperatura do sistema eletrônico

Resolução	0,1 °C (1.8 °F)
Precisão	±1 °C (1.8 °F)
Faixa de temperatura permitida	-40 ... +85 °C (-40 ... +185 °F)

Carregador de bateria externo

Tensão da rede	100 ... 240 V AC
Tensão de saída	24 V DC
Corrente de saída (à prova de curto-circuito) máx.	500 mA
Limitação da corrente de carga	70 mA
Conector DC (dentro: positivo, fora: negativo)	2,1 mm

Bateria integrada

Tipo	Iones de lítio
------	----------------

Tensão	14,8 V
Capacidade do da bateria recarregável	4,7 Wh
Duração do carregamento de 0 % para 100 % aprox.	4 h
Tempo de carga após carregamento de 10 min. a partir de 0 %	> 3 h
Tempo de carga no modo operacional 4 (sensor sempre ligado) com a bateria cheia	> 60 h
Faixa de temperatura	
– Carregar a bateria	0 ... +45° C (+32 ... +167 °F)
– Operação com acumulador	-20 ... +60° C (-4 ... +140 °F)
Redução de temperatura capacidade da bateria	
– +25° C (+77 °F)	100 %
– -10° C (+14 °F)	50 %

Medidas de proteção elétrica

Classe de proteção contra corpos estranhos e umidade, a depender do modelo da caixa

- Caixa de plástico IP 66/IP 67 (NEMA 4X)
- Caixa de alumínio; caixa de aço inoxidável - fundição de precisão; caixa de aço inoxidável - eletropolida IP 66/IP 68 (0,2 bar), NEMA 6P⁷⁾

classe de proteção (IEC 61010-1) III

11.2 Dimensões

Os desenhos cotados a seguir mostram somente uma parte das aplicações possíveis. Desenhos mais detalhados podem ser baixados na nossa página www.vega.com/downloads e "Desenhos".

Caixa

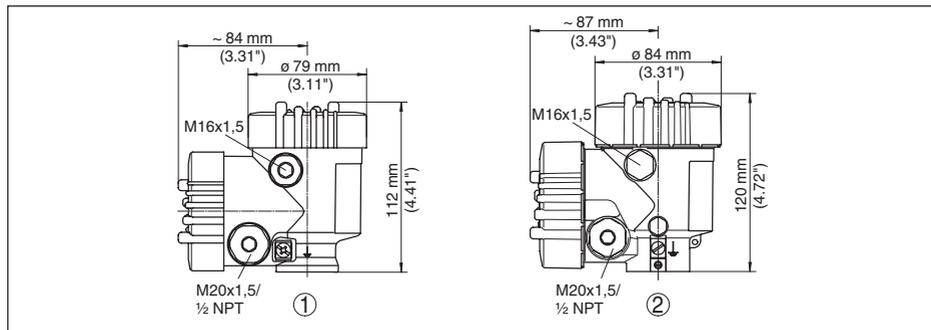


Fig. 49: Dimensões da caixa - com o módulo de visualização e configuração, a altura da caixa é aumentada em 9 mm/0.35 in

1 Caixa de plástico

2 Caixa de alumínio/aço inoxidável

⁷⁾ Pré-requisito para garantir a proteção são o cabo adequado e a montagem correta.

VEGAPULS 62, antena tipo corneta em modelo com rosca

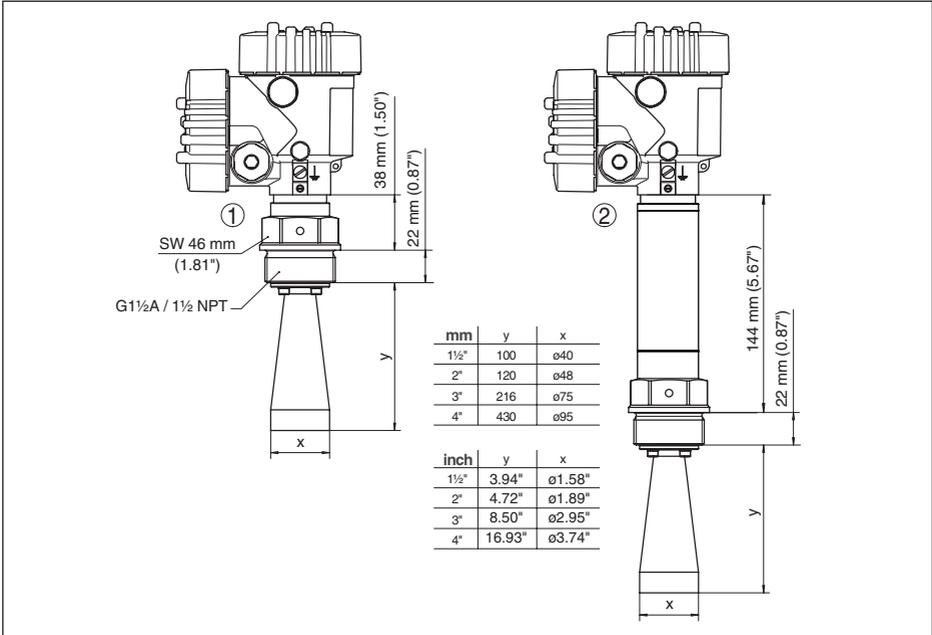


Fig. 50: VEGAPULS 62, antena tipo corneta em modelo com rosca

- 1 Norma
- 2 Com adaptador de temperatura de até 250 °C

VEGAPULS 62, antena em forma de chifre em modelo com flange

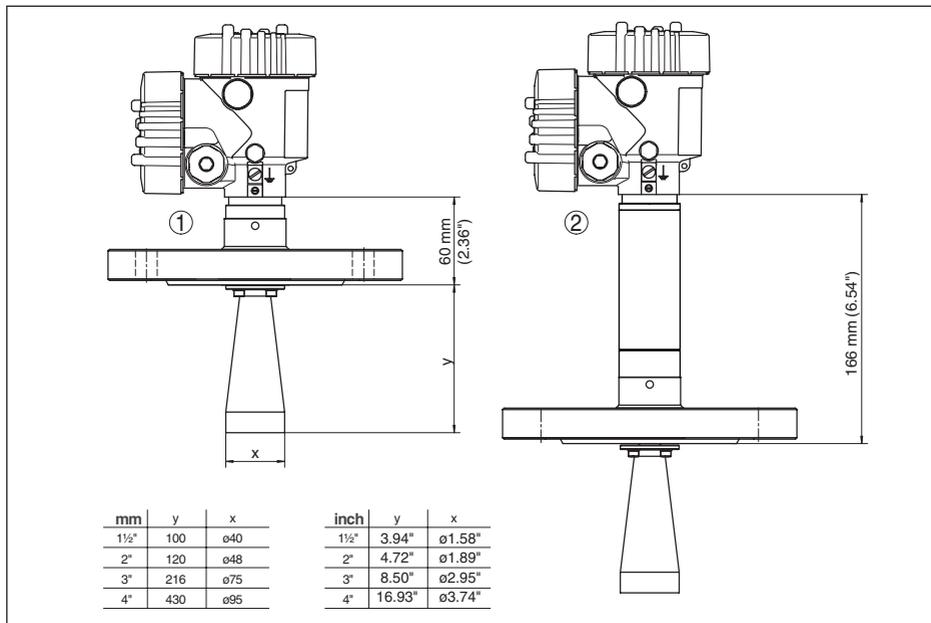


Fig. 51: VEGAPULS 62, antena em forma de chifre em modelo com flange

- 1 Norma
- 2 Com adaptador de temperatura de até 250 °C

VEGAPULS 62, Antena tipo corneta em modelo com flange e conexão de ar de limpeza

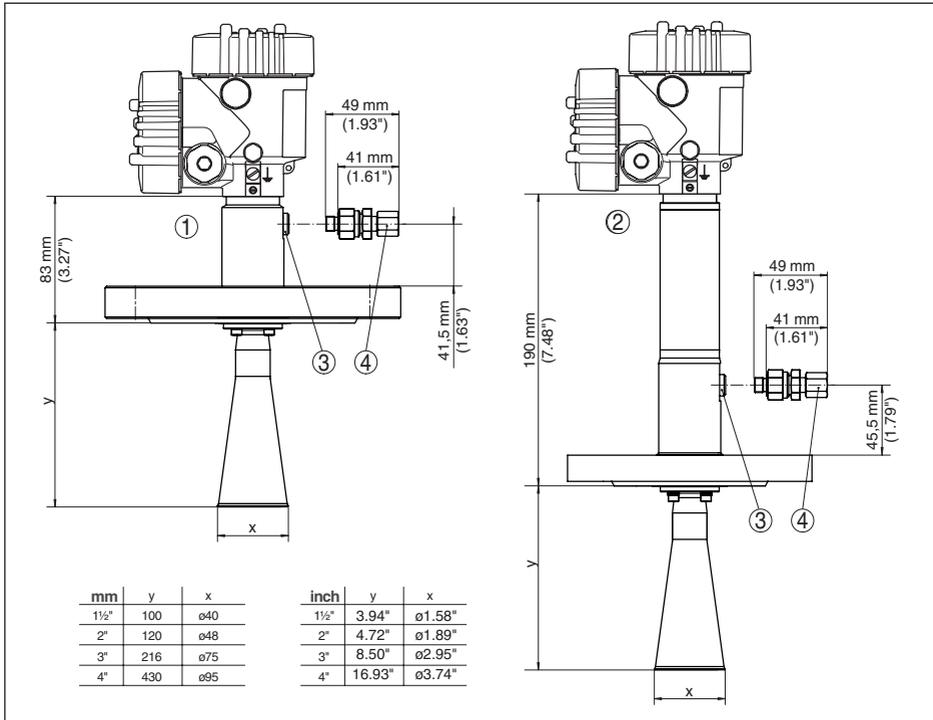


Fig. 52: VEGAPULS 62, Antena tipo corneta em modelo com flange e conexão de ar de limpeza

- 1 Norma
- 2 Com adaptador de temperatura de até 250 °C
- 3 Bujão
- 4 Válvula retentora

VEGAPULS 62, antena em forma de chifre em modelo com flange de 450 °C

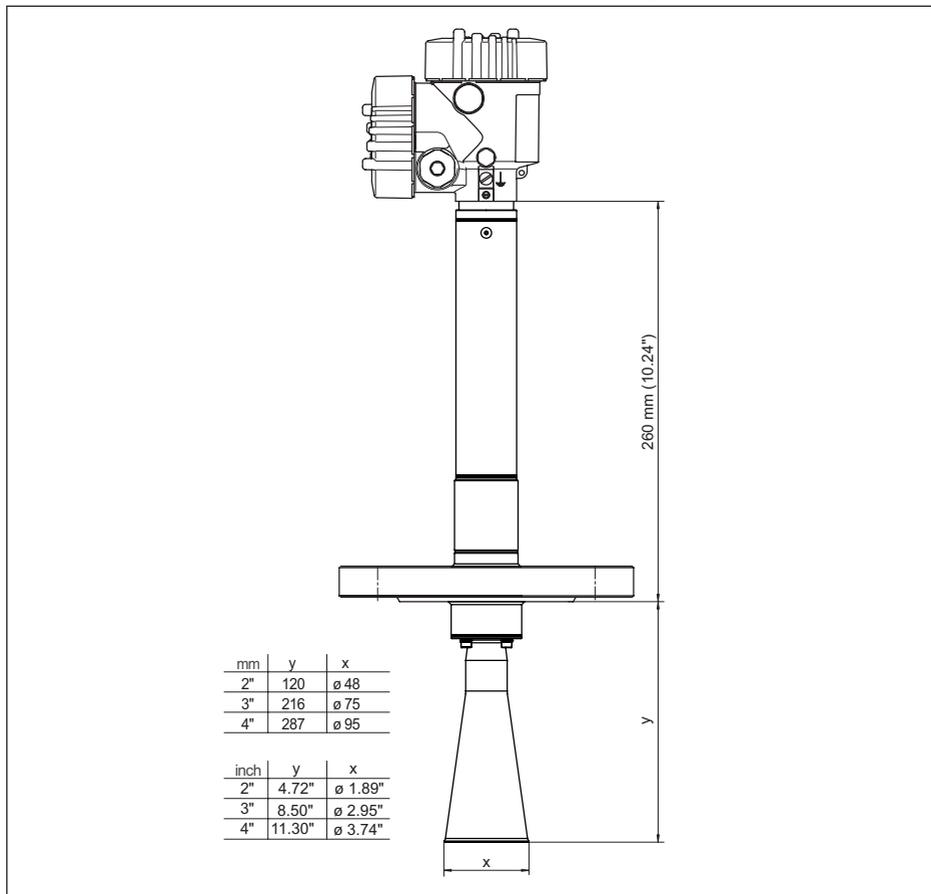


Fig. 53: VEGAPULS 62, Antena tipo corneta em modelo com flange com adaptador de temperatura até 450 °C

VEGAPULS 62, antena tipo corneta e superte rotativo

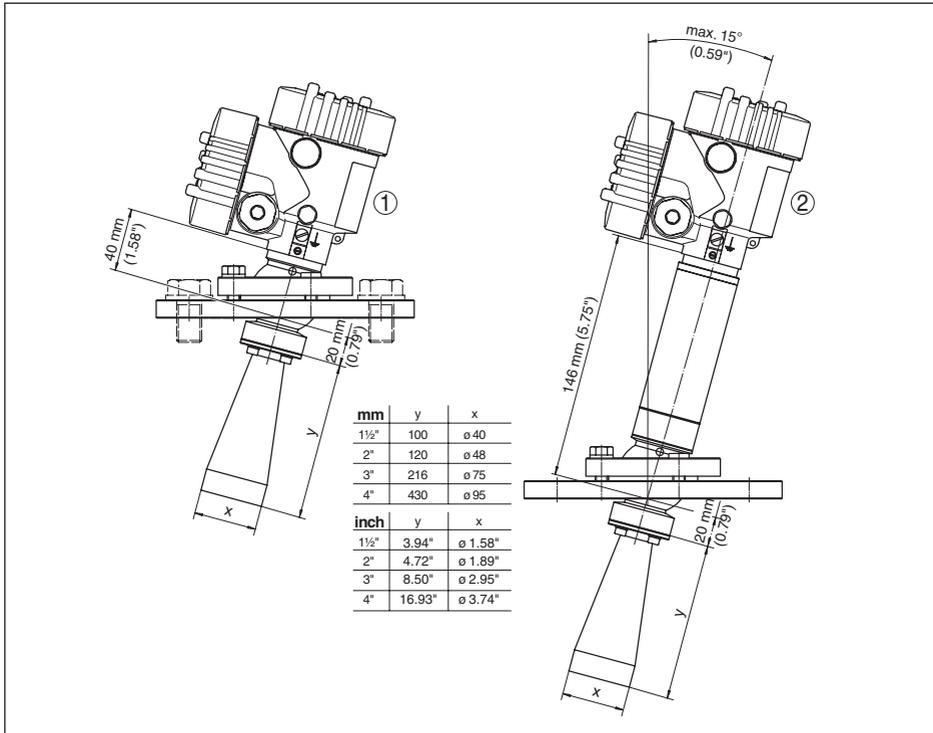


Fig. 54: VEGAPULS 62, antena tipo corneta e superte rotativo

- 1 Norma
- 2 Com adaptador de temperatura de até 250 °C

VEGAPULS 62, antena tipo corneta e suporte giratório, conexão rosca

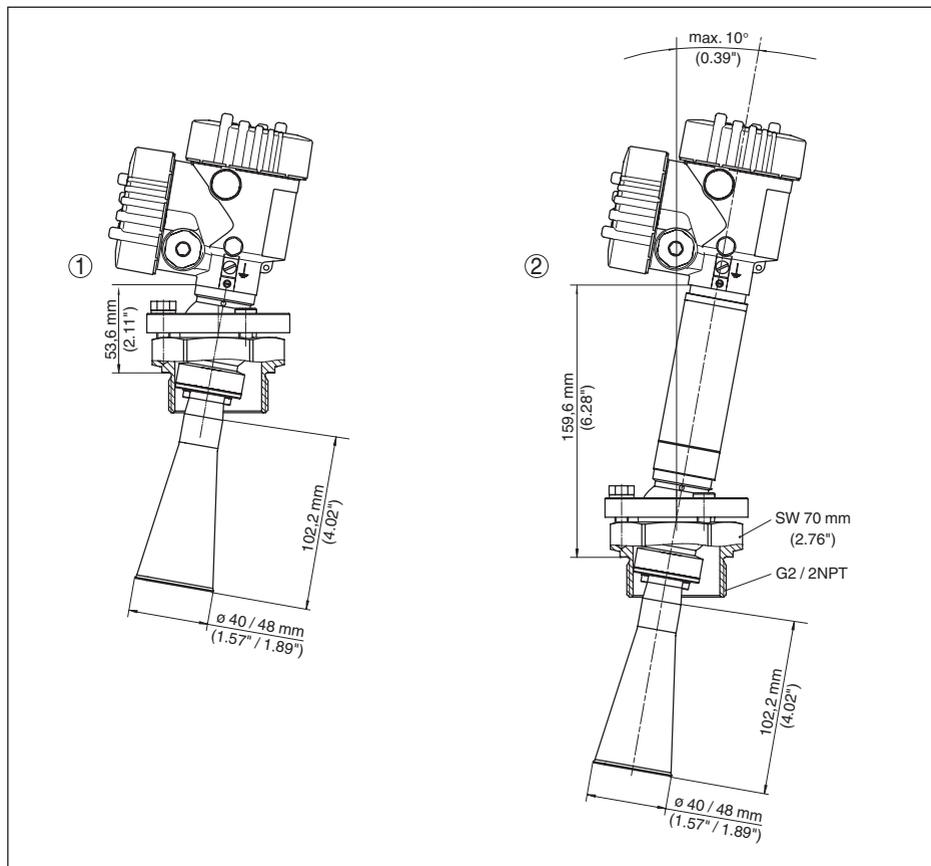


Fig. 55: VEGAPULS 62, antena tipo corneta e suporte giratório, conexão rosca

- 1 Norma
- 2 Com adaptador de temperatura de até 250 °C

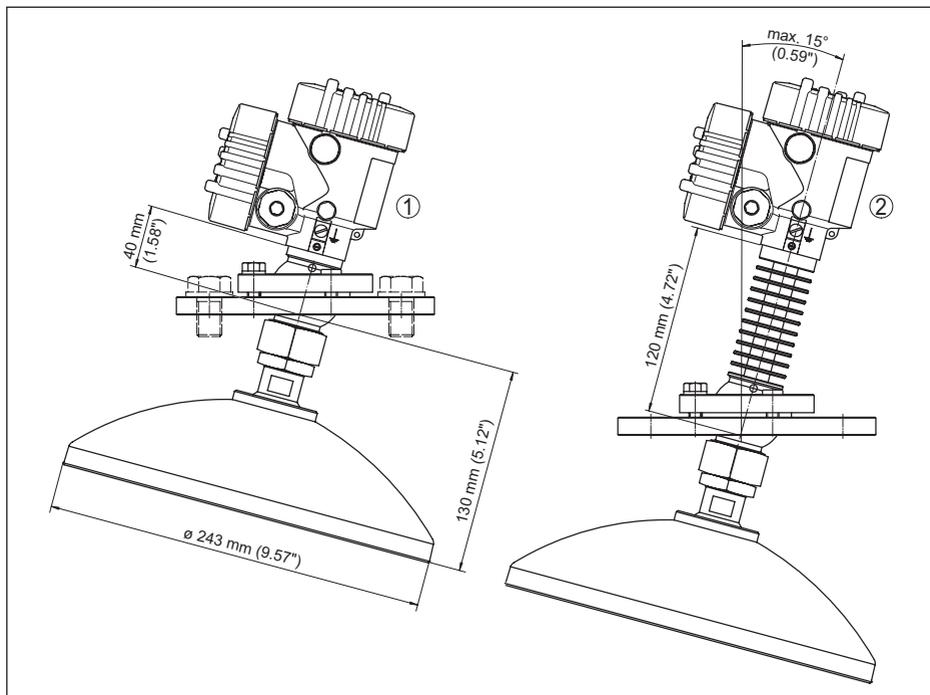
VEGAPULS 62, antena parabólica e suporte giratório

Fig. 56: VEGAPULS 62, antena parabólica e suporte giratório

- 1 Norma
- 2 Com adaptador de temperatura de até 200 °C

11.3 Proteção dos direitos comerciais

VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see www.vega.com.

Only in U.S.A.: Further information see patent label at the sensor housing.

VEGA Produktfamilien sind weltweit geschützt durch gewerbliche Schutzrechte.

Nähere Informationen unter www.vega.com.

Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectuelle. Pour plus d'informations, on pourra se référer au site www.vega.com.

VEGA líneas de productos están protegidas por los derechos en el campo de la propiedad industrial. Para mayor información revise la página web www.vega.com.

Линии продукции фирмы ВЕГА защищаются по всему миру правами на интеллектуальную собственность. Дальнейшую информацию смотрите на сайте www.vega.com.

VEGA系列产品在全球享有知识产权保护。

进一步信息请参见网站www.vega.com。

11.4 Marcas registradas

Todas as marcas e nomes de empresas citados são propriedade dos respectivos proprietários legais/autores.

INDEX**A**

Agitador 20
Alimentação de tensão 10
Alinhamento do sensor 20
Altura do reservatório 43
Aplicação
– Líquido 37
– Produto sólido 41
– Tubo vertical 37
Área de aplicação 9
Atenuação 45

B

Bloquear configuração 46

C

Calibração 44, 45
Códigos de erro 64
Compartimento do sistema eletrônico 29
Componentes do reservatório 20
Conectar
– Ao PC 57
Configuração
– Sistema 34
Conserto 70
Copiar os ajustes do sensor 54
Curva de eco da colocação em funcionamento 49
Curva de linearização 51

D

Data/horário 52

E

EDD (Enhanced Device Description) 59
Eliminação de falhas 66
Entrada do cabo 13
Erro de medição 66

F

Fluxo de entrada do produto 17
Folha de envio de volta do aparelho 70
Formação de espuma 21
Forma do reservatório 43

H

Hotline da assistência técnica 69

I

Idioma 47

Iluminação 47
Isolação do reservatório 21

L

Ler informações 55
Luva 17

M

Medição de fluxo 27, 28
Medição em tubo tranquilizador 22
Medição no by-pass 25
Memória de curvas de eco 60
Memória de eventos 60
Memória de valores de medição 60
Mensagens de status - NAMUR NE 107 61
Menu principal 35
Modelo do aparelho 55
Modo operacional HART 54

N

NAMUR NE 107 62, 65
Nome do ponto de medição 36

P

Peças sobressalentes
– Sistema eletrônico adicional pacote de baterias recarregáveis 11
PIN 46, 52
Placa de características 8
Polarização 16
Posição de montagem 16
Princípio de funcionamento 10
Propriedades de reflexão 36
Proteção contra transbordo conforme WHG 51

R

Reset 52

S

Saída de corrente Mín./Máx. 46
Saída de corrente Modo 46
Segurança de medição 48
Simulação 48
Status do aparelho 47
Supressão de sinal de interferência 50

T

Temperatura do sistema eletrônico 48

U

Unidades do aparelho 50

V

Valor de pico 47

Valores de default 53

Visualização de curvas

– Curva do eco 49

– Supressão de sinal de interferência 49

Visualização do valor de medição 47

Printing date:

VEGA

As informações sobre o volume de fornecimento, o aplicativo, a utilização e condições operacionais correspondem aos conhecimentos disponíveis no momento da impressão.

Reservados os direitos de alteração

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2015



40793-PT-150723

VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach
Alemanha

Telefone +49 7836 50-0
Fax +49 7836 50-201
E-mail: info.de@vega.com
www.vega.com