


GsmComfort2+ CONTROLLO CLIMA REMOTO GSM

GprsComfort2+ CONTROLLO CLIMA REMOTO GSM/GPRS

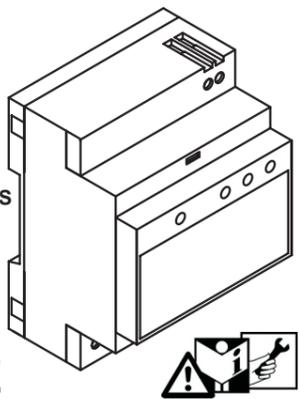

IT GUIDA UTENTE

3011.01.00 GsmComfort2+A	ANTENNA INCORPORATA
3011.02.00 GsmComfort2+A^B	ANTENNA INCORPORATA + BATTERIA
3011.01.01 GsmComfort2+X	ANTENNA ESTERNA
3011.02.01 GsmComfort2+X^B	ANTENNA ESTERNA + BATTERIA
3011.01.10 GprsComfort2+A	ANTENNA INCORPORATA
3011.02.10 GprsComfort2+A^B	ANTENNA INCORPORATA + BATTERIA
3011.01.11 GprsComfort2+X	ANTENNA ESTERNA
3011.02.11 GprsComfort2+X^B	ANTENNA ESTERNA + BATTERIA
3011.01.02 GsmComfort2+PA	ANTENNA INCORPORATA + COM
3011.02.02 GsmComfort2+PA^B	ANTENNA INCORPORATA + COM + BATTERIA
3011.01.03 GsmComfort2+PX	ANTENNA ESTERNA + COM
3011.02.03 GsmComfort2+PX^B	ANTENNA ESTERNA + COM + BATTERIA
3011.01.12 GprsComfort2+PA	ANTENNA INCORPORATA + COM
3011.02.12 GprsComfort2+PA^B	ANTENNA INCORPORATA + COM + BATTERIA
3011.01.13 GprsComfort2+PX	ANTENNA ESTERNA + COM
3011.02.13 GprsComfort2+PX^B	ANTENNA ESTERNA + COM + BATTERIA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' R&TTE Directiva 1999/5/EC

Company identification: Manufacturer: Contrive, Srl
 Via Enrico Fermi 18 24040 Suisio Italy

Product identification: Brand: Contrive
 Equipment name: GsmComfort+ / GprsComfort+
 Equipment type: GSM/GPRS modem

Dichiariamo, sotto la nostra diretta responsabilità, che i prodotti indicati sono conformi ai requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/CE:

- EN 301 511** GSM900/1800 essential requirements for mobile stations
 - Health and safety requirements pursuant to clause 3.1a:**
EN 60950-1 Safety of information technology equipment
 - Protection requirements concerning EMC clause 3.1b:**
EN 301 489-1 Electromagnetic compatibility
EN 301 489-7 ElectroMagnetic compatibility and Radio spectrum Matters
 Specific conditions for mobile and portable radio and ancillary equipments
EN 61326 ElectroMagnetic compatibility measurement, control and laboratory use
EN 55024 Information technology equipment - Immunity characteristics
 - Measures for the efficient use of the radio frequency spectrum clause 3.2:**
EN 300 607 Radio spectrum matters
- NOTE: Class B equipment (domestic) emission level applied.
 Class A equipment (industrial) immunity level applied.

e tutti i test sono stati eseguiti

Notified Body: EMCC DR. RAŠEK, GmbH
 Moggast, Boelwiese 5
 91320 Elbermannstadt Germany

CE 0678

Suisio, Italy 21 Febbraio 2006

CONTRIVE SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO LE CARATTERISTICHE INDICATE NEL PRESENTE MANUALE

© COPYRIGHT 2002...2005 CONTRIVE SRL ITALY. TUTTI I DIRITTI RISERVATI.

INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

- Non installare il dispositivo in prossimità di dispositivi medici sensibili ai radiodisturbi quali pacemaker o protesi acustiche.
- Spegnete il dispositivo a bordo di aeromobili. Assicuratevi che non possa essere riacceso inavvertitamente.
- Non installare in prossimità di stazioni petrolifere, depositi di carburante, impianti chimici o siti di esplosione quando il dispositivo può disturbare il funzionamento di apparati tecnici.
- Il dispositivo può generare interferenze se impiegato in prossimità di apparati televisivi, radio o personal computer.
- Se il dispositivo proviene da un ambiente freddo può prodursi un fenomeno di condensazione: osservare un periodo di acclimatazione di almeno 3 ore ed assicurarsi che l'unità sia completamente asciutta prima dell'impiego.
- Al fine di evitare possibili danneggiamenti si raccomanda l'impiego degli accessori testati e specificati come compatibili con il dispositivo. La garanzia non copre nessuno di questi accessori.

Questo dispositivo deve essere installato da personale qualificato. Leggere attentamente le istruzioni e conservare il documento per riferimenti futuri. E' essenziale comprendere le informazioni e seguire le istruzioni fornite nel presente documento per assicurare un montaggio sicuro ed un impiego corretto.

Questa unità RF non è progettata per impiego in applicazioni portatili (entro 20 cm o 8 pollici dal corpo dell'utilizzatore), questo tipo di impiego è assolutamente proibito.

L'uso di questa unità in componenti o sistemi per supporto vita non è consentito e deve eventualmente essere autorizzato per iscritto.

Il funzionamento di dispositivi GSM impropriamente installati può interferire con l'attività di parti elettroniche dei veicoli.

E' sempre necessario verificare la compatibilità con apparati preesistenti. L'attivazione di segnalazioni acustiche o luminose di veicoli circolanti su strade pubbliche è regolata da norme specifiche.

Nessun sistema hardware o software complesso può ritenersi perfetto, difetti possono essere presenti in qualsiasi sistema.


Al fine di evitare danni a persone o cose, il progettista deve pre-disporre metodi di protezione ridondanti, appropriati al rischio connesso all'impiego. GsmComfort è sottoposto ad un collaudo funzionale completo.

Le specifiche sono basate sulla caratterizzazione delle unità campione testate, non si riferiscono a misure effettuate su ogni singola unità prodotta.

Contrive non assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da installazione, uso e manutenzione realizzati in difformità da quanto prescritto nel presente documento, che deve sempre accompagnare il prodotto.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

GsmComfort+ è un terminale GSM per la supervisione ed il controllo remoto di impianti di riscaldamento e condizionamento per mezzo delle funzioni avanzate disponibili attraverso la rete GSM. Interfacce, connessioni ed il lettore integrato per SIM card rendono questo terminale GSM di uso universale, rapido e semplice sia in ambito domestico che industriale nell'ambito del controllo remoto e telemetria.

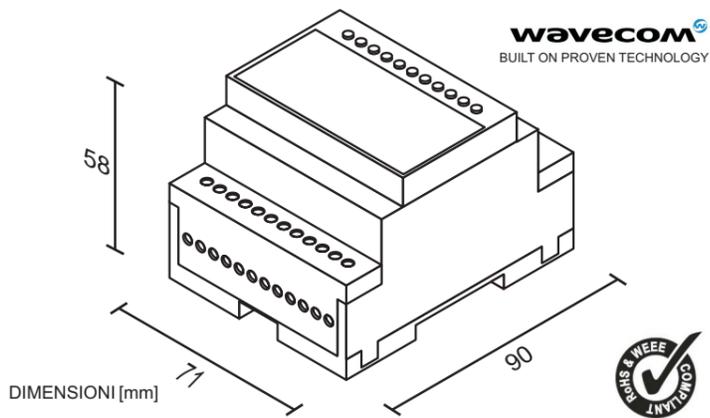


CARATTERISTICHE

Dual band EGSM900 and GSM1800 per applicazioni dati, sms, fax e voce.
 Full Type Approved e conforme con ETSI GSM Phase 2+

- Potenza di uscita:** Classe 4 (2W @ 900 MHz)
 Classe 1 (1W @ 1800 MHz)
- Temperatura:** operativa -20 to 55°C
 trasporto e stoccaggio -30 to 85°C
- Umidità relativa:** funzionamento 5 + 95% non condensante
 trasporto e stoccaggio 5 + 95% solo condensazione esterna
- Contenitore:** per guida EN-50022, 4 moduli, policarbonato, UL94 -V0
- Dimensioni:** mm 71 x 90 x 58 (L x H x P)
- Peso:** 200 g
- Grado di protezione:** IP 40 (EN-60529 / IEC 529) correttamente installato


INSTALLAZIONE

Questa unità può essere installata a scatto su guide standard EN-50022. Deve essere garantito un minimo grado di protezione IP40, aumentato a IP54 per applicazioni all'esterno.

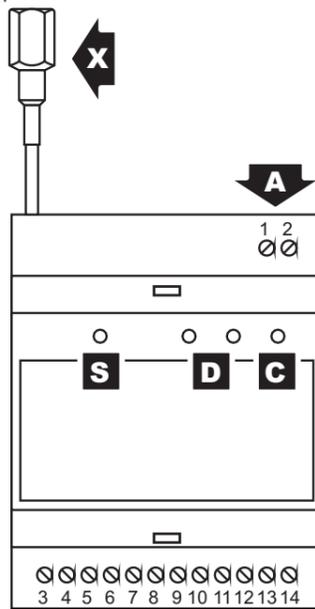

- A. Ingresso alimentazione
 2 x 2,5mm² (AWG14)
- B. Morsetti di ingresso ed uscita
 14 x 2,5mm² (AWG14)
- C. Led rosso indicatore stato ingresso
- D. Led verde indicatore stato uscite
- X. Antenna esterna (solo tipo X)
 RG174 + FME male jack
- S. LED indicatore GSM
 - OFF
 Non alimentato
 - ON
 PERMANENTE
 Alimentazione presente
 Non registrato in rete,
 PIN SIM mancante o errato
 - LAMPEGGIO LENTO
 200ms ON / 2s OFF
 Alimentazione presente
 Registrato in rete
 - LAMPEGGIO VELOCE
 200ms ON / 60ms OFF
 Alimentazione presente
 Registrato in rete
 Comunicazione in corso

INGRESSI / USCITE

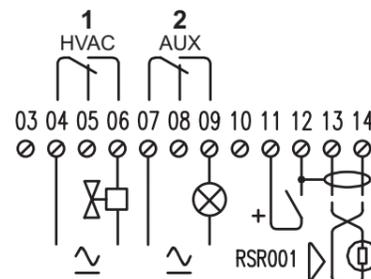

INGRESSO SENSORE DI TEMPERATURA

Collegate lo specifico sensore di temperatura tra i morsetti 13-14. Con linee lunghe è preferibile impiegare cavo schermato: lo schermo può essere collegato al 12, lasciare l'estremità sul lato della sonda non connessa.

- Tipo Sonda: NTC 10kohm @ 25°C (B-VALUE=3435@25+85°C)
- Corrente Sonda 100 uA
- Tensione Sonda < 20Vdc
- Risoluzione 10 bit
- Accuratezza 2%
- Velocità di campionamento 90 Ksps/sec
- Tempo di campionamento (filtrato) 10 sec
- 2 x 2.5 mm² (AWG14) morsetti a vite

INGRESSO AUSILIARIO

Ai morsetti 11-12 è possibile collegare un contatto SPST libero da tensione, l'alimentazione è fornita da GsmComfort+. Impiegando interruttori elettronici il positivo è presente al morsetto 11. Al fine di evitare attivazioni indesiderate, i contatti saranno considerati chiusi o aperti dopo 10+20 secondi di condizione stabile. L'indicatore luminoso [C] è acceso quando il contatto è aperto.

- Tensione del contatto < 20 Vdc
- Corrente nel contatto < 2 mA
- 4 x 2.5 mm² (AWG14) morsetti a vite

USCITE

Un contatto SPDT è disponibile per controllare il circolatore o la valvola o qualsiasi altro tipo di attivatore del sistema di riscaldamento o condizionamento. Il morsetto 4 è il comune, il morsetto 5 è il contatto normalmente chiuso ed il morsetto 6 quello normalmente aperto. Un contatto SPDT è disponibile per usi generici. Il morsetto 7 è il comune, il morsetto 8 è il contatto normalmente chiuso ed il morsetto 9 quello normalmente aperto.

- Corrente nominale 4 A
- Tensione nominale 250 Vac
- Capacità di interruzione max 2500 VA
- Carico minimo 100 mA, 12 V
- Contatti senza cadmio
- Isolamento 250 V (IEC60664 / VDE0110b - cat. III / C)
- Tensione di scarica bobina-contatto: 4000VRMS
- Resistenza dielettrico bobina-contatto 2500VRMS
- contatto aperto 1000VRMS
- 4 x 2.5 mm² (AWG14) morsetti a vite

ALIMENTAZIONE

- Power supply: 12 V CC ±20% indipendente da polarità
- 12 V CA ±20%
- < 30 mA @ 12 V CC in modo standby
- < 100 mA @ 12 V CC in modo standby, relè attivi
- < 200 mA @ 12 V CC in modo comunicazione
- < 1 A @ 12 V CC max corrente di picco
- 2 x 2.5 mm² (AWG14) terminale a vite

Questa unità può essere alimentata sia con tensione alternata che continua indipendente da polarità: collegamento ai morsetti 1 e 2, in alto a destra. L'alimentazione deve essere conforme alle specifiche per circuiti SELV [1] in conformità a quanto specificato in EN60950. L'alimentazione non può essere condivisa con altri apparati: è consigliato l'uso di un semplice trasformatore 12VAC / 5VA. Il collegamento tra GsmComfort+ e la sorgente di alimentazione non deve eccedere i 3 m. Varistori interni proteggono da sovratensioni.

[1] Safety Extremely Low Voltage

ANTENNA

GsmComfort+A

L'antenna incorporata è alloggiata sotto al pannello frontale. Questa antenna omnidirezionale lavora correttamente se non è schermata con parti metalliche (unità installata dentro un contenitore metallico).

GsmComfort+X

Collegare un antenna esterna al jack coassiale 50Ω FME maschio al termine dello spezzone di cavo RG174 che fuoriesce dalla parte superiore del dispositivo. L'antenna deve presentare le seguenti caratteristiche:

Frequenza TX	880 ÷ 915 MHz	1710 ÷ 1785 MHz
Frequenza RX	925 ÷ 960 MHz	1805 ÷ 1880 MHz
Impedenza	50 ohms	
VSWR	RX max	1.5 : 1
	TX max	1.5 : 1
Polarizzazione	Lineare	
Guadagno tipico	almeno 0 dBi in una direzione	


Si raccomanda un rapporto VSWR max di 1.5:1 anche se un VSWR max di 2:1 è accettato e non influisce sulle prestazioni o sulla certificazione. Pur presentando una impedenza CC flottante l'antenna può anche risultare collegata a terra.

GsmSuite

Utilizzando il software gratuito **GsmSuite** per PC che impiegano Microsoft® Windows® è possibile gestire configurazione avanzata, controllo, tracciamento ed altre funzioni sia in modo locale che remoto.

DISPOSITIVI CON PORTA DI COMUNICAZIONE [P]


Rimuovete il coperchio frontale per accedere all'interfaccia seriale RJ45 8 pin [P]. Il cavo di collegamento **1013.00.02** è disponibile presso i rivenditori.

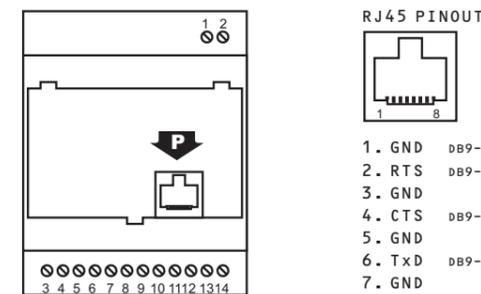

- Comunicazione: RS-232 (DCE)
 300 ... 115200 bit/s
 7/8 bit dati, 1/2 bit stop, 1 bit parità, carattere da 10/11 bit
 Software handshake, Hardware handshake

PER TUTTI I DISPOSITIVI

E' possibile utilizzare GsmSuite anche per una elementare gestione remota impiegando qualsiasi dispositivo in grado di inviare SMS (telefoni cellulari, servizi Internet). Un modem GSM collegato a GsmSuite permette di realizzare una gestione remota professionale.

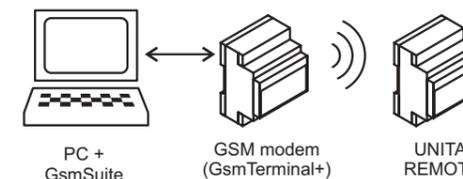


Documentazione specifica e software **GsmSuite** per PC Microsoft® Windows® sono disponibili gratuitamente al sito www.gsm-control.biz.

SIM CARD

L'alloggiamento della SIM è adatto a carte SIM da 3V (GSM 11.12 phase 2+). Per attivare il funzionamento la carta SIM deve essere presente.

Assicuratevi che GsmComfort+ non sia alimentato. Scollegate anche la batteria, se prevista. Seguendo l'illustrazione:

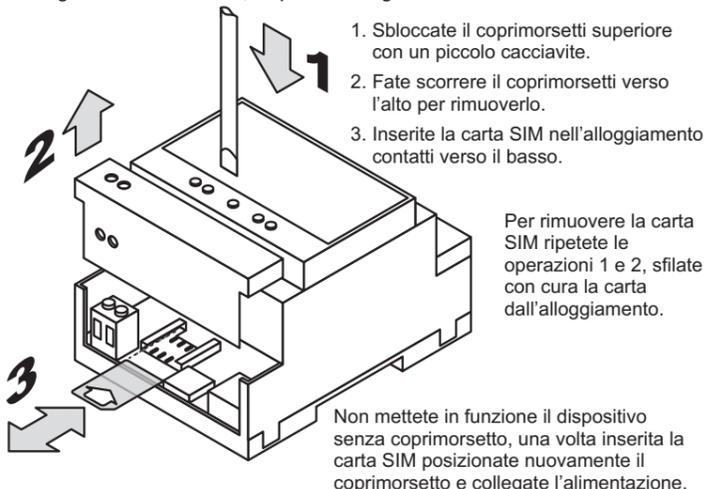


1. Sbloccate il coprimorsetti superiore con un piccolo cacciavite.
2. Fate scorrere il coprimorsetti verso l'alto per rimuoverlo.
3. Inserite la carta SIM nell'alloggiamento contatti verso il basso.

Per rimuovere la carta SIM ripetete le operazioni 1 e 2, sfilate con cura la carta dall'alloggiamento.

Non mettete in funzione il dispositivo senza coprimorsetto, una volta inserita la carta SIM posizionate nuovamente il coprimorsetto e collegate l'alimentazione.

PARTI INTERNE

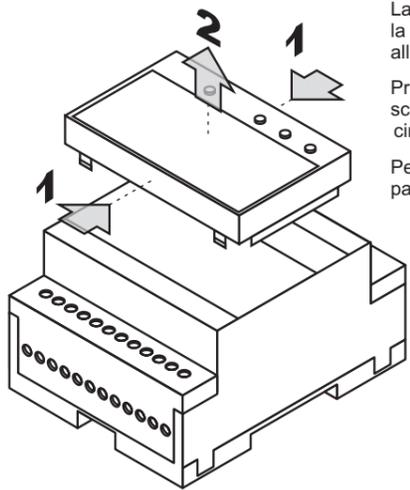

La porta di comunicazione seriale e la batteria tampone sono alloggiati all'interno dell'unità.


Prima di accedere all'interno scollegare l'alimentazione ed ogni circuito in tensione.

Per accedere all'interno rimuovere il pannello frontale:

1. Spingere con due dita il coperchio frontale per sganciarlo.
2. Estrarre il coperchio e disporlo in luogo sicuro.

Le nuove batterie NiMH sono meno nocive per l'ambiente, presentano una lunga vita e contengono materiali riciclabili. Non gettate la batteria tra i comuni rifiuti ma conferitela negli appositi punti di ritiro. Non gettate mai la batteria nel fuoco.

BATTERIA TAMPONE

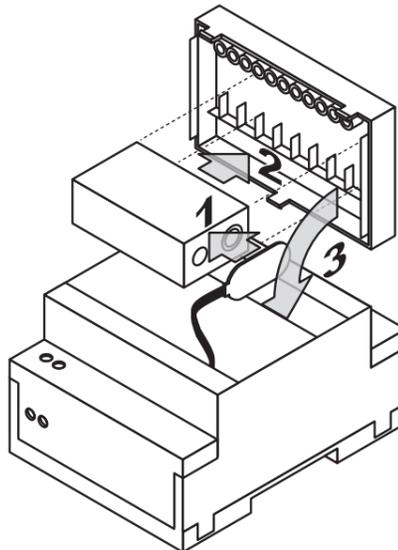

Se è disponibile la funzione UPS sarà possibile installare una batteria tampone in modo da consentire il funzionamento anche in caso di blackout. Dopo avere rimosso il coperchio frontale:

1. Innestate la batteria nel connettore, che deve essere isolato se la batteria non è presente.
2. Incastrate la batteria nell'alloggiamento sotto il coperchio frontale.
3. Richiudete l'unità posizionando il coperchio.

RISPETTATE LE PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'USO DELLE BATTERIE

Usate solo batterie ricaricabili NiMH da 8.4V o 9.6V.

MANUTENZIONE E CURA

GsmComfort+ è un prodotto tecnologicamente avanzato e potrà svolgere la sua funzione per molti anni se trattato con cura, seguendo le indicazioni riportate.

- Non esponete l'unità a temperatura o umidità oltre i limiti indicati.
- Non usate o immagazzinate l'unità in aree sporche o polverose può danneggiarsi.
- Non impiegate agenti chimici per la pulizia dell'unità o della carta SIM.
- Non cercate di smontare l'unità: non può essere riparata dall'utente.
- Non esponete l'unità all'acqua, pioggia o altri liquidi, non è stagna.
- Non sottoponete l'unità a cadute, colpi o vibrazioni violente.
- Non disponete l'unità in prossimità di dischi magnetici, carte di credito o altri supporti magnetici. Le informazioni contenute in questi dispositivi potrebbero essere alterate.
- Questa unità è sotto la vostra responsabilità. Impiegatela con cura e nel rispetto di leggi e regolamenti. Non è un giocattolo e non deve essere impiegata da bambini.
- Trattate la carta SIM con la stessa cura della vostra carta di credito: non piegatela, non graffiatela né esponetela ad elettricità statica.
- Cercate di ricordare i vostri codici PIN ed attivate le funzioni di sicurezza per prevenire l'uso non autorizzato ed il furto.

Sono consentite applicazioni sia fisse che mobili, come definite di seguito:

Fisse ovvero il dispositivo è installato in posizione fissa e l'uso in altra locazione richiede la rimozione di collegamenti ed una nuova installazione.

Mobili ovvero il dispositivo può lavorare in posizioni non fisse ma comunque in modo che sia garantita una separazione di almeno 20 cm (8 pollici) tra l'antenna trasmittente ed il corpo dell'utente o di altre persone.

Nella malaugurata ipotesi di guasto del dispositivo contattate un centro autorizzato.

SIM PIN

Funzionamento senza SIM PIN

Il funzionamento più semplice non prevede l'uso del PIN, inserite la carta SIM in un telefono e disabilitate la richiesta del PIN. Chiunque potrà utilizzare e leggere la carta SIM.

Inserire il SIM PIN predefinito

GsmComfort+ viene fornito con un PIN predefinito 0000 (quattro zero). Inserite la carta SIM in un telefono cellulare e programmatela utilizzando il PIN indicato.

Cambiare il SIM PIN predefinito

Collegando un PC alla porta di comunicazione e impiegando GsmSuite sarà possibile modificare il PIN della carta SIM e di GsmComfort+.

ATTENZIONE

Inserendo una SIM card che richieda un PIN diverso da quello di GsmComfort+, il sistema non funzionerà. Se in queste condizioni GsmComfort+ viene acceso per 3 volte, la SIM card si bloccherà. Per poterla sbloccare sarà necessario inserire il PUK.

INFORMAZIONI SUL DISPOSITIVO

Per migliorare la comprensione delle informazioni rese da questo dispositivo è preferibile memorizzare alcune informazioni: un supervisore può inviare un SMS:

```
+3,300,tel,info,,,,,email,testo
tel      Numero di telefono di GsmComfort+20 CAR MAX   [1]
info     Descrizione dell'applicazione                  14 CAR MAX
email    Indirizzo email di GsmComfort+                 40 CAR MAX   [2]
testo    Informazioni dettagliate                      56 CAR MAX
```

Esempio: +3,300,+39567,Palazzo 1,,,,,controllo accessi est

info e testo saranno inseriti nel messaggio di stato reso da questa unità.

- [1] Numero di telefono del dispositivo (in formato internazionale) sarà usato per la sincronizzazione automatica dell'orologio di bordo, se questo numero non è presente l'orologio non sarà attendibile e quindi i comandi SMS comprendenti date non saranno eseguiti.
- [2] Una copia di tutte le Email inviate dai dispositivi GPRS saranno recapitate anche alla casella di posta del dispositivo, se specificata.

CONTROLLO CON SMS

Ogni utente registrato può inviare SMS di controllo. I seguenti comandi predefiniti possono essere modificati in qualsiasi altro testo impiegando GsmSuite. Per maggiori informazioni consultare il "Manuale Avanzato".

```
on      Abilita la regolazione per raggiungere il setpoint (se impostato) [3]
off     Disabilita la regolazione (antigelo rimane attivo in riscaldamento)
run     Abilita la regolazione fino alla data specificata [4]
S       Attiva l'uscita ausiliaria ON
R       Disattiva l'uscita ausiliaria OFF
M       Attiva e memorizza l'uscita ausiliaria (riattiva dopo blackout) [4]
D       Richiesta di invio di un SMS di stato
B       Richiesta di squillo di conferma a messaggio processato
```

I comandi sono riconosciuti sia maiuscoli che minuscoli o misti, anche annegati in testi estranei.

E' possibile inviare più comandi in un solo messaggio SMS.

- [3] Se al comando di attivazione segue l'impostazione di tempo, l'uscita rimarrà attiva fino alla scadenza del tempo specificato:

```
Siggghmm      gg      giorni      00 + 99
                hh      ore           00 + 23
                mm      minuti        00 + 59
runggmmaahhmm gg      giorno      01 + 31
                mm      mese         01 + 12
                aa      anno         00 + 99
                hh      ore           00 + 23
                mm      minuti        00 + 59
```

- [4] Se al comando di attivazione memorizzata segue una data, l'uscita rimarrà attiva sino alla scadenza specificata. Lo stato dell'uscita sarà ripristinato in caso di blackout solo se l'orologio di bordo ha effettuato una sincronizzazione e quindi è correttamente impostato.

```
Setpoint=22 on1409062110
```

imposta il nuovo setpoint di temperatura (comando supervisore) e attiva la regolazione fino al 14 Settembre 2006 (comando utente)

SMS DI STATO

Following a typical status SMS issued on request:

```
Palazzo 1      Descrizione dell'applicazione
Appartamento 5 Informazioni dettagliate del dispositivo
Temp:20 C      temperatura misurata -EEE/1+40°C/+EEE
Out : off      stato uscita regolazione (1 HVAC)
Reg :heat, 22 C, 5 C, 00:00:05 tempo rimanente
AuxO: on 14/09/06, 21:10:00 on fino alla data indicata
AuxI: open     stato ingresso ausiliario (1)
Mode: toggle on Modalità clip selezionata e stato
Blackout       Alimentazione principale mancante
```

Stato Out: off relè off (regolazione off o setpoint raggiunto)
on relè on (regolazione on, temperatura < setpoint)

Stato Aux Out: off uscita off, inattiva
on uscita on
!on uscita on e memorizzata

Stato Aux In: open ingresso aperto, inattivo
close ingresso chiuso, attivo

Stato Reg: off regolazione off, disattivata
antifrost antigelo attivo
heat regolazione attiva in modo riscaldamento
cool regolazione attiva in modo raffreddamento

CONTROLLO CON SEMPLICI CHIAMATE

Le chiamate voce (o fax) da utenti registrati commutano la regolazione da on a off e viceversa. Uno squillo di conferma è inviato solo in caso di attivazione. Rimanendo in linea, dopo 15" GsmComfort+ produce un tono lungo e basso se ha spento oppure 4 toni brevi se ha attivato la regolazione. In questo caso non effettua lo squillo di conferma. La regolazione è ripristinata al rientro da eventuali blackout.

REGOLAZIONE

Un supervisore può impostare il setpoint della regolazione inviando un SMS:

```
Setpoint=xx XX=TEMPERATURADARAGGIUNGERE
```

L'uscita rimarrà attiva sino al raggiungimento del setpoint se la regolazione è attiva. Impostando setpoint=0 il dispositivo lavora in modalità on/off, senza setpoint. In questo caso l'uscita rimarrà attiva sino al successivo comando di spegnimento.

GsmComfort+ regola in riscaldamento o raffreddamento. In modo heat è attiva una protezione antigelo: uscita accesa quando la temperatura è inferiore al limite. Per disattivare la protezione antigelo impostare la temperatura antifrost=0.

Malfunzionamento regolazione

Se il setpoint non è raggiunto entro il tempo trend (default 4 ore) GsmComfort+ invia un avviso SMS ai destinatari predefinit. (vds. "Manuale Avanzato").

Modifica dei parametri di regolazione

Un supervisore può modificare le impostazioni predefinite inviando un SMS:

```
+6,289,,Temp,set,frost,mode,trend,unit
```

```
Temp Testo fisso per identificare il tipo di impostazione
set Temperatura setpoint 2+99 DEFAULT = 20°C
frost Temperatura antigelo 2+99 DEFAULT = 5°C
mode 1=heat / 0 = cool DEFAULT = 1
trend Tempo di risposta (ore) 1+12 DEFAULT = 4
unit Celsius / Fahrenheit DEFAULT = C
```

Example: +6,289,,Temp,24,0,1,2,F
imposta modo heat, temperatura di comfort 72 (è come inviare un SMS setpoint=72), disabilita antigelo, allarme entro 2 ore, Fahrenheit

COMANDI DI SISTEMA

I supervisori possono inviare speciali comandi SMS:

Stop

Disabilita il controllo con chiamate (CLIP): le chiamate saranno ignorate.

Start

Abilita il controllo con chiamate (CLIP): le chiamate entranti da utenti autorizzati attiveranno le uscite secondo la sequenza impostata.

Lista#

Invia SMS con la lista delle ultime # (1+9) chiamate risposte. 0 = tutta la lista.

Listu#

Invia SMS con la lista delle ultime # (1+9) chiamate non risposte. 0 = tutta la lista.

Pbook

Sarà inviata una Email contenente la rubrica completa all'indirizzo di posta elettronica del supervisore, se specificato (solo dispositivi GPRS).

Pbook++

Sarà inviata una Email con la rubrica completa e le impostazioni di configurazione all'indirizzo di posta elettronica del supervisore, se specificato (solo GPRS).

CONFIGURAZIONE AVANZATA

GsmSuite permette di configurare le funzioni avanzate del dispositivo collegato alla porta seriale oppure inviando SMS in modo remoto. Consultare il Manuale Avanzato o GsmSuite. Alcune importanti impostazioni avanzate:

Aggiungere e modificare i Destinatari (gruppo 9)

Avvisi in caso di eventi locali possono essere inviati ai destinatari (fino a 100).

Aggiungere e modificare i Supervisori (gruppo 7)

Possono essere attivati fino a 100 supervisori.

Aggiungere e modificare gli Utenti (gruppo 0 / (gruppo 1)

Memorizzazione di utenti nella rubrica della carta SIM. Memorizzazione di utenti condizionati nella memoria del dispositivo.

Delete Phonebook entries

Rimuovere qualsiasi posizione dalle rubriche con GsmSuite o SMS.

GPRS / Email settings

Impostazioni di posta elettronica, per dispositivi GPRS.

Operazioni pianificate

Attività da eseguire a date ed ore predeterminate (fino a 100).

SPECIFICHE SOGGETTE A MODIFICHE SENZA AVVISO. ALCUNI TERMINI IMPIEGATI IN QUESTO DOCUMENTO POSSONO ESSERE MARCHI DI FABBRICA DI ALTRE AZIENDE E SONO MENZIONATI SOLO A SCOPO ESPLICATIVO, SENZA INTENZIONE DI VIOLARE I DIRITTI DEL LEGGITTIMO PROPRIETARIO. SEBBENE IL CONTENUTO DI QUESTA GUIDA SIA STATO ACCURATAMENTE CONTROLLATO, CONTRIVE NON POTRA' ESSERE RITENUTA RESPONSABILE PER QUALSIVOGLIA DANNO O PERDITA DERIVANTE DA INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE DOCUMENTO.

GARANZIA

CONTRIVE GARANTISCE I PROPRI PRODOTTI PER DUE ANNI DALLA DATA DI COSTRUZIONE, RISERVANDOSI DI RIPARARE E/O SOSTITUIRE I PRODOTTI O LE PARTI DIFETTIVE PER MATERIALE E/O COSTRUZIONE O CHE RISULTINO DIFFORMI DALLE SPECIFICHE O DALL'ORDINE. NON E' FORNITA ALCUNA ULTERIORE GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA NE' ALCUNA COPERTURA PER MANCATI PROFITTI. IN NESSUN CASO CONTRIVE POTRA' ESSERE RITENUTA RESPONSABILE PER CONSEGUENZE O DANNI DI QUALSIASI NATURA CHE DERIVINO DALL'USO DEI PROPRI PRODOTTI.

LA GARANZIA NON SI APPLICA IN CASO DI USO IMPROPRIO

QUICK START

Inserire gli Utenti (gruppo 0)

Solo gli utenti registrati possono interagire con GsmKey+.

E' possibile aggiungere, modificare o cancellare utenti dalla Rubrica utilizzando un qualsiasi telefono cellulare o programmatore di carte SIM.

Seguendo le istruzioni operative del costruttore del telefono inserite la carta SIM, accendete il telefono e selezionate l'opzione di menu per la modifica della Rubrica della carta SIM.

Memorizzate il nome dell'utente ed numero di telefono in formato internazionale.

Inserite la carta SIM nel dispositivo e fornite alimentazione: il sistema è pronto all'uso.



Memorizzare il primo supervisore

Sebbene non sia obbligatorio memorizzare alcun supervisore, alcuni comandi speciali sono riservati proprio a questo particolare tipo di utente.

Per memorizzare il primo supervisore, a dispositivo acceso, inviate un SMS:

```
#xxxx.Nome.email*
# carattere iniziale
xxxx PIN di sistema (default = 0000) 4 CARATTERI
Nome Nome del supervisore 14 CARATTERI MAX
email Indirizzo email opzionale 40 CARATTERI MAX
* carattere di chiusura
```

Esempio: #0000.Mario Rossi.mario.rossi@rossi.com*

Il numero telefonico di chi invia, ottenuto direttamente dal SMS ricevuto (quindi il numero non deve essere oscurato), viene automaticamente assegnato al primo supervisore così definito.

Il primo supervisore è memorizzato alla posizione 401, il dispositivo invierà un SMS di conferma o di errore.

Punti aggiuntivi sono accettati all'interno del campo email.

E' possibile usare sia ? che @ come carattere prima del nome a dominio.

Gli SMS non consegnati sono meno del 1% ma può succedere che un messaggio non raggiunga il destinatario, l'operatore non garantisce la consegna. **All'accensione GsmComfort elimina tutti gli SMS pendenti.**