

Istruzioni d'uso

Interruttore di livello a vibrazione per
liquidi

VEGASWING 51

- Transistor (PNP)



Document ID: 40552



VEGA

Sommario

1	Il contenuto di questo documento	
1.1	Funzione	3
1.2	Documento destinato ai tecnici	3
1.3	Significato dei simboli.....	3
2	Criteri di sicurezza	
2.1	Personale autorizzato.....	4
2.2	Uso conforme alla destinazione e alle normative	4
2.3	Avvertenza relativa all'uso improprio	4
2.4	Avvertenze di sicurezza generali	4
2.5	Contrassegni di sicurezza sull'apparecchio.....	5
2.6	Conformità CE.....	5
2.7	Salvaguardia ambientale.....	5
3	Descrizione del prodotto	
3.1	Struttura	
	6	
3.2	Funzionamento	6
3.3	Calibrazione	7
3.4	Stoccaggio e trasporto	7
4	Montaggio	
4.1	Avvertenze generali.....	9
4.2	Indicazioni di montaggio.....	11
5	Collegamento all'alimentazione in tensione	
5.1	Preparazione del collegamento.....	13
5.2	Schema di allacciamento	14
6	Messa in servizio	
6.1	Indicazione stato di commutazione	18
6.2	Simulazione.....	18
6.3	Tabella funzioni	19
7	Verifica periodica ed eliminazione dei disturbi	
7.1	Manutenzione	20
7.2	Eliminazione di disturbi.....	20
7.3	Come procedere in caso di riparazione.....	21
8	Smontaggio	
8.1	Sequenza di smontaggio.....	22
8.2	Smaltimento	22
9	Appendice	
9.1	Dati tecnici	23
9.2	Dimensioni	26

1 Il contenuto di questo documento

1.1 Funzione

Queste -Istruzioni d'uso- forniscono le informazioni necessarie al montaggio, al collegamento e alla messa in servizio, nonché importanti indicazioni relative alla manutenzione e all'eliminazione di disturbi. Leggerle perciò prima della messa in servizio e conservarle come parte integrante dell'apparecchio, in un luogo facilmente raggiungibile, accanto allo strumento.

1.2 Documento destinato ai tecnici

Queste -Istruzioni d'uso- sono destinate a personale qualificato, che deve prenderne visione e applicarle.

1.3 Significato dei simboli



Informazioni, consigli, indicazioni

Questo simbolo identifica utili informazioni ausiliarie.



Attenzione: l'inosservanza di questo avviso di pericolo può provocare disturbi o errori di misura.



Avvertenza: l'inosservanza di questo avvertimento di pericolo può provocare danni alle persone e/o all'apparecchio.



Pericolo: l'inosservanza di questo avviso di pericolo può provocare gravi lesioni alle persone e/o danni all'apparecchio.



Applicazioni Ex

Questo simbolo identifica le particolari istruzioni per gli impieghi Ex.



Applicazioni SIL

Questo simbolo contrassegna avvertenze relative alla sicurezza funzionale particolarmente importanti per le applicazioni rilevanti per la sicurezza.



Elenco

Questo punto identifica le singole operazioni di un elenco, non soggette ad una sequenza obbligatoria.



Passo operativo

Questa freccia indica un singolo passo operativo.



Sequenza operativa

I numeri posti davanti ai passi operativi identificano la sequenza delle singole operazioni.



Smaltimento di batterie

Questo simbolo contrassegna particolari avvertenze per lo smaltimento di batterie e accumulatori.

2 Criteri di sicurezza

2.1 Personale autorizzato

Tutte le operazioni descritte in queste -Istruzioni d'uso- devono essere eseguite unicamente da personale qualificato e autorizzato dal gestore dell'impianto.

Per l'uso dell'apparecchio indossare sempre l'equipaggiamento di protezione personale necessario.

2.2 Uso conforme alla destinazione e alle normative

Il VEGASWING 51 è un sensore per il rilevamento della soglia di livello.

Informazioni dettagliate relative al campo di impiego sono contenute nel capitolo "*Descrizione del prodotto*".

La sicurezza operativa dell'apparecchio è garantita solo da un uso conforme alle normative, secondo le -Istruzioni d'uso- ed eventuali istruzioni aggiuntive.

Interventi non in linea con queste -Istruzioni d'uso- devono essere effettuati solo da personale autorizzato dal costruttore, per ragioni di sicurezza e di garanzia. Sono categoricamente vietate trasformazioni o modifiche arbitrarie.

2.3 Avvertenza relativa all'uso improprio

Un uso di questo apparecchio non appropriato o non conforme alle normative può provocare rischi funzionali dell'apparecchio, possono per es. verificarsi situazioni di troppo-pieno nel serbatoio o danni a componenti del sistema, causati da montaggio o installazione errati.

2.4 Avvertenze di sicurezza generali

L'apparecchio corrisponde al suo livello tecnologico solo se si rispettano le normali prescrizioni e direttive. Deve essere usato solo in condizioni tecniche perfette e sicure. Il funzionamento esente da disturbi è responsabilità del gestore.

È inoltre compito del gestore garantire, per tutta la durata del funzionamento, che le necessarie misure di sicurezza corrispondano allo stato attuale delle norme in vigore e rispettino le nuove disposizioni.

L'utente deve inoltre rispettare le normative di sicurezza di queste istruzioni d'uso, gli standard nazionali s'installazione e le vigenti condizioni di sicurezza e di protezione contro gli infortuni.

Interventi non in linea con queste -Istruzioni d'uso- devono essere effettuati solo da personale autorizzato dal costruttore, per ragioni di sicurezza e di garanzia. Sono categoricamente vietate trasformazioni o modifiche arbitrarie.

Occorre inoltre tener conto dei contrassegni e degli avvisi di sicurezza apposti sull'apparecchio.

2.5 Contrassegni di sicurezza sull'apparecchio

Rispettare i contrassegni di sicurezza e le indicazioni presenti sull'apparecchio.

2.6 Conformità CE

L'apparecchio soddisfa i requisiti di legge della relativa direttiva CE. Con l'apposizione del simbolo CE confermiamo il successo dell'avvenuto collaudo.

La dichiarazione di conformità CE è contenuta nella sezione "Downloads" del nostro sito Internet.

2.7 Salvaguardia ambientale

La protezione delle risorse naturali è un compito di assoluta attualità. Abbiamo perciò introdotto un sistema di gestione ambientale, allo scopo di migliorare costantemente la difesa dell'ambiente aziendale. Questo sistema è certificato secondo DIN EN ISO 14001.

Aiutateci a rispettare queste esigenze e attenetevi alle indicazioni di queste -Istruzioni d'uso- per la salvaguardia ambientale:

- Capitolo "*Imballaggio, trasporto e stoccaggio*"
- Capitolo "*Smaltimento*"

3 Descrizione del prodotto

3.1 Struttura

Materiale fornito

La fornitura comprende:

- Interruttore per il rilevamento della soglia di livello VEGASWING 51
- Magnete di prova
- Documentazione
 - Queste -Istruzioni d'uso-
 - Eventuali certificati

Componenti

Componenti del VEGASWING 51:

- Custodia con elettronica
- Attacco di processo con diapason



Figura 1: VEGASWING 51

Targhetta d'identificazione

La targhetta d'identificazione contiene i principali dati relativi all'identificazione e all'impiego dell'apparecchio:

- Numero di articolo
- Numero di serie
- Dati tecnici
- Numeri articoli documentazione

Il numero di serie vi consente di visualizzare, via www.vega.com, "VEGA Tools" e "serial number search" i dati di fornitura dell'apparecchio. Trovate il numero di serie non solo sulla targhetta d'identificazione esterna all'apparecchio, ma anche all'interno dell'apparecchio.

3.2 Funzionamento

Campo d'impiego

Il VEGASWING 51 è un sensore di livello a diapason per il rilevamento di soglie impostate.

È stato realizzato per l'impiego in tutti i settori della tecnologia e dei procedimenti industriali e può essere usato su liquidi.

Applicazioni tipiche sono la protezione di troppo-pieno e contro il funzionamento a secco. Grazie al diapason lungo solo 38 mm, il VEGASWING 51 può essere montato non solo su serbatoi, ma anche su

tubazioni a partire da DN 25. Il sistema di misura semplice e robusto del VEGASWING 51 garantisce un funzionamento indipendente dalle caratteristiche chimiche e fisiche del materiale da misurare.

Turbolenze, bolle d'aria, formazioni di schiuma, adesioni, forti vibrazioni esterne o alternanza di prodotti non pregiudicano la precisione di misura.

Autocontrollo d'efficienza

L'unità elettronica del VEGASWING 51, attraverso l'elaborazione della frequenza, verifica le seguenti possibili avarie:

- forte corrosione o danneggiamento del diapason
- perdita della vibrazione
- interruzione del collegamento verso gli elementi piezoelettrici

L'identificazione di un disturbo di funzionamento o la caduta dell'alimentazione in tensione determinano una particolare condizione d'intervento dell'elettronica, l'uscita è cioè aperta (condizione sicura).

Principio di funzionamento

Il diapason viene eccitato da un sistema piezoelettrico e vibra sulla propria frequenza di risonanza meccanica, pari a ca. 1100 Hz. La frequenza varia quando il diapason è coperto dal prodotto. Questa variazione è rilevata dall'unità elettronica e trasformata in un segnale d'intervento.

Alimentazione in tensione

Il VEGASWING 51 è un apparecchio compatto, non necessita perciò di un sistema d'elaborazione separato. L'elettronica integrata elabora il segnale di livello e fornisce un segnale d'intervento, che consente d'azionare direttamente un apparecchio collegato a valle (per es. un dispositivo d'allarme, una pompa ecc.).

I dati relativi all'alimentazione in tensione sono contenuti nel capitolo "*Dati tecnici*".

3.3 Calibrazione

Lo stato di commutazione del VEGASWING 51 può essere controllato con la custodia chiusa (spia di controllo). È possibile il rilevamento di prodotti con densità $> 0,7 \text{ g/cm}^3$ (0.025 lbs/in^3) oppure opzionalmente con densità $> 0,5 \text{ g/cm}^3$ (0.018 lbs/in^3).

3.4 Stoccaggio e trasporto

Durante il trasporto l'apparecchio è protetto dall'imballaggio. Un controllo in base a ISO 4180 garantisce il rispetto di tutte le esigenze di trasporto previste.

L'imballaggio degli apparecchi standard è di cartone ecologico e riciclabile. Per le esecuzioni speciali si aggiunge polietilene espanso o sotto forma di pellicola. Smaltire il materiale dell'imballaggio tramite aziende di riciclaggio specializzate.

Imballaggio

Trasporto

Per il trasporto è necessario attenersi alle indicazioni relative all'imballaggio di trasporto. Il mancato rispetto può causare danni all'apparecchio.

Ispezione di trasporto

Al ricevimento della merce è necessario verificare immediatamente l'integrità della spedizione ed eventuali danni di trasporto. I danni di trasporto constatati o difetti nascosti devono essere trattati di conseguenza.

Stoccaggio

I colli devono restare chiusi fino al momento del montaggio, rispettando i contrassegni di posizionamento e di stoccaggio applicati esternamente.

Salvo indicazioni diverse, riporre i colli rispettando le seguenti condizioni:

- Non collocarli all'aperto
- Depositarli in un luogo asciutto e privo di polvere
- Non esporli ad agenti aggressivi
- Proteggerli dall'irradiazione solare
- Evitare urti meccanici

Temperatura di trasporto e di stoccaggio

- Temperatura di stoccaggio e di trasporto vedi "*Appendice - Dati tecnici - Condizioni ambientali*"
- Umidità relativa dell'aria 20 ... 85%

4 Montaggio

4.1 Avvertenze generali

Idoneità alle condizioni di processo

Assicuratevi che tutti gli elementi dell'apparecchio situati nel processo, in particolare elemento sensore, guarnizione di processo e attacco di processo, siano adatti alle condizioni di processo esistenti, con particolare riferimento alla pressione, alla temperatura e alle caratteristiche chimiche del prodotto.

Trovate le indicazioni relative nel capitolo "Dati tecnici" e sulla targhetta d'identificazione.

Punto d'intervento

In linea di massima è possibile installare il VEGASWING 51 in tutte le posizioni. L'importante è fare in modo che il diapason si trovi all'altezza del punto d'intervento desiderato.

Il punto d'intervento varia a seconda della posizione di montaggio.

Il punto d'intervento si riferisce al prodotto acqua ($1 \text{ g/cm}^3/0.036 \text{ lbs/in}^3$). Il punto d'intervento dell'apparecchio varia nel caso in cui il prodotto abbia una densità diversa da quella dell'acqua.

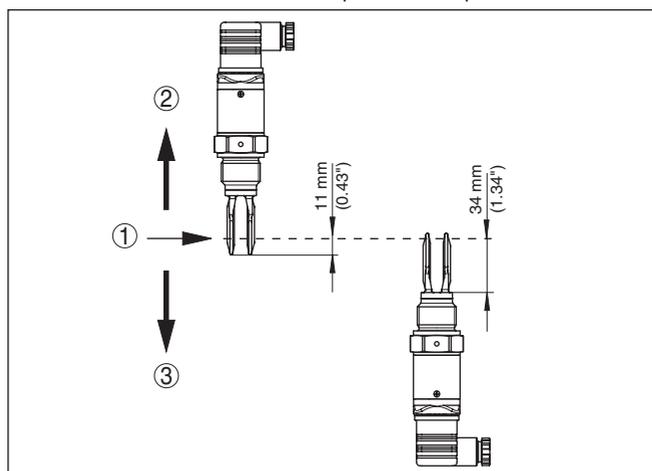


Figura 2: Montaggio verticale

- 1 Punto d'intervento in acqua
- 2 Punto d'intervento con bassa densità
- 3 Punto d'intervento con densità elevata

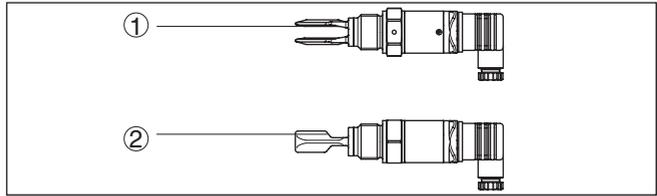


Figura 3: Montaggio orizzontale

- 1 Punto d'intervento
- 2 Punto d'intervento (posizione di montaggio consigliata, soprattutto su prodotti adesivi)

Umidità

Usare il cavo consigliato (vedi capitolo "Collegamento all'alimentazione in tensione") e serrare a fondo il pressacavo.

Per proteggere ulteriormente il vostro VEGASWING 51 da infiltrazioni d'umidità, girate verso il basso il cavo di collegamento all'uscita dal pressacavo. In questo modo acqua piovana e condensa possono sgocciolare. Questa precauzione è raccomandata soprattutto nel caso di montaggio all'aperto, in luoghi dove si teme la formazione d'umidità (per es. durante processi di pulitura) o su serbatoi refrigerati o riscaldati.

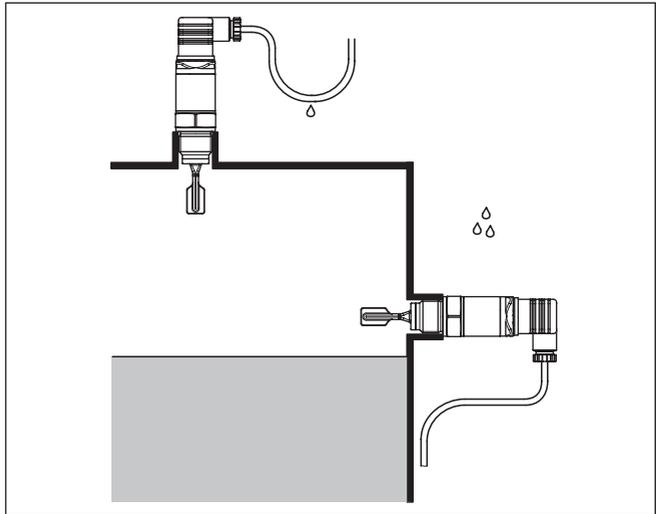


Figura 4: Accorgimenti per evitare infiltrazioni d'umidità

Trasporto

Per spostare il VEGASWING 51 non afferrate mai il diapason.

Pressione/Vuoto

In presenza di sovrappressione o depressione ermetizzate l'attacco di processo con una guarnizione resistente al prodotto.

La massima pressione ammessa è indicata nei "Dati tecnici" oppure sulla targhetta d'identificazione del sensore.

Maneggio

L'interruttore di livello a vibrazione è uno strumento di misura e deve essere maneggiato con la necessaria cura. Una deformazione dell'elemento vibrante danneggia irrimediabilmente l'apparecchio.

**Attenzione:**

Non usate la custodia per avvitare! Serrando a fondo potreste danneggiare il meccanismo di rotazione.

Avvitate, usando il dado esagonale sopra la filettatura.

Tronchetto a saldare**4.2 Indicazioni di montaggio**

Per esecuzioni filettate del VEGASWING 51 in combinazione con un tronchetto a saldare con O-ring anteriore e contrassegno di saldatura. I VEGASWING 51 con filettatura $\frac{3}{4}$ " e 1" hanno una smussatura del filetto definita. Ciò significa che ogni VEGASWING 51, dopo l'avvitamento, si trova sempre nella stessa posizione. È quindi necessario rimuovere la guarnizione piatta sulla filettatura del VEGASWING 51. Questa guarnizione piatta non serve se usate il tronchetto a saldare con guarnizione a filo.

Prima della saldatura svitate il VEGASWING 51 e rimuovete l'anello di gomma dal tronchetto.

Il tronchetto a saldare è contrassegnato con una tacca di riferimento. In caso di montaggio orizzontale saldate il tronchetto con la tacca rivolta verso l'alto o verso il basso; su tubazioni (da DN 25 a DN 50) orientate la tacca nella direzione del flusso.

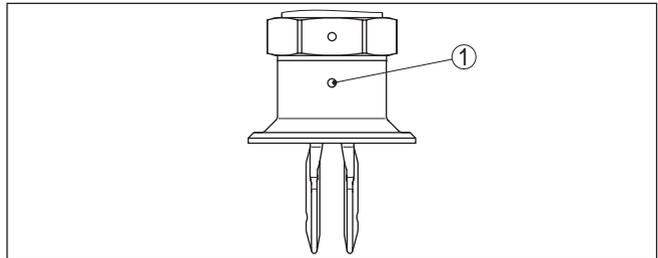


Figura 5: Contrassegno nel tronchetto a saldare

1 Contrassegno

Prodotti appiccicosi

Nel caso di montaggio orizzontale su prodotti appiccicosi e viscosi eviterete formazioni di depositi sui rebbi del diapason, posizionandoli di taglio. La posizione del diapason è identificata con un contrassegno sul dado esagonale del VEGASWING 51, che vi permette di controllare la posizione del diapason durante l'avvitamento. Quando il dado esagonale poggia sulla guarnizione piatta, è sufficiente eseguire ancora un mezzo giro della filettatura per ottenere la giusta posizione di montaggio.

Nel caso di prodotti appiccicosi e viscosi il diapason deve sporgere completamente libero dentro il serbatoio, per evitare depositi di prodotto. I tronchetti per flange e i tronchetti a saldare non dovrebbero perciò superare una determinata lunghezza.

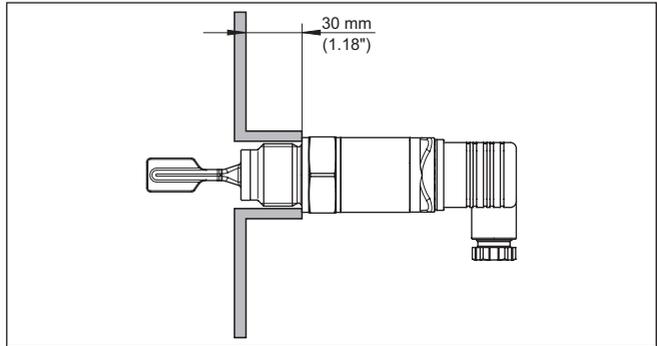


Figura 6: Prodotti appiccicosi

Prodotto in ingresso

L'installazione del VEGASWING 51 nel flusso di carico può provocare errori di misura. Montate perciò il VEGASWING 51 sul serbatoio, in un posizione lontana da influenze di disturbo, provocate per es. da bocchettoni di carico, agitatori, ecc.

Correnti

Per evitare che il diapason del VEGASWING 51 opponga troppa resistenza durante i movimenti del prodotto, sistematelo in modo che i rebbi risultino paralleli al movimento stesso.

5 Collegamento all'alimentazione in tensione

5.1 Preparazione del collegamento

Rispettare le normative di sicurezza

Rispettare le seguenti normative di sicurezza:



Attenzione:

Eseguire il collegamento unicamente in assenza di tensione.

- Il collegamento elettrico può essere eseguito esclusivamente da personale qualificato adeguatamente addestrato e autorizzato dal gestore dell'impianto.
- Collegare l'apparecchio in modo che sia possibile la connessione/disconnessione senza tensione.

Cavo di collegamento

Il collegamento dell'apparecchio si esegue con un normale cavo bifilare senza schermo. Il cavo schermato deve essere usato se si prevedono induzioni elettromagnetiche superiori ai valori di prova della EN 61326 per settori industriali.

Usate il cavo a sezione circolare. Selezionate il diametro del cavo in base al tipo di connettore, per garantire la tenuta stagna del pressacavo.

- Connettore a valvola ISO 4400, \varnothing 4,5 ... 7 mm
- Connettore a valvola ISO 4400 con terminazione rapida del cavo (IDC), \varnothing 5,5 ... 8 mm

Pressacavi

Usate un cavo a sezione circolare e serrate a fondo il pressacavo.

L'impermeabilizzazione del pressacavo è particolarmente importante in caso di montaggio all'aperto, su serbatoi refrigerati o in ambienti esposti alla formazione di umidità, nei quali per es. si esegue la pulizia con vapore o alta pressione.

5.2 Schema di allacciamento

Le custodie

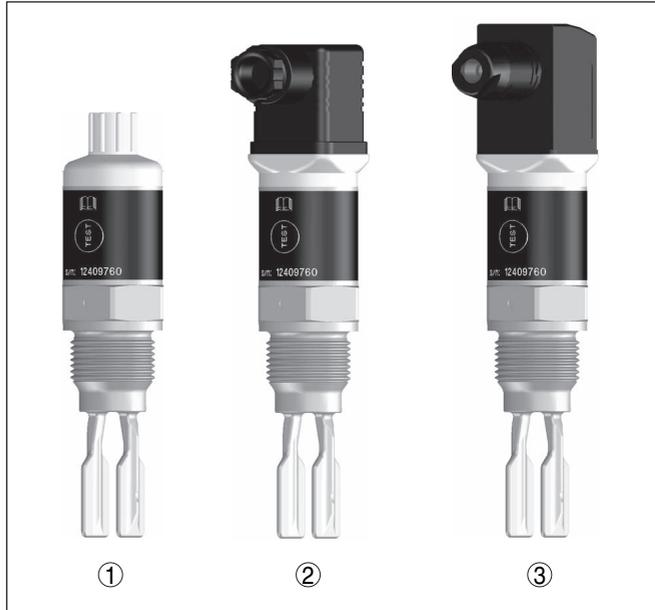


Figura 7: Le differenti tecniche di collegamento

- 1 Collegamento a spina M12 x 1
- 2 Connettore a valvola ISO 4400
- 3 Connettore a valvola ISO 4400 con terminazione rapida del cavo

Tipi di connettore

Collegamento a spina M12 x 1

Questo connettore a spina necessita di un cavo preconfezionato con spina. Gradi di protezione IP 66/IP 67 oppure IP 68 (0,2 bar), in base al tipo di esecuzione.

Connettore a valvola ISO 4400

Per questo tipo di collegamento potete usare un normale cavo bifilare a sezione circolare. Diametro del cavo 4,5 ... 7 mm, protezione IP 65.

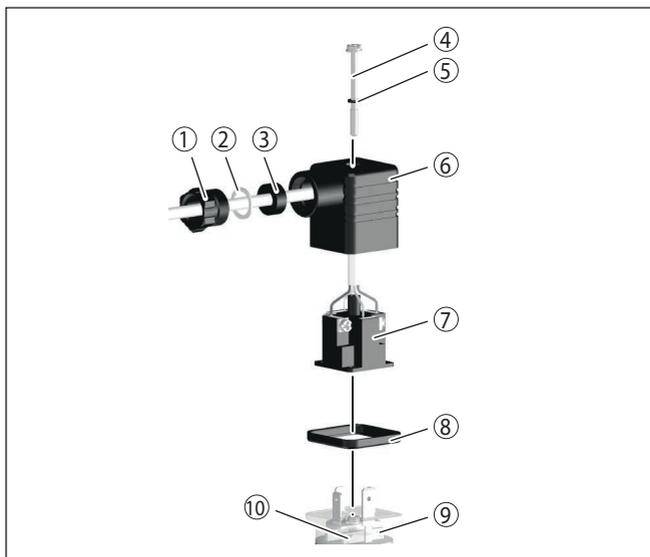


Figura 8: Collegamento del connettore a valvola ISO 4400

- 1 Vite di pressione
- 2 Rondella di spinta
- 3 Anello di tenuta
- 4 Vite di fissaggio
- 5 Rondella di tenuta
- 6 Custodia del connettore
- 7 Unità di connessione
- 8 Profilato di tenuta
- 9 Spia luminosa
- 10 VEGASWING 51

Connettore a valvola ISO 4400 con terminazione rapida del cavo

Questa variante di connettore consente l'impiego di un cavo standard a sezione circolare. Non è necessaria la spelatura dei fili interni, in quanto all'avvitamento il connettore unisce automaticamente i fili. Diametro del cavo 5,5 ... 8 mm, grado di protezione IP 67.

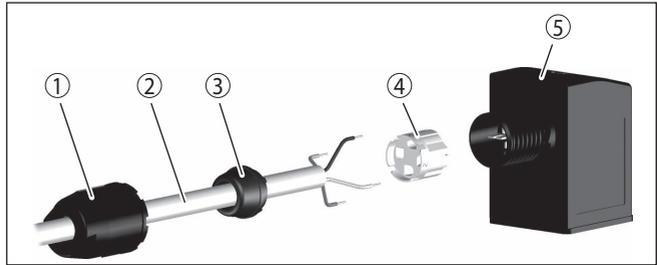


Figura 9: Collegamento del connettore a valvola ISO 4400 con terminazione rapida del cavo

- 1 Dado di raccordo
- 2 Cavo
- 3 Anello di tenuta
- 4 Morsetti
- 5 Custodia del connettore

Uscita a transistor

Per la connessione a ingressi binari di un PLC.

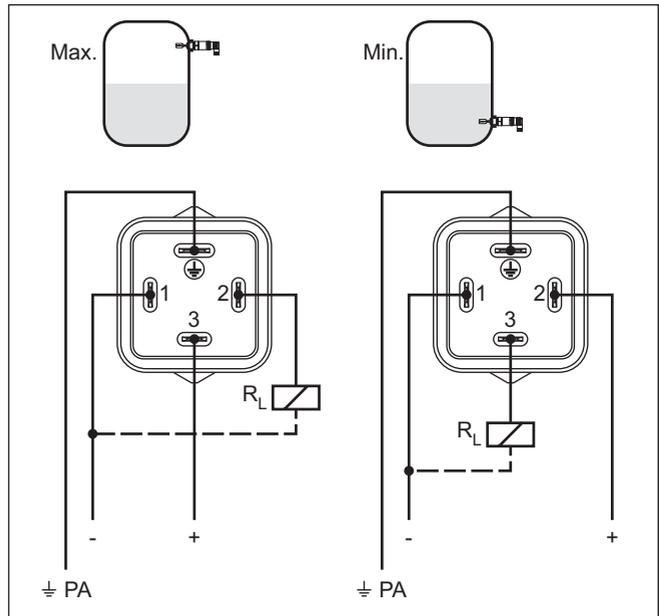


Figura 10: Schema elettrico, uscita a transistor con connettore a valvola ISO 4400

PA Collegamento equipotenziale

R_L Resistenza di carico (teleruttori, relé, ecc.)

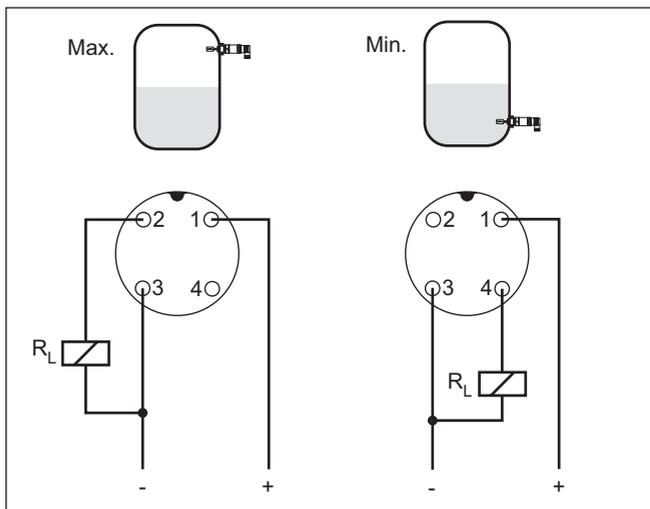


Figura 11: Schema elettrico (custodia), uscita a transistor con connettore a spina M12 x 1

- 1 Colore marrone
 - 2 Colore bianco
 - 3 Colore blu
 - 4 Nero
- R_L Resistenza di carico (teleruttori, relé, ecc.)

6 Messa in servizio

6.1 Indicazione stato di commutazione

La condizione d'intervento dell'elettronica può essere controllata tramite le spie luminose (LED) integrate nella parte superiore della custodia.

Le spie luminose hanno il seguente significato:

- Luce verde accesa - alimentazione in tensione allacciata
- Luce gialla accesa - elemento vibrante coperto
- La luce rossa si accende brevemente - test di funzionamento all'avvio dell'apparecchio (per 0,5 s)
- Luce rossa accesa - cortocircuito o sovraccarico nel circuito di carico (uscita sensore ad alta impedenza)
- Luce rossa lampeggiante - errore nell'elemento vibrante o sull'unità elettronica (uscita sensore ad alta impedenza)

6.2 Simulazione

Il VEGASWING 51 dispone di una funzione integrata di simulazione del segnale in uscita che può essere attivata magneticamente. Procedere nel modo seguente:

→ Tenere il magnete di prova (accessorio) sul simbolo circolare con la scritta "TEST" sulla custodia dell'apparecchio

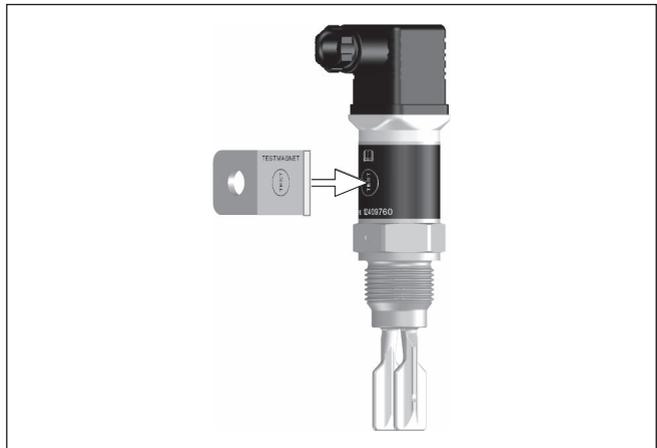


Figura 12: Simulazione del segnale in uscita

Il magnete di prova modifica l'attuale condizione d'intervento. Potrete controllare la variazione mediante spia luminosa. Tenete presente che durante la simulazione vengono attivati i dispositivi collegati a valle.

Se il VEGASWING 51 non commuta neppure dopo ripetuti tentativi col magnete di prova, controllate il connettore e i cavi di collegamento e riprova. Se la funzione d'intervento non scatta, l'elettronica è difettosa. Sostituirla o spedite l'apparecchio in riparazione.



Avvertimento:

Una volta terminata la simulazione rimuovete il magnete di prova dalla custodia.

6.3 Tabella funzioni

La seguente tabella illustra le condizioni d'intervento in base al modo operativo impostato e al livello.

	livello	Condizione d'intervento	Spia luminosa Gialla - stato di copertura	Spia luminosa Verde - indi- cazione di tensione	Spia luminosa Rossa - se- gnalazione di disturbo
Modo operativo max.		chiuso	○		○
Modo operativo max.		aperto			○
Modo operati- vo min.		chiuso			○
Modo operati- vo min.		aperto	○		○
Anomalia	qualsiasi	aperto	qualsiasi		

7 Verifica periodica ed eliminazione dei disturbi

7.1 Manutenzione

L'apparecchio, usato in modo appropriato durante il normale funzionamento, non richiede una particolare manutenzione.

7.2 Eliminazione di disturbi

Comportamento in caso di disturbi

È responsabilità del gestore dell'impianto prendere le necessarie misure per eliminare i disturbi che eventualmente si presentassero.

Cause di disturbo

Il VEGASWING 51 vi offre la massima sicurezza funzionale. È tuttavia possibile che durante il funzionamento si verifichino disturbi. Queste le possibili cause:

- Sensore
- Processo
- Alimentazione in tensione
- Elaborazione del segnale

Eliminazione delle anomalie

Controllate prima di tutto il segnale d'uscita. Ciò consente spesso di determinare ed eliminare le cause dei disturbi.

Hotline di assistenza 24 ore su 24

Se non si dovesse ottenere alcun risultato, chiamare la Service Hotline VEGA al numero **+49 1805 858550**.

La hotline è disponibile 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Questo servizio è offerto in lingua inglese poiché è a disposizione dei nostri clienti in tutto il mondo. È gratuito, sono a vostro carico solo le spese telefoniche.

Controllare segnale d'intervento

Errore	Cause	Eliminazione
Spia luminosa verde spenta	Alimentazione interrotta	Controllate la tensione d'alimentazione e il collegamento del cavo
	Elettronica difettosa	Sostituire l'apparecchio o inviarlo in riparazione
Spia luminosa rossa accesa (uscita di intervento ad alta impedenza)	Errore nell'allacciamento elettrico	Allacciare l'apparecchio conformemente allo schema elettrico
	Cortocircuito o sovraccarico	Controllate il collegamento elettrico
Spia luminosa rossa lampeggia (uscita di intervento ad alta impedenza)	Frequenza di vibrazione fuori specifica	Controllare l'eventuale presenza di adesioni e depositi sull'elemento vibrante e provvedere alla loro eliminazione
	Adesioni sull'elemento vibrante	Controllare l'eventuale presenza di adesioni sull'elemento vibrante o sul tronchetto e provvedere alla loro eliminazione
	Elemento vibrante danneggiato	Controllare se l'elemento vibrante è danneggiato o fortemente corrosivo

Comportamento dopo l'eliminazione dei disturbi

A seconda della causa del disturbo e dei rimedi applicati, occorrerà eventualmente eseguire nuovamente le operazioni descritte nel capitolo "*Messa in servizio*".

7.3 Come procedere in caso di riparazione

Il foglio di reso apparecchio nonché informazioni dettagliate sono disponibili su www.vega.com/downloads, "*Formulari e certificati*".

L'utilizzo del modulo ci consente di eseguire più velocemente la riparazione.

Per richiedere la riparazione procedere come descritto di seguito.

- Stampare e compilare un modulo per ogni apparecchio
- Pulire l'apparecchio e predisporre un imballo infrangibile
- Allegare il modulo compilato e una eventuale scheda di sicurezza, esternamente, sull'imballaggio
- Chiedere l'indirizzo per la spedizione dell'apparecchio alla propria filiale competente, rintracciabile anche sulla nostra homepage www.vega.com.

8 Smontaggio

8.1 Sequenza di smontaggio

**Attenzione:**

Prima di smontare l'apparecchio assicurarsi che non esistano condizioni di processo pericolose, per es. pressione nel serbatoio, alte temperature, prodotti aggressivi o tossici, ecc.

Seguire le indicazioni dei capitoli "*Montaggio*" e "*Collegamento all'alimentazione in tensione*" e procedere allo stesso modo, ma nella sequenza inversa.

8.2 Smaltimento

L'apparecchio è costruito con materiali che possono essere riciclati dalle aziende specializzate. Abbiamo realizzato componenti che possono essere rimossi facilmente, costruiti anch'essi con materiali riciclabili.

Direttiva RAEE 2002/96/CE

Questo apparecchio non è soggetto alla direttiva WEEE 2002/96/UE e alle relative leggi nazionali. Consegnare l'apparecchio direttamente a un'azienda specializzata nel riciclaggio e non usare i luoghi di raccolta comunali, che, secondo la direttiva WEEE 2002/96/UE, sono previsti solo per materiale di scarto di privati.

Un corretto smaltimento evita danni all'uomo e all'ambiente e favorisce il riutilizzo di preziose materie prime.

Materiali: vedi "*Dati tecnici*"

Se non è possibile smaltire correttamente il vecchio apparecchio, contattateci per l'eventuale restituzione e il riciclaggio.

9 Appendice

9.1 Dati tecnici

Dati generali

Materiale 316L corrisponde a 1.4404 oppure 1.4435

Materiali, a contatto col prodotto

- Diapason 316L
- Guarnizione di processo Klingersil C-4400
- Attacchi di processo 316L

Materiali, non a contatto col prodotto

- Custodia 316L e resina PEI

Peso ca. 250 g (9 oz)

Attacchi di processo

- Filettatura gas, cilindrica (DIN 3852-A) G $\frac{1}{2}$, G $\frac{3}{4}$, G1
- Filettatura gas americana, conica (ASME B1.20.1) $\frac{1}{2}$ NPT, $\frac{3}{4}$ NPT, 1 NPT
- Attacchi per generi alimentari Clamp 1", clamp 1 $\frac{1}{2}$ ", clamp 2", PN 16 DIN 32676, ISO 2852/316L, attacco rapido filettato DN 25 PN 40, attacco rapido filettato DN 40 PN 40, attacco rapido filettato DN 50 PN 25, SMS DN 38 PN 6

Max. coppia di serraggio - attacco di processo

- Filettatura G $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$ NPT 50 Nm (37 lbf ft)
- Filettatura G $\frac{3}{4}$, $\frac{3}{4}$ NPT 75 Nm (55 lbf ft)
- Filettatura G1, 1 NPT 100 Nm (73 lbf ft)

Finitura superficiale

- Standard $R_a < 3,2 \mu\text{m}$ (1.26⁻⁴ in)
- Esecuzione per generi alimentari $R_a < 0,8 \mu\text{m}$ (3.15⁻⁵ in)

Precisione di misura

Isteresi ca. 2 mm (0.08 in) in caso di montaggio verticale

Ritardo d'intervento ca. 500 ms (on/off)
ordinabile opzionalmente: 0,5 ... 60 s

Frequenza di misura ca. 1100 Hz

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente sulla custodia -40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F)

Temperatura di trasporto e di stoccaggio -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

Condizioni di processo

Pressione di processo -1 ... 64 bar/-100 ... 6400 kPa (-14.5 ... 928 psig)

Temperatura di processo - Standard -40 ... +100 °C (-40 ... +212 °F)

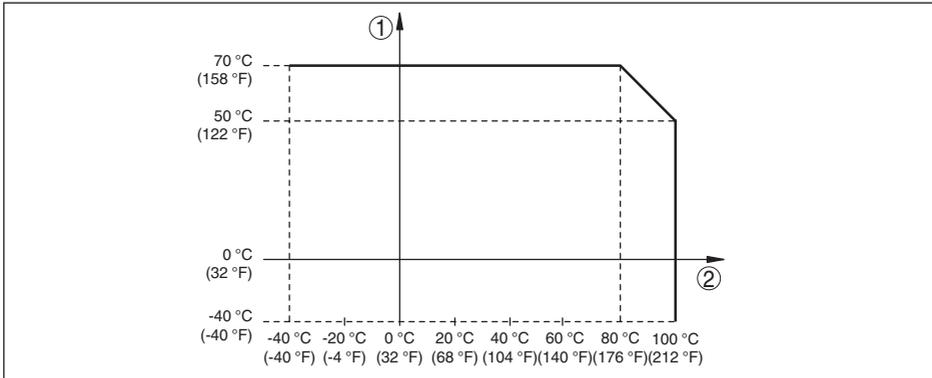


Figura 31: Relazione fra temperatura ambiente e temperatura di processo

- 1 Temperatura ambiente in °C (°F)
 2 Temperatura di processo in °C (°F)

Temperatura di processo - Esecuzione -40 ... +150 °C (-40 ... +302 °F)
 per temperatura elevata (opzione)

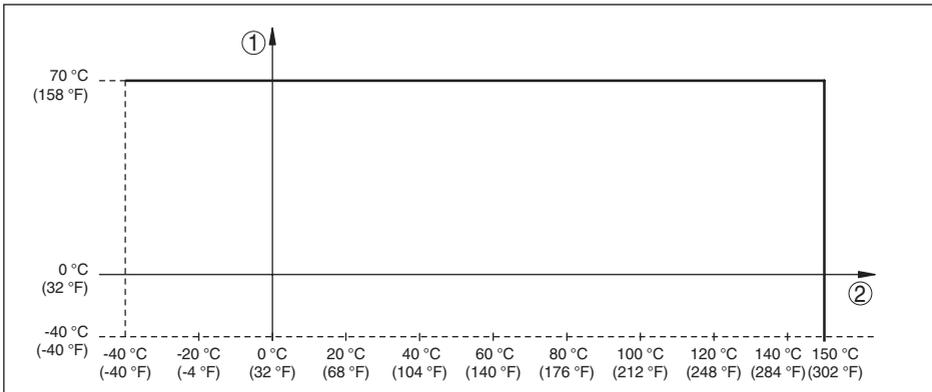


Figura 32: Relazione fra temperatura ambiente e temperatura di processo

- 1 Temperatura ambiente in °C (°F)
 2 Temperatura di processo in °C (°F)

Viscosità - dinamica	0,1 ... 10000 mPa s
Velocità di scorrimento	max. 6 m/s con una viscosità di 10000 mPa s
densità	
- Standard	0,7 ... 2,5 g/cm ³ (0.025 ... 0.09 lbs/in ³)
- opzionale	0,5 ... 2,5 g/cm ³ (0.018 ... 0.09 lbs/in ³) ¹⁾

Calibrazione

Collegamenti al connettore Specifica vedi "Collegamento all'alimentazione in tensione"

¹⁾ Solo per apparecchi senza omologazione.

Spie luminose (LED)

- Verde	Alimentazione in tensione inserita
- Colore giallo	Elemento vibrante coperto
- Rossa	Anomalia

Grandezza in uscita

Uscita	uscita a transistor PNP
Corrente di carico	max. 250 mA (uscita, protetta contro i cortocircuiti permanenti)
Caduta di tensione	< 3 V
Tensione d'intervento	< 34 V DC
Corrente di blocco	< 10 μ A
Modo operativo	
- Min./Max.	Commutazione mediante collegamento elettronico
- Max.	Protezione di troppo-pieno
- Min.	Protezione contro il funzionamento a secco

Alimentazione in tensione

Tensione d'esercizio	9,6 ... 35 V DC
Potenza assorbita	max. 0,5 W

Dati elettromeccanici**Connettore a valvola ISO 4400**

- Sezione dei conduttori	1,5 mm ² (0.06 in ²)
- Diametro esterno del cavo	4,5 ... 7 mm (0.18 ... 0.28 in)

Connettore a valvola ISO 4400 con terminazione rapida del cavo

- Sezione dei conduttori	per sezione del conduttore 0,5 ... 1 mm ² (0.02 ... 0.04 in ²)
- Diametro del singolo filo	> 0,1 mm (0.004 in)
- Diametro del conduttore	1,6 ... 2 mm ² (0.06 ... 0.08 in ²)
- Diametro esterno del cavo	5,5 ... 8 mm (0.22 ... 0.31 in)
- Frequenza di collegamento	10 volte (sulla stessa sezione)

Protezioni elettriche**Grado di protezione**

- Connettore a valvola ISO 4400	IP 65 (NEMA 3SX)
- Connettore a valvola ISO 4400 con terminazione rapida del cavo	IP 67 (NEMA 4X)
- Collegamento a spina M12 x 1	IP 66/IP 67 (NEMA 4X) oppure IP 68 (0,2 bar) NEMA 6P

Categoria di sovratensione

III

Classe di protezione

II

Omologazioni

Gli apparecchi con omologazioni possono avere dati tecnici differenti a seconda del modello.

Per questi apparecchi è quindi necessario rispettare i relativi documenti d'omologazione, che fanno parte della fornitura dell'apparecchio o possono essere scaricati da www.vega.com via "VEGA Tools" e "Ricerca apparecchio" e anche via "Downloads" e "Omologazioni".

9.2 Dimensioni

VEGASWING 51, esecuzione standard - filettatura

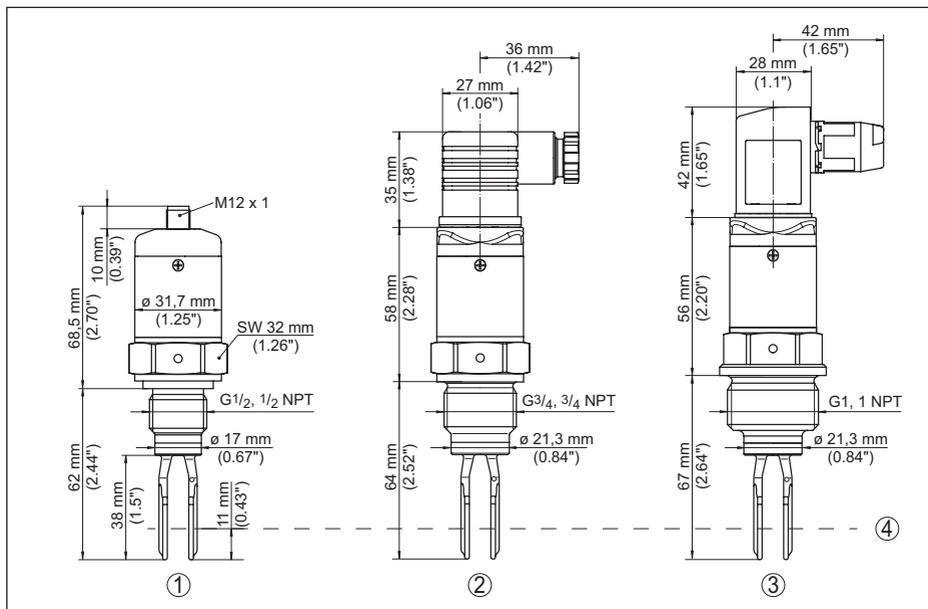


Figura 33: VEGASWING 51, esecuzione standard - filettatura

- 1 Filettatura G1/2 (DIN ISO 228/1), 1/2 NPT (M12 x 1)²⁾
- 2 Filettatura G3/4 (DIN ISO 228/1), 3/4 NPT (connettore a valvola ISO 4400)
- 3 Filettatura G1 (DIN ISO 228/1), 1 NPT (connettore a valvola ISO 4400 con terminazione rapida del cavo)
- 4 Punto d'intervento

²⁾ Tenete presente che col connettore a spina aumenta la lunghezza totale.

VEGASWING 51, esecuzione standard - filettatura G $\frac{3}{4}$, G1, $\frac{3}{4}$ NPT, 1 NPT

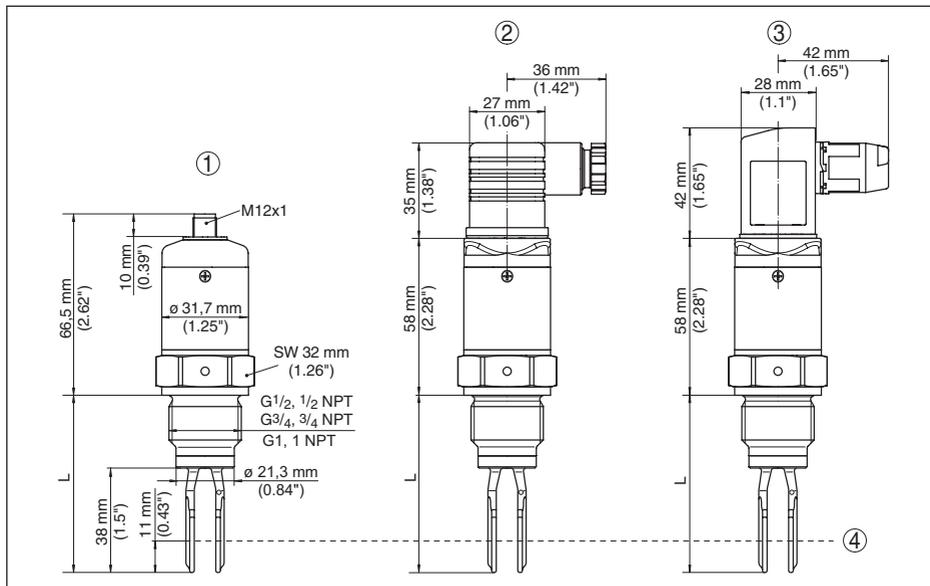


Figura 34: VEGASWING 51, esecuzione standard - filettatura G $\frac{3}{4}$, G1, $\frac{3}{4}$ NPT, 1 NPT

- 1 Filettatura G $\frac{3}{4}$, G1 (DIN ISO 228/1), $\frac{3}{4}$ NPT o 1 NPT (M12 x 1)³⁾
 - 2 Filettatura G $\frac{3}{4}$, G1 (DIN ISO 228/1), $\frac{3}{4}$ NPT o 1 NPT (connettore a valvola ISO 4400)
 - 3 Filettatura G $\frac{3}{4}$, G1 (DIN ISO 228/1), $\frac{3}{4}$ NPT o 1 NPT (connettore a valvola ISO 4400 con terminazione rapida del cavo)
 - 4 Punto d'intervento
- L Lunghezza con G $\frac{3}{4}$ (DIN ISO 228/1), $\frac{3}{4}$ NPT: 64 mm (2.5 in)
 L Lunghezza con G1 (DIN ISO 228/1), 1 NPT: 67 mm (2.64 in)

³⁾ Tenete presente che col connettore a spina aumenta la lunghezza totale.

VEGASWING 51, esecuzione per temperatura elevata

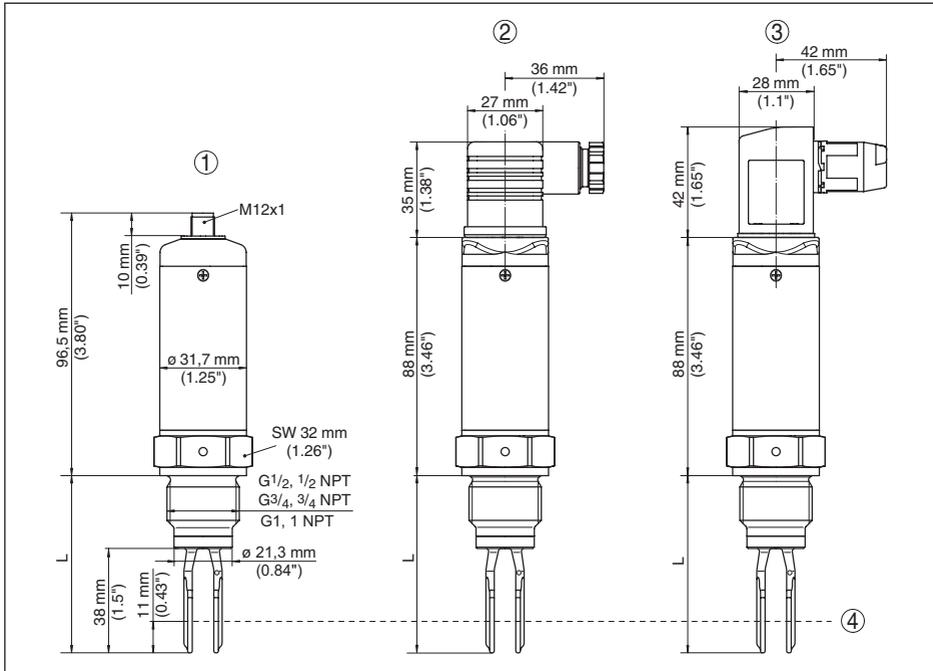


Figura 35: VEGASWING 51, esecuzione per temperatura elevata

- 1 Filettatura G $\frac{1}{2}$, G $\frac{3}{4}$, G1 (DIN ISO 228/1), $\frac{1}{2}$ NPT, $\frac{3}{4}$ NPT o 1 NPT (M12 x 1)⁴⁾
- 2 Filettatura G $\frac{1}{2}$, G $\frac{3}{4}$, G1 (DIN ISO 228/1), $\frac{1}{2}$ NPT, $\frac{3}{4}$ NPT o 1 NPT (connettore a valvola ISO 4400)
- 3 Filettatura G $\frac{1}{2}$, G $\frac{3}{4}$, G1 (DIN ISO 228/1), $\frac{1}{2}$ NPT, $\frac{3}{4}$ NPT o 1 NPT (connettore a valvola ISO 4400 con terminazione rapida del cavo)
- 4 Punto d'intervento
- L Lunghezza con G $\frac{1}{2}$ (DIN ISO 228/1), $\frac{1}{2}$ NPT: 62 mm (2.44 in)
- L Lunghezza con G $\frac{3}{4}$ (DIN ISO 228/1), $\frac{3}{4}$ NPT: 64 mm (2.5 in)
- L Lunghezza con G1 (DIN ISO 228/1), 1 NPT: 67 mm (2.64 in)

⁴⁾ Tenete presente che col connettore a spina aumenta la lunghezza totale.

VEGASWING 51 , esecuzioni per generi alimentari

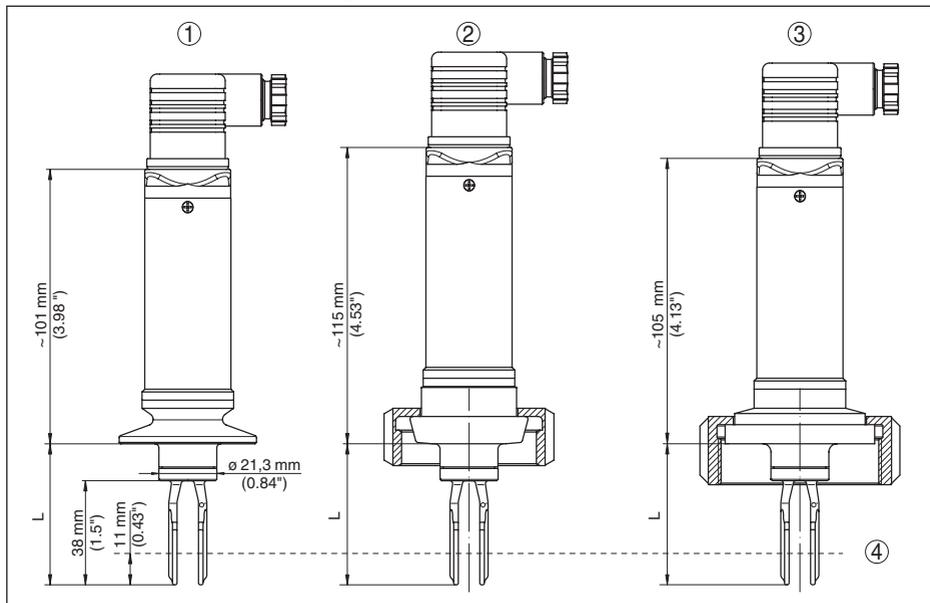


Figura 36: VEGASWING 51 , esecuzioni per generi alimentari

- 1 Clamp (connettore a valvola ISO 4400)
- 2 Attacco rapido filettato (connettore a valvola ISO 4400)
- 3 SMS 1145 (connettore a valvola ISO 4400)
- 4 Punto d'intervento
- L Lunghezza con clamp: 53 mm (2.1 in)
- L Lunghezza con attacco rapido filettato: 53 mm (2.1 in)
- L Lunghezza con SMS 1145: 53 mm (2.1 in)

9.3 Diritti di proprietà industriale

VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see www.vega.com.

Only in U.S.A.: Further information see patent label at the sensor housing.

VEGA Produktfamilien sind weltweit geschützt durch gewerbliche Schutzrechte.

Nähere Informationen unter www.vega.com.

Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectuelle. Pour plus d'informations, on pourra se référer au site www.vega.com.

VEGA líneas de productos están protegidas por los derechos en el campo de la propiedad industrial. Para mayor información revise la página web www.vega.com.

Линии продукции фирмы ВЕГА защищаются по всему миру правами на интеллектуальную собственность. Дальнейшую информацию смотрите на сайте www.vega.com.

VEGA系列产品在全球享有知识产权保护。

进一步信息请参见网站www.vega.com。

9.4 Marchio depositato

Tutti i marchi utilizzati, i nomi commerciali e delle società sono proprietà del loro legittimo proprietario/autore.



40552-IT-150204

Finito di stampare:

VEGA

Le informazioni contenute in questo manuale d'uso rispecchiano le conoscenze disponibili al momento della messa in stampa.

Riserva di apportare modifiche

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2015



40552-IT-150204

VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach
Germania

Telefono +49 7836 50-0
Fax +49 7836 50-201
E-mail: info.de@vega.com
www.vega.com