
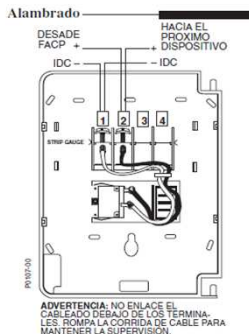






DESCRIPCIÓN	CODIGO:	550-A002
<p>LA ESTACIÓN PULSADORA ES UNA ESTACIÓN NO CÓDIFICADA Y DE DOBLE ACCIÓN MANUAL CON LA CARACTERÍSTICA DE REAJUSTE DE UNA CERRADURA DE LLAVE, LA CUAL INCLUYE UN DUO DE LENGUA (ESPAÑOL/INGLES) ETIQUETADO E INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN. ESTA PROVEE A LOS PANELES DE CONTROL DE FIRE CON UNA ALARMA DE INICIACIÓN DE ENTRADA NORMALMENTE ABIERTA (N/O). REUNE LAS NORMAS DE CONTROL Y FUNCIONAMIENTO DE LA ADAAG (SECCIÓN 4.1.3 [13]) Y LOS REQUISITOS DE ADA PARA QUE LA ESTACIÓN PULSADORA SEA ACTIVADA CON UNA FUERZA DE JALE MÁXIMA DE 5 LIBRAS. LOS NÚMEROS MOLDEADOS DE LAS TERMINALES TAMBIÉN ESTÁN PRESENTES.</p>	 <p>Estación Pulsadora Manual</p>  <p>Alambrado</p> <p>ADVERTENCIA: NO ENLACE EL CABLEADO DEBAJO DE LOS TERMINALES. ROMPA LA CORRIERA DE CABLE PARA MANTENER LA SUPERVISIÓN.</p> <p>Advertencia! No enlace el cableado debajo de los terminales. Rompa la corrida de cable para mantener la supervisión.</p>  <p>Sandy's Fire, S.A. de C.V.</p> 	

DISTRIBUIDO POR:

Sandy's Fire, S.A. de C.V.



SANDY'S FIRE, S.A. DE C.V.

Calle Pedro Moreno 1253
Col. Agua Blanca Industrial C.P.45235

Zapopan, Jalisco, México.

Tel.36125050

e-mail: direccion@sandysfire.com.mx

www.sandysfire.com