



TP-ROS-250W

VIVE Comfort

1111 S. Glenstone Ave., Suite 2-100
Springfield, MO 65804

Larga distancia sin costo: 1-800-776-1635

Web: www.vivecomfort.com

Horas de trabajo: De lunes a viernes, de 9 am a 6 pm, hora del este

Índice	Página
Instalación de las baterías	2
Establecer una conexión	3
Instalación y especificaciones	4
Registro de la garantía	5



Precaución:

Riesgo de daños al equipo

No opere el sistema de refrigeración cuando la temperatura exterior sea inferior a 50°F (10°C) para evitar posibles daños en el compresor.




Manuals available in English, Spanish and French online at www.pro1technologies.com

Manuels disponibles en anglais, espagnol et français, en ligne sur www.pro1technologies.com

Los manuales en inglés, español y francés están disponibles en la página web www.pro1technologies.com.

Instalación de las baterías

Para instalar 2 pilas AA quite los tres tornillos que se muestran en el diagrama. Uno en la parte central de la caja de la tapa interior y dos a cada lado de la caja de la cubierta.

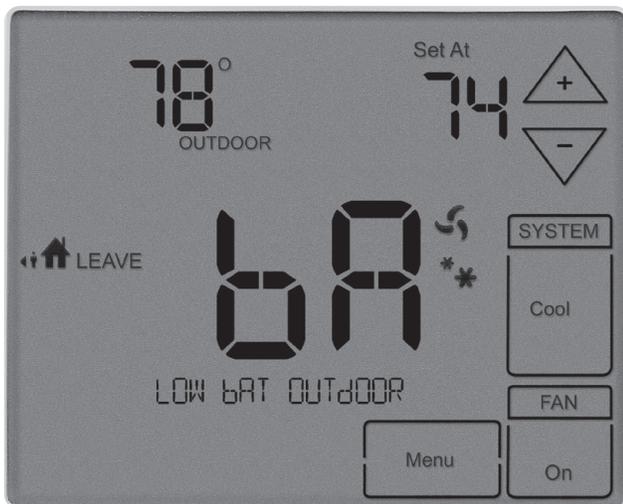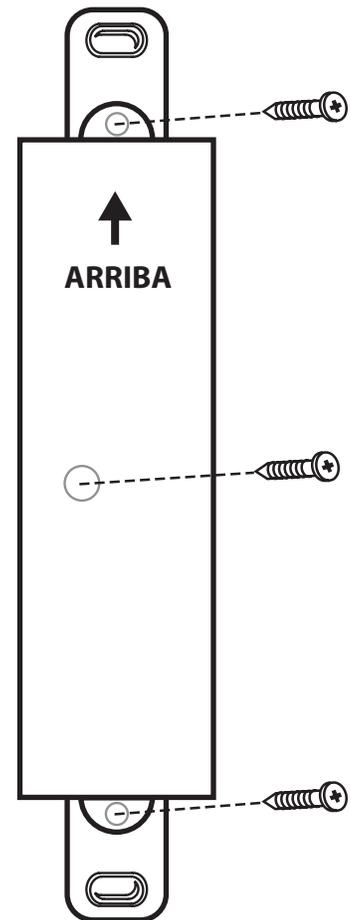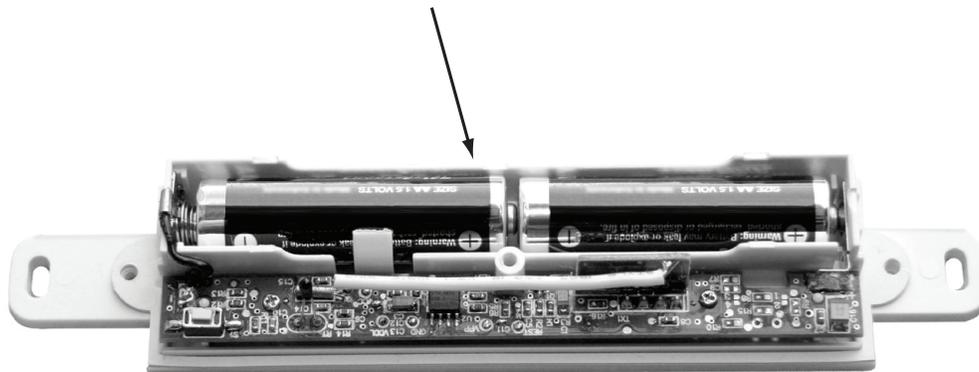

Nota acerca de las pilas bajas:

Cuando es necesario cambiar las pilas del exterior, el **Termostato Maestro S-955WH** parpadeará mostrando **LOW BAT OUTDOOR** como se muestra a la izquierda.


Consejo para la conexión

Antes de volver a poner la tapa posterior, vaya a la página siguiente para establecer una conexión entre el **Termostato Maestro S-955WH** y este **ROS-250W**.


Conexión con el termostato maestro

Enlace de comunicación de dos pasos fácil de configurar.

1. El ajuste del técnico del termostato maestro **S-955WH** para el sensor remoto exterior debe estar configurado a **YES**. Consulte el manual del **S-955WH** para ver las instrucciones.
2. Mientras el **S-955WH** está en la pantalla del **Sensor Exterior**, mantenga presionado el botón de conexión en el interior del **sensor remoto exterior** hasta que el **S-955WH** muestre las letras **YES** y diga **Found Outdoor** (exterior encontrado).

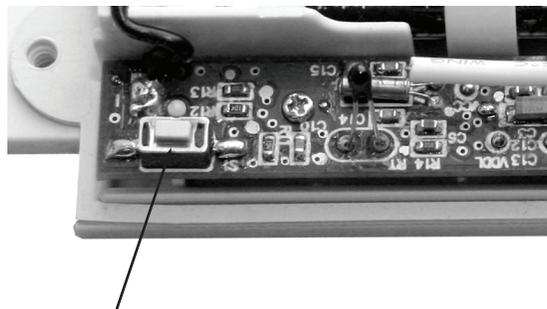

Botón de conexión ubicado dentro del **ROS-250W**

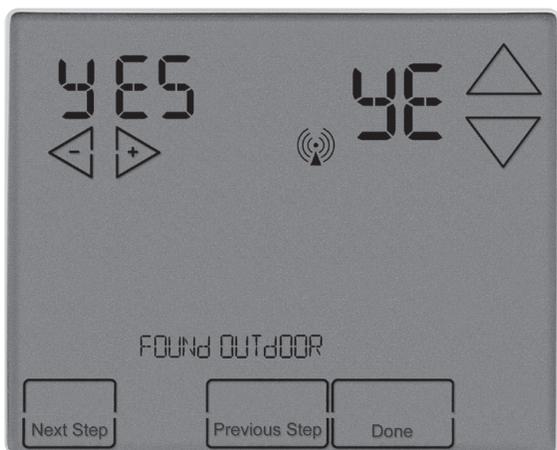

Ejemplo Paso 2.

Pantalla de Sensor Exterior **S-955WH**
Encontrado

Importante:

NO presione el botón de conexión nuevamente después de completar el Paso 2 anterior. Presionar el botón una segunda vez cortará el enlace de comunicación y deberán seguirse nuevamente los pasos de conexión.

Consejo de instalación

Para instalaciones donde la temperatura se encuentra a menudo por debajo del punto de congelación, la vida de las pilas puede ser mucho mayor con 2 pilas de litio AA.

Rango inalámbrico


El rango entre el ROS-250W y el termostato maestro S-955WH es de hasta 30 metros (100 pies) sin obstrucciones y de hasta 15 metros (50 pies) en construcciones de metal estándar residencial, ladrillo y concreto.

Montaje el sensor remoto exterior

Para montarlo verticalmente, ponga un tornillo arriba y otro abajo.

Para montaje horizontal ponga un tornillo del lado izquierdo y otro del lado derecho.

Montaje vertical

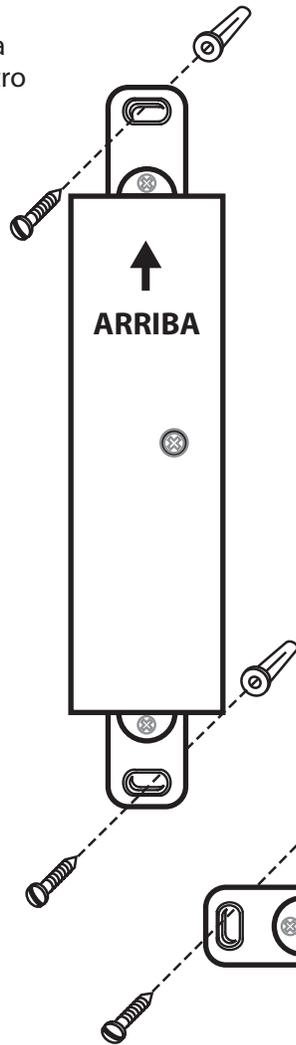

Montaje horizontal opcional



Importante:

No instale en luz solar directa.

Deslice la tapa del **sensor remoto exterior** Pro1 sobre la unidad una vez instalada.

Especificaciones

Rango de Temperatura.....	-4°F a 140°F (-20°C a 60°C)
Exactitud de Temperatura.....	±1°F
Fuente de alimentación	Alimentación por baterías con 2 baterías alcalinas AA
Transmisión	Cada 5 minutos
Frecuencia.....	916 MHz

Registro de la Garantía:

Su nuevo repetidor inalámbrico tiene una garantía limitada de 5 años. Debe registrar su garantía en un lapso de 60 días a partir de la instalación. Puede registrar su nuevo producto de 2 maneras.

- 1 Vaya a nuestro sitio Web, seleccione Registro de Garantía, y llene un breve formulario de registro.
- 2 Llene el siguiente formulario y envíelo por correo a la dirección indicada.

-o-

Registro de la Garantía:

Nombre: _____

Dirección: _____

Ciudad: _____

Estado: _____

Código Postal: _____

Modelo del termostato: _____

Fecha de instalación: _____

Llene el formulario y envíelo a:

Registro de garantía de termostato
1111 S. Glenstone
Suite 2-100
Springeld, MO 65804