

Notes for Installing LYCOFIT® Fittings Using LycoRing® (Disposable Plastic Grip Ring)

LYCOFIT® Fittings Conform to Code of Federal Regulations Title 49 Part 192 ASTM 2513, F1924

U.S Patent Number 4635972 and holds patents in many other countries

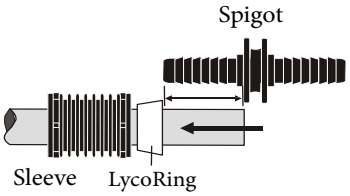


Fig. A

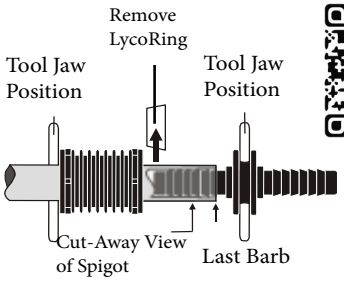


Fig. B

Note: Though the sleeve can be installed in either direction, it is recommended that the colored end with the stamped marking is pointing outward allowing for easy inspection after fitting is completed.

Caution: LycoRing/Sleeve assembly must be positioned further than the length of the barbed spigot.

Caution: Remove the LycoRing after PE pipe covers the last barb on spigot. Reverse tool direction and slide the sleeve back to access the LycoRing.

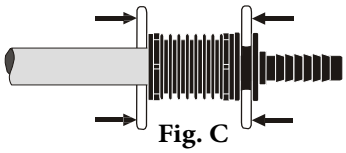



Fig. C

Lyall: 2665 Research Dr. Corona, CA 92882
Ph: 951-270-1500 Fax: 951-270-1600 rwlyall.com
Doc # LIT-LCINST rev. 1C (111714)

IMPORTANT: READ BEFORE INSTALLING. Do not attempt to install any type of gas fitting until you have been properly certified and/or trained. Scan the QR code to view or download the LYCOFIT Tool Installation Manual that will instruct you on how to easily install LYCOFIT fittings using your model of LYCOFIT tool with LycoRing.

A). DO NOT apply lubricants to LYCOFIT spigot or sleeves.
B). LYCOFIT fittings to be installed on O.D. controlled PE natural/LP gas pipe only. Ensure that the outlet service connection spigot and PE pipe are the same size and DR or wall thickness.
C). After all connections are complete, **pressure test fitting after installation to comply with the minimum pipeline test requirements as specified in D.O.T. Title 49, Part 192, Sub Part J - Test Requirements.**

SPECIAL NOTES WHEN USING LYCORING:
1). **LycoRing/Sleeve assembly must be positioned further than the length of the barbed spigot before advancing pipe over spigot.**
2). Install the LycoRing, small diameter first onto the pipe.
3). Do not reuse LycoRing. The LycoRing packaged with this fitting is only intended to install this particular fitting.
4). Do not attempt to use a damaged LycoRing as proper pipe advancement may not be achieved if slippage occurs.
5). Remove LycoRing - The LycoRing MUST be removed after PE pipe is inserted on spigot and before sleeve is installed.



Notes for Installing LYCOFIT® Fittings Using LycoRing® (Disposable Plastic Grip Ring)

LYCOFIT® Fittings Conform to Code of Federal Regulations Title 49 Part 192 ASTM 2513, F1924

U.S Patent Number 4635972 and holds patents in many other countries

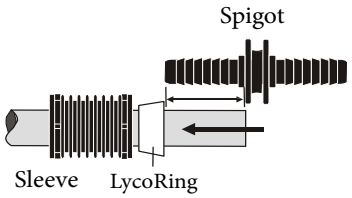


Fig. A

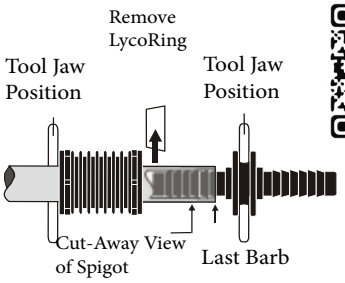


Fig. B

Note: Though the sleeve can be installed in either direction, it is recommended that the colored end with the stamped marking is pointing outward allowing for easy inspection after fitting is completed.

Caution: LycoRing/Sleeve assembly must be positioned further than the length of the barbed spigot.

Caution: Remove the LycoRing after PE pipe covers the last barb on spigot. Reverse tool direction and slide the sleeve back to access the LycoRing.

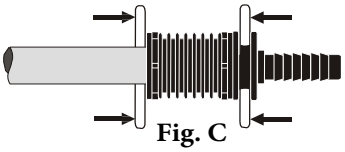



Fig. C

Lyall: 2665 Research Dr. Corona, CA 92882
Ph: 951-270-1500 Fax: 951-270-1600 rwlyall.com
Doc # LIT-LCINST rev. 1C (111714)

IMPORTANT: READ BEFORE INSTALLING. Do not attempt to install any type of gas fitting until you have been properly certified and/or trained. Scan the QR code to view or download the LYCOFIT Tool Installation Manual that will instruct you on how to easily install LYCOFIT fittings using your model of LYCOFIT tool with LycoRing.

A). DO NOT apply lubricants to LYCOFIT spigot or sleeves.
B). LYCOFIT fittings to be installed on O.D. controlled PE natural/LP gas pipe only. Ensure that the outlet service connection spigot and PE pipe are the same size and DR or wall thickness.
C). After all connections are complete, **pressure test fitting after installation to comply with the minimum pipeline test requirements as specified in D.O.T. Title 49, Part 192, Sub Part J - Test Requirements.**

SPECIAL NOTES WHEN USING LYCORING:
1). **LycoRing/Sleeve assembly must be positioned further than the length of the barbed spigot before advancing pipe over spigot.**
2). Install the LycoRing, small diameter first onto the pipe.
3). Do not reuse LycoRing. The LycoRing packaged with this fitting is only intended to install this particular fitting.
4). Do not attempt to use a damaged LycoRing as proper pipe advancement may not be achieved if slippage occurs.
5). Remove LycoRing - The LycoRing MUST be removed after PE pipe is inserted on spigot and before sleeve is installed.



Notes for Installing LYCOFIT® Fittings Using LycoRing® (Disposable Plastic Grip Ring)

LYCOFIT® Fittings Conform to Code of Federal Regulations Title 49 Part 192 ASTM 2513, F1924

U.S Patent Number 4635972 and holds patents in many other countries

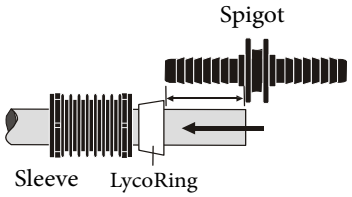


Fig. A

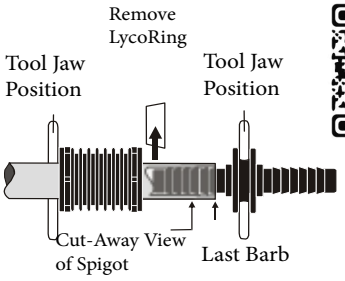


Fig. B

Note: Though the sleeve can be installed in either direction, it is recommended that the colored end with the stamped marking is pointing outward allowing for easy inspection after fitting is completed.

Caution: LycoRing/Sleeve assembly must be positioned further than the length of the barbed spigot.

Caution: Remove the LycoRing after PE pipe covers the last barb on spigot. Reverse tool direction and slide the sleeve back to access the LycoRing.

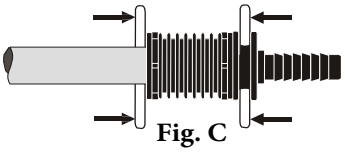



Fig. C

Lyall: 2665 Research Dr. Corona, CA 92882
Ph: 951-270-1500 Fax: 951-270-1600 rwlyall.com
Doc # LIT-LCINST rev. 1C (111714)

IMPORTANT: READ BEFORE INSTALLING. Do not attempt to install any type of gas fitting until you have been properly certified and/or trained. Scan the QR code to view or download the LYCOFIT Tool Installation Manual that will instruct you on how to easily install LYCOFIT fittings using your model of LYCOFIT tool with LycoRing.

A). DO NOT apply lubricants to LYCOFIT spigot or sleeves.
B). LYCOFIT fittings to be installed on O.D. controlled PE natural/LP gas pipe only. Ensure that the outlet service connection spigot and PE pipe are the same size and DR or wall thickness.
C). After all connections are complete, **pressure test fitting after installation to comply with the minimum pipeline test requirements as specified in D.O.T. Title 49, Part 192, Sub Part J - Test Requirements.**

SPECIAL NOTES WHEN USING LYCORING:
1). **LycoRing/Sleeve assembly must be positioned further than the length of the barbed spigot before advancing pipe over spigot.**
2). Install the LycoRing, small diameter first onto the pipe.
3). Do not reuse LycoRing. The LycoRing packaged with this fitting is only intended to install this particular fitting.
4). Do not attempt to use a damaged LycoRing as proper pipe advancement may not be achieved if slippage occurs.
5). Remove LycoRing - The LycoRing MUST be removed after PE pipe is inserted on spigot and before sleeve is installed.




Notas para la Instalación de Accesorios LYCOFIT® Con Anillo Lyco (Anillo Desechable de Presión)

Accesorios LYCOFIT® Conforme al Código Normativa Federal Título 49 Parte 192 ASTM 2513, F1924

U.S Número de Pantente 4635972 y tiene otras patentes en muchos otros paises.

Espiga

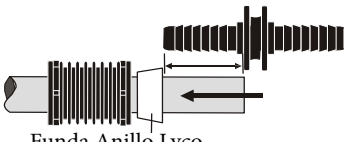

Funda Anillo Lyco

Fig. A

Nota: La funda puede instalarse en cualquier dirección, pero se recomienda que la parte de color estampado este apuntando hacía adelante permitiendo facil inspección despuéde de instalado el adaptador.

Precaución: Ensamble Anillo Lyco/ funda. El ensamble debe de estar en posícion más allá de lo largo de las barras de la espiga.

Lyall: 2665 Research Dr. Corona, CA 92882
Ph: 951-270-1500 Fax: 951-270-1600 rwlyall.com
Doc # LIT-LCINST rev. 1C (111714)

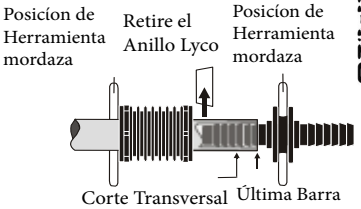


Fig. B

Precaución: Retire el Anillo Lyco después de que la tubería PE cubra la última barra a la espiga. Cambie la dirección de la herramienta y resbale hacia atras para acceso al Anillo Lyco.





Fig. C

IMPORTANTE: LEA ANTES DE INSTALAR. No intente instalar cualquier conexión de gas hasta haber sido debidamente certificado y / o capacitado.
Escanear el código QR y usar el Manual de Instalación de herramientas LYCOFIT para instrucciones sobre cómo instalar fácilmente los accesorios LYCOFIT usando su modelo de herramienta LYCOFIT con LycoRing
A). NO APLIQUE lubricantes a la espiga o funda LYCOFIT.
B). LOS ACCESORIOS LYCOFIT son para instalar afuera del diámetro de la tubería a controlada de PE para Gas natural o liquido unicamente. Asegúrese que la conexión de salida de servicio de la espiga y tubería de PE son del mismo tamaño y gruesor de la pared o DR
C). Después de completar todas las conexiones, prueba con presión la instalación para cumplir con los requermientos mínimos para prueba de tuberías especificados en DOT Título 49, Parte 192, Subparte J - Requerimientos de prueba.

NOTAS ESPECIALES CUANDO UTILICE ANILLO LYCO:
1). Anillo Lyco el ensamble de la manga debe colocarse más allá de la longitud de las barras de la espiga antes de avanzar la tubería sobre la espiga.
2). Instalar el Anillo Lyco. El diámetro pequeño primero sobre la tubería.
3). No utilize de nuevo el Anillo Lyco. Los Anillos Lyco empacádos con este adaptador son para instalarse con este adaptador en particular.
4). No intente utilizar un Anillo Lyco dañado porque tal vez no se logre el avance apropiado de la tubería si se resbala.
5). Retire el Anillo Lyco - El Anillo Lyco deberá retirarse después de que inserte la tubería en la espiga y antes de instalar la funda.




Notas para la Instalación de Accesorios LYCOFIT® Con Anillo Lyco (Anillo Desechable de Presión)

Accesorios LYCOFIT® Conforme al Código Normativa Federal Título 49 Parte 192 ASTM 2513, F1924

U.S Número de Pantente 4635972 y tiene otras patentes en muchos otros paises.

Espiga

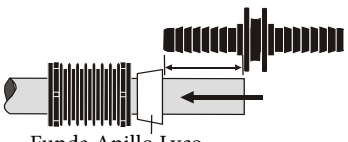

Funda Anillo Lyco

Fig. A

Nota: La funda puede instalarse en cualquier dirección, pero se recomienda que la parte de color estampado este apuntando hacía adelante permitiendo facil inspección despuéde de instalado el adaptador.

Precaución: Ensamble Anillo Lyco/ funda. El ensamble debe de estar en posícion más allá de lo largo de las barras de la espiga.

Lyall: 2665 Research Dr. Corona, CA 92882
Ph: 951-270-1500 Fax: 951-270-1600 rwlyall.com
Doc # LIT-LCINST rev. 1C (111714)

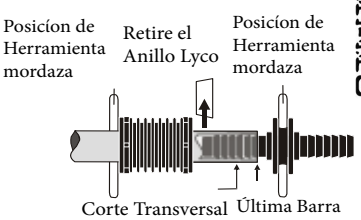


Fig. B

Precaución: Retire el Anillo Lyco después de que la tubería PE cubra la última barra a la espiga. Cambie la dirección de la herramienta y resbale hacia atras para acceso al Anillo Lyco.





Fig. C

IMPORTANTE: LEA ANTES DE INSTALAR. No intente instalar cualquier conexión de gas hasta haber sido debidamente certificado y / o capacitado.
Escanear el código QR y usar el Manual de Instalación de herramientas LYCOFIT para instrucciones sobre cómo instalar fácilmente los accesorios LYCOFIT usando su modelo de herramienta LYCOFIT con LycoRing
A). NO APLIQUE lubricantes a la espiga o funda LYCOFIT.
B). LOS ACCESORIOS LYCOFIT son para instalar afuera del diámetro de la tubería controlada de PE para Gas natural o liquido unicamente. Asegúrese que la conexión de salida de servicio de la espiga y tubería de PE son del mismo tamaño y gruesor de la pared o DR
C). Después de completar todas las conexiones, prueba con presión la instalación para cumplir con los requermientos mínimos para prueba de tuberías especificados en DOT Título 49, Parte 192, Subparte J - Requerimientos de prueba.

NOTAS ESPECIALES CUANDO UTILICE ANILLO LYCO:
1). Anillo Lyco el ensamble de la manga debe colocarse más allá de la longitud de las barras de la espiga antes de avanzar la tubería sobre la espiga.
2). Instalar el Anillo Lyco. El diámetro pequeño primero sobre la tubería.
3). No utilize de nuevo el Anillo Lyco. Los Anillos Lyco empacádos con este adaptador son para instalarse con este adaptador en particular.
4). No intente utilizar un Anillo Lyco dañado porque tal vez no se logre el avance apropiado de la tubería si se resbala.
5). Retire el Anillo Lyco - El Anillo Lyco deberá retirarse después de que inserte la tubería en la espiga y antes de instalar la funda.




Notas para la Instalación de Accesorios LYCOFIT® Con Anillo Lyco (Anillo Desechable de Presión)

Accesorios LYCOFIT® Conforme al Código Normativa Federal Título 49 Parte 192 ASTM 2513, F1924

U.S Número de Pantente 4635972 y tiene otras patentes en muchos otros paises.

Espiga

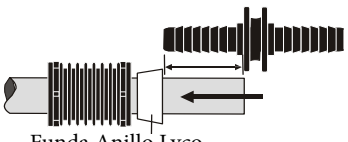

Funda Anillo Lyco

Fig. A

Nota: La funda puede instalarse en cualquier dirección, pero se recomienda que la parte de color estampado este apuntando hacía adelante permitiendo facil inspección despuéde de instalado el adaptador.

Precaución: Ensamble Anillo Lyco/ funda. El ensamble debe de estar en posícion más allá de lo largo de las barras de la espiga.

Lyall: 2665 Research Dr. Corona, CA 92882
Ph: 951-270-1500 Fax: 951-270-1600 rwlyall.com
Doc # LIT-LCINST rev. 1C (111714)

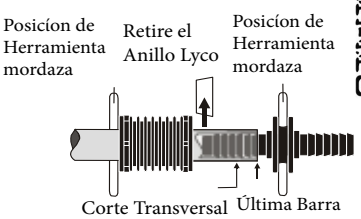


Fig. B

Precaución: Retire el Anillo Lyco después de que la tubería PE cubra la última barra a la espiga. Cambie la dirección de la herramienta y resbale hacia atras para acceso al Anillo Lyco.




Fig. C

IMPORTANTE: LEA ANTES DE INSTALAR. No intente instalar cualquier conexión de gas hasta haber sido debidamente certificado y / o capacitado.
Escanear el código QR y usar el Manual de Instalación de herramientas LYCOFIT para instrucciones sobre cómo instalar fácilmente los accesorios LYCOFIT usando su modelo de herramienta LYCOFIT con LycoRing
A). NO APLIQUE lubricantes a la espiga o funda LYCOFIT.
B). LOS ACCESORIOS LYCOFIT son para instalar afuera del diámetro de la tubería controlada de PE para Gas natural o liquido unicamente. Asegúrese que la conexión de salida de servicio de la espiga y tubería de PE son del mismo tamaño y gruesor de la pared o DR
C). Después de completar todas las conexiones, prueba con presión la instalación para cumplir con los requermientos mínimos para prueba de tuberías especificados en DOT Título 49, Parte 192, Subparte J - Requerimientos de prueba.

NOTAS ESPECIALES CUANDO UTILICE ANILLO LYCO:
1). Anillo Lyco el ensamble de la manga debe colocarse más allá de la longitud de las barras de la espiga antes de avanzar la tubería sobre la espiga.
2). Instalar el Anillo Lyco. El diámetro pequeño primero sobre la tubería.
3). No utilize de nuevo el Anillo Lyco. Los Anillos Lyco empacádos con este adaptador son para instalarse con este adaptador en particular.
4). No intente utilizar un Anillo Lyco dañado porque tal vez no se logre el avance apropiado de la tubería si se resbala.
5). Retire el Anillo Lyco - El Anillo Lyco deberá retirarse después de que inserte la tubería en la espiga y antes de instalar la funda.