


MANUAL DE INSTRUCCIONES

SERIE GAMMA

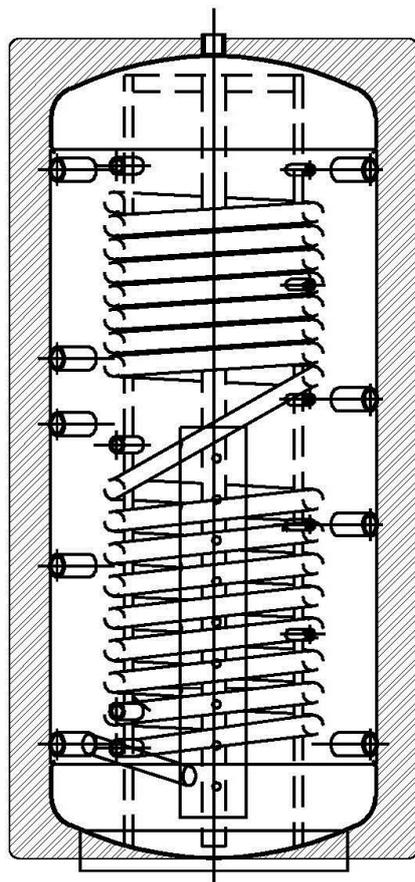

ACUMULADOR COMBINADO CON ESTRATIFICACIÓN

GAMA PLUS (S0□ -S1□-S2□)

600□ / 800□ / 1000□ / 1250□ / 1500□ / 2000□





valinox[®]
generando bienestar

ÍNDICE

1.-CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	4
1.1.-Dimensiones GAMMA PLUS VALINOX	5
1.2.-Conexiones GAMMA PLUS VALINOX	6
2.-ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO	7
2.1.-Esquema HIDRÁULICO	7
3.-INSTALACIÓN	7
4.- UTILIZACIÓN	9
5.-MANTENIMIENTO	9
6.- CONDICIONES GARANTÍA	10



Estimado Cliente:

Interpretamos su elección como un signo de confianza que agradecemos sinceramente.

Por favor, lea atentamente el presente manual. La observación de sus indicaciones será la mejor garantía para un correcto funcionamiento, alto rendimiento y larga duración de su depósito GAMMA PLUS VALINOX.

Conserve este manual, ya que podría ser necesaria su consulta en el futuro.

El fabricante se reserva el derecho de modificar el presente manual de forma parcial o total, en cualquier momento y sin previo aviso.

El presente libro de instrucciones contiene la información más actualizada en el momento de su impresión. Sin embargo los productos de INDUSTRIA METAL VALIÑA,SL., comercializados con la marca VALINOX están sujetos a continuas mejoras. Pueden existir pequeñas diferencias entre su acumulador y este manual. En caso de duda consulte a su proveedor habitual.




1.-CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Los acumuladores GAMMA PLUS de VALINOX están fabricados en Acero Carbono (AC) S235-JR el depósito exterior, protegido exteriormente con una pintura antioxidante. En Acero Inoxidable AISI-316L el intercambiador de tubo ondulado, con gran superficie de intercambio con la cual es posible producir instantáneamente altas cantidades de agua caliente sanitaria (A.C.S.).

Gama PLUS con aislamiento en poliuretano flexible con una densidad de 20kg/m³ y 100mm. de espesor en capacidades desde los 600 litros hasta los 2000L. Acabado con funda de PVC.



Diseñados para soportar una presión de trabajo de 6 Bar el depósito exterior, 10 Bar el intercambiador interior de A.C.S., y 10 Bar el serpentín (S1 o S2) en el modelo que lo lleve. En un rango de temperatura de 0°C a 90°C.

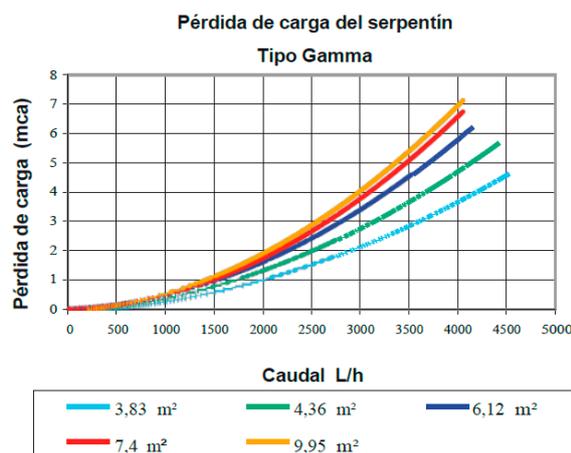

	Tipo	600	800	1000	1250	1500	2000
Capacidad real del depósito	Litros	502	685	797	1155	1370	1871
Capacidad del intercambiador de agua caliente sanitaria (ACS)	Litros	24	36	45	45	60	70
Producción 15°C - 40°C							
Producción ACS	Temperatura del depósito 63°C	Caudal (l/m)	17	16,2	-	-	-
Duración del caudal		Tiempo (Min)	26,58	35,83	-	-	-
Producción inmediata		Capacidad (litros)	452	580	-	-	-
Producción ACS		Caudal (l/m)	34,7	33,1	32,6	-	-
Duración del caudal		Tiempo (Min)	11,17	11,92	19,92	-	-
Producción inmediata		Capacidad (litros)	388	395	650	-	-
Producción ACS		Caudal (l/m)	47,5	51,8	47,6	51,1	-
Duración del caudal		Tiempo (Min)	6,42	6,17	11,92	14,67	-
Producción inmediata		Capacidad (litros)	305	320	568	750	-
Producción ACS		Caudal (l/m)	-	-	64,6	68,8	66,8
Duración del caudal		Tiempo (Min)	-	-	7,33	9	11,67
Producción inmediata		Capacidad (litros)	-	-	474	620	780
							1350



1.1.-Dimensiones GAMMA PLUS VALINOX

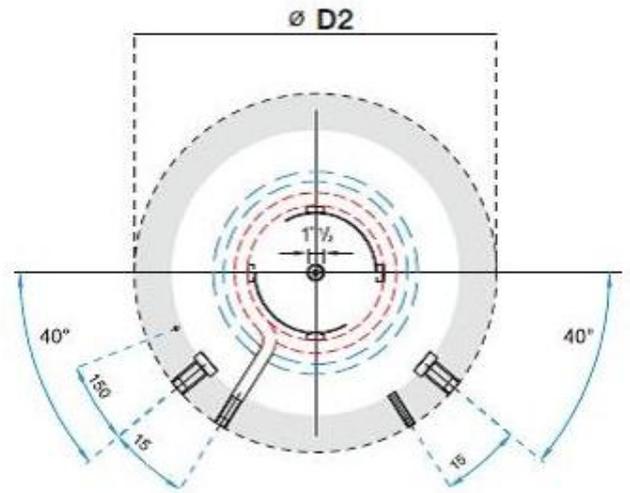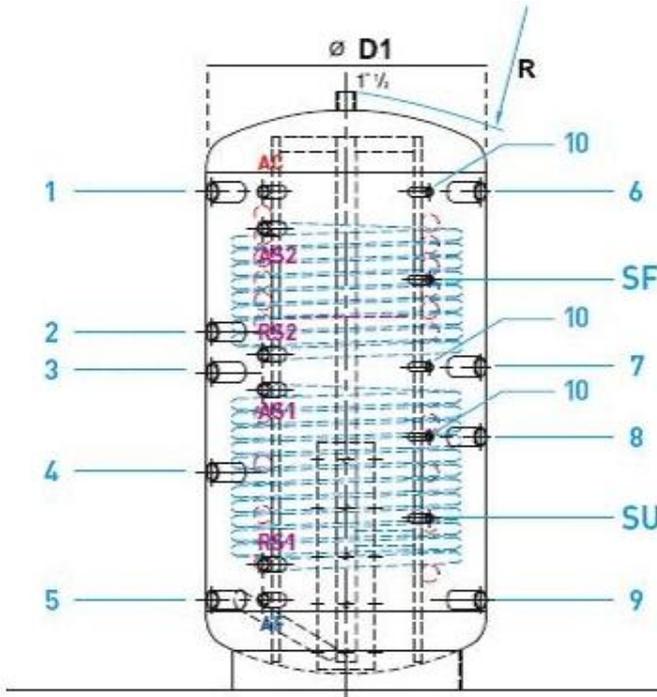

S0 - sin serpentín
S1 - con un serpentín
S2 - con dos serpentines

Ø D1 – Diámetro Sin Aislamiento
Ø D2 – Diámetro Con Aislamiento

Depósito																	Serpentines solares				Serpentín Sanitario en Acero Inoxidable											
Tipo	Litros	2	3	4	5-9	7	8	SU	S1	AF	AC	RS1	AS1	RS2	AS2	Ø D1	de 100 mm	Altura depósito	Altura con aislamiento de 100 mm	Inclinación sin aislamiento	Temperatura máxima de trabajo (C°)	Presión máxima de trabajo (Bar)	Serpentín inferior m²	Capacidad serpentín inferior (L)	Serpentín superior m²	Capacidad serpentín superior (L)	Presión máxima de trabajo (Bar)	Serpentín m²	Capacidad (L)	Presión máxima de trabajo (Bar)	Peso (Kg)	
S2	600	1384	999	884	609	224	899	709	466	1141	224	1384	324	834	934	1284	700	900	1642	1700	1670	95°	6	1,8	11,90	1,2	7,50	10	3,83	23,91	10	158
S2	800	1421	1021	906	621	256	921	721	488	1171	256	1416	356	856	956	1316	790	990	1685	1760	1740	95°	6	2,4	15,90	1,6	10,50	10	4,34	27,10	10	194
S2	1000	1710	1250	1090	745	309	1150	845	577	1430	300	1720	390	1040	1140	1640	790	990	2040	2090	2090	95°	6	3,0	19,80	2,4	15,90	10	6,12	38,26	10	240
S2	1250	1700	1240	1080	730	295	1140	830	562	1420	290	1710	380	1030	1130	1630	950	1150	2015	2060	2090	95°	6	3,0	19,80	2,4	15,90	10	6,12	38,26	10	273
S2	1500	1750	1340	1140	815	345	1240	915	630	1495	340	1760	440	1090	1190	1660	1000	1200	2151	2200	2210	95°	6	3,6	23,70	2,4	15,90	10	7,40	46,23	10	308
S2	2000	2025	1480	1265	890	315	1380	990	655	1705	315	2025	415	1215	1315	1925	1100	1300	2376	2420	2450	95°	6	4,2	27,70	2,8	18,50	10	9,95	62,16	10	401
S1	600	1384	999	884	609	224	899	709	466	1141	224	1384	324	834	-	-	700	900	1642	1700	1670	95°	6	1,8	11,90	-	-	10	3,83	23,91	10	142
S1	800	1421	1021	906	621	256	921	721	488	1171	256	1416	356	856	-	-	790	990	1685	1760	1740	95°	6	2,4	15,90	-	-	10	4,34	27,10	10	170
S1	1000	1710	1250	1090	745	309	1150	845	577	1430	300	1720	390	1040	-	-	790	990	2040	2090	2090	95°	6	3,0	19,80	-	-	10	6,12	38,26	10	205
S1	1250	1700	1240	1080	730	295	1140	830	562	1420	290	1710	380	1030	-	-	950	1150	2015	2060	2090	95°	6	3,0	19,80	-	-	10	6,12	38,26	10	238
S1	1500	1750	1340	1140	815	345	1240	915	630	1495	340	1760	440	1090	-	-	1000	1200	2151	2200	2210	95°	6	3,6	23,70	-	-	10	7,40	46,23	10	276
S1	2000	2025	1480	1265	890	315	1380	990	655	1705	315	2025	415	1215	-	-	1100	1300	2376	2420	2450	95°	6	4,2	27,70	-	-	10	9,95	62,16	10	364
S0	600	1384	999	884	609	224	899	709	466	1141	224	1384	-	-	-	-	700	900	1642	1700	1670	95°	6	-	-	-	-	-	3,83	23,91	10	121
S0	800	1421	1021	906	621	256	921	721	488	1171	256	1416	-	-	-	-	790	990	1685	1760	1740	95°	6	-	-	-	-	-	4,34	27,10	10	138
S0	1000	1710	1250	1090	745	309	1150	845	577	1430	300	1720	-	-	-	-	790	990	2040	2090	2090	95°	6	-	-	-	-	-	6,12	38,26	10	165
S0	1250	1700	1240	1080	730	295	1140	830	562	1420	290	1710	-	-	-	-	950	1150	2015	2060	2090	95°	6	-	-	-	-	-	6,12	38,26	10	198
S0	1500	1750	1340	1140	815	345	1240	915	630	1495	340	1760	-	-	-	-	1000	1200	2151	2200	2210	95°	6	-	-	-	-	-	7,40	46,23	10	236
S0	2000	2025	1480	1265	890	315	1380	990	655	1705	315	2025	-	-	-	-	1100	1300	2376	2420	2450	95°	6	-	-	-	-	-	9,95	62,16	10	308







1.2.-Conexiones GAMMA PLUS VALINOX

S - SIN SERPENTÍN
S1 - CON UN SERPENTÍN
S2 - CON DOS SERPENTINES


CÓDIGO		0654609(S0)	0654610(S0)	0654611(S0)	0654612(S0)	0654613(S0)	0654614(S0)
		0634609(S1)	0634610(S1)	0634611(S1)	0634612(S1)	0634613(S1)	0634614(S1)
		0674609(S2)	0674610(S2)	0674611(S2)	0674612(S2)	0674613(S2)	0674614(S2)
LEYENDA	CAPACIDADES (Litros)	600	800	1000	1250	1500	2000
1	Ida caldera de biomasa	1"½	1"½	1"½	1"½	1"½	1"½
2	Ida para otra fuente de calor	1"½	1"½	1"½	1"½	1"½	1"½
3	Resistencia eléctrica	1"½	1"½	1"½	1"½	1"½	1"½
4	Retorno caldera de biomasa	1"½	1"½	1"½	1"½	1"½	1"½
5	Retorno de calefacción	1"½	1"½	1"½	1"½	1"½	1"½
6	Ida caldera a gas o gasoil	1"½	1"½	1"½	1"½	1"½	1"½
7	Ida para calefacción	1"½	1"½	1"½	1"½	1"½	1"½
8	Retorno caldera a gas o gasoil	1"½	1"½	1"½	1"½	1"½	1"½
9	Retorno otra fuente de calor	1"½	1"½	1"½	1"½	1"½	1"½
10	Tomas para sondas	½"	½"	½"	½"	½"	½"
AS	Ida planta solar	1"	1"	1"	1"	1"	1"
RS	Retorno planta solar	1"	1"	1"	1"	1"	1"
SF	Toma sonda solar superior	½"	½"	½"	½"	½"	½"
SU	Toma sonda solar inferior	½"	½"	½"	½"	½"	½"
AF	Toma agua fría	1"	1"	1"	1"	1"	1"
AC	Toma agua caliente	1"	1"	1"	1"	1"	1"

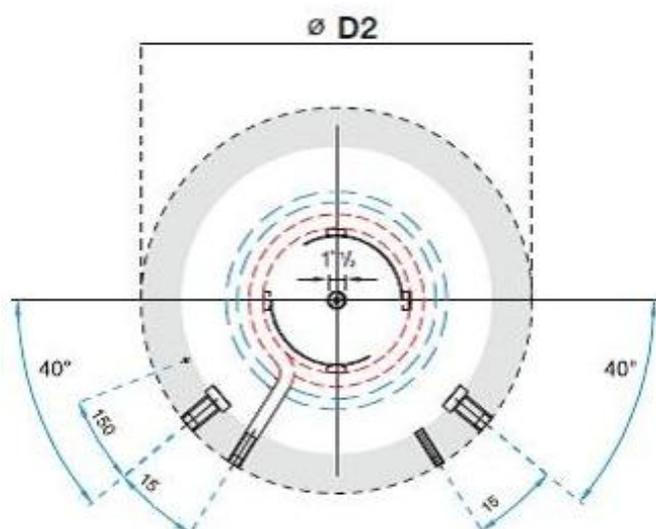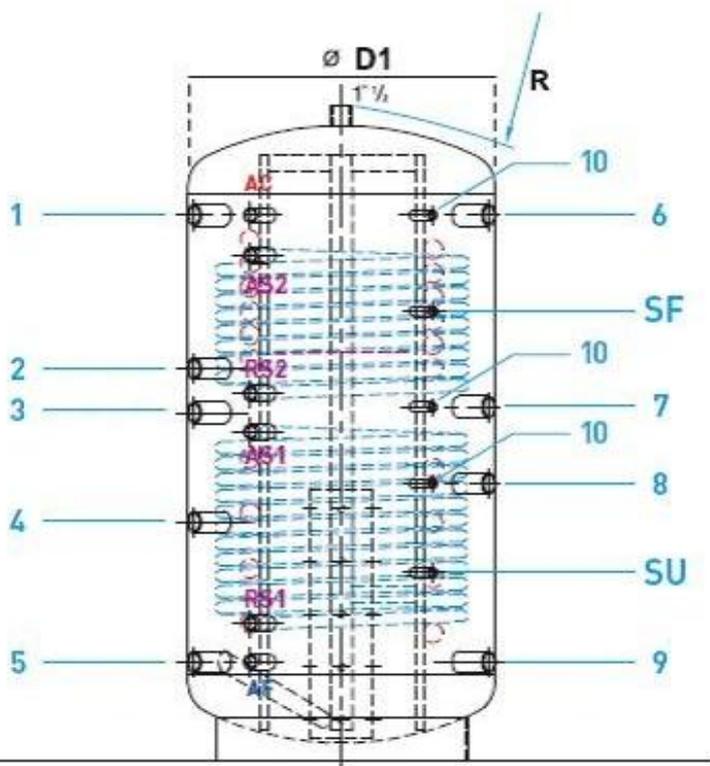

2.-ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO

2.1.-Esquema HIDRÁULICO

LEYENDA	
1	Ida caldera de biomasa
2	Ida para otra fuente de calor
3	Resistencia eléctrica
4	Retorno caldera de biomasa
5	Retorno de calefacción
6	Ida caldera a gas o gasoil
7	Ida para calefacción
8	Retorno caldera a gas o gasoil
9	Retorno otra fuente de calor
10	Tomas para sondas
AS	Ida planta solar
RS	Retorno planta solar
SF	Toma sonda solar superior
SU	Toma sonda solar inferior
AF	Toma agua fría
AC	Toma agua caliente

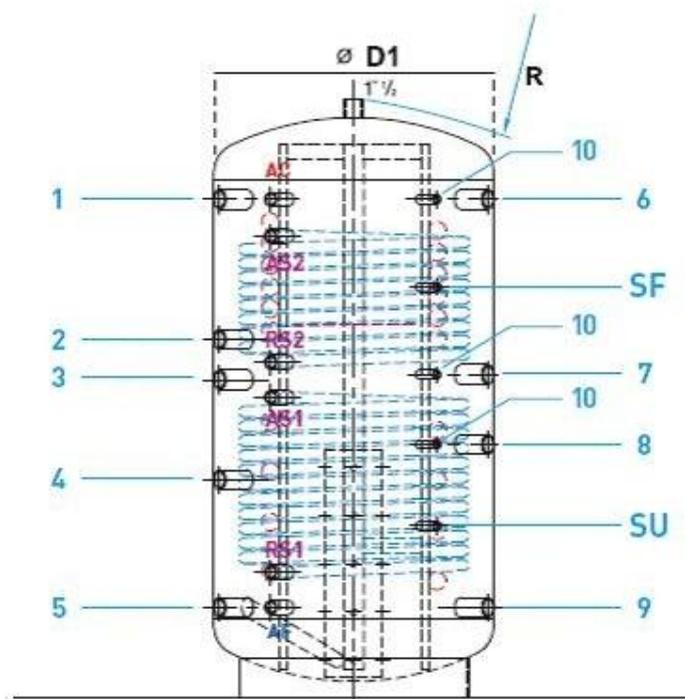

3.-INSTALACIÓN

La instalación del depósito correrá siempre por cuenta del comprador. El depósito no puede ser instalado a la intemperie.

La instalación del depósito deberá ser realizada por personal cualificado y cumplir las normas y reglamentos vigentes que le sean de aplicación, en particular, el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios, El Reglamento electrotécnico de baja tensión y el Código Técnico de edificación.

La conexión hidráulica se realizará de acuerdo con el esquema del apartado 2.1 y se aconseja montar una válvula de seguridad de 10 bar en el circuito sanitario y otra de 6 bar en el depósito de acumulación GAMMA PLUS VALINOX.

*Se recomienda montar un vaso de expansión de dimensiones adecuadas en la entrada del circuito sanitario del depósito.

*Se recomienda controlar periódicamente el funcionamiento de las válvulas de seguridad.

*La presión de ejercicio garantizada por el fabricante para el circuito sanitario es de 10 Bar, y de 6 Bar para el circuito de calefacción.

EL DEPÓSITO GAMMA PLUS VALINOX NO SOPORTA DEPRESIÓN ALGUNA. LA NO INSTALACIÓN DE CITADAS VÁLVULAS, ANULA TODA GARANTÍA SOBRE EL MISMO EN EL CASO DE EXISTIR AVERÍA CAUSADA POR TAL EFECTO.

LA NO INSTALACIÓN DE LA VÁLVULA DE SEGURIDAD, O VASO DE EXPANSIÓN, LA MANIPULACIÓN DE LA MISMA/O, O LA INSTALACIÓN DE UNA VÁLVULA CON TARADO SUPERIOR A LA PRESIÓN DE TRABAJO, ASÍ COMO LA FALTA DE PRESIÓN EN EL VASO DE EXPANSION DEL DEPÓSITO, PROVOCARÁ LA PERDIDA AUTOMÁTICA DE LA GARANTÍA.

*La válvula de seguridad deberá ser conforme a las exigencias del Mercado CE, así como adecuada a la presión y temperatura del acumulador adquirido.

*Es necesario que la válvulas se conecten directamente al depósito , sin elementos intermedios que puedan impedir su funcionamiento.

*La tuberías de entrada, salida, circuitos primarios, etc.. deberán ser resistentes a la presión y temperatura máxima que pueda soportar el depósito.

Una vez conectado el depósito, verifique que todas las empaquetaduras son estancas, y reapriete las mismas en cuanto el mismo alcance la temperatura de servicio a la que desea trabajar. Pudiera ser frecuente la falta de estanqueidad de la empaquetadura.

Para efectuar el vaciado del depósito GAMMA PLUS VALINOX. Abra la válvula de vaciado, con precaución que la válvula antidepresión se accione, y verifique que no se produce depresión alguna.

4.- UTILIZACIÓN

El presente depósito (GAMMA PLUS VALINOX), está diseñado y fabricado para su utilización como acumulador a presiones y temperaturas previstas. Está prohibido su uso con otro tipo de fluido, otras presiones o temperaturas superiores a las marcadas por el fabricante para cada equipo, u otros usos distintos al anteriormente descrito.

Asegúrese de que la instalación dispone de todas las válvulas de seguridad, y son las adecuadas de acuerdo con las indicaciones del presente manual.

5.-MANTENIMIENTO

Por su seguridad, para mantener el aparato al 100 % de sus prestaciones y para alargar su vida útil, se recomienda:

*Verifique periódicamente el funcionamiento de las válvulas de seguridad, efectuando una descarga manual de unos segundos.

*Verifique que la válvula antidepresión no esté pegada.

*Verifique que el vaso de expansión tiene la presión adecuada.

*Verifique que todas las empaquetaduras son estancas y se conservan a la vista en buen estado.

Vigile la calidad del agua de su instalación, o de su consumo. Evite las aguas de pozo o de dudosa procedencia. En caso de aguas excesivamente duras o calcáreas, deberá efectuar una descalcificación antes de su uso.

Vigile que el agua que consume entra en el depósito libre de impurezas, y si no es así instale los filtros necesarios para ello.

6.- CONDICIONES GARANTÍA

INDUSTRIA METAL VALIÑA, S.L. garantiza el normal funcionamiento de sus acumuladores/interacumuladores, contra defecto de fabricación a partir de la fecha de venta, por plazo establecido en la Ley 23/2003; de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo.

La garantía no ampara las averías producidas por utilización indebida, instalación incorrecta, protección eléctrica insuficiente o inadecuada, mal funcionamiento del aparato debido a defectos de instalación. Tampoco incluye los casos en los que la avería sea motivada por golpes o malos tratos recibidos con posterioridad a su entrega, exceso de presión o temperatura, falta de vaso de expansión, protección insuficiente o nula contra golpe de ariete.

En ningún caso podrá sobrepasar una concentración de cloruros superior a 100 mg/L o dureza total del agua de 100 mg/L. El pH del agua no deberá ser inferior de 6,5 ni superior a 8.

La garantía perderá su efecto en caso de efectuar manipulaciones indebidas o por personas no autorizadas.

Todo depósito original Valinox incluye un manual de instrucciones. La no observación de las indicaciones del presente manual de instrucciones y utilización llevará a la pérdida de la garantía de modo inmediato.

Elementos no suministrados con los depósitos

- Válvula de seguridad
- Válvula antidepresión
- Termómetro
- Termostato



valinox[®]
generando bienestar

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Para hacer uso de esta garantía es imprescindible la presentación de la factura de compra o el cupón con los datos de la fecha de puesta en marcha debidamente conformado por personal técnico autorizado por INDUSTRIA METAL VALIÑA, S.L.

Fecha de puesta en marcha: _____ Nº de Serie:

Firma personal técnico autorizado: _____

Aclaración: _____

ALMACÉN Y OFICINAS

Ctra. Tui- A Guarda Km. 46
36760 – O Rosal (Pontevedra)
ESPAÑA

Tel.: (0034) 986 621 433
Fax.: (0034) 986 621 434



depositosvalinox.com

FÁBRICA

San Juan de Tabagón, s/n
36760 – O Rosal (Pontevedra)
ESPAÑA

Tel.: (0034) 986 614 264
Fax.: (0034) 986 621 434

Complete los datos, recorte por la línea y entregue al personal técnico autorizado de INDUSTRIA METAL VALIÑA, S.L. :

Nombre y Apellido: _____

Dirección: _____ Teléfono/Fax:

Número de Factura: _____ Número de Serie: _____

Fecha de puesta en marcha: _____

Modelo de equipo: _____

Lugar donde compró: _____

Instalador: _____

Firma del personal técnico autorizado: _____

Aclaración: _____





www.depositosvalinox.com

ALMACÉN Y OFICINAS

Ctra. Tui- A Guarda Km. 46
36760 – O Rosal (Pontevedra)
ESPAÑA

Tel.: (0034) 986 621 433
Fax.: (0034) 986 621 434

FÁBRICA

San Juan de Tabagón, s/n
36760 – O Rosal (Pontevedra)
ESPAÑA

Tel.: (0034) 986 614 264
Fax.: (0034) 986 621 434

info@depositosvalinox.com