Deutschmann Automation

Cam Controls | Fieldbus Gateways | Industrial Ethernet Products

Manuel d´utilisateur

LOCON 15
TERM 4 / TERM 5 / TERM 6

V3533F

Deutschmann Automation GmbH & Co. KG
Carl-Zeiss-Str. 8 D-65520 Bad Camberg ☎ +49-(0)6434 / 9433-0 🖷 +49-(0)6434 / 9433-40
e-mail : mail@deutschmann.de Internet : http://www.deutschmann.de

Avant-propos

Le présent manuel d‘utilisateur donne aux utilisateurs et aux clients OEM toutes les informations nécessaires pour l‘installation et la commande du produit décrit dans ce manuel.

Les indications figurant dans ce manuel ont été reproduites à la suite d‘une vérification soigneuse, mais elles n‘ont pas valeur de garantie sur les caractéristiques du produit. Aucune responsabilité n‘est assumée en cas d‘erreur. En outre, la société DEUTSCHMANN AUTOMATION se réserve le droit de procéder à des modifications des produits décrits afin d‘améliorer leur fiabilité, leur fonctionnement ou leur design.
DEUTSCHMANN AUTOMATION est uniquement responsable dans les limites stipulées dans les conditions de vente et de livraison.

Tous droits réservés, traduction comprise. Aucune partie de cet ouvrage ne peut être reproduite de quelque manière que ce soit (impression, copie, microfilm ou autres) sans l‘autorisation écrite de DEUTSCHMANN AUTOMATION. Il est également défendu de retravailler, reproduire et de diffuser ce manuel à l‘aide de systèmes électroniques.

Bad Camberg, Juillet 2012

Version 1.2 du 24.7.12 n° d‘art. V3533F

Copyright by DEUTSCHMANN AUTOMATION, D-65520 Bad Camberg 1991-2012

1 Introduction 9
1.1 A propos de ce manuel 9
1.1.1 Symboles 9
1.1.2 Termes 9
1.1.3 Suggestions 9
1.2 De la mécanique à l'électronique 10
1.3 Gammes de produits de Deutschmann Automation 10
2 Directives CEM pour les produits de Deutschmann Automation 11
3 Appareil de base LOCON 15 12
3.1 Plans cotés techniques 13
3.1.1 LOCON 15 13
3.1.2 LOCON 15PM 14
3.2 Affectation des broches LOCON 15 14
3.3 Description de signal LOCON 15 16
4 Options 18
4.1 Options LOCON 15 18
4.1.1 Interface sérielle 18
4.1.2 Mémorisation noms de sorties et langue (option M) 18
5 Variantes spéciales 19
5.1 Raccordement de la tension d'alimentation 19
5.2 Raccordement des entrées et des sorties 19
5.3 Versions spéciales 19
6 Appareil de base TERM 5/6 (unité de commande externe) 20
6.1 Structure de l'appareil 20
6.2 Vue TERM 5/6 20
6.3 Plans cotés techniques 21
6.3.1 TERM 5 / TERM 6 21
6.3.2 TERM 5-H / TERM 6-H 22
6.3.3 TERM 5-T / TERM 6-T 23
6.4 Affectation des broches TERM 5/6 23
6.4.1 Commutation d'interface 24
6.5 Programmation de plusieurs appareils avec un TERM 5/6 24
6.5.1 Sélection du numéro d´appareil avec TERM 5/6 24
6.6 Affichage du programme exécuté par TERM 5/6 24
6.7 Lire et modifier les paramètres du dispositif de connexion à cames 25
6.8 Différences et points communs entre TERM 5 et TERM 6 25
7 Appareil de base TERM 4 (unité d´affichage externe) 26
7.1 Structure de l´appareil 26
7.2 Plan coté TERM 4 26
7.3 Plan coté technique 27

7.3.1 TERM 4 . . . 27
7.4 Affectation des broches TERM 4 . . . 27
7.5 Commutateur d´interface . . . 27
8 Interconnexion de terminaux à dispositifs à cames et de PC . . . 28
8.1 Connexion RS232 . . . 28
8.2 Connexion RS485 (DICNET) . . . 28
8.3 Type de câble pour DICNET® . . . 28
8.3.1 Mise à la terre, blindage . . . 29
8.3.2 Terminaison de ligne avec DICNET® . . . 29
8.4 Comparaison DICNET® - RS232 . . . 29
8.5 Exemples de raccordements . . . 30
8.5.1 Connexion DICNET LOCON-TERM . . . 30
8.5.2 Connexion RS232 LOCON-TERM . . . 31
8.5.3 Connexion DICNET LOCON-TERM-PC . . . 32
9 Programmation LOCON . . . 33
9.1 Généralités . . . 33
9.2 Vue LOCON 15 . . . 33
9.3 Structure du programme . . . 34
9.3.1 Définitions . . . 37
9.4 Commutation automatique à l´affichage de la vitesse . . . 37
9.5 Décalage du point zéro et de la remise à zéro . . . 37
9.5.1 Lecture du décalage actuel du point zéro . . . 37
9.5.2 Programmation du décalage du point zéro . . . 38
9.6 Affichage du programme actif . . . 38
9.7 Changement du programme actif . . . 39
9.8 Sélection du numéro de sortie . . . 40
9.9 Affichage de cames existantes . . . 40
9.10 Modification de cames existantes . . . 41
9.11 Suppression de cames existantes . . . 41
9.12 Nouvelle programmation de cames . . . 41
9.13 Programmation Teach-In . . . 42
9.14 Décalage de toutes les cames d´une sortie . . . 42
9.15 Suppression générale (Clear All) . . . 42
9.16 Compensation du temps mort (CT) . . . 43
9.16.1 Temps morts dépendant du programme . . . 43
9.16.2 Programmer ou modifier des temps morts . . . 43
9.17 Inverser le sens de rotation du capteur . . . 44
9.18 Tableau de paramètres LOCON 15 . . . 44
9.18.1 Description des paramètres . . . 45
9.18.1.1 Capteur inversion de sens de rotation . . . 45
9.18.1.2 Type de capteur . . . 45

9.18.1.3 Résolution du capteur . . . 45
9.18.1.4 Type de compensation du temps mort . . . 45
9.18.1.5 Numéro d´appareil DICNET (GNR). . . . 45
9.18.1.6 Décalage du point zéro (uniquement avec les capteurs de valeur absolue) . . 45
9.18.1.7 Scalage pour l´affichage de la vitesse . . . 46

10 Mise en marche et contrôle automatique . . . 47
10.1 Mise en marche terminal . . . 47
10.1.1 Contrôle automatique terminal . . . 47
10.2 Mise en marche dispositif de connexion à cames . . . 47
10.2.1 Contrôle automatique dispositif de connexion à cames . . . 48

11 Caractéristiques techniques . . . 49
11.1 LOCON 15 . . . 49
11.2 TERM 5/6 . . . 50
11.3 TERM 4 . . . 51
11.4 Spécification du protocole de transfert RS232 . . . 51

12 Détail techniques . . . 53
12.1 Spécification des niveaux d´entrée . . . 53
12.2 Spécification du driver de sortie . . . 53
12.3 Précision de commutation des dispositifs à cames Deutschmann . . . 53
12.3.1 Diagramme en fonction du temps . . . 55
12.4 Spécification d´ambiance des dispositifs à cames de la série LOCON . . . 55
12.5 Mode de fonctionnement de la compensation de temps mort . . . 55
12.5.1 CT dépendant de la course . . . 56
12.5.2 CT dépendant du temps . . . 56
12.5.3 CT directe . . . 56
12.5.4 Optimisation de la dynamique . . . 56
12.6 DICNET® . . . 57
12.7 Interface de communication . . . 57
12.8 Codage des numéros d´appareils . . . 58

13 Messages d´erreurs . . . 59
13.1 Codes d´erreurs 1..19 (erreurs irréparables) . . . 59
13.2 Codes d´erreurs 20..99 (avertissement) . . . 59
13.3 Codes d´erreurs 100..199 (erreurs graves) . . . 61
13.4 Codes d´erreurs 200-299 (erreurs de terminal) . . . 62

14 Service après-vente . . . 63
14.1 Envoi d´un appareil . . . 63
14.2 Internet . . . 63

15 Annexe . . . 64
15.1 Description et raccordement de l´adaptateur DICNET® . . . 64
15.1.1 Adaptateur DICNET® DICADAP 3 . . . 64

1 Introduction

1.1 A propos de ce manuel

Ce manuel documente l'installation, les fonctions et la commande de l'appareil Deutschmann figurant sur la page de couverture et dans l'en-tête.

1.1.1 Symboles

Vous reconnaîtrez les passages de **texte particulièrement importants** à l'aide du pictogramme figurant à gauche.

Vous devez **absolument prendre en compte** ces remarques sous peine de mauvais fonctionnement ou de fausse manoeuvre.

1.1.2 Termes

Dans ce manuel, les termes 'LOCON' et 'TERM' seront fréquemment utilisés sans indication de modèle. Dans ce cas, l'information est valable pour tous les modèles.

1.1.3 Suggestions

Vos suggestions et souhaits sont toujours les bienvenus et nous nous efforcerons de les prendre en considération. Vous nous aidez également en attirant notre attention sur des erreurs.

1.2 De la mécanique à l‘électronique

Le but des dispositifs de connexion à cames électroniques n´est pas seulement de remplacer des commandes mécaniques mais aussi de rendre le fonctionnement plus précis, plus simple et plus universellement applicable. En outre, le dispositif vise à augmenter la résistance à l‘usure.
Le dispositif de connexion à cames mécanique actionne sur des tronçons d‘un cercle un commutateur fermé sur la longueur de ce tronçon. Un tel tronçon est appelé une “came“.

Chaque commutateur est une sortie. Plusieurs cercles placés parallèlement donnent la somme des sorties.

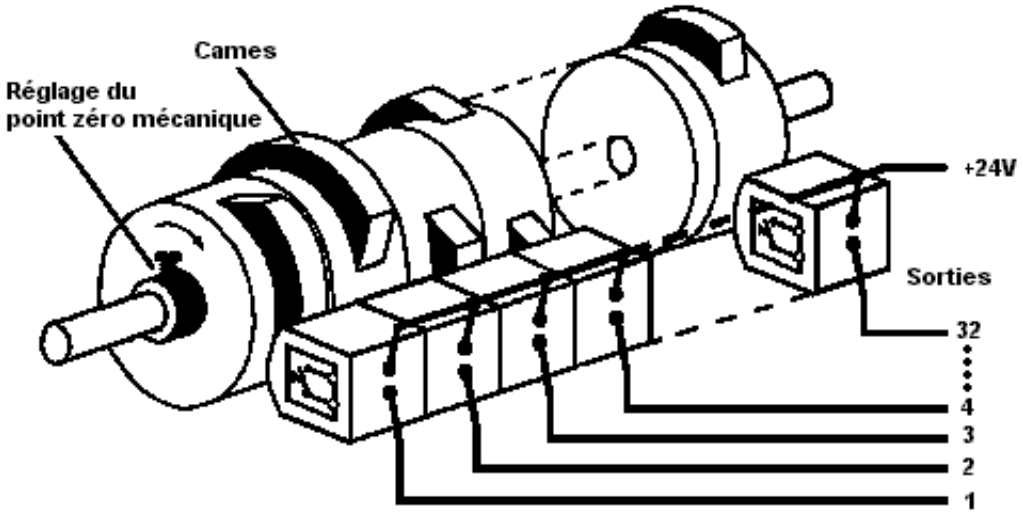

Illustration 1: dispositif de connexion à cames mécanique

Ce principe de base est repris aux dispositifs de connexion à cames mécaniques. La programmation d‘une came sur une sortie se fait par l‘indication d‘un point d‘enclenchement et de déclenchement. La sortie est enclenchée entre ces deux points.

Grâce à son expérience de deux décennies, à un développement conséquent et à l‘utilisation de technologies de pointe, DEUTSCHMANN AUTOMATION est devenu l‘un des plus grands fournisseurs de dispositifs de connexion à cames électroniques.

1.3 Gammes de produits de Deutschmann Automation

Vous trouverez un aperçu complet et actuel de notre gamme de produits sur notre page d‘accueil **http://www.deutschmann.de**.

2 Directives CEM pour les produits de Deutschmann Automation

L‘installation de nos produits doit être effectuée dans le respect des directives relatives à la compatibilité électromagnétique applicables et de nos propres directives.

Vous trouverez nos directives sur notre page d‘accueil http://www.deutschmann.de ou pouvez les retirer sous forme imprimée avec le numéro d‘article V2087.

Pour des informations plus approfondies et plus détaillées à propos des mesures de compatibilité électromagnétique, il est renvoyé à la littérature correspondante ou au manuel “Directives CEM“ de la société Siemens (n° de commande: 6ZB5 440-0QX01-0BA3).

3 Appareil de base LOCON 15

L'appareil LOCON 15 est un dispositif de connexion à cames à face de commande intégrée.

Illustration 2: vue de face LOCON 15 et coupe du tableau de connexions

3.1 Plans cotés techniques

3.1.1 LOCON 15

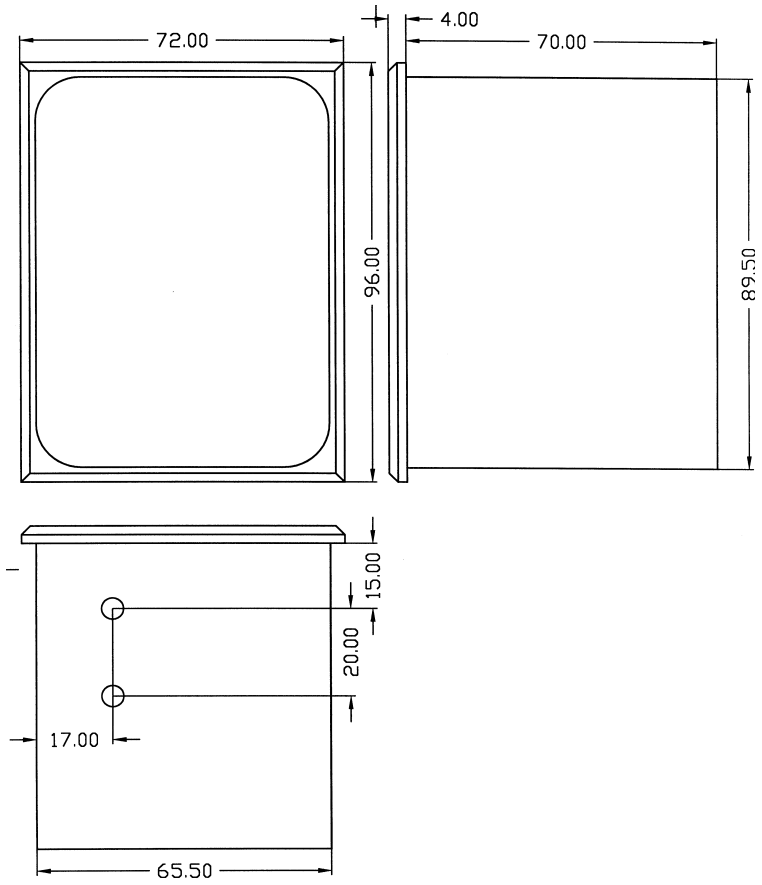

Illustration 3: plan coté technique LOCON 15

3.1.2 LOCON 15PM

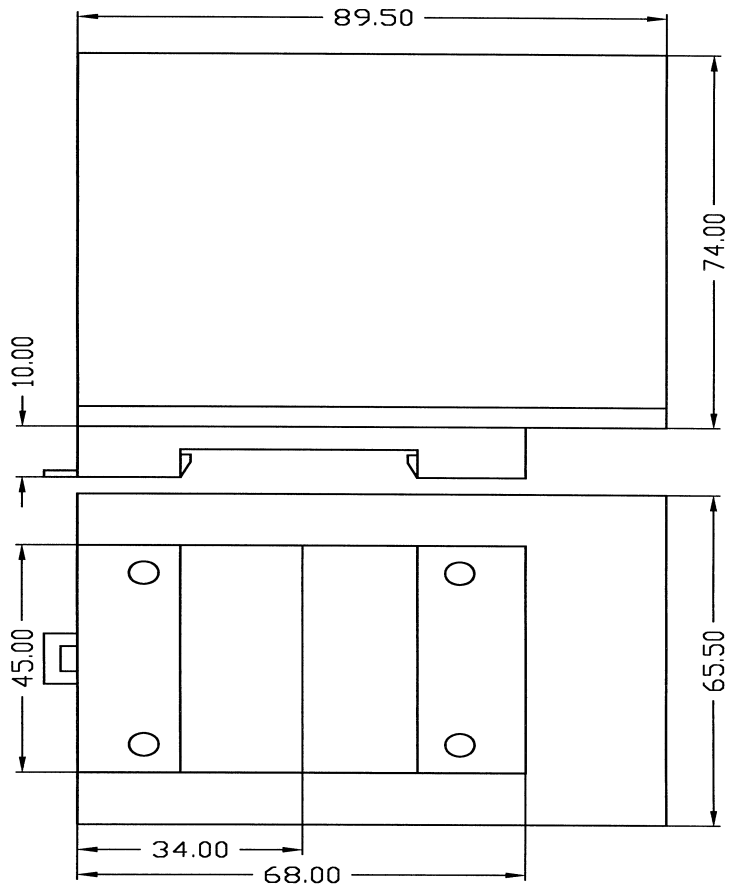

Illustration 4: plan coté technique LOCON 15

3.2 Affectation des broches LOCON 15

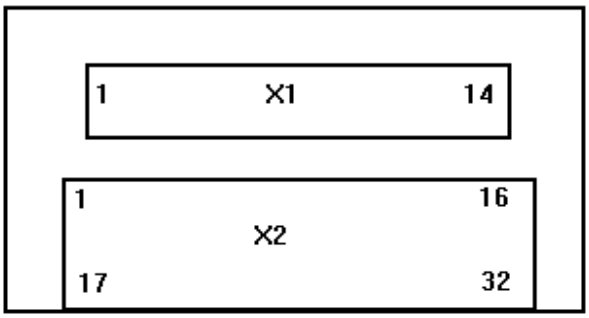

Illustration 5: vue arrière LOCON 15

Les connecteurs enfichables à visser X2 disposent à présent de 16 pôles au lieu de 15. L'affectation des broches pour les appareils antérieurs peut être demandée à DEUTSCHMANN AUTOMATION.

X1:

Affectation	D-Sub
1	Piste capteur 1
...	...
12	Piste capteur 12
13	
14	
24	Alimentation capteur 24 V
25	GND (capteur)

X2:

Affectation	Connecteur enfichable à visser
1	Sortie 1
..	...
16	Sortie 16
17	Réserve (non connecté) sortie 16
18	Prog. n° 1
19	Prog. n° 2
20	Prog. n° 4
21	Prog. n° 8
22	Mise en marche du programme
23	Déblocage du programme
24	Alimentation 24 V
25	Alimentation 24 V
26	GND
27	DICNET - (Rx-LOCON)
28	DICNET + (Tx-LOCON)
29	R-
30	R+
31	GND
32	Réserve (non connecté)

3.3 Description de signal LOCON 15

Fonction	Signification
Output 1 ... Output 8	Bloc sorties 1 Chaque sortie 24V / 0,3A à commutation positive (PNP), résiste aux courts-circuits courant total du bloc sorties maximum 1 A à 25°C et à pleine charge.
Output 9 ... Output 16	Bloc sorties 2 Chaque sortie 24V / 0,3A à commutation positive (PNP), résiste aux courts-circuits courant total du bloc sorties maximum 1 A 1 A à 25°C et à pleine charge.
+24V - Output	Sortie 24V pour Prog-Enable et sélection de programme ext.
+24V - Supply	Alimentation tension 24V de l'ensemble de l'appareil driver sortie compris
+24V - Encoder	Tension de sortie 24V pour capteur (max. 300 mA)
GND	Potentiel de masse de l'ensemble du dispositif de connexion à cames. Tous les signaux GND sont reliés entre eux en interne. Aucune liaison avec le boîtier qui doit être relié avec la compensation de potentiel.
Tx-LOCON	Ligne d'émission RS232
Rx-LOCON	Ligne de réception RS232
SSICLK+, SSICLK-	Paire ligne d'impulsions RS422 pour raccordement SSI
SSIDAT+, SSIDAT-	Paire ligne de transmission de données RS422 pour raccordement SSI
DSI +, DSI -	Paire ligne de transmission de données RS422 pour raccordement DSI
DICNET+, DICNET-	Ligne de transmission de données à mettre en réseau par le système bus DEUTSCHMANN DICNET® (voir également chapitre "DICNET®").
R+, R-	Raccordements de résistance de terminaison pour DICNET. Est nécessaire si LOCON 32 est utilisé comme premier ou dernier appareil dans le DICNET. (voir chapitre "DICNET®")
Encodertrack 12 - Encodertrack 13	Entrée 24V (max. 10mA) pour lignes capteur en cas d'utilisation de capteurs de valeur absolue jusqu'à 4096 Info/tour avec sortie parallèle
InkTrackA	Raccordement de la piste A en cas d'utilisation d'un capteur incrémental 24V
InkTrackB	Raccordement de la piste B en cas d'utilisation d'un capteur incrémental 24V
Count^, Down+	En option, les entrées "Piste capteur9" et "Piste capteur10" sont évaluées comme entrées de comptage et de direction. Avec chaque flanc croissant sur "Count1", une impulsion supplémentaire est comptée. Si l'entrée "Down+" est sur 24V, on compte vers le bas, dans le cas contraire vers le haut.
Clear-, Clear+	Impulsion de remise à zéro. Dès que l'un des deux signaux est actif (0V avec Clear-, 24V avec Clear+), le compteur est mis à 0 et maintenu à 0 jusqu'à ce que la condition de remise à zéro disparaisse.
CountEnable-	Ce signal débloque le compteur à 0V ou non connecté. Si on a 24V sur cette ligne, le compteur est bloqué. La mesure de la vitesse et donc la CT continuent durant cette période. Ce signal est évalué avec une précision de ± 0.5ms.
OutEnable+	Avec ce signal, il est possible, en cas d'utilisation de capteurs incrémental, d'enclencher et de déclencher les sorties. A 0V ou non connectées, les sorties sont déclenchées, à 24V, les sorties sont enclenchées en fonction des cames programmées. La réaction au changement de signal se fait avec une précision de ± 0.5ms.
Progn° 1 ... Progn°32	Sur ces broches, on détermine le numéro de programme avec une sélection de programme externe. Le codage se fait sous forme binaire selon le chapitre "Codage des numéros d´appareils".
ProgStart	Si cette broche est mise sous 24V, on a une reprise du numéro de programmation sur les broches Progn°1 à Progn°64 (voir ci-dessus)
ProgEnable	Si cette broche est connectée à 24V, toutes les modifications de paramètres (y compris changement de configuration) sur le LOCON sont autorisées.

nc	Not connected

4 Options

4.1 Options LOCON 15

4.1.1 Interface sérielle

Le LOCON est équipé d‘une interface RS232 et RS485. L‘interface peut être commutée manuellement. Sous l‘autocollant portant l‘impression RS232/RS485, on trouve le commutateur d‘interface. Le réglage départ usine correspond au marquage de cet autocollant. La position de l‘interface souhaitée peut être constatée sur l‘impression de l’appareil.
Pour procéder à la commutation, pousser le commutateur miniature avec précaution à l‘aide d‘un outil adapté vers la gauche ou la droite.



Tenir compte des descriptions du signal!

Les deux interfaces ne peuvent être supportées **simultanément**.

4.1.2 Mémorisation noms de sorties et langue (option M)

Cette option standard permet la sauvegarde d‘un nom de sortie composé de 16 signes maximum et de la langue choisie d‘une unité de commande externe. Le nombre de jeux de données est de 1936.

5 Variantes spéciales

5.1 Raccordement de la tension d‘alimentation

La tension d‘alimentation s‘élève à 10..30V DC (typ. 24V DC).
Avant la commutation de la tension d‘alimentation, les entrées et les sorties correspondantes doivent être câblées afin d‘éviter les anomalies de fonctionnement.

5.2 Raccordement des entrées et des sorties

LOCON possède 16 entrées (24V) et 16 sorties 24V.

Comme transmetteurs de signaux de machine, on emploie des capteurs de valeur absolue raccordés aux broches PISTE CAPTEUR 1 à PISTE CAPTEUR 9 avec un capteur 360.
La tension d‘alimentation du capteur est fournie par l‘alimentation capteur 24V au niveau de la réglette à broches. Elle doit être soumise au maximum à 500 mA.
Pour le déblocage de la programmation, 24V doivent être affectés sur la broche DEBLOCAGE_PROG (par exemple par le biais d‘un interrupteur à clé).
Les broches PROG_N°1 à PROG_N°8 et PROG_START ne doivent être connectées que si une inversion de programme externe doit être effectuée (par exemple par le biais d‘un SPS).

Les sorties de LOCON sont 24V à commutation positive ; c‘est-à-dire qu‘une sortie active a un niveau de 24V par rapport à GND, une sortie inactive a un niveau de 0V.
Les sorties résistent aux courts-circuits et peuvent être utilisées à un maximum de 300mA, 8 sorties allant ensemble d‘un driver pouvant au plus être soumises à 1A à 25°C et à pleine charge.
Si l‘on a besoin de plus de 300mA par sortie, il est possible d‘interconnecter plusieurs sorties (jusqu‘à 3 sorties par driver), avec un maximum de 900mA.
Si plusieurs sorties sont interconnectées, les points d‘entrée et de sortie doivent être programmés de manière absolument identique dans le LOCON, la surveillance de courts-circuits s‘enclenchant dans le cas contraire.

Dans le cas d‘un court-circuit durable ou d‘une surcharge, les sorties correspondantes sont déconnectées et un message d´erreur correspondant apparaît sur l‘affichage.

5.3 Versions spéciales

Au-delà des nombreuses caractéristiques de puissance de la série LOCON 15 et TERM 5/6 décrites dans ce manuel, nous proposons, ainsi que pour tous les autres modèles, des adaptations et des versions spéciales. Veuillez adresser votre demande à votre partenaire de vente ou à nos services.



Si vous ne savez exactement de quelle version d‘appareil ou de quelles options vous disposez, comparez les indications figurant sur la plaque signalétique avec les explications se trouvant à la fin de ce manuel dans le chapitre désignation de commande.
Votre revendeur ou nos services se tiennent à votre disposition pour toute question.

6 Appareil de base TERM 5/6 (unité de commande externe)

6.1 Structure de l‘appareil

Cette unité de commande et d‘affichage externe est composée d‘un boîtier en plastique de dimensions extérieures largeur 72 x hauteur 96 x profondeur 18 mm avec montage face avant et largeur 72 x hauteur 96 x profondeur 28 mm avec montage profilé chapeau.

Elle est adaptée de façon optimale à la programmation de dispositifs de connexion à cames (LOCON, ROTARNOCK) et dispose des mêmes touches, des mêmes LED et des mêmes possibilités d‘affichage que le LOCON 1/2 et LOCON 16/17.
La programmation est par conséquent identique à celle du LOCON 1/2 et LOCON 16/17 et l‘appareil ne nécessite donc aucun processus d‘apprentissage supplémentaire.
Sur les 16 LED situées au-dessous de l‘affichage sept segments, les 16 premières sorties d‘un dispositif de connexion à cames raccordé sont affichées dans un délai de 500 ms au maximum.

La connexion avec le dispositif de connexion à cames s‘effectue par une ligne série. Elle supporte en standard une connexion RS485 (DICNET) et en option une connexion RS232 (commutable à l‘appareil).
Le câblage correct des appareils est décrit au chapitre "Interconnexion de terminaux à dispositifs à cames et de PC".

6.2 Vue TERM 5/6

Illustration 6: TERM 5 / TERM 6

6.3 Plans cotés techniques

6.3.1 TERM 5 / TERM 6

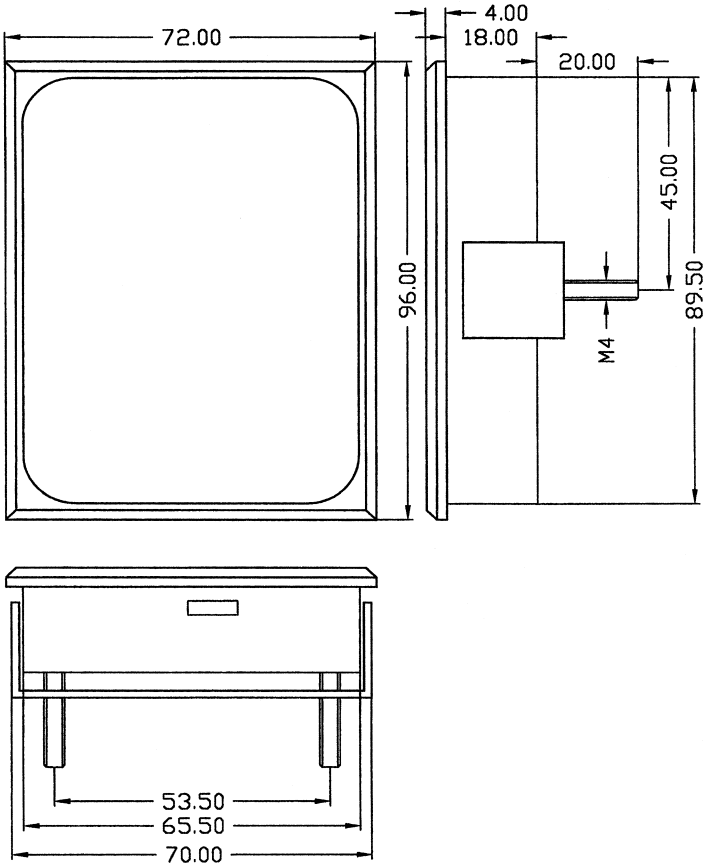

Illustration 7: plan coté technique TERM 5 / TERM 6

6.3.2 TERM 5-H / TERM 6-H

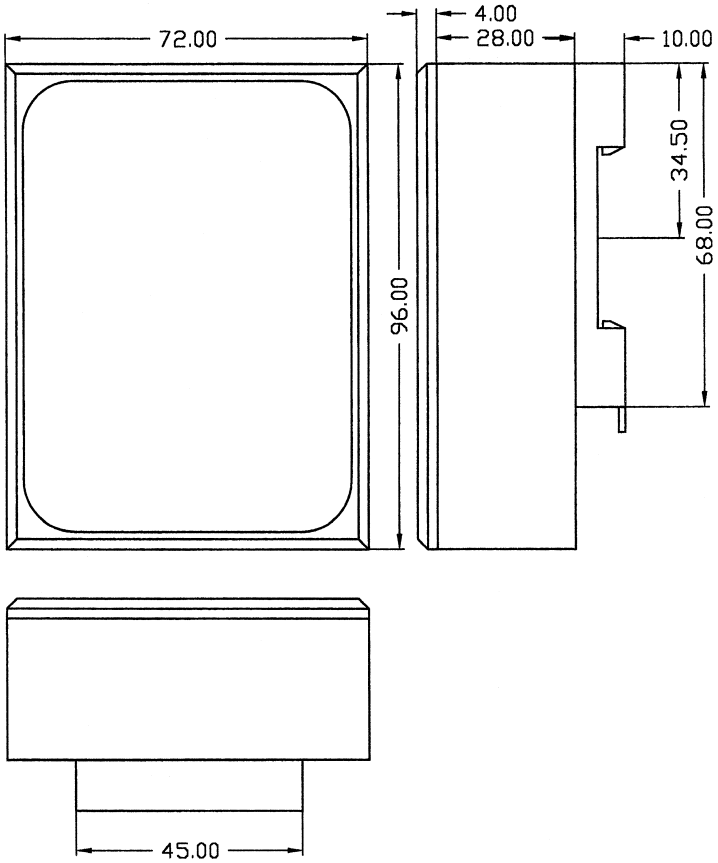

Illustration 8: plan coté technique TERM 5-H / TERM 6-H

6.3.3 TERM 5-T / TERM 6-T

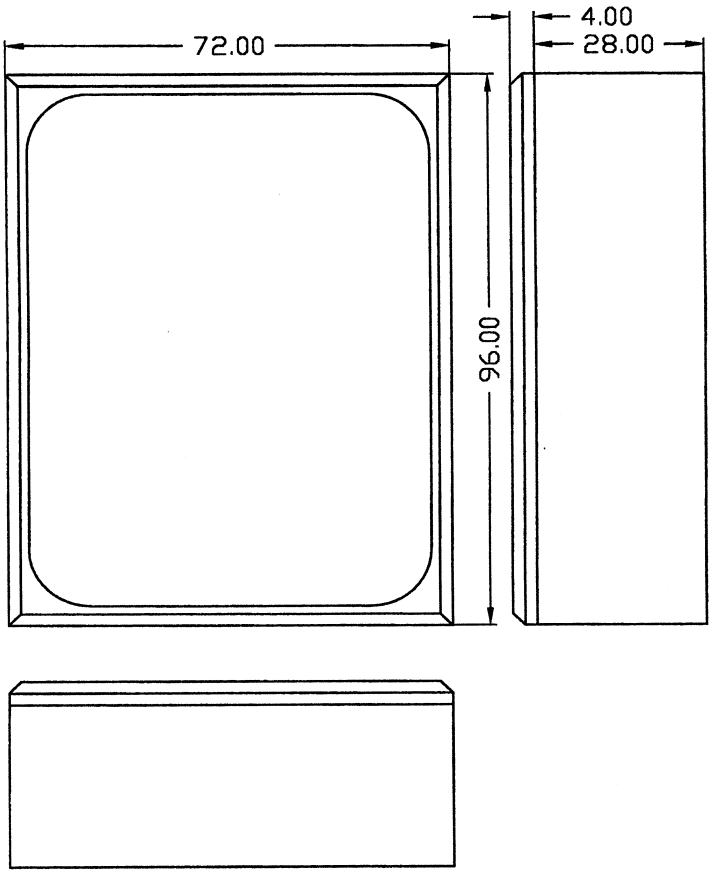

Illustration 9: plan coté technique TERM 5-T / TERM 6-T

6.4 Affectation des broches TERM 5/6

L‘unité externe de commande peut être raccordée par raccord enfichable à visser à 5 pôles avec l‘affectation suivante:



Illustration 10: affectation des broches TERM 5 / TERM 6

Broche n°	Signification
1	24 volts DC
2	GND
3	Rx-TERM (DICNET-)
4	Tx-TERM (DICNET+)
5	GND

6.4.1 Commutation d‘interface

Sous l‘autocollant portant l‘impression RS232/RS485, on trouve le commutateur d‘interface. Le réglage départ usine correspond au marquage de cet autocollant. La position de l‘interface souhaitée peut être constatée sur l‘impression de l’appareil.
Pour procéder à la commutation, pousser le commutateur miniature avec précaution à l‘aide d‘un outil adapté vers la gauche ou la droite.



Tenir compte des descriptions du signal!

6.5 Programmation de plusieurs appareils avec un TERM 5/6

Dans sa version avec raccordement DICNET, le TERM 5/6 peut être mis en réseau, c’est-à-dire qu´il est possible de raccorder jusqu‘à 16 dispositifs de connexion à cames (LOCON, ROTARNOCK ...) **en même temps** avec le TERM 5/6 et de les programmer à partir de celui-ci.
A cet effet, la 1ere position de l´affichage indique le numéro de l´appareil avec lequel le TERM 5/6 communique à un moment donné.

6.5.1 Sélection du numéro d´appareil avec TERM 5/6

TERM 5/6 communique toujours avec le LOCON avec le numéro d´appareil représenté en 1ere position de l´affichage sous une forme hexadécimale (0 à F, voir également tableau en annexe).

Après la mise en marche, y est affiché le numéro d´appareil réglé par le commutateur rotatif situé à l´arrière (0-F).
Le numéro d´appareil peut être modifié à tout moment par le biais du clavier pendant le fonctionnement. Pour cela, dans le mode normal (voir chapitre "Définitions"), appuyer sur la touche Enter pendant au moins 3 secondes.

L´identification affichée se met alors à clignoter et peut être modifiée avec les touches + et −. Lorsque la valeur correcte est réglée, elle est confirmée avec la touche Enter et le TERM 5/6 communique à partir de là avec le LOCON venant d´être sélectionné, dans la mesure où un appareil portant ce code est présent dans le réseau.

Si la valeur réglée doit être effacée et l´ancienne ID rétablie, la touche Esc permet d´interrompre. S´il n´existe aucune commande dotée de l´ID choisie dans le DICNET, apparaît sur l´affichage

"- - - - -"

Si le TERM 5/6 est équipé d´une interface RS232 (option), c´est le programme actuel du dispositif de connexion à cames raccordé qui est affiché en première position.

6.6 Affichage du programme exécuté par TERM 5/6

Avec une connexion de LOCON avec l´unité de commande et d´affichage TERM 5/6 par l´interface RS232, le programme en cours est affiché en permanence dans la première position de gauche.

Cette possibilité n´existe que sur un RS232-TERM 5/6, car avec la version DICNET, c´est le numéro de l´appareil qui apparaît à cette position.

6.7 Lire et modifier les paramètres du dispositif de connexion à cames

Dans Term 6 est intégré un « point de menu » avec lequel on peut lire et modifier tous les paramètres du dispositif de connexion à cames pouvant être atteints par le profil de communication avec les PARAMETRES GET/SET.

En partant du menu principal, les touches + et − sont pressées simultanément de façon prolongée. La LED de fonction s'allume alors et 1 (numéro de paramètre actuel) s'affiche. Avec + et −, ce numéro peut ensuite être modifié.
Si je souhaite par exemple lire / modifier la résolution du capteur, je choisis (voir tableau des paramètres dans le profil de communication) le numéro 17 (correspond à 11H = PNR_RESOLUTION_PER_TURN). Je confirme ensuite avec Enter et la résolution du capteur du DCC raccordé s'affiche (p. ex. 1000). Si je veux modifier cette valeur, j'appuie à nouveau de façon prolongée sur la touche Enter et la LED de prog. commence à clignoter. Je peux à présent modifier la valeur avec + ou −. Avec Enter, je reprends la nouvelle valeur dans le dispositif de connexion à cames, avec Esc, je la rejette. Si le dispositif de connexion à cames ne permet pas la modification de ce paramètre, j'obtiens un message d›erreur. Un message d'erreur apparaît également (Error 36) si je veux lire un paramètre non existant.
Les paramètres spéciaux des options X peuvent parfaitement être traités par cette procédure.

6.8 Différences et points communs entre TERM 5 et TERM 6

Dans les chapitres précédents, les deux appareils TERM 5 et TERM 6 ont toujours été considérés ensemble alors qu'il s'agit de deux appareils indépendants se différenciant sur quelques points .
La principale différence réside dans le fait que le TERM 6 est "autointelligent", c'est-à-dire qu'il établit lui-même la communication avec l'utilisateur et remplace toujours des jeux de données entiers avec le DCC raccordé. TERM 5, en revanche, ne fonctionne pas de façon autonome et transmet au DCC les informations, la touche actuellement pressée, ou reçoit du DCC les informations à indiquer actuellement (LED et affichage).

Certains appareils ne supportent plus ces TERM 5 mais tous les DCC (même les vieux appareils) supportent le TERM 6.

7 Appareil de base TERM 4 (unité d´affichage externe)

7.1 Structure de l´appareil

Avec une position supplémentaire et un affichage de la vitesse, TERM 4 est disponible dans un boîtier de largeur 96 x H hauteur 48 x et profondeur T55 mm pour montage face avant.
L´appareil possède 4 affichages sept segments et 2 LED d´état pour l´affichage de la position ou de la vitesse.

Comme sur le TERM 5/6, on a à l´arrière, à côté de la fiche, un commutateur rotatif avec lequel on règle dans la version DICNET le numéro d´appareil de la commande, dont les données doivent être affichées par le TERM 4.
16 TERM 4 peuvent ainsi être utilisés simultanément sur un DICNET.
Avec la variante RS232, le commutateur rotatif n´a pas de fonction.

7.2 Plan coté TERM 4

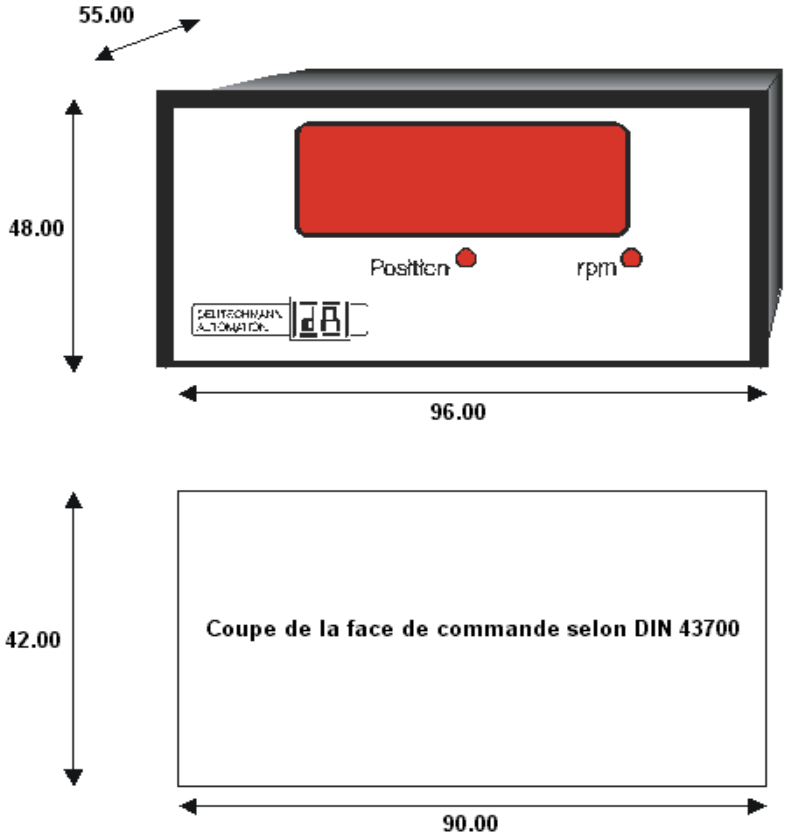

Illustration 11: TERM 4

7.3 Plan coté technique

7.3.1 TERM 4

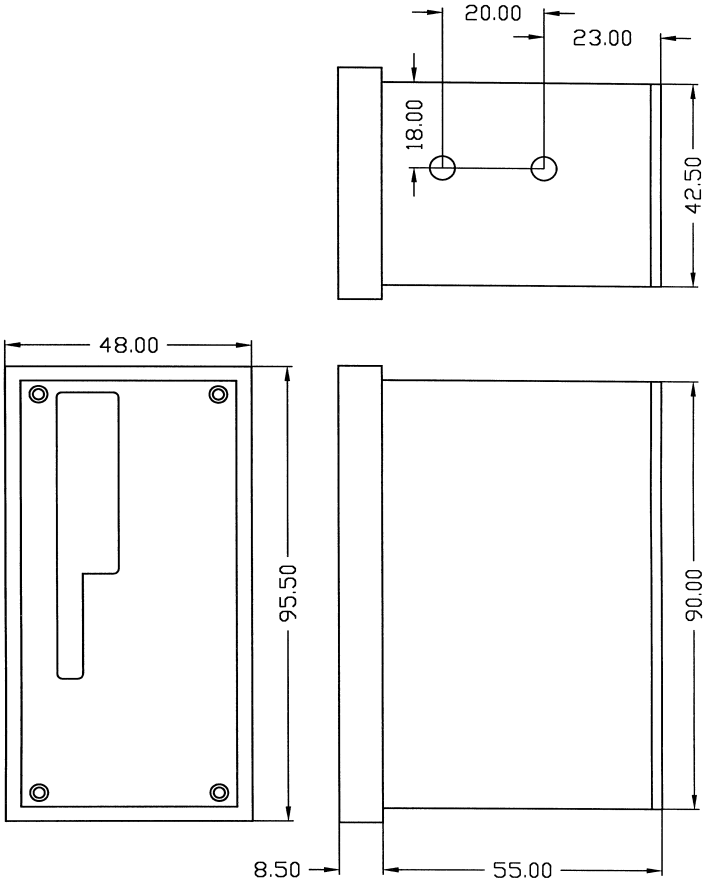

Illustration 12: plan coté technique TERM 4

7.4 Affectation des broches TERM 4

Le raccordement se fait par la même fiche à 5 pôles dotée de la même affectation de broches que TERM 5 (voir ci-dessus).

7.5 Commutateur d´interface

Voir indications pour la commutation de l´interface TERM 5/6 (voir chapitre "Commutation d'interface").

8 Interconnexion de terminaux à dispositifs à cames et de PC

Les chapitres suivants présentent quelques exemples pour l´interconnexion des appareils et d´un PC, par le biais du bus DICNET ou de l´interface RS232.
Toutes les commandes DEUTSCHMANN (LOCON, ROTARNOCK...) peuvent être intégrées avec un bus DICNET dans ce réseau. De manière générale, on a les principes suivants:

8.1 Connexion RS232

La connexion RS232 est toujours une **connexion point-à-point pour 2 participants**.
Il faut alors noter qu´au raccordement, le côté Tx d´un participant doit toujours être relié avec le côté Rx de l´autre participant et vice-versa. En outre, les masses des appareils doivent être reliées entre elles.

8.2 Connexion RS485 (DICNET)

Une connexion DICNET est un système de bus dans lequel, au niveau d´aménagement maximal, 16 dispositifs de connexion à cames (LOCON 32, LOCON 24 ...), 16 unités d´affichage (TERM 4), 16 terminaux de commande (TERM 6, TERM 24 ...) et un PC peuvent être connectés **en même temps** par l´intermédiaire **d´une ligne à deux fils torsadés** qui devrait être blindée.
Il est alors nécessaire de connecter tous les raccordements "DICNET+" entre eux et tous les raccordements "DICNET-" entre eux. Il n´y a pas d'inversion comme c´est le cas pour l´interface RS232.
Il n´est pas non plus nécessaire d´avoir une connexion des masses de chaque appareil, comme c´est le cas avec l´interface RS232, **mais l´on doit cependant s´assurer que la différence de potentiel des différents appareils ne dépasse pas 7V.**
Pour cette raison, on procède souvent dans la pratique à une compensation de potentiel à un point central (par exemple dans l´armoire de distribution).
Veiller également à ce que les deux participants au bus soient munis au début et à la fin du bus de résistances de terminaisons de bus par raccordement de DICNET+ à R+ et de DICNET- à R-. D´importants problèmes de transmission risqueraient d´apparaître dans le cas contraire.
Si les appareils sont couplés au bus avec une ligne de branchement, la longueur de la ligne de branchement ne doit pas dépasser 1m afin d´assurer un fonctionnement optimal.

8.3 Type de câble pour DICNET®

Pour le câble de bus, utiliser de préférence un câble blindé, torsadé, à deux fils (Twisted Pair). Le blindage vise à améliorer la compatibilité électromagnétique (CEM). Il est également possible d´opter pour un câble non blindé lorsque les conditions ambiantes le permettent, c´est-à-dire qu´aucune influence électromagnétique (EMB) gênante n´est à attendre.
L´impédance caractéristique du câble doit se situer entre 100 et 130 Ω avec f > 100 kHz, la capacité du câble doit si possible est < 60 pF/m et la section du fil doit s'élever au moins à 0,22 mm^2 (24 AWG).

Exemple de câble répondant exactement à ces spécifications et conçu spécialement pour être utilisé dans les systèmes de bus de terrain: le câble UNITRONIC® -BUS LD 2x2x0.22, disponible sous forme de tambour chez LAPP KABEL à Stuttgart, ou au mètre auprès de DEUTSCHMANN AUTOMATION.

Le câblage minimum avec blindage entre deux participants de bus est illustré sur le schéma suivant:

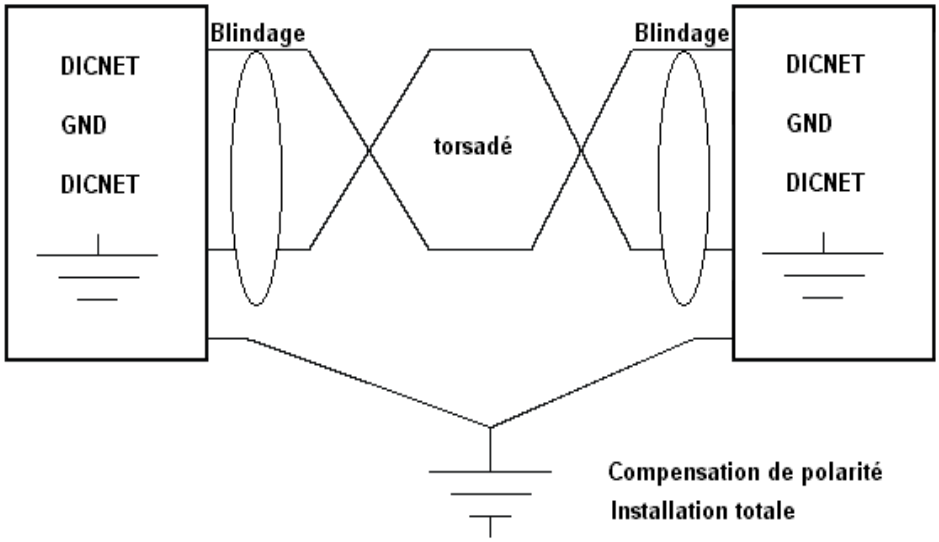

Illustration 13: câblage DICNET



Ne pas inverser les deux fils de signal !
<u>Les GND des deux appareils ne doivent pas obligatoirement être reliés.</u>
La différence de potentiel entre les potentiels de référence de données GND de tous les branchements ne doit pas dépasser ± 7 volts.

8.3.1 Mise à la terre, blindage

En cas d´utilisation d´un câble de bus blindé, il est conseillé de relier le blindage des deux côtés à faible induction avec la terre de protection afin d´obtenir une CEM optimale.

8.3.2 Terminaison de ligne avec DICNET®

Les deux extrémités de l´ensemble du câble de bus doivent être munies d´une terminaison de ligne. Celle-ci permet d´éviter les réflexions de signal sur la ligne et d´assurer un potentiel de repos défini lorsqu´aucun participant ne réalise de transmission (état de repos entre les télégrammes, «état Idle»).
Noter alors que la terminaison de la ligne est réalisée aux extrémités physiques du câble de bus, ce qui signifie qu´aux deux appareils se trouvant au début et à la fin du bus, la résistance de terminaison de bus intégrée est activée.

8.4 Comparaison DICNET® - RS232

Si l´on souhaite établir une connexion durable entre le terminal et un ou plusieurs dispositifs de connexion à cames, la connexion par bus DICNET est plus intéressante que l´interface RS232 car le bus dispose d´une sécurité de données supérieure, c'est-à-dire que les erreurs de transmission pouvant se produire en raison d´impulsions perturbatrices sont détectées et supprimées par DICNET automatiquement jusqu´à un certain point.
L´interface RS232 ne devrait de préférence être utilisée que pour des branchements provisoires (p. ex. d´un PC).

8.5 Exemples de raccordements

8.5.1 Connexion DICNET LOCON-TERM

La connexion entre LOCON et TERM par le biais de DICNET s´effectue selon l´illustration suivante:

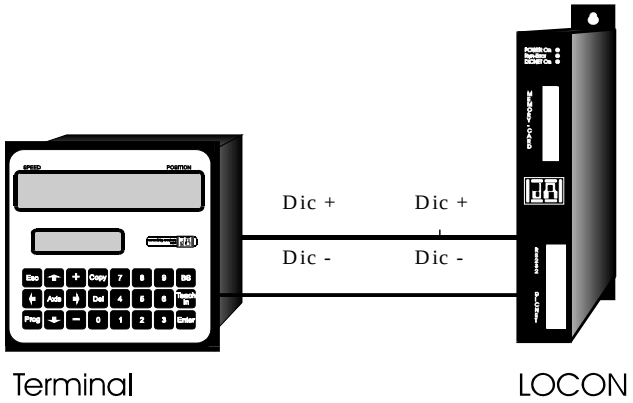

Illustration 14: connexion DICNET terminal-LOCON



Les appareils représentés figurent à titre d'exemples de terminaux ou de dispositifs de connexion à cames Deutschmann de la série LOCON / ROTARNOCK.

Les deux potentiels de masse ne doivent **pas** forcément être connectés entre eux, mais il faut garantir que le potentiel GND existant entre les différents participants de bus DICNET ne diffère pas de plus de 7V. Dans le cas contraire, réaliser une compensation de potentiel.
La résistance de terminaison de bus est activée dans les deux appareils.
Dans une installation simple avec un LOCON et une face de commande externe, il est avantageux d´utiliser la même alimentation 24 volts pour les deux appareils.

8.5.2 Connexion RS232 LOCON-TERM

Pour la variante RS232, seul un raccordement point-à-point entre LOCON et la face externe de commande est possible.
Dans ce cas, la ligne Tx-LOCON est reliée à la ligne Rx-TERM de l´appareil de commande et vice-versa, comme on peut le voir sur l´illustration suivante.
Il est **absolument nécessaire** de relier les deux masses!

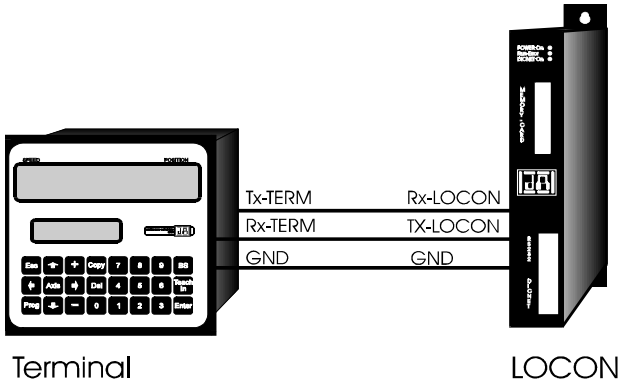

Illustration 15: connexion RS232 terminal-LOCON

Les appareils représentés figurent à titre d'exemples de terminaux ou de dispositifs de connexion à cames Deutschmann de la série LOCON / ROTARNOCK.

8.5.3 Connexion DICNET LOCON-TERM-PC

L´intégration d´un PC dans un système de bus DICNET® se fait par un adaptateur DICNET. Le PC est raccordé à une interface série COM x - voir schéma suivant.

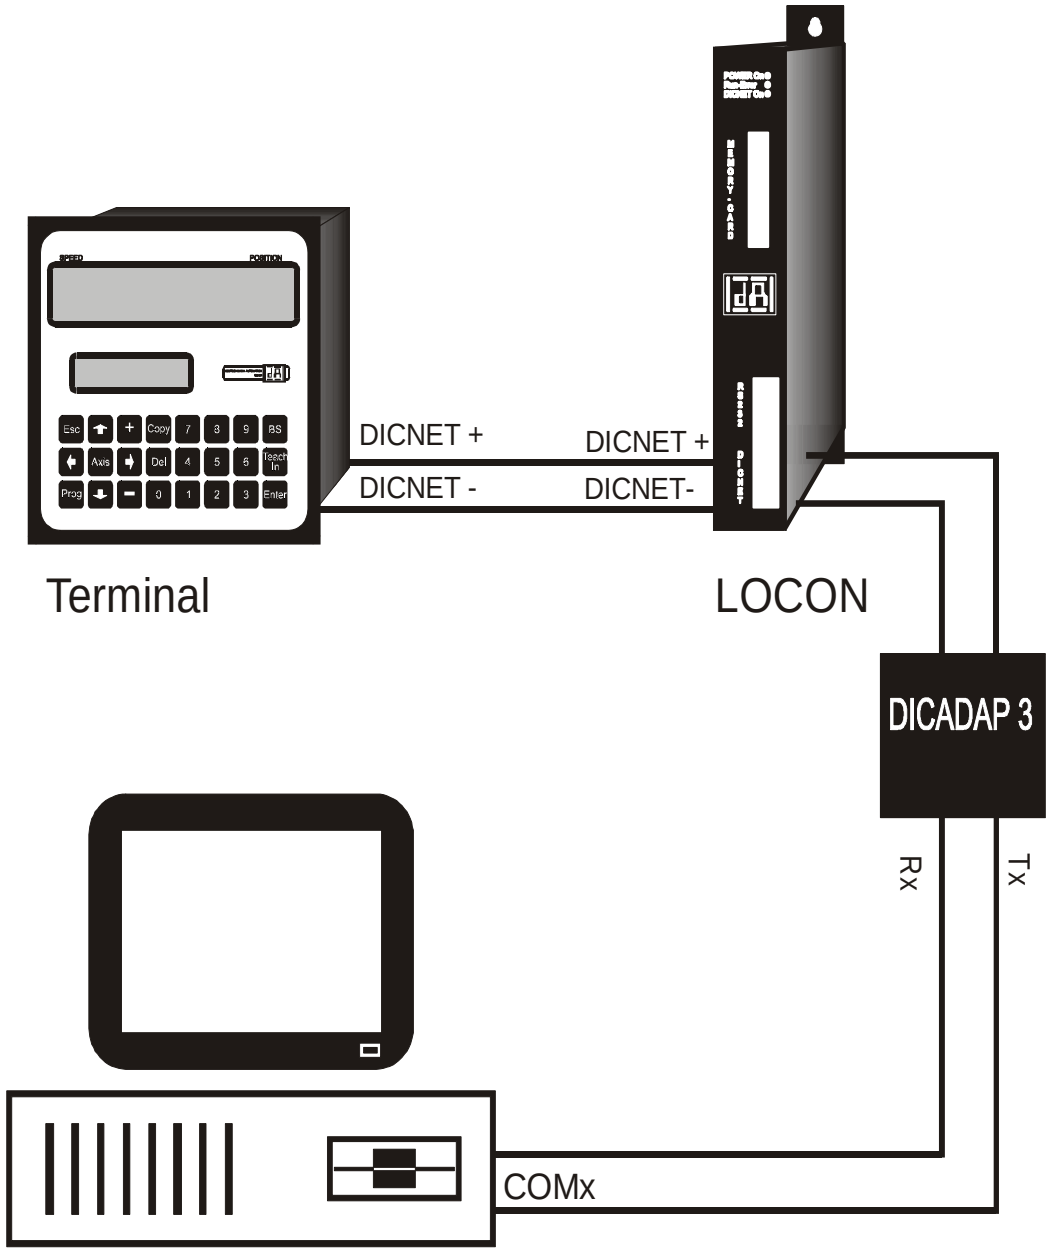

Illustration 16: connexion bus DICNET avec PC

Les appareils représentés figurent à titre d'exemples de terminaux ou de dispositifs de connexion à cames Deutschmann de la série LOCON / ROTARNOCK.

9 Programmation LOCON

9.1 Généralités

Il existe plusieurs possibilités permettant de programmer le LOCON:

- Entrée des points d´enclenchement et de déclenchement des cames par la face de commande intégrée
- Entrée des cames en mode TEACH-IN
- Programmation du LOCON off-line sur un PC suivie d´un téléchargement (doawnload) du programme par l´interface sérielle
- Par un bus de terrain en utilisant une passerelle de bus de terrain

La programmation off-line n´est pas traitée plus en détail ici car elle peut être trouvée dans la description de programme séparée «WINLOC».

Les deux autres possibilités de programmation sont détaillées dans les chapitres suivants.
De manière générale, il est possible de programmer totalement LOCON avec les quatre touches, l´affichage 7 segments et les six LED d´état.

9.2 Vue LOCON 15

Illustration 17: LOCON 15

9.3 Structure du programme

Les diagrammes figurant sur les deux pages suivantes servent de vue d´ensemble sur la manière dont on programme LOCON pour les utilisateurs ayant déjà des connaissances dans la programmation de dispositifs de connexion à cames.
Les états du LOCON sont représentés dans les grands rectangles, les petits rectangles représentent les actions déclenchées par pression de touche (représentée par les flèches).

Les principes suivants sont valables:

1) Avec la touche Enter, il est possible de passer au point de menu suivant.

2) Avec la touche Esc , la programmation est interrompue ou bien l´on retourne au point de menu précédent.

3) En maintenant appuyée la touche Enter de façon prolongée, il est possible de passer d´un mode d´affichage au mode de programmation correspondant.

4) Avec + et −, la valeur affichée peut être modifiée dans le mode de programmation. Une fonction «répétition automatique» à trois degrés est alors supportée, c'est-à-dire que si une touche est gardée enfoncée, l´affichage est modifié tout d´abord en pas de 1, puis de 5 puis de 20. Une modification rapide de l´affichage pour la zone entière est ainsi garantie.

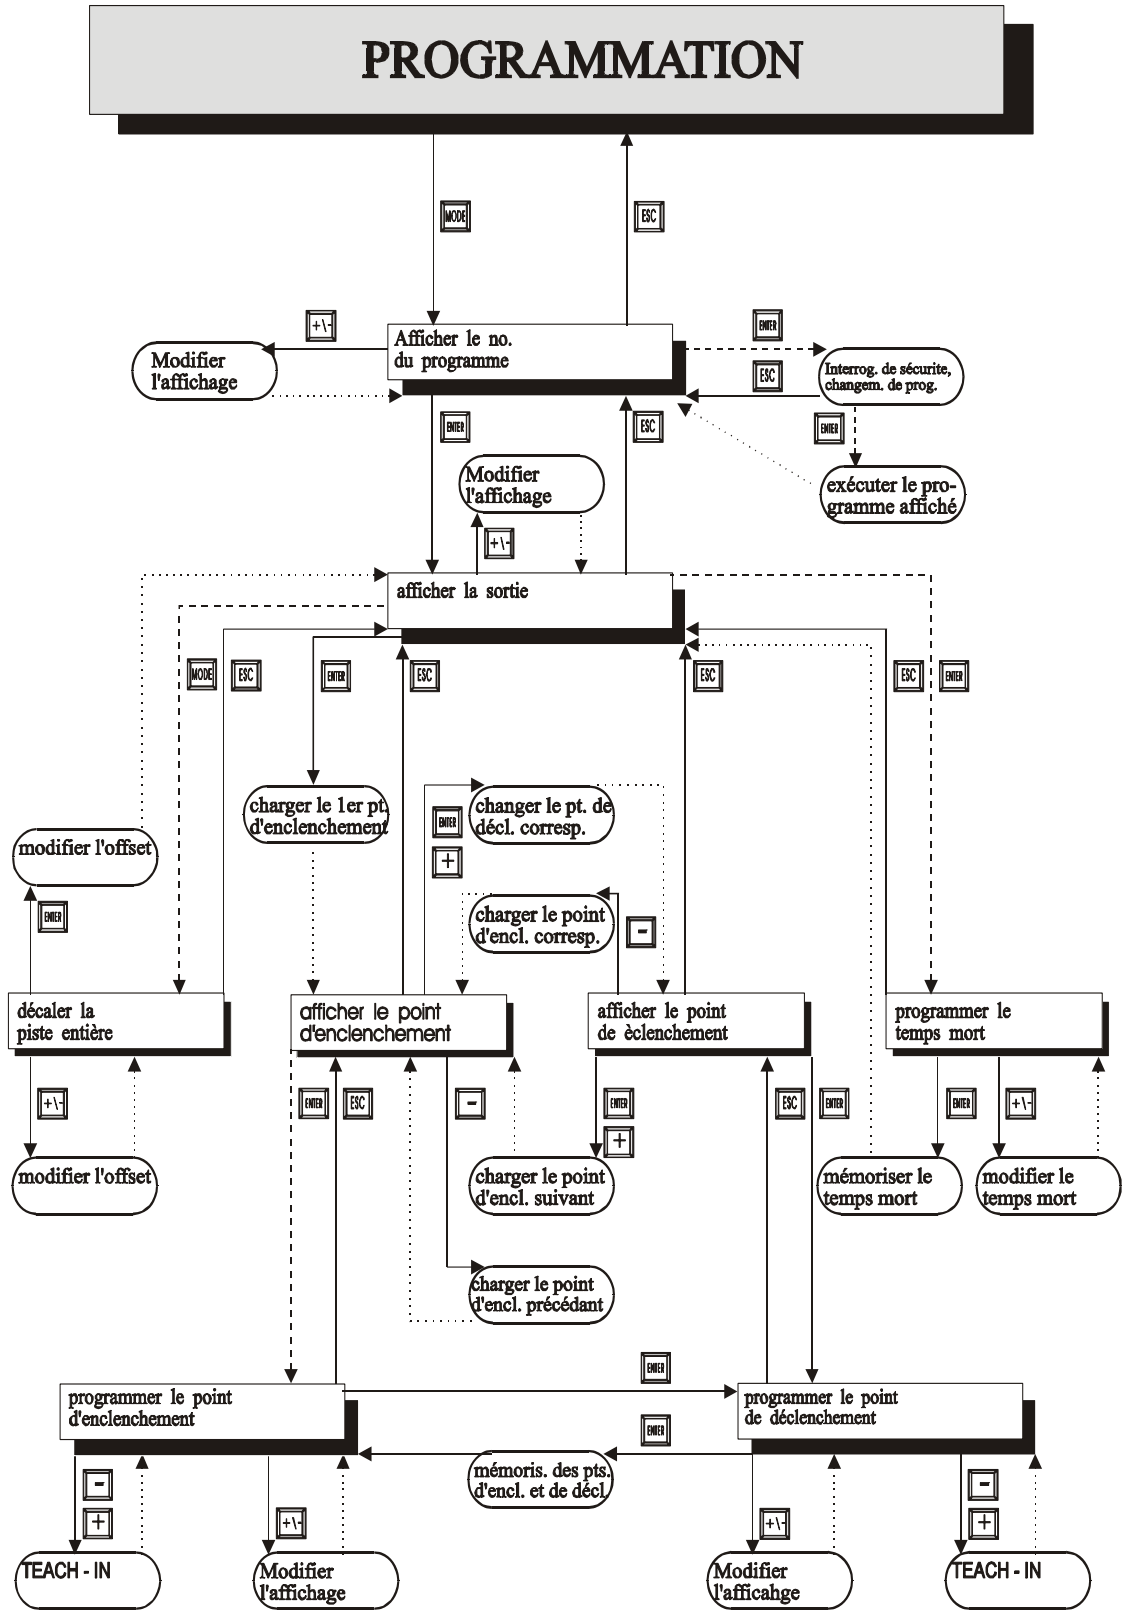
PROGRAMMATION
MODE
ESC
+\-
Afficher le no. du programme
Modifier l'affichage
ENTER
ESC
Interrog. de sécurite, changem. de prog.
ENTER
Modifier l'affichage
exécuter le programme affiché
afficher la sortie
MODE
ESC
ENTER
ESC
ESC
ESC
ENTER
charger le 1er pt. d'enclenchement
changer le pt. de décl. corresp.
modifier l'offset
charger le point d'encl. corresp.
décaler la piste entière
afficher le point d'enclenchement
afficher le point de èclenchement
programmer le temps mort
modifier l'offset
charger le point d'encl. suivant
mémoriser le temps mort
modifier le temps mort
charger le point d'encl. précédant
programmer le point d'enclenchement
programmer le point de déclenchement
mémoris. des pts. d'encl. et de décl.
TEACH - IN
Modifier l'affichage
Modifier l'affichage
TEACH - IN

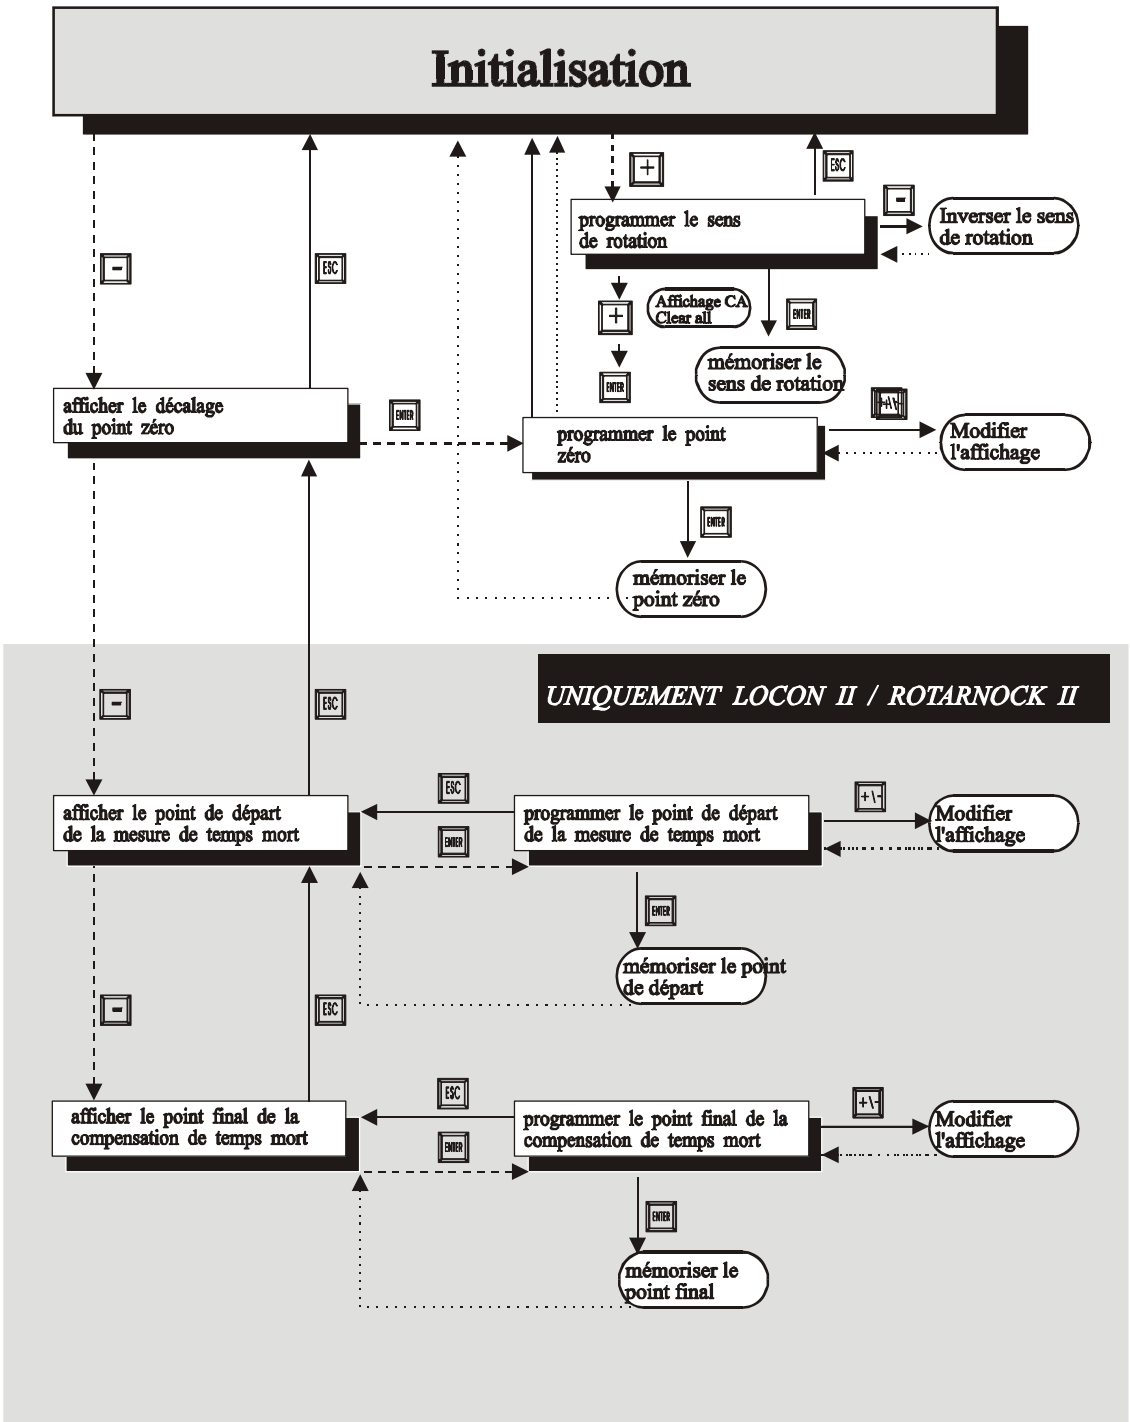

Légende

le diagramme tient unigquement compte des fonctions standards
toute les touches fonctions sont à droite voir en dessus

———— pression normale
- - - - - - - - pression longue
. . . . . retour automatique

9.3.1 Définitions

Programme actif	Le programme exécuté par LOCON, c'est-à-dire que ce programme détermine le positionnement des sorties en fonction de la position du capteur. Après l´enclenchement, le programme actif est celui qui a été exécuté avant le dernier déclenchement.
Mode normal	Mode du LOCON directement après l´enclenchement. L´affichage indique soit la position du capteur soit la vitesse. Le programme actif est exécuté.
Mode d´affichage	Est affiché soit le point d´enclenchement soit le point de déclenchement des cames programmées. Le programme actif est exécuté.
Mode de programmation	Le point d´enclenchement ou de déclenchement à programmer à ce moment est affiché. Parallèlement, la LED "Prg.Mode" clignote. Le programme actif est exécuté. Il est possible de programmer le programme actif ainsi que tout autre programme.
Déblocage de la programmation	Une modification du programme n´est possible que s´il y a un déblocage de la programmation. Pour cela, la broche "DEBLOCAGE_PROG" doit être mise sur 24V.
Came libre	Une "came libre" est indiquée sur l´affichage par trois traits horizontaux ("- - -"). Elle apparaît toujours lorsqu´aucune came n´a été programmée sur la sortie souhaitée dans le programme sélectionné ou lorsqu'une nouvelle came peut être introduite pendant la programmation.

9.4 Commutation automatique à l´affichage de la vitesse

Au lieu de la position du capteur, il est possible, en mode normal, d´afficher la vitesse. Si la commande ne contient pas d´instructions particulières, l´affichage sera en tours/minute.
La commutation entre l´affichage de la position et de la vitesse se fait automatiquement, la position étant indiquée si la vitesse est inférieure à 1 tour/minute. Sinon, c´est la vitesse qui est affichée.

Pour différencier l´affichage de la vitesse et de la position, un "n" figure dans la deuxième position de gauche pour l´affichage de la vitesse.

9.5 Décalage du point zéro et de la remise à zéro

Pour synchroniser le point zéro mécanique de la machine avec le point zéro d´un capteur de valeur absolue, on procède au décalage du point zéro ou correction du point zéro. Cette opération permet d´intégrer le capteur à toute position quelconque et le point zéro mécanique de la machine ne doit pas forcément correspondre à celui du capteur.
La marche à suivre détaillée pour la correction du point zéro est expliquée aux chapitres "Lecture et programmation du décalage du point zéro".

9.5.1 Lecture du décalage actuel du point zéro

Le décalage programmé du point zéro peut être lu en mode normal en appuyant sur la touche **−** (de façon prolongée).

La LED "Zéro" se met alors à clignoter et la différence (décalage du point zéro) entre la valeur réelle du capteur et la valeur "souhaitée" du capteur (position de la machine) est affichée.
Ce décalage du point zéro est généralement programmé une fois lors du montage du capteur de valeur absolue. Il est utilisé pour compenser la différence entre la position 0° de la machine et la position 0° du capteur par l´intermédiaire du logiciel.
Cette fonction n´est pas présente avec les capteurs incrémentaux !
La marche à suivre pour cette correction est décrite plus en détail dans le chapitre suivant.

9.5.2 Programmation du décalage du point zéro

En partant du mode normal, la programmation est lancée en appuyant sur la touche − (de façon prolongée) puis Enter (de façon prolongée).
Noter alors que, pour faciliter la commande, ce n´est pas le décalage du point zéro qui est affiché dans ce mode mais la position souhaitée du capteur.
Les LED "Prg.Mode" et "Zéro" clignotent.

Dans la plupart des cas, ce réglage s´effectue sur le point zéro mécanique de la machine, c'est-à-dire que la machine est mise à 0°, LOCON est mis sur "000" par pression des touches + et −, puis il faut confirmer avec Enter.
Si un réglage sur le point 0° de la machine n´est pas possible, cette opération peut s´effectuer à toute autre position connue. Il suffit d´entrer la position souhaitée dans le LOCON.

Ce mode peut être quitté soit en appuyant sur Enter, ce qui entraîne la mémorisation de la valeur programmée, soit en appuyant sur la touche Esc, si la valeur est à supprimer.

Cette fonction n´existe pas en présence d´un capteur incrémental.

9.6 Affichage du programme actif

Dans le mode normal, la pression de la touche MODE ESC fait apparaître le programme actif sous la forme "Pxx" sur l´affichage, "xx" représentant le numéro de programme correspondant.

Le numéro du programme sur l´affichage peut être modifié à l´aide des touches + et −.
Si des cames sont présentes sur une sortie quelconque dans le programme affiché, les LED "On" et "Off" sont allumées en même temps. Si un temps mort est programmé sur une sortie quelconque, la LED "Function" est allumée. Il est ainsi possible de vérifier très rapidement sur quel programme existent des données programmées.
Si le programme affiché est le programme actif (lors de l´entrée dans ce mode d´affichage, cela est toujours le cas), le point du milieu des trois points décimaux est allumé sur l´affichage.

Le mode normal est rétabli en appuyant sur la touche Esc.

9.7 Changement du programme actif

A partir de l´affichage du numéro du programme (voir chapitre précédent), il est possible de modifier le programme actif.
Pour cela, on fait apparaître sur l´affichage le programme devant être exécuté comme nouveau programme actif.

Après avoir pressé de manière prolongée la touche Enter, une interrogation de sécurité est effectuée (à partir de V3.33), le texte „PG_CHG“ pour „Program Change“ apparaissant alors sur l´affichage à sept segments.

Si cette interrogation est validée par la touche Enter (de façon prolongée), le changement de programme est effectué et le nouveau programme actif apparaît sur l´affichage.

La touche Esc permet d´interrompre l´interrogation de sécurité. A partir de cet instant, les sorties du LOCON seront définies par le nouveau programme actif.

Un changement du programme actif (sans interrogation de sécurité) est également possible en utilisant la réglette à broches VG. Pour cela, un numéro de programme doit être entré sous forme de code binaire sur la réglette à fiches et **ensuite** un flanc croissant doit être produit sur la broche "CHANGEMENT_PRG", un haut niveau (24V) devant être conservé pendant au moins 200 ms.
Si l´on veut activer par exemple le programme 7, les étapes suivantes doivent être respectées:

- le programme 7 correspond au code binaire 0111.
- mettre les tensions correspondantes:
  PROG_N°8 = 0V0
  PROG_N°4 = 24V1
  PROG_N°2 = 24V1
  PROG_N°1 = 24V1
- génération de flanc de transfert:
  PROG_START = 24V
  attendre 200ms
  PROG_START = 0V

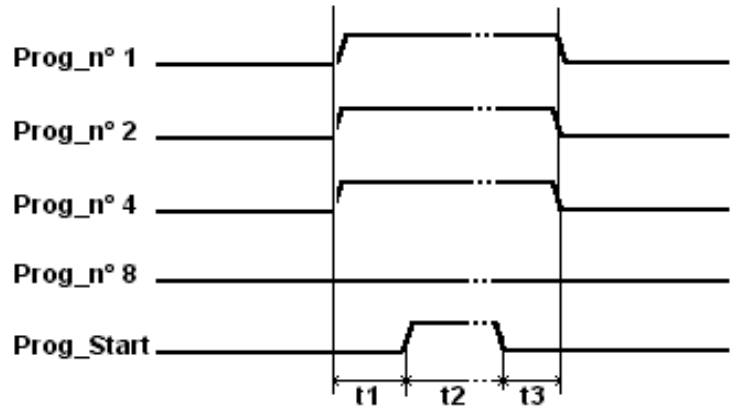

t1 > 1µs
t2 > 200ms
t3 > 1µs

Illustration 18: changement de programme

Dans l'appareil LOCON 15, une routine de commutation de programme plus rapide est mise en œuvre à partir du logiciel V5.4.
Cette routine plus rapide est toujours active
1. si aucune CT partielle n'est activée
2. lorsqu'il n'existe dans aucun programme plus de 127 cames.
Dans le cas contraire, on travaille avec " l'ancienne " procédure.
Le temps de commutation typique dans " l'ancienne " procédure est de 750 ms (1 seconde maxi.) ; dans la nouvelle procédure, la commutation se fait en 280 ms (typ. 100 ms) maxi.
Ce laps de temps se prolonge de 200 ms maxi. dans la nouvelle procédure s'il y a eu un changement de came avant la commutation du programme.

Dans les deux procédures, il n'y a PAS de commutation de programme pendant un upload ou un download, car cela pourrait générer des données incohérentes dans l'EEROM.

9.8 Sélection du numéro de sortie

L´affichage, la modification, l´ajout ou la suppression de cames doivent toujours être réalisés dans le même ordre:

1) Sélectionner le programme souhaité
2) Sélectionner la sortie souhaitée
3) Réaliser les manipulations des cames.

Pour la sélection du programme, procéder comme décrit dans le chapitre "Affichage du programme actif".

A partir de cet état, on sélectionne la sortie souhaitée en pressant la touche Enter.

La sortie sélectionnée apparaît alors sur l´affichage sous la forme "Axx". Par défaut, la sortie 1 ("A01") est toujours affichée en premier.

La sortie souhaitée peut à présent être sélectionnée avec les touches + ou −.
Comme pour le réglage du programme, les LED "On" et "Off" sont également allumées en même temps dans ce mode si des cames existent déjà sur les sorties affichées, ou la LED "Function", si un temps mort est programmé sur cette sortie. Il est ainsi possible de déterminer très rapidement au sein du programme les sorties sur lesquelles des cames sont programmées.

En appuyant une nouvelle fois sur la touche Enter, on passe au mode d´affichage des cames traité plus en détail dans le chapitre suivant.

9.9 Affichage de cames existantes

Après avoir procédé comme décrit dans le chapitre précédent, l´utilisateur se retrouve dans le mode "Affichage des cames existantes".

Dans un premier temps. le point d´enclenchement de la première came est affiché, signalisé par l´allumage de la LED "On". Si aucune came n´est programmée, la came libre ("- - -") est affichée.

La pression répétée de la touche − permet alors d´afficher toutes les cames programmées dans le sens inverse des aiguilles d´une montre. La pression répétée de Enter ou de + permet d´avancer, l´affichage alternant entre le point d´enclenchement et de déclenchement, ce qui est signalé par les LED "On" ou "Off".

A la suite de l´affichage de la came dotée de la valeur de capteur la plus élevée, la première came est indiquée de nouveau, ou vice-versa. Une came libre est alors introduite entre la première et la dernière came. Cela est nécessaire pour la programmation de nouvelles cames, décrite ultérieurement.

9.10 Modification de cames existantes

Pour modifier une came existante, suivre la procédure décrite dans le chapitre précédant pour afficher la came à modifier.

Passer ensuite au mode de programmation en appuyant sur la touche Enter (de façon prolongée), en veillant à ce que le déblocage de la programmation ait été effectué du point de vue hardware.
Les LED "Prg.Mode" et "On" ou "Off" s´allument alors selon que l´on programme le point d´enclenchement ou de déclenchement d´une came.

La valeur souhaitée peut alors être réglée avec les touches + et −. Ces touches ont une fonction de répétition automatique échelonnée, c'est-à-dire que plus la touche est enfoncée longtemps, plus la valeur de l´affichage augmente ou baisse rapidement.

Lorsque la valeur correcte est réglée, elle peut être validée avec la touche Enter ou supprimée avec la touche Esc, ce qui entraîne le retour automatique au mode d´affichage.

Si la valeur est validée, l´affichage passe à la valeur suivante. Il s´agit alors soit du point d´enclenchement de la came suivante si un point de déclenchement a été programmé, soit du point de déclenchement de la même came si un point d´enclenchement a été programmé.
Lorsque la modification est réalisée dans le programme actif, elle a un effet immédiat sur les sorties.

Lorsqu´aucune autre modification de cames ne doit être effectuée, la touche Esc permet de retourner au mode d´affichage.

9.11 Suppression de cames existantes

Pour la suppression d´une came, on procède de la même manière que pour la modification. Il faut seulement programmer un point d´enclenchement identique au point de déclenchement ou vice-versa.
Lorsque LOCON détecte que le point de d´enclenchement et de déclenchement sont identiques, la came est retirée du programme.

9.12 Nouvelle programmation de cames

Pour la nouvelle programmation de cames, on procède tout d´abord de manière identique à la modification. Chaque fois qu´une came libre est affichée, il est possible de procéder à une nouvelle programmation en passant au mode de programmation en appuyant sur la touche Enter (de façon prolongée).
Il est alors possible d´ajouter autant de cames que souhaité dans le programme sélectionné et la sortie, le programme attendant alors le point d´enclenchement et de déclenchement, ce qui est signalé par les LED clignotantes "On" ou "Off".
L´entrée des valeurs est effectuée de façon identique à la modification de cames.

Lorsqu´aucune autre came ne doit être ajoutée, la touche Esc permet de retourner au mode d´affichage.

9.13 Programmation Teach-In

Au lieu de programmer manuellement les valeurs d´enclenchement et de déclenchement, il est possible d´appliquer le procédé Teach-In.

Le procédé Teach-In signifie que la machine est tout d´abord mise au point d´enclenchement. La valeur de capteur correspondante est reprise LOCON et la même procédure est répétée pour le point de déclenchement, sans que l´utilisateur ait besoin de connaître et d´entrer la valeur réelle du capteur.

Dès qu´une valeur doit être entrée, ce qui visible par le fait que les LED "Prg.Mode" et "On" ou "Off" clignotent, la valeur actuelle du capteur peut être reprise en appuyant **simultanément** sur les touches + et − .
La valeur actuelle du capteur est alors affichée, cette valeur pouvant encore être corrigée au besoin.
La suite de la procédure est identique à la programmation ou à la modification de cames.

9.14 Décalage de toutes les cames d´une sortie

Si **toutes** les cames d´une sortie doivent être décalées d´un nombre défini d´incréments, la sortie correspondante doit tout d´abord être affichée comme décrit dans le chapitre "Sélection du numéro de sortie".

On passe ensuite au «mode de décalage» en appuyant sur la touche MODE/ESC (de façon prolongée), en veillant à ce que le déblocage de la programmation ait été effectué du point de vue hardware. Seule la LED "Zéro" clignote et "000" apparaît sur l´affichage.
Les incréments qui définissent les décalages de toutes les cames peuvent alors être réglés avec les touches + et −. Si les points de commutation des cames doivent être mis à une valeur inférieure, il faut additionner la résolution du capteur à la valeur qui est à modifier, étant donné qu´une entrée de valeur négative n´est pas possible. Cette somme doit alors être entrée.
Si, par exemple, les points de commutation doivent être placés 10 incréments plus tôt et si un capteur 360 est raccordé, il faut entrer la valeur 350 (360-10).

La fonction de répétition automatique est proposée comme habituellement.

Lorsque la valeur correcte est réglée, le décalage véritable des cames peut être lancé avec la touche Enter ou la valeur peut être supprimée avec la touche Esc, ce qui entraîne le retour automatique au mode d´affichage.

9.15 Suppression générale (Clear All)

Une suppression générale de toutes les données spécifiques au client (cames, temps mort, ...) doit être réalisée de la manière suivante à l´aide de la face de commande intégrée ou d´un TERM 5 externe:

A partir de la programmation du sens de rotation (voir chapitre correspondant), les lettres **CA** pour Clear All apparaissent sur l´affichage après avoir pressé les touches **+** (de façon prolongée).

En appuyant ensuite sur la touche **Enter**, la suppression générale est lancée. "**----"** apparaît sur l´affichage pendant la suppression. Une fois la suppression générale effectuée, un redémarrage automatique de l´appareil est réalisé.

9.16 Compensation du temps mort (CT)

Par temps mort, on entend le temps qui s´écoule du positionnement d´une sortie d´un dispositif de connexion à cames à la réaction effective de l´appareil raccordé (p. ex. ouverture d´une soupape).
En général, ce temps mort reste constant.

Pour compenser ce temps mort de façon dynamique, un dispositif de connexion à cames doit décaler une came programmée en fonction de la vitesse effective du capteur. Cela signifie qu´une soupape devant être ouverte à la position 100 doit par exemple être ouverte à 1m/s à la position 95, à 2m/s dès la position 90.
Cette fonction est appelée décalage dynamique des cames ou compensation du temps mort (CT).

9.16.1 Temps morts dépendant du programme

Pour les différents programmes, différents temps morts peuvent être programmés. Pour limiter les opérations de programmation, un temps mort, programmé dans le programme 0 est pris pour temps mort par défaut, valable pour tous les autres programmes dans la mesure où il n´a pas explicitement reçu une autre valeur dans ce programme.
Si, par exemple, un temps mort de 10 ms est programmé dans le programme 0 sur la sortie 1 et un temps mort de 20 ms dans le programme 1 sur la sortie 1, le temps mort du programme 0 est valable par défaut pour tous les programmes, un temps mort de 20 ms est réalisé uniquement dans le programme 1 sur la sortie 1.

***ATTENTION:Si un temps mort est programmé dans le programme 0, celui-ci peut être modifié dans les autres programmes mais pas supprimé**.*

9.16.2 Programmer ou modifier des temps morts

Pour programmer des temps morts, sélectionner un programme et une sortie comme il a déjà été décrit.
Si la sortie souhaitée se trouve dans l´affichage ("Axx"), la programmation du temps mort est activée en pressant de façon prolongée la touche **Enter**, dans la mesure où le déblocage de la programmation a été effectué du point de vue hardware.
Les LED «Function» et "Prg.Mode" clignotent alors et le temps mort programmé est affiché.

A l´aide des touches + et −, ce temps peut à présent être modifié. Noter alors que les modifications ont un effet **direct** sur les sorties.

Pour quitter ce mode, utiliser les touches Enter ou Esc, la touche Esc permettant de supprimer la valeur réglée et de restaurer l´ancienne valeur, tandis que la touche Enter mémorise la nouvelle valeur.

9.17 Inverser le sens de rotation du capteur

Le sens de rotation du capteur raccordé peut être programmé par logiciel. Dans l´état départ usine, le sens de rotation n´est pas inversé.
L´affichage et la programmation de l´inversion du sens de rotation sont réalisés de manière suivante:

Après avoir pressé la touche + (de façon prolongée) dans le mode normal, l´état de l´inversion du sens de rotation est affiché, dans la mesure où un déblocage de la programmation a eu lieu du point de vue hardware.

On a l´affectation suivante:

0 = sens de rotation non inversé (état départ usine)
1 = sens de rotation inversé

Dans cet état, les LED "Zéro" et "Function" sont allumées avec la LED "Prg.Mode".

L´état d´inversion du sens de rotation ne peut être modifié qu´en appuyant sur la touche −.

Lorsque la valeur souhaitée est réglée, la valeur affichée est programmée avec la touche Enter et l´on retourne au mode normal.

Si la programmation doit être interrompue, l´ancienne valeur peut être rétablie avec la touche Esc et l´on retourne au mode normal.

9.18 Tableau de paramètres LOCON 15

Désignation	Par défaut	Plage de valeurs
Paramètre d´initialisation		
Décalage du point zéro	0	
Inversion du sens de rotation	0	0 = Normal 1 = Inversé
Facteur affichage de la vitesse	60	(tours/seconde)
Paramètre de configuration		
Résolution du capteur	360	Abs. parallèle Gray
Compensation du temps mort CT	CT par bit	
ID appareil pour DICNET (hardware configurable)	DIP-Switch	0..15
Type de capteur	Capteur de valeur absolue Parallèle Gray	

9.18.1 Description des paramètres

9.18.1.1 Capteur inversion de sens de rotation

Le sens de rotation du capteur raccordé (parallèle, incrémental ou SSI) peut être inversé avec ce paramètre.
En cas de configuration par le biais de l´affichage LCD, l´inversion du sens de rotation est réalisée avec la touche "±" sur la ligne "Valeur de capteur fictive".

9.18.1.2 Type de capteur

Avec ce paramètre, on détermine le type de capteur. Actuellement, les capteurs suivants sont supportés:

- capteur de valeur absolue Gray (parallèle) 24V, voir tableau de paramètres

9.18.1.3 Résolution du capteur

Avec ce paramètre, on définit la résolution (info/tour) du capteur.
Les résolutions disponibles figurent dans le tableau de paramètres.

9.18.1.4 Type de compensation du temps mort

Par temps mort, on entend le temps s´écoulant entre la mise en oeuvre d´une sortie du DCC à la réaction effective de l´appareil raccordé (p. ex. ouverture d´une soupape).
Le temps de compensation est généralement constant.

Pour compenser ce temps mort de façon dynamique, un dispositif de connexion à cames doit décaler une came programmée en fonction de la vitesse effective du capteur. Cela signifie qu´une soupape devant être ouverte à la position 100 doit par exemple être ouverte à 1m/s à la position 95, à 2m/s dès la position 90.
Cette fonction est appelée décalage dynamique des cames ou compensation du temps mort (CT).

Les temps morts peuvent être programmés par bit.
Le réglage est effectué avec les valeurs suivantes:

2 = compensation de temps mort par bit

9.18.1.5 Numéro d´appareil DICNET (GNR)

Ce paramètre permet de régler le numéro de l´appareil par lequel le LOCON s´inscrit sur le bus DICNET et sous lequel il est adressé par exemple par WINLOC ou communique avec TERM 4.
Cette valeur ne peut être modifiée que par le biais du DIP-Switch situé à l´arrière et non dans le menu.
Si l´on travaille avec l´interface RS232, ce paramètre n´a aucune signification.

9.18.1.6 Décalage du point zéro (uniquement avec les capteurs de valeur absolue)

Pour synchroniser le point zéro mécanique de la machine avec le point zéro d´un capteur de valeur absolue, on procède au décalage du point zéro ou correction du point zéro. Cette opération permet d´intégrer le capteur à toute position quelconque et le point zéro mécanique de la machine ne doit pas forcément correspondre à celui du capteur.
La marche à suivre détaillée pour la correction du point zéro est expliquée aux chapitres "Lecture et programmation du décalage du point zéro".

La valeur du décalage du point zéro est soustraite par LOCON à la valeur effective du capteur, c'est-à-dire que si le capteur de valeur absolue donne comme position une valeur de 100 et si un décalage du point zéro de 10 est programmé, LOCON traite la valeur comme si on avait la lecture de la position 90.
Si on souhaite réaliser un décalage de valeurs plus importantes, la valeur à décaler doit être soustraite de la résolution du capteur et entrée sous la forme du décalage du point zéro.
Comme, dans la pratique, la correction du point zéro est généralement effectuée au point zéro de la machine, il suffit d´indiquer comme valeur de correction la valeur de position affichée (TEACH-IN).

Si LOCON est utilisé avec un capteur incrémental, la correction du point zéro disparaît.

9.18.1.7 Scalage pour l´affichage de la vitesse

Ce paramètre permet d´adapter l´affichage de la vitesse à l´application donnée. Un scalage portant sur une plage de 0...9999 tours /seconde est possible.
En standard, une valeur de 60 est donnée, c´est-à-dire que la vitesse est indiquée en tours/ minute.

10 Mise en marche et contrôle automatique

10.1 Mise en marche terminal

La mise en marche du terminal doit s´effectuer dans l´ordre suivant:

1) Raccordement du terminal au dispositif de connexion à cames souhaité
2) Raccordement de la tension d´alimentation 24V.

Le terminal exécute alors le contrôle automatique qui est décrit dans le chapitre suivant, vérifie si un participant est raccordé avec le n° en conformité au réglage du commutateur DIP et établit ensuite la connexion (si ce participant existe).
La durée de la phase de connexion, jusqu´à ce que l´appareil soit prêt à fonctionner, dépend du nombre de participants du réseau et peut durer jusqu´à 10 secondes.

Si aucun participant n´a été trouvé avec le numéro réglé, la mention "not present" apparaît.

10.1.1 Contrôle automatique terminal

Après la mise en marche du terminal, celui-ci exécute un contrôle automatique durant quelques secondes. L´appareil est alors prêt à fonctionner.

Durant ce contrôle automatique, les tests suivants sont réalisés:

- Test de toute la zone de RAM pour détecter les adresses de mémoire défectueuses
- Test de checksum de l´ EPROM
- Test d´affichage et tous les affichages de sortie sont allumés

Si des erreurs apparaissent lors du contrôle automatique, celles-ci sont indiquées sur l´affichage lorsque cela est encore possible (voir chapitre Messages d´erreur).

10.2 Mise en marche dispositif de connexion à cames

La mise en marche du LOCON doit s´effectuer dans l´ordre suivant:

1) raccordement du capteur
2) raccordement de l´entrée "ProgEnable", si la programmation est autorisée
3) raccordement de la sélection externe du programme, si nécessaire
4) raccordement des signaux d´état lors de l´emploi d´un capteur incrémental
5) raccordement des sorties utilisées
6) raccordement de l´interface sérielle, si nécessaire
7) raccordement de la tension d´alimentation 24V

Le LOCON exécute alors le contrôle automatique décrit dans le chapitre précédant, établit ensuite les tableaux de cames et est prêt à être mis en marche, c'est-à-dire que le dernier programme actif (à la dernière déconnexion) est exécuté.
La durée de la phase de connexion, jusqu´à ce que l´appareil soit prêt à être utilisé, dépend du nombre de cames programmées et peut durer jusqu´à 10 secondes.
Avec un PC raccordé en option, un message d´état est donné avec la version du logiciel lors de la mise en marche.
Si des erreurs pouvant être reconnues par le LOCON apparaissent, le numéro d´erreur correspondant est affiché. La signification de ces numéros et les mesures à prendre sont expliquées dans le chapitre "Messages d´erreur".

Le relais optionnel Run-Control reste au repos et la LED d´état correspondante «Run-Error» s´allume.

10.2.1 Contrôle automatique dispositif de connexion à cames

Après la mise en marche du terminal, celui-ci exécute un contrôle automatique durant quelques secondes. L´appareil est alors prêt à fonctionner.

Durant ce contrôle automatique, les tests suivants sont réalisés:

- Contrôle de toute la zone RAM pour détecter les adresses de mémoire défectueuses
- Test de checksum de l´EPROM
- Test de checksum et de plausibilité de l´EEROM
- Test de plausibilité du programme de cames

Si des erreurs apparaissent au cours du contrôle automatique, celles-ci sont indiquées sur l´affichage lorsque cela est encore possible (voir chapitre "Messages d´erreurs").

11 Caractéristiques techniques

11.1 LOCON 15

Caractéristiques	Appareil de base	Options
Tension de service	24 volts DC ±20%, max. 0,2A (sans charge)	
Sauvegarde des données	EEPROM (au moins 100 ans); pas de batterie nécessaire	Par programme de transfert sur PC
Programmes	16	
Nombre de cames	2000 cames, à répartir au choix sur les canaux et les programmes ; cames déplaçables par pistes	
Décalage du point zéro	Programmable sur toute la zone	
Saisie de la valeur effective	Capteur de valeur absolue 360 code Gray parallèle 24 V (Résolution 1°)	
Sorties	16, Chaque sortie 24V / 0,3A à commutation positive (PNP), résistant aux courts-circuits Courant total du bloc de sorties maximum 1 A à 25°C et à pleine charge.	8 sorties
Entrées	10 entrées pour signaux de capteur 4 entrées pour sélection du programme 1 entrée pour changement de programme 1 entrée pour déblocage programmation	
Compensation du temps mort (CT)	0 ... 999ms, par bit	
Temps de cycle	550µs	
Nombre de tours arbre du capteur	Capteur 360 Erreur: 1Inc 2Inc 3Inc T/min: 303 606 909	
Programmation	Par face de commande intégrée Teach-In	Off-line/Online par PC par unité de commande ext. TERM 5, 6, 24, 32 disponible sans face de commande profil de communication ouvert
Affichage	Position du capteur / vitesse	
Interface	RS485 DICNET® pouvant être mis en réseau jusqu´à 16 axes RS232 (V.24)	
Raccordements	Capteur par D-SUB à 25 pôles, sorties, etc. par raccord enfichable à visser	
Montage	Face avant	Montage profilé chapeau (exécution sans face de commande)
Type de protection	IP54	
Dimensions	72 x 96 x 70 mm (lxHxP)	
Poids	Env. 450 g	
Face de commande	66 x 90 mm	

11.2 TERM 5/6

Caractéristiques	TERM 5	TERM 6
Type d'appareil	**Unité d´affichage**	**Unité d´affichage et de commande**
Raccordement à	LOCON 1/2 LOCON 7 LOCON 9 LOCON 16/17 LOCON 32/32PM ROTARNOCK 1/2	LOCON 1/2 LOCON 7 LOCON 9 LOCON 16/17 LOCON 24 LOCON 32/32PM LOCON 32-HC-4X-INK/32PM-4X-INK LOCON 32-HC-4X-ABS/32PM-4X-ABS LOCON 48 LOCON 64 ROTARNOCK 1/2 MULTITURN-ROTARNOCK
Affichage	Affichage à 6 positions 7 segments, dont 4 positions pour position capteur / vitesse 1 position pour n° de l´appareil (avec DICNET®) 1 position pour affichage du programme exécuté (avec RS232)	Affichage à 8 positions 7 segments affichage pour position capteur / vitesse
Interface	RS485 DICNET®et RS232 (V.24) (commutable)	RS485 DICNET®et RS232 (V.24) (commutable) Jusqu´à 3 terminaux dans un réseau en employant DICNET
Raccordements	Par raccord enfichable à visser	Par raccord enfichable à visser
Montage	Face avant Montage profilé chapeau	Face avant Montage profilé chapeau Version portable
Type de protection	IP54	IP54
Dimensions	72 x 96 x 18 mm (lxHxP) 72 x 96 x 28 mm (lxHxP) version profilé chapeau	72 x 96 x 18 mm (lxHxP) 72 x 96 x 28 mm (lxHxP) version profilé chapeau
Poids	Env. 200 gr.	Env. 200 gr.
Face de commande	66 x 90 mm	66 x 90 mm
Tension de service	10 - 30 volts DC	10 - 30 volts DC



Conseil pour les nouveaux clients:
Pour vos nouveaux projets, utilisez dès à présent le TERM 6 intelligent !

11.3 TERM 4

Caractéristiques	TERM 4
Type d'appareil	**Unité d´affichage**
Raccordement à	LOCON 1/2 LOCON 7 LOCON 9 LOCON 16/17 LOCON 24 LOCON 32/32PM LOCON 32-HC-4X-INK/32 PM-4X-INK LOCON 32-HC-4X-ABS/32-PM-4X-ABS LOCON 32PM-tapis LOCON 48 LOCON 64 ROTARNOCK 1/2 MULTITURN-ROTARNOCK
Affichage	Affichage à 4 positions 7 segments pour position du capteur / vitesse LED pour position du capteur LED pour vitesse
Interface	RS485 DICNET® 1 affichage possible pour chaque participant bus RS232 (V.24)
Raccordements	Par raccord enfichable à visser
Montage	Face avant
Type de protection	IP54
Dimensions	48 x 96 x 55 mm (lxHxP)
Face de commande	42 x 90 mm
Tension de service	10 - 30 volts DC

11.4 Spécification du protocole de transfert RS232

Sur demande, LOCON peut donner par le biais de l´interface RS232 (9600 Bauds, 8 bits de données, 1 bit de démarrage et d´arrêt, pas de bit de parité) des informations sur

- la vitesse
- la position du capteur
- l´état des sorties.

Pour cela, il faut envoyer à LOCON par le biais de l´interface RS232 la séquence de commande à 4 octets suivante (toutes les valeurs en code binaire):

24 04 04 temps de cycle

Les 3 premiers octets servent au lancement d´une distribution cyclique des informations susmentionnées et le 4e octet (temps de cycle) définit la grille du temps en pas de 10 ms. Si par exemple on transfère la séquence 24 04 04 100, le LOCON envoie ses informations toutes les secondes par l´interface sérielle.

LOCON envoie de façon cyclique un jeu de données de 8 octets codé de la manière suivante:

1er octet: Identification (toujours 26)
2e octet: Si >127, vitesse, sinon position
3e octet: Vitesse / position (Low Byte)
4e octet: Vitesse / position (High Byte)
5e octet: Etat (sans signification)
6e octet: Etat sortie 9..16
7e octet: Etat sortie 1..8
8e octet: Programme actuel

Dans le 3e et 4e octet, c´est toujours l´information justement affichée sur la face de commande intégrée qui est envoyée (voir également chapitre "Commutation automatique à l´affichage de la vitesse").

12 Détail techniques

12.1 Spécification des niveaux d´entrée

Logique HIGH: > 16 volts, < 10mA (typ. 5mA)
Logique LOW: < 4 volts, < 1 mA

12.2 Spécification du driver de sortie

Les sorties utilisées dans le LOCON résistent aux courts-circuits et peuvent supporter dans des conditions ambiantes normales 300mA au maximum par sortie, 8 sorties d´un même groupe d´un driver (1..8, 9..16, 17..24, 25..32, 33..40, 41..48, 49..56, 57..64) pouvant être soumises à une charge maximale de 1A à 25°C et à pleine charge.
Si l'on a besoin de plus de 300mA par sortie, il est possible d'interconnecter plusieurs sorties (jusqu'à 3 sorties par driver), avec un maximum de 900mA.

Si plusieurs sorties sont interconnectées, les points d'entrée et de sortie doivent être programmés de manière absolument identique dans le LOCON, la surveillance de courts-circuits s'enclenchant dans le cas contraire.

Dans l'éventualité d'un court-circuit durable ou d'une surcharge, les sorties correspondantes sont déconnectées et un message d´erreur correspondant apparaît sur l'affichage.

Lors de la commutation d´inductances (bobines, soupapes), prévoir des diodes de marche à vide directement sur les inductances (voir chapitre "Directives CEM pour les produits de Deutschmann Automation").

12.3 Précision de commutation des dispositifs à cames Deutschmann

La précision des dispositifs de connexion à cames est influencée par quatre paramètres:

1) Retard de commutation (RC)

Ce temps reste constant et est défini par le calcul du temps dont le DCC a besoin de la lecture de la valeur du capteur à la mise en marche du driver de sortie.

2) Fidélité de reproduction (FR)

Ce champ de tolérance est produit par le balayage asynchrone du capteur. Dans le meilleur des cas, le capteur est balayé immédiatement après une modification, dans le pire des cas, la valeur du capteur change directement après la lecture du DCC.

3) Résolution

Cette valeur indique la longueur de la came la plus courte encore prise en considération avec certitude par le DCC.

4) Résolution du temps mort (RT)

Cette erreur n´apparaît que lorsqu´un temps mort est programmé pour la sortie correspondante. Elle est indiquée en ms et représente le temps de balayage de la vitesse du capteur servant de base pour la CT.

On peut dire de manière générale que le RT et la FR sont inférieurs au temps de cycle du DCC. Cela signifie que le point de commutation effectif se situe entre les points temporels "Point d´enclenchement + RC" et "Point d´enclenchement + RC + FR", comme on peut le voir sur le diagramme suivant.
Sans compensation du temps mort, la résolution s´élève à un incrément aussi longtemps que la vitesse maximale du capteur n´est pas dépassée, c'est-à-dire qu´une came de 1 incrément est aussi détectée et mise en marche par le DCC.
Si la vitesse du capteur (capteur) est dépassée de n fois, la résolution augmente en correspondance de n incréments.
Si l´on travaille **avec** la compensation de temps mort, l´erreur n´augmente que de 1 incrément, car la correction de la CT entraînée par le «freinage dynamique» utilisé dans le LOCON s´élève au maximum à ±1 incrément à chaque changement de la position du capteur.
En résumé, on peut donner les formules suivantes:

Sans compensation de temps mort:

Point de commutation effectif = point de commutation idéal + RC (constant) + FR.

RC	<	temps de cycle (constant, typique du temps de cycle /2)
FR	<	temps de cycle (variable entre 0 .. temps de cycle)
Résolution	=	n incréments, avec $V_{capteur} < n * V_{capteur\ max}$

Avec compensation du temps mort:

Point de commutation effectif = point de commutation idéal + RC (constant) + FR + RT

SV	<	temps de cycle (constant, typique du temps de cycle /2)
FR	<	temps de cycle (variable entre 0 .. temps de cycle)
RT	=	résolution du TC (typique 1ms)
Résolution	=	n incréments, avec $V_{capteur} < n * V_{capteur\ max}$, avec $V_{capteur}$ constante
Résolution	=	n+1 incréments, avec $V_{capteur} < n * V_{capteur\ max}$, avec$V_{capteur}$ variable

12.3.1 Diagramme en fonction du temps

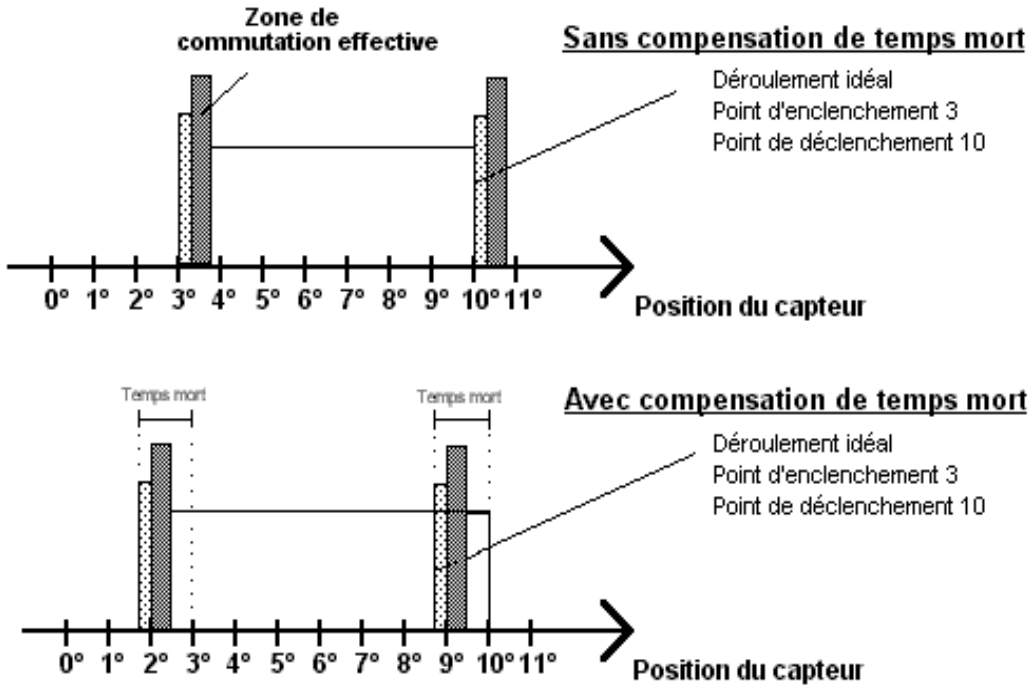

Illustration 19: diagramme en fonction du temps - compensation du temps mort

12.4 Spécification d´ambiance des dispositifs à cames de la série LOCON

Température de stockage:	-25°C.. + 70°C
Température de service:	0°C .. 45°C (sans convection forcée) 0°C .. 65°C (avec convection forcée)
Humidité relative de l´air:	Max. 80% ne condensant pas, pas d´atmosphère corrosive
Type de protection:	IP 20 (avec montage avant IP54 du côté face)
Choc:	15G/11ms
Vibration:	0,15mm/10..50Hz, 1G/50..150Hz
Poids:	LOCON 15 450 g

12.5 Mode de fonctionnement de la compensation de temps mort

Tous les éléments de commutation mécanique raccordés couramment à un dispositif de connexion à cames (p. ex.: contacteurs, soupapes magnétiques...) disposent d´un temps mort, c'est-à-dire qu´il existe un temps constant entre la commande de l´élément de commutation et la réaction mécanique, c´est le temps mort.

La compensation de ce temps mort est effectuée en fonction de la vitesse par le biais du dispositif de connexion à cames (DCC).
La compensation du temps mort (CT) peut être réalisée selon les procédures suivantes:

- CT dépendant de la course (procédure standard dans tous les DCC DEUTSCHMANN)
- CT dépendant du temps
- CT directe (sans freinage dynamique)

Chacune des procédures susmentionnées a ses avantages et ses inconvénients et convient donc plus ou moins bien à une utilisation donnée.
Ces procédures ont en commun que dans chaque cycle du DCC, la valeur de consigne du temps mort dépendant de la vitesse actuelle est redéterminée. La valeur de consigne du temps mort indique alors de combien d´incréments les sorties doivent être activées plus tôt, afin de compenser le temps mort de l´élément de compensation raccordé.
Si la machine sur laquelle le DCC est utilisé se situe dans une phase d´accélération, la valeur de consigne de temps mort calculée à ce moment-là diverge de la valeur actuelle du temps mort. La différence entre la valeur réelle et la valeur de consigne ne dépend alors que de l´accélération Les procédures suivantes se différencient par le moment et la manière selon laquelle le temps mort est modifié.

12.5.1 CT dépendant de la course

Avec cette procédure, la valeur réelle du temps mort est adaptée au maximum de ± 1 incrément à chaque modification de position. On s´assure de la sorte qu´aucune came n´est sautée durant la phase d´accélération de la machine et qu´aucune double came n´apparaît durant la phase de freinage (voir chapitre "CT dépendant du temps"). L´inconvénient de cette procédure est la dynamique bien inférieure et le fait que lors d´un freinage plus rapide que le temps mort réglé, les sorties sont «gelées» à l´arrêt sur une valeur erronée, car une modification de la valeur réelle du temps mort n´est possible qu´avec un mouvement de la machine et donc une modification de position.

12.5.2 CT dépendant du temps

Avec cette procédure, la valeur réelle du temps mort est adaptée au maximum de ±1 incrément à chaque cycle du DCC. On s´assure de la sorte qu´aucune came n´est sautée durant la phase d´accélération de la machine ; des doubles cames peuvent cependant apparaître pendant la phase de freinage ; c'est-à-dire que si on a une came complète entre la position effective du capteur et la position décalée par la CT, cette came apparaît deux fois sur la sortie.

12.5.3 CT directe

Avec cette procédure, la valeur de consigne du temps mort est reprise dans chaque cycle comme valeur réelle de temps mort. On obtient ainsi une très forte dynamique, mais des cames peuvent être sautées durant l´accélération et des doubles cames peuvent apparaître durant le freinage.

12.5.4 Optimisation de la dynamique

Pour obtenir une adaptation des plus rapides du décalage des cames à une vitesse modifiée (dynamique élevée), il est conseillé, indépendamment de la procédure de CT choisie, de mettre les pistes de cames à temps mort compensé sur les premières sorties, car, de par le système, la dernière sortie compensée détermine le temps de cycle du calcul du temps mort. Le temps de cycle correspond alors à la dernière sortie compensée en ms.
Si, par exemple, les sorties 10, 12, 14, 15 ont une compensation de temps mort, il en résulte un temps de cycle CT de 15 ms. Si ces 4 pistes de cames sont programmées sur les sorties 1..4, un temps de cycle de 4 ms est atteint.

12.6 DICNET®

DICNET® (**D**EUTSCHMANN-**I**ndustrie-**C**ontroller-**Net**) est un bus de champ Multi-Master, qui correspond à la DIN 19245 partie 1 au niveau du Physical-Layer en conformité avec le modèle de couches ISO-OSI ; c'est-à-dire qu´une connexion est établie entre les participants du réseau avec une ligne à deux fils RS485.
La configuration physique est donc un système de bus auquel les participants peuvent être connectés et déconnectés à volonté.

D´un point de vue logique, il s´agit d´un Token-Ring ; c'est-à-dire que seul le participant disposant de l´autorisation d´accès au bus (Token) peut faire des envois sur le bus. S´il n´a pas de données pour un autre participant, il donne le Token à son voisin qui a été déterminé lors de la phase de configuration.
Avec ce principe, on obtient un temps de cycle de bus déterministe, c'est-à-dire que le temps (worst-case) s´écoulant jusqu´à ce qu´un paquet de données puisse être envoyé peut être calculé avec précision.
L'enclenchement ou le déclenchement d´un participant entraîne une reconfiguration automatique.
La vitesse de transmission est de 312,5 kbauds pour une longueur de 11 bits/octet. Sur un bus, on peut avoir 127 participants au maximum, des paquets de données de maximum 14 octets par cycle pouvant alors être envoyés.
Les informations reçues sont contrôlées automatiquement et un message d´erreur suit en cas de double faute de transfert.

L´étendue maximale du réseau ne doit pas dépasser 500 m.
Pour éviter les erreurs de transmission, veiller à disposer d´une terminaison propre du bus aux deux extrémités du bus.

12.7 Interface de communication

Pour répondre aux exigences du marché, DEUTSCHMANN AUTOMATION a de plus en plus recours aux dispositifs de connexion à cames avec unité de commande et d´affichage séparée.

Comme, dans les différentes applications, on avait besoin de combinaisons sans cesse différentes entre les dispositifs de connexion à cames et les terminaux, il était nécessaire de définir une interface (profil de communication) supportée par tous les terminaux et les dispositifs de connexion à cames de la gamme de livraison DEUTSCHMANN AUTOMATION.
Chaque utilisateur peut ainsi assembler la combinaison qui lui convient le mieux.

L´offre de ce profil de communication permet également à l´utilisateur de communiquer avec les dispositifs de connexion à cames de DEUTSCHMANN et ainsi d´utiliser les informations existantes (position du capteur, vitesse, ...) pour ses propres applications, ou de commander le dispositif de connexion à cames par son propre terminal.
Il est également possible, à l´aide de l´UNIGATES de Deutschmann, de rendre la famille LOCON compatible bus (Profibus, Interbus, CANopen, Ethernet ..).
La possibilité de cette interface dans le manuel "Profil de communication pour dispositifs de connexion à cames de DEUTSCHMANN AUTOMATION" peut être réalisée en option sur demande.

12.8 Codage des numéros d´appareils

Le réglage des numéros d´appareil sur le commutateur rotatif se fait de façon hexadécimale. On a les affectations suivantes:

Affichage	Numéro d´appareil	Codage binaire			
		8	4	2	1
0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	1
2	2	0	0	1	0
3	3	0	0	1	1
4	4	0	1	0	0
5	5	0	1	0	1
6	6	0	1	1	0
7	7	0	1	1	1
8	8	1	0	0	0
9	9	1	0	0	1
A	10	1	0	1	0
B	11	1	0	1	1
C	12	1	1	0	0
D	13	1	1	0	1
E	14	1	1	1	0
F	15	1	1	1	1

13 Messages d´erreurs

Un message d´erreur du LOCON est reconnaissable au fait qu´un code d´erreur est représenté sur l´affichage.
Parallèlement, le relais de Run-Control optionnel s´ouvre si une erreur grave apparaît (1..19, 31, 100..255).

Toutes les erreurs doivent être confirmées avec Esc.

On peut distinguer les types d´erreurs suivants:

13.1 Codes d´erreurs 1..19 (erreurs irréparables)

Il s´agit d´erreurs ayant lieu durant le contrôle automatique. Si l´une des erreurs 1 à 19 apparaît, l´appareil doit être envoyé au fabricant. Lors de l´envoi, donner les indications figurant dans le chapitre '"Envoi d´un appareil".

13.2 Codes d´erreurs 20..99 (avertissement)

Pour toutes les erreurs de ce chapitre, le dispositif de connexion à cames continue à fonctionner en arrière-plan, c'est-à-dire que l´actualisation des sorties en relation avec la valeur du capteur est encore effectuée dans le temps de cycle spécifié.

Erreur n°	Signification	Remarque
20	Erreur lors de l´écriture dans l´EEROM	
21	Erreur lors de la mémorisation du décalage du point zéro	
22	Erreur lors de la mémorisation de la valeur de came	
23	Erreur lors de la suppression d´un jeu de données	
24	Erreur lors de la suppression d´un paramètre du programme	Un paramètre ne peut être supprimé que dans le programme 0
25	Erreur lors de la copie d´un programme Erreur lors du décalage d´une piste de came	
26	Timeout lors d´accès à l´écran LCD	Valider erreur. Si cette erreur apparaît une nouvelle fois, l´appareil doit être envoyé en mentionnant les données, comme décrit dans le chapitre "Envoi d´un appareil".
27	Erreur lors de la mémorisation d´une valeur de tapis	
28	Erreur lors de la programmation d´un temps mort	Uniquement avec dispositif de connexion à tapis
29	Erreur dans la fonction CLEAR_CAM	Uniquement X97
30	Pas de déblocage de la programmation	Une modification de programme n´est possible que si le signal "Déblocage prog" est activé sur 24V, ou si le paramètre "Sorties verrouillables" est réglé en conséquence.

31	Déconnexion de surcharge du driver de sortie	Les drivers de sortie sont résistants aux courts-circuits. Si une surintensité est perçue par LOCON ou Rotarnock pendant une période prolongée (éventuellement aussi avec des ampoules de forte puissance), ce message d´erreur apparaît. La charge de sortie correspondante doit alors être réduite et l´erreur doit être validée. Seule la sortie en surcharge est déconnectée. Les autres sorties continuent à fonctionner
32	EEPROM plein	Tous les jeux de données de l´EEROM sont occupés. Supprimer alors les cames qui ne sont plus utilisées ou équiper l´appareil d´une carte de mémoire plus importante (uniquement LOCON 32).
33	Point d´enclenchement double	Sur une sortie (piste de came), on a voulu programmer deux cames avec le même point d´enclenchement.
34	Erreur lors de la programmation d´une compensation de temps mort partielle	L´appareil ne dispose pas de l´option 'Y' compensation de temps mort partielle
35	Résolution de capteur non admise, pas de puissance 2	Programmer la valeur correcte
36	Il a été essayé d´activer la fonction de protocole sans que l´on dispose d´une carte de mémoire 16k (uniquement LOCON 32)	Insérer une carte de mémoire 16-K
37	Réserve	
38	Erreur lors de la programmation d´un temps mort	Uniquement avec LOCON 17 - Les temps morts ne sont admis qu´avec les sorties 1 à 8
39	ERROR NO TZK Pas de CT possible	Par exemple LOCON 7
40	Erreur d´émission DICNET® Double erreur lors de l´envoi	Double erreur lors de l´envoi
41	Erreur de réception DICNET®	Double erreur lors de la réception
42	Erreur d´ID DICNET®	Un participant doté du même numéro d´appareil se trouve déjà sur le réseau, ou la ligne de réseau est défectueuse (raccordement de bus absent, lignes coupées ou non torsadées).
43	Erreur de bus DICNET®	
44	Surcharge du tampon de réception sériel	
45		Message d´erreur externe (uniquement X26)
46	Mémoriser came libre	Jeu de données incomplet
47		Mise à jour de la sortie en fonction du sens de rotation non autorisée
50		Sorties déconnectées (uniquement option came de freinage)



A la suite de la validation de l´erreur 31, toutes les sorties sont commutées provisoirement sur 0V.

13.3 Codes d´erreurs 100..199 (erreurs graves)

Pour les erreurs de ce chapitre, toutes les sorties sont commutées sur 0V jusqu´à ce que l´erreur soit supprimée car une mise en oeuvre raisonnable des sorties n´est plus possible.

Numéro d´erreur	Signification	Remarque
100	Erreur dans le code Gray	La plausibilité du code Gray lu par le capteur est vérifiée à chaque cycle. Si un code non autorisé est détecté, ce message d´erreur apparaît. Si cette erreur ne se produit qu´occasionnellement, il s´agit assez certainement d´une anomalie sur la ligne du capteur pouvant être éliminée par un meilleur blindage de câble ou une autre pose. Si cette erreur est fréquente ou constante, le capteur et la ligne de capteur doivent être contrôlés et remplacés le cas échéant. Si l´erreur persiste, l´appareil doit nous être envoyé (voir chapitre "Envoi d´un appareil".
101	Erreur de checksum dans la carte de mémoire ou l´EEPROM	Si une erreur de checksum est détectée dans la carte de mémoire ou dans l´EEROM, ce message d´erreur apparaît. Après la validation par l´utilisateur, la mémoire est décrite avec les données de configuration par défaut et toutes les données d´utilisateur sont supprimées. Il est alors possible de faire une nouvelle programmation ou, si les anciennes données étaient sauvegardées sur un PC, de recharger celles-ci.
102	Erreur lors de l´initialisation du champ de came	Cames non admises détectées. Réaliser une suppression générale
103	Nouvelle carte de mémoire	
104	Erreur de plausibilité (configuration appareil non admise)	Lorsqu´une configuration d´appareil non admise est mémorisée. (p. ex. capteur absolue avec résolution de 127 incréments). Réaliser une suppression générale
105	Erreur de capteur (uniquement avec l'option "Configuration spéciale" LOCON 32 ou appareils LOCON 24, 48, 64 avec option surveillance du capteur)	Une erreur de capteur a été détectée. La valeur actuelle et la dernière valeur lue de capteur sont affichées en haut à droite sur l´écran LCD (LOCON 32). LOCON 24, 48, 64 voir chapitre Options: Surveillance du capteur.
107	DSI Timeout Error	
108	SSI Timeout Error	
111	SSI Gray Code Error	

13.4 Codes d´erreurs 200-299 (erreurs de terminal)

Les erreurs suivantes n´apparaissent que sur les terminaux (ou en cas d´utilisation de dispositifs de connexion à cames de la série LOCON 24, 48, 64 comme terminal).

N° d´erreur	Signification	Remarque
201	Erreur de contrôle automatique	
202	Erreur interne	
206	Erreur lors de l´initialisation de l´interface RS485	
207	Erreur RS232	
210	RX-Overflow-Error	
211	TX Overflow Error	
212	TX Change ID Error	
213	Timeout lors d´accès à l´écran LCD	Valider l´erreur. Si cette erreur se reproduit, l´appareil doit nous être envoyé en mentionnant les données comme décrit dans le chapitre "Envoi d´un appareil"
214	Undefined Feld Error	
215	Get Key Error	
216	LCD XY Error	
220	Timeout lors de connexion avec dispositif de connexion à cames	
221	Jeu de données incorrect lors de l´envoi au dispositif de connexion à cames	
222	Erreur de checksum lors de la réception du dispositif de connexion à cames	
223	Erreur de checksum lors de l´envoi vers le dispositif de connexion à cames	
224	Commande inconnue lors de l´envoi vers le dispositif de connexion à cames	
230	Jeu de données de configuration incorrect ou configuration du dispositif de connexion à cames impossible	
231	Jeu de données d´initialisation incorrect	
240	Erreur d´envoi DICNET®	
241	Erreur de réception DICNET®	
242	Numéro d´appareil double dans DICNET® ou problème de connexion	Donner autre numéro d´appareil Contrôler rupture de câble, court-circuit, câble torsadé...
243	Trop de terminaux dans le réseau (3 max.)	Réduire à 3 terminaux
244	Lors de l´exécution à plusieurs de LOCON 32, max. 1 terminal externe	
251	Erreur interne	
252	CMD UNKNOWN ERROR	
253	CMD CHECKSUM ERROR	

14 Service après-vente

Si un message d´erreur apparaît, réalisez toutes les actions figurant dans le chapitre messages d´erreurs.

Si vous avez des questions dont la réponse ne figure pas dans ce manuel, veuillez vous adresser au partenaire de vente compétent (voir dans Internet: www.deutschmann.de) ou directement à nos services.

Veuillez avoir les informations suivantes à disposition:

Désignation de l´appareil
Numéro de série (S/N)
N° d´article
Numéro d´erreur et description de l´erreur (voir également sous le chapitre suivant "Envoi d´un appareil")

Vous pouvez nous contacter durant les heures de la Hotline du
lundi au jeudi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 00, le vendredi de 8 h 00 à 12 h 00

Centrale et Vente	+49-(0)6434-9433-0
Hotline technique	+49-(0)6434-9433-33
Fax Vente	+49-(0)6434-9433-40
Fax Hotline technique	+49-(0)6434-9433-44

14.1 Envoi d´un appareil

Lorsque vous nous envoyez un appareil, nous avons besoin d´une description la plus détaillée possible. Nous avons notamment besoin des informations suivantes:

- quel code d´erreur a été affiché
- comment l´appareil est-il connecté en externe (capteur, sorties, ...), **tous** les raccordements de l´appareil devant alors être spécifiés
- de combien est la tension d´alimentation 24V (± 0,5V) du LOCON raccordé
- quelles ont été les dernières activités sur l´appareil (programmation, erreur lors de l´enclenchement, ...)

Plus vos indications seront précises, plus nous pourrons examiner les causes possibles correctement. Les appareils envoyés sans description de l´erreur sont soumis à un test standard également facturé si aucune erreur n´est constatée.

14.2 Internet

Vous pouvez télécharger le logiciel WINLOC à partir de notre page d´accueil Internet (URL). Vous y trouverez également des informations actuelles sur les produits, des manuels et une indication des revendeurs.
URL: www.deutschmann.de

15 Annexe

15.1 Description et raccordement de l´adaptateur DICNET®

15.1.1 Adaptateur DICNET® DICADAP 3

L´adaptateur DICNET 3 sert au raccordement d´un PC à un réseau DICNET de la société DEUTSCHMANN AUTOMATION.

Il convertit le protocole de réseau ainsi que les signaux RS485 du hardware de manière à ce qu´un PC puisse communiquer avec le logiciel WINDOWS “WINLOC“ par l´intermédiaire d´une interface sérielle (COMx) avec les commandes de la société DEUTSCHMANN AUTOMATION se trouvant dans le réseau.

“WINLOC“ fonctionne sous WIN 3.1x, WIN95/98 et, avec certaines restrictions, sous WIN NT. La version de base est gratuite.

L’adaptateur DICNET 3 est raccordé directement par une fiche D-SUB à 9 pôles à une interface sérielle du PC.

De l´autre côté de l´adaptateur (fiche D-SUB à 25 pôles), le bus DICNET et la tension d’alimentation devant être située entre 10V et 30V sont connectés en fonction de l’affectation des broches suivantes .

Si l’adaptateur DICNET est connecté en tant que dernier participant dans le bus, la résistance terminale de bus interne doit être activée en pontant les broches DICNET+ avec R+ et DICNET- avec R-. (Pour plus de détails sur le sujet terminaison de bus et sur le raccordement au DICNET, la commande utilisée est décrite dans le manuel.)

Affectation des fiches à 25 pôles:

N° de broche	Nom
1-15	Réservé (non connecté)
16	R+
17	DICNET +
18	DICNET -
19	R-
20-23	Réservé (non connecté)
24	+24 V
25	GND

Affectation des fiches à 9 pôles :

N° de broche	Nom
2	Rx
3	Tx
5	GND
Autre	nc