Sevendays2

Manuel d'utilisation

Version 1.0 – juin 2010

Silentsoft SA - Place St-Louis 2 - 1110 Morges – Switzerland

Tel: +41 21 804 84 54 – Fax: +41 21 804 84 69 – email: info@silentsoft.com

www.silentsoft.com

Table des matières

1 CONFIGURATION 3
2 STRUCTURE DU SITE 3
2.1 Navigation sur les listes. 4
2.2 Colonnes 6
3 sources d'energie – mazout 8
3.1 Niveaux bas 9
3.2 Niveaux 10
3.3 Autonomies 11
3.4 Stock en soute 12
3.5 Liste de consommations 13
3.6 Configurations d'alarme 14
3.7 Détails 17
3.8 Historique-graphe 18
3.9 Remplissages. 19
3.10 Consommation - graphes 20
3.11 Consommation - table 21
3.12 Bilans de consommations 22
4 ALARMES 24
4.1 Alarmes 25
4.2 Scénarios d'alarme 28
5 ADMINISTRATION 30
5.1 Modification du mot de passe 31
5.2 Préférences 32
5.3 Gestion des utilisateurs 33
5.4 Gestion des pré-sélections utilisateur. 34
6 NAVIGATION 35
6.1 Liste complète 37
6.2 Recherche 38
6.3 Présélection 39
6.4 Sélection 40

1 CONFIGURATION

L'application 7Days 2 fonctionne sur les navigateurs suivants :

Google Chrome version 4.1
Firefox version 3.6.
Internet Explorer version 8.
Safari version 4.

2 STRUCTURE DU SITE

L'application est accessible depuis la page www.silentsoft.com.

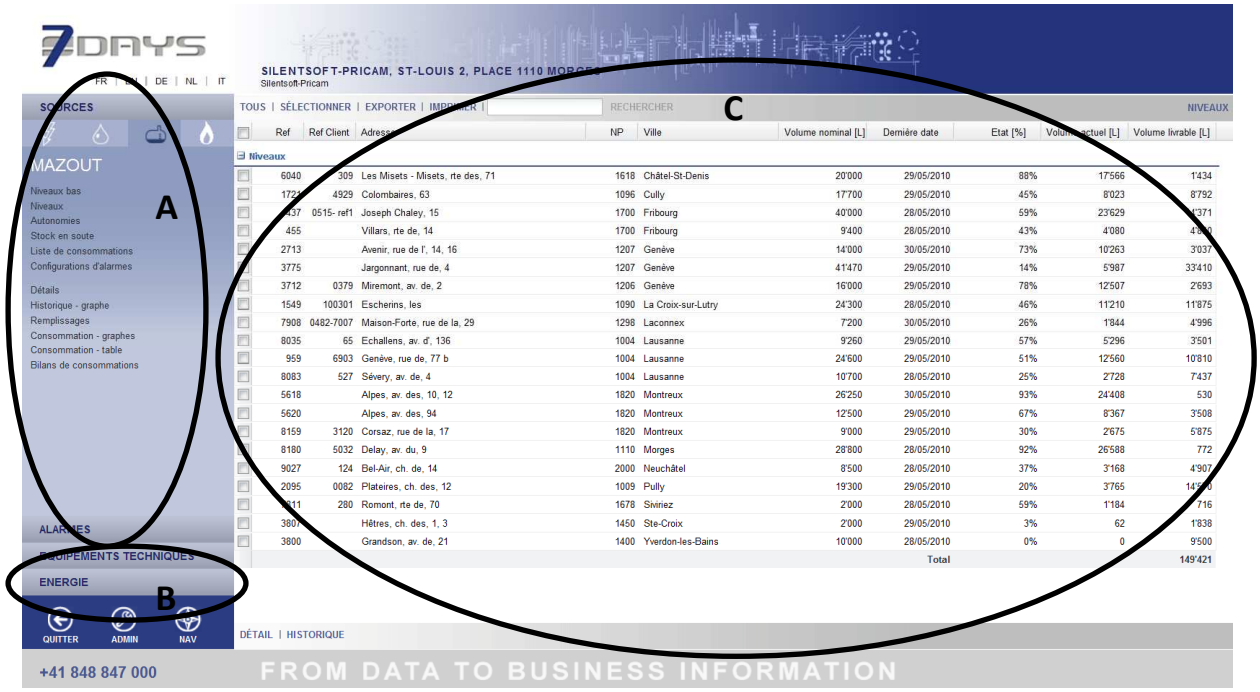

La première page affichée en entrant dans l'application avec login et mot de passe, est la liste de toutes les cuves en activité (zone C).

Les différents services sont accessibles avec les menus de la zone A (SOURCES D'ENERGIE, ALARMES, EQUIPEMENTS TECHNIQUES, OPTIMISATION ENERGETIQUE).

Dans la zone B se trouvent 3 boutons :
QUITTER : permet de quitter l'application.
AMIN : rajoute ou enlève un menu ADMINISTRATION dans la liste des menus (zone A).
NAV : rajoute ou enlève une menu NAVIGATION dans la liste des menus (zone A).

2.1 Navigation sur les listes.

TOUS : affiche la liste entière.

SELECTIONNER : affiche la liste des lignes dont les cases de sélection ont été cochées. A noter que l'action des différents menus de la zone A se limite ensuite à la sélection.

EXPORTER : Une fenêtre s'ouvre vous proposant d'enregistrer les résultats sous forme d'un fichier sur votre ordinateur ou d'ouvrir ce fichier directement via une application existant sur votre ordinateur (typiquement, un tableur de type Excel).

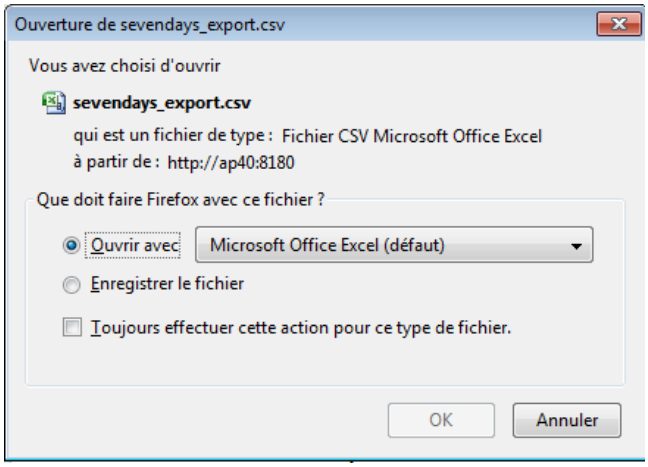

Le fichier téléchargé contenant les résultats est un fichier de type " csv " et peut être ouvert par n'importe quel tableur de type Excel.

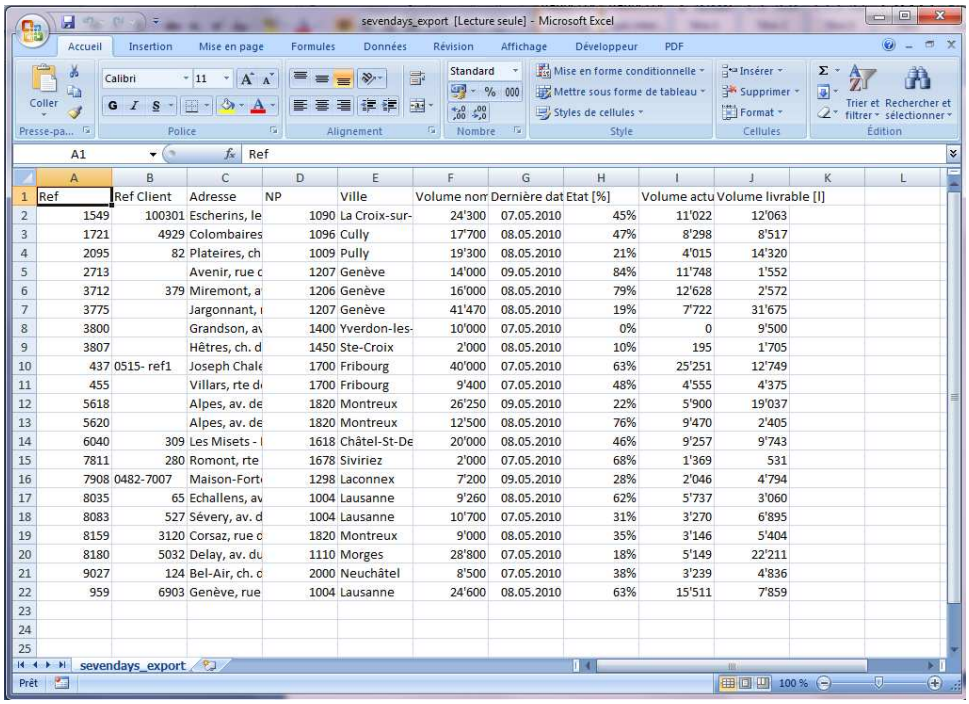

IMPRIMER : une nouvelle fenêtre s'ouvre proposant d'afficher ou d'enregistrer les données sous format pdf.

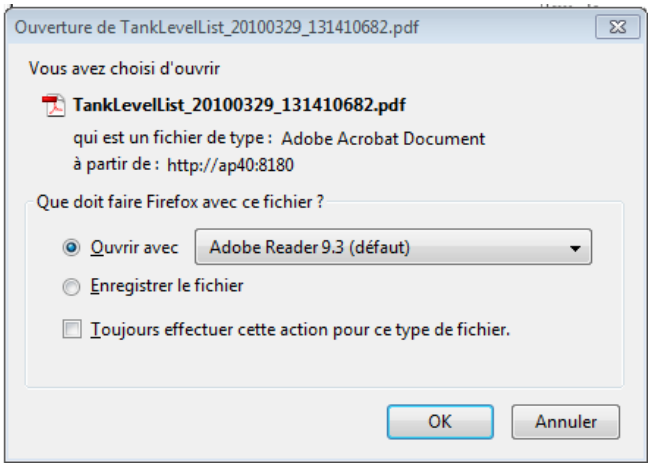

Le fichier est téléchargé dans un format imprimable depuis l' application AcrobatReader de votre ordinateur.

RECEHERCHER : taper un critère de sélection dans le champ ad hoc, cliquer sur filtre. Les lignes qui correspondent au critère ont leur case de sélection cochée. Pour les isoler il suffit de cliquer sur 'SELECTIONNER'.

2.2 Colonnes

Les listes peuvent être triées par ordre croissant ou décroissant sur un champ. De plus il est possible de sélectionner les colonnes visibles dans la liste.

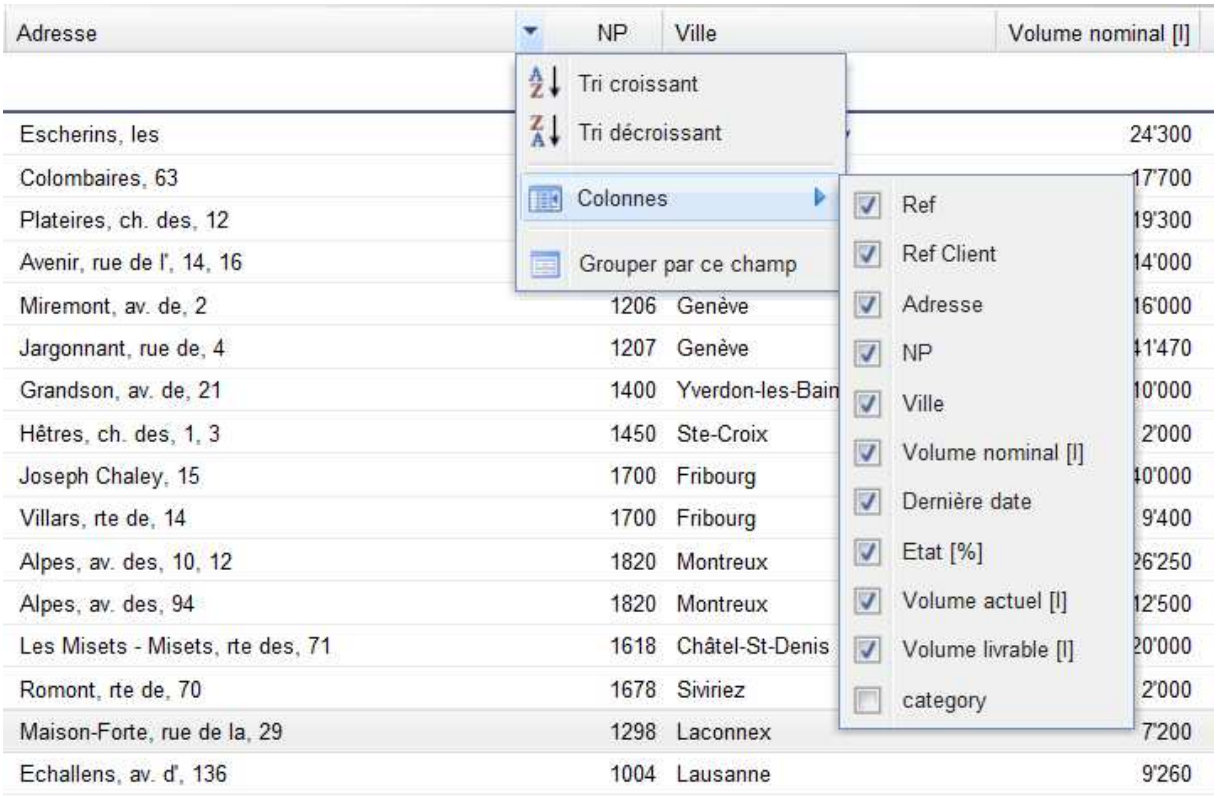

3 SOURCES D'ENERGIE – MAZOUT

3.1 Niveaux bas

Liste des cuves qui sont en dessous du seuil de 10%.

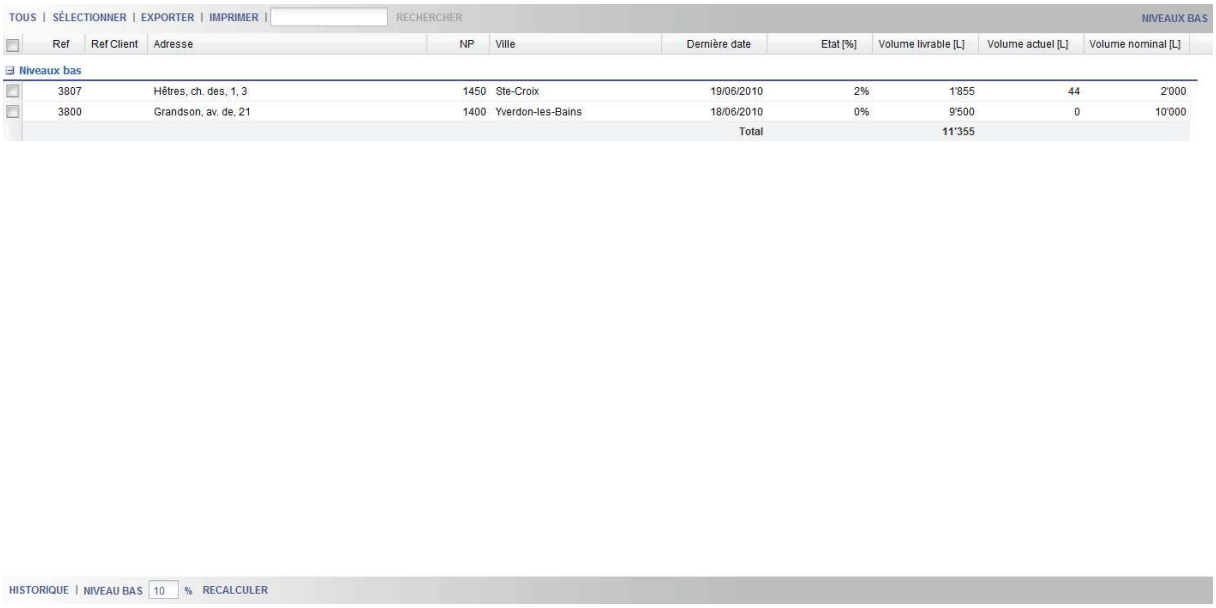

HISTORIQUE : affiche l'historique des mesures sous forme de graphe (voir menu 'Historique-Graphe').

NIVEAU BAS X% RECALCULER : par défaut le niveau est à 10%, mais il peut être modifié. Cliquer sur RECALCULER pour actualiser la liste.

3.2 Niveaux

Cet écran affiche la liste de toutes les cuves.

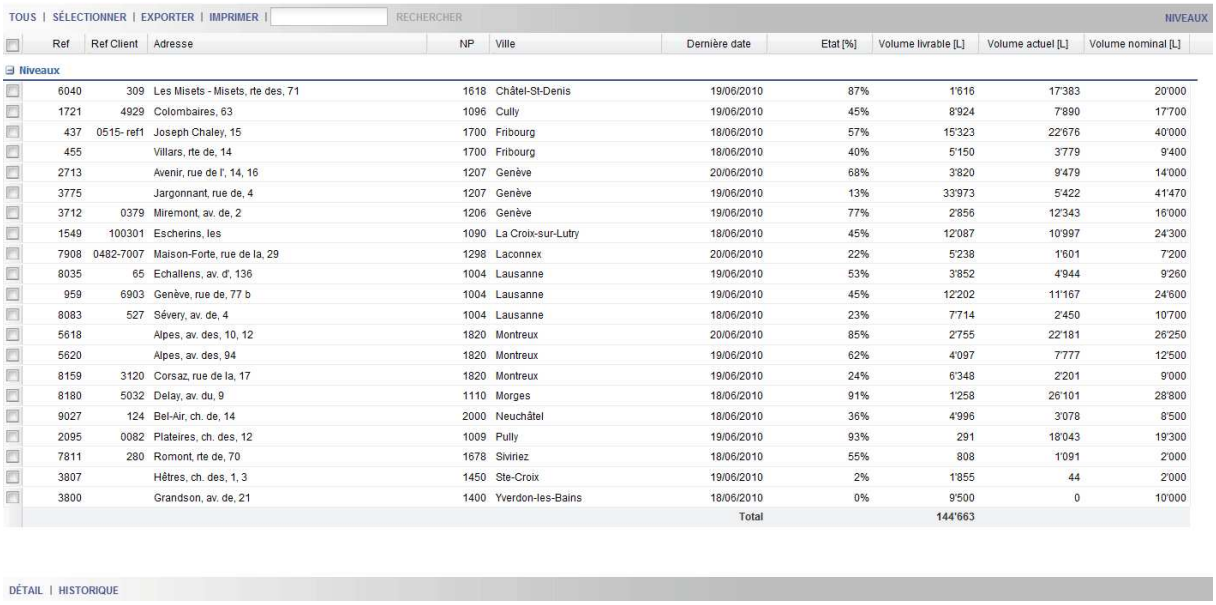

TOUS | SÉLECTIONNER | EXPORTER | IMPRIMER | RECHERCHER NIVEAUX

Ref	Ref Client	Adresse	NP	Ville	Dernière date	Etat [%]	Volume livrable [L]	Volume actuel [L]	Volume nominal [L]
Niveaux									
6040	309	Les Misets - Misets, rte des, 71	1618	Châtel-St-Denis	19/06/2010	87%	1'616	17'383	20'000
1721	4929	Colombaires, 63	1096	Cully	19/06/2010	45%	8'924	7'890	17'700
437	0515- ref1	Joseph Chaley, 15	1700	Fribourg	18/06/2010	57%	15'323	22'676	40'000
455		Villars, rte de, 14	1700	Fribourg	18/06/2010	40%	5'150	3'779	9'400
2713		Avenir, rue de l', 14, 16	1207	Genève	20/06/2010	68%	3'820	9'479	14'000
3775		Jargonnant, rue de, 4	1207	Genève	19/06/2010	13%	33'973	5'422	41'470
3712	0379	Miremont, av. de, 2	1206	Genève	19/06/2010	77%	2'856	12'343	16'000
1549	100301	Escherins, les	1090	La Croix-sur-Lutry	18/06/2010	45%	12'087	10'997	24'300
7908	0482-7007	Maison-Forte, rue de la, 29	1298	Laconnex	20/06/2010	22%	5'238	1'601	7'200
8035	65	Echallens, av. d', 136	1004	Lausanne	19/06/2010	53%	3'852	4'944	9'260
959	6903	Genève, rue de, 77 b	1004	Lausanne	19/06/2010	45%	12'202	11'167	24'600
8083	527	Sévery, av. de, 4	1004	Lausanne	18/06/2010	23%	7'714	2'450	10'700
5618		Alpes, av. des, 10, 12	1820	Montreux	20/06/2010	85%	2'755	22'181	26'250
5620		Alpes, av. des, 94	1820	Montreux	19/06/2010	62%	4'097	7'777	12'500
8159	3120	Corsaz, rue de la, 17	1820	Montreux	19/06/2010	24%	6'348	2'201	9'000
8180	5032	Delay, av. du, 9	1110	Morges	18/06/2010	91%	1'258	26'101	28'800
9027	124	Bel-Air, ch. de, 14	2000	Neuchâtel	18/06/2010	36%	4'996	3'078	8'500
2095	0082	Plateires, ch. des, 12	1009	Pully	19/06/2010	93%	291	18'043	19'300
7811	280	Romont, rte de, 70	1678	Siviriez	18/06/2010	55%	808	1'091	2'000
3807		Hêtres, ch. des, 1, 3	1450	Ste-Croix	19/06/2010	2%	1'855	44	2'000
3800		Grandson, av. de, 21	1400	Yverdon-les-Bains	18/06/2010	0%	9'500	0	10'000
					Total		144'663		

DÉTAIL | HISTORIQUE

DETAIL : affiche toutes les données de la cuve sélectionnée (voir ‘Détails’).

HISTORIQUE : affiche l’historique des mesures sous forme de graphe (voir menu ‘Historique-Graphe’).

3.3 Autonomies

Cet écran affiche la liste des autonomies en nombre de jour et la date à laquelle le niveau X en % (par défaut 30%) sera atteint. La consommation moyenne (litres par jour) est calculée sur un intervalle de temps de 20 jours.

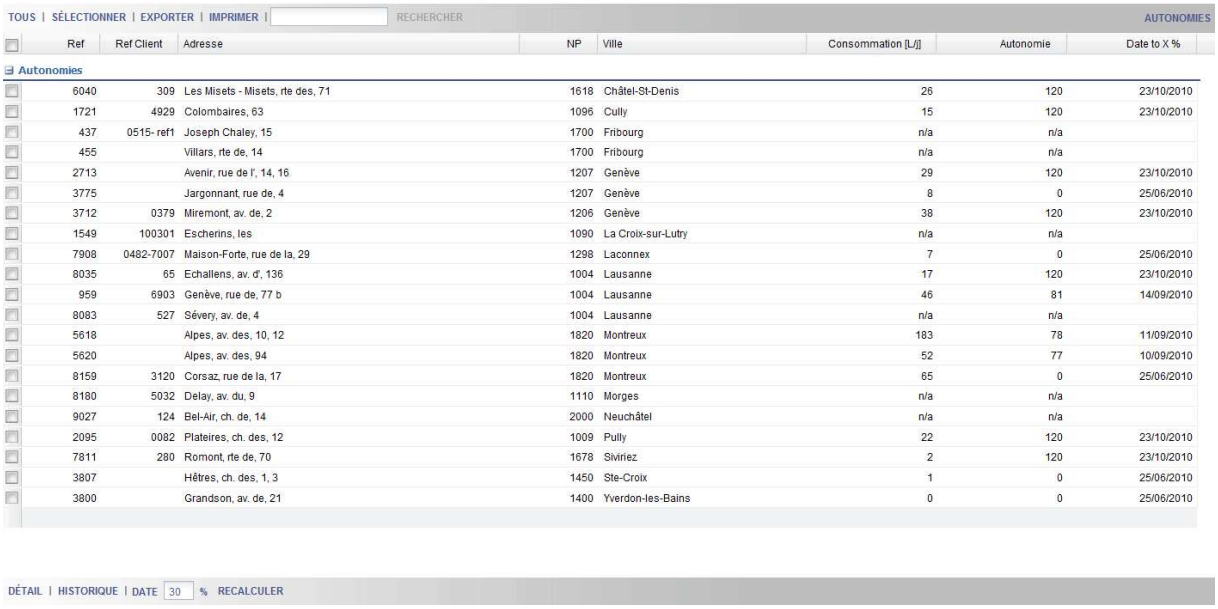

Ref	Ref Client	Adresse	NP	Ville	Consommation [L/j]	Autonomie	Date to X %
Autonomies							
6040	309	Les Misets - Misets, rte des, 71	1618	Châtel-St-Denis	26	120	23/10/2010
1721	4929	Colombaires, 63	1096	Cully	15	120	23/10/2010
437	0515- ref1	Joseph Chaley, 15	1700	Fribourg	n/a	n/a	
455		Villars, rte de, 14	1700	Fribourg	n/a	n/a	
2713		Avenir, rue de l', 14, 16	1207	Genève	29	120	23/10/2010
3775		Jargonnant, rue de, 4	1207	Genève	8	0	25/06/2010
3712	0379	Miremont, av. de, 2	1206	Genève	38	120	23/10/2010
1549	100301	Escherins, les	1090	La Croix-sur-Lutry	n/a	n/a	
7908	0482-7007	Maison-Forte, rue de la, 29	1298	Laconnex	7	0	25/06/2010
8035	65	Echallens, av. d', 136	1004	Lausanne	17	120	23/10/2010
959	6903	Genève, rue de, 77 b	1004	Lausanne	46	81	14/09/2010
8083	527	Sévery, av. de, 4	1004	Lausanne	n/a	n/a	
5618		Alpes, av. des, 10, 12	1820	Montreux	183	78	11/09/2010
5620		Alpes, av. des, 94	1820	Montreux	52	77	10/09/2010
8159	3120	Corsaz, rue de la, 17	1820	Montreux	65	0	25/06/2010
8180	5032	Delay, av. du, 9	1110	Morges	n/a	n/a	
9027	124	Bel-Air, ch. de, 14	2000	Neuchâtel	n/a	n/a	
2095	0082	Plateires, ch. des, 12	1009	Pully	22	120	23/10/2010
7811	280	Romont, rte de, 70	1678	Siviriez	2	120	23/10/2010
3807		Hêtres, ch. des, 1, 3	1450	Ste-Croix	1	0	25/06/2010
3800		Grandson, av. de, 21	1400	Yverdon-les-Bains	0	0	25/06/2010

DETAIL :affiche toutes les données de la cuve sélectionnée (voir menu ‘Détails’).

HISTORIQUE : affiche l’historique des mesures sous forme de graphe (voir menu ‘Historique-Graphe’).

DATE X% RECALCULER : permet de modifier le seuil et de calculer à nouveau l’autonomie et la date à laquelle ce niveau sera atteint.

3.4 Stock en soute

Liste des niveaux en cuve à la date du jour.

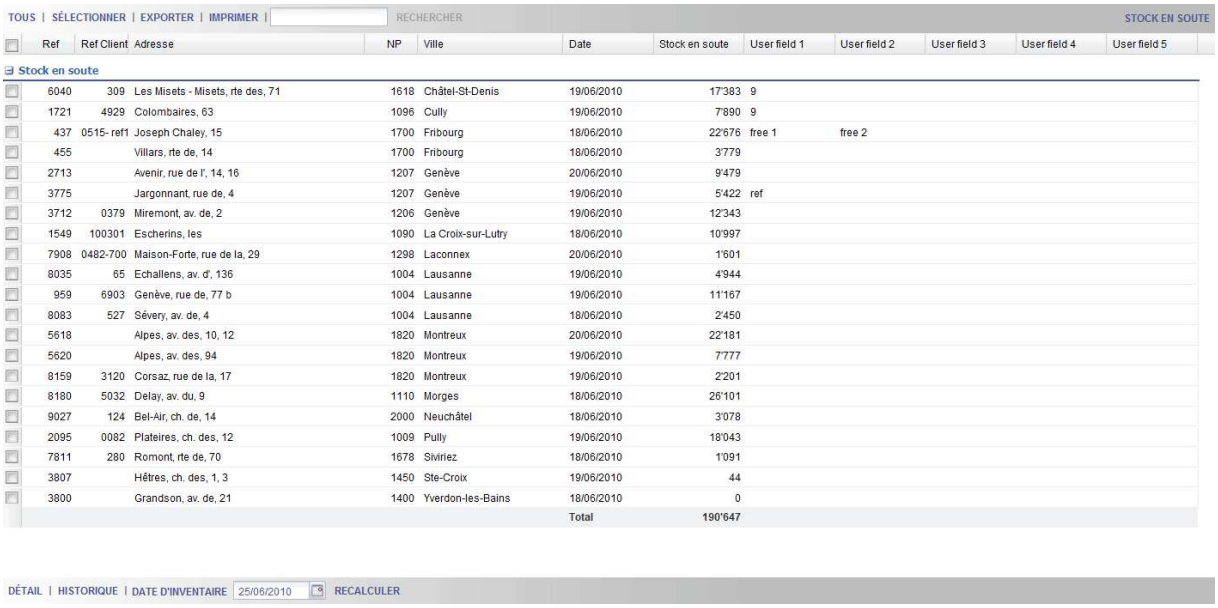

TOUS | SÉLECTIONNER | EXPORTER | IMPRIMER | RECHERCHER STOCK EN SOUTE

Ref	Ref Client	Adresse	NP	Ville	Date	Stock en soute	User field 1	User field 2	User field 3	User field 4	User field 5
Stock en soute											
6040	309	Les Misets - Misets, rte des, 71	1618	Châtel-St-Denis	19/06/2010	17'383	9				
1721	4929	Colombaires, 63	1096	Cully	19/06/2010	7'890	9				
437	0515- ref1	Joseph Chaley, 15	1700	Fribourg	18/06/2010	22'676	free 1	free 2			
455		Villars, rte de, 14	1700	Fribourg	18/06/2010	3'779					
2713		Avenir, rue de l', 14, 16	1207	Genève	20/06/2010	9'479					
3775		Jargonnant, rue de, 4	1207	Genève	19/06/2010	5'422	ref				
3712	0379	Miremont, av. de, 2	1206	Genève	19/06/2010	12'343					
1549	100301	Escherins, les	1090	La Croix-sur-Lutry	18/06/2010	10'997					
7908	0482-700	Maison-Forte, rue de la, 29	1298	Laconnex	20/06/2010	1'601					
8035	65	Echallens, av. d', 136	1004	Lausanne	19/06/2010	4'944					
959	6903	Genève, rue de, 77 b	1004	Lausanne	19/06/2010	11'167					
8083	527	Sévery, av. de, 4	1004	Lausanne	18/06/2010	2'450					
5618		Alpes, av. des, 10, 12	1820	Montreux	20/06/2010	22'181					
5620		Alpes, av. des, 94	1820	Montreux	19/06/2010	7'777					
8159	3120	Corsaz, rue de la, 17	1820	Montreux	19/06/2010	2'201					
8180	5032	Delay, av. du, 9	1110	Morges	18/06/2010	26'101					
9027	124	Bel-Air, ch. de, 14	2000	Neuchâtel	18/06/2010	3'078					
2095	0082	Plateires, ch. des, 12	1009	Pully	19/06/2010	18'043					
7811	280	Romont, rte de, 70	1678	Siviriez	18/06/2010	1'091					
3807		Hêtres, ch. des, 1, 3	1450	Ste-Croix	19/06/2010	44					
3800		Grandson, av. de, 21	1400	Yverdon-les-Bains	18/06/2010	0					
					Total	190'647					

DÉTAIL | HISTORIQUE | DATE D'INVENTAIRE 25/06/2010 RECALCULER

DETAIL : affiche toutes les données de la cuve sélectionnée (voir menu ‘Détails’).

HISTORIQUE : affiche l’historique des mesures sous forme de graphe (voir menu ‘Historique-Graphe’).

DATE D’INVENTAIRE 10.05.2010 RECALCULER : après avoir modifié la date d’inventaire, cliquer sur ‘RECALCULER’ pour avoir les niveaux des cuves à cette date.

3.5 Liste de consommations

Liste qui affiche la consommation annuelle pour toutes les cuves.

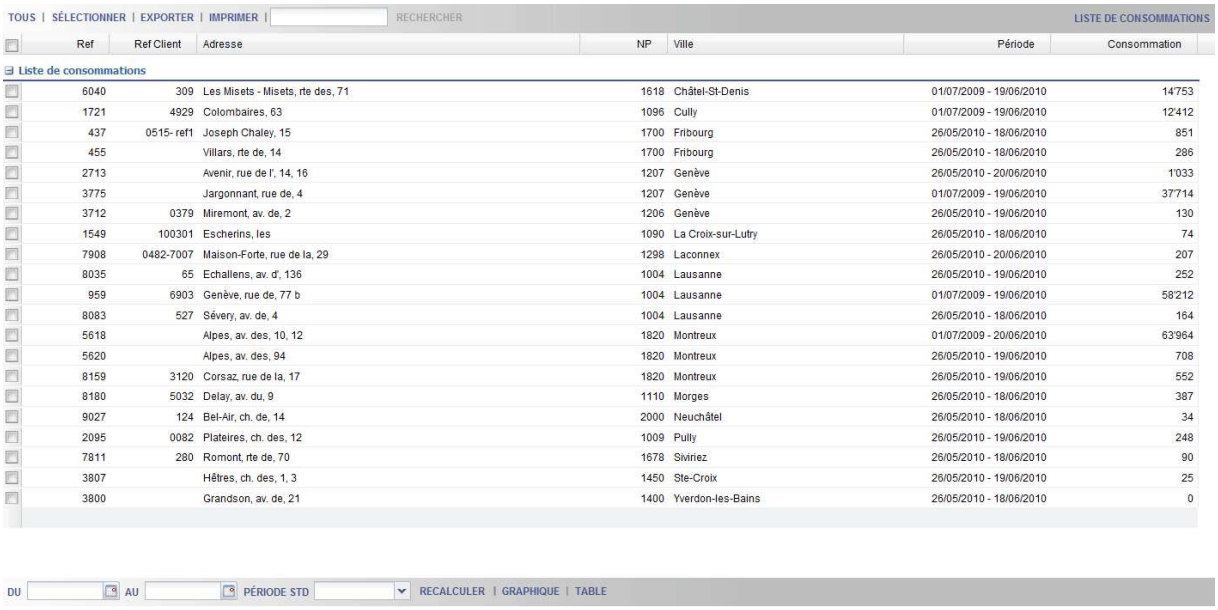

Ref	Ref Client	Adresse	NP	Ville	Période	Consommation
Liste de consommations						
6040	309	Les Misets - Misets, rte des, 71	1618	Châtel-St-Denis	01/07/2009 - 19/06/2010	14'753
1721	4929	Colombaires, 63	1096	Cully	01/07/2009 - 19/06/2010	12'412
437	0515- ref1	Joseph Chaley, 15	1700	Fribourg	26/05/2010 - 18/06/2010	851
455		Villars, rte de, 14	1700	Fribourg	26/05/2010 - 18/06/2010	286
2713		Avenir, rue de l', 14, 16	1207	Genève	26/05/2010 - 20/06/2010	1'033
3775		Jargonnant, rue de, 4	1207	Genève	01/07/2009 - 19/06/2010	37'714
3712	0379	Miremont, av. de, 2	1206	Genève	26/05/2010 - 19/06/2010	130
1549	100301	Escherins, les	1090	La Croix-sur-Lutry	26/05/2010 - 18/06/2010	74
7908	0482-7007	Maison-Forte, rue de la, 29	1298	Laconnex	26/05/2010 - 20/06/2010	207
8035	65	Echallens, av. d', 136	1004	Lausanne	26/05/2010 - 19/06/2010	252
959	6903	Genève, rue de, 77 b	1004	Lausanne	01/07/2009 - 19/06/2010	58'212
8083	527	Sévery, av. de, 4	1004	Lausanne	26/05/2010 - 18/06/2010	164
5618		Alpes, av. des, 10, 12	1820	Montreux	01/07/2009 - 20/06/2010	63'964
5620		Alpes, av. des, 94	1820	Montreux	26/05/2010 - 19/06/2010	708
8159	3120	Corsaz, rue de la, 17	1820	Montreux	26/05/2010 - 19/06/2010	552
8180	5032	Delay, av. du, 9	1110	Morges	26/05/2010 - 18/06/2010	387
9027	124	Bel-Air, ch. de, 14	2000	Neuchâtel	26/05/2010 - 18/06/2010	34
2095	0082	Plateires, ch. des, 12	1009	Pully	26/05/2010 - 19/06/2010	248
7811	280	Romont, rte de, 70	1678	Siviriez	26/05/2010 - 18/06/2010	90
3807		Hêtres, ch. des, 1, 3	1450	Ste-Croix	26/05/2010 - 19/06/2010	25
3800		Grandson, av. de, 21	1400	Yverdon-les-Bains	26/05/2010 - 18/06/2010	0

Permet de définir une période de calcul de consommation, soit en précisant les dates de début et de fin, soit sur une période standard. Le début de la période standard est défini par le champ 'Période Std' (format : jj.mm) dans la vue 'Détails' et peut être différente pour chaque cuve. Cliquer sur RECALCULER pour actualiser l'affichage.

GRAPHIQUE : affiche les consommations mensuelles pour une année (voir menu 'Consommation - graphes').

TABLE : affiche les consommations mensuelles comparées d'année en année (voir menu 'Consommation - table').

3.6 Configurations d'alarme

Cet écran affiche les groupes existants pour les cuves sélectionnées.

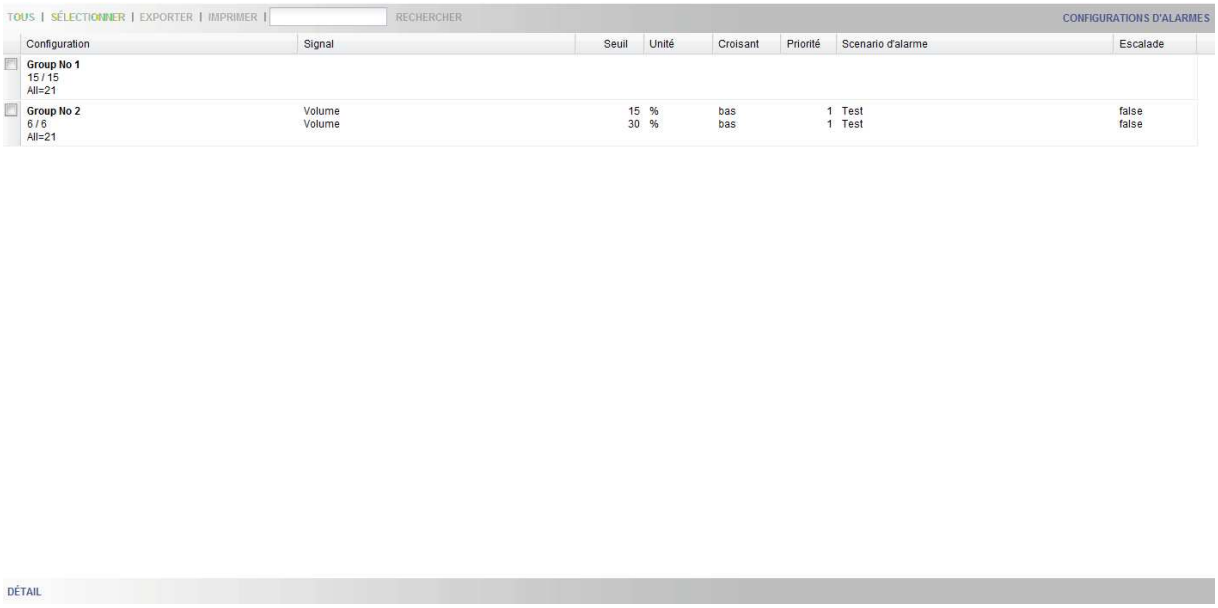

Dans ce cas il y a deux groupes :
Le 'Group No 1' contient quinze cuves, et ce groupe n'a aucune alarme définie.

Le 'Group N°2' contient six cuve. Cette cuve a des alarmes sur 2 niveaux de volume (30 et 15%). L'alarme se déclenche lorsque le niveau passe en dessous du seuil défini (bas). Les adresses mails ou numéros de portable utilisés sont définis dans le scénario (voir menu 'Scenarios d'alarme').
Le champ priorité permet de définir quelle priorité est donnée au niveau d'alarme, mais il n'y a aucune action sur le mail (resp. sms). Il s'agit d'une valeur informative.
Le champ 'Escalade' affiche s'il y a une action d'escalade définie dans la configuration des alarmes.

DETAIL : affiche la liste des cuves qui se trouvent dans le groupe sélectionné.

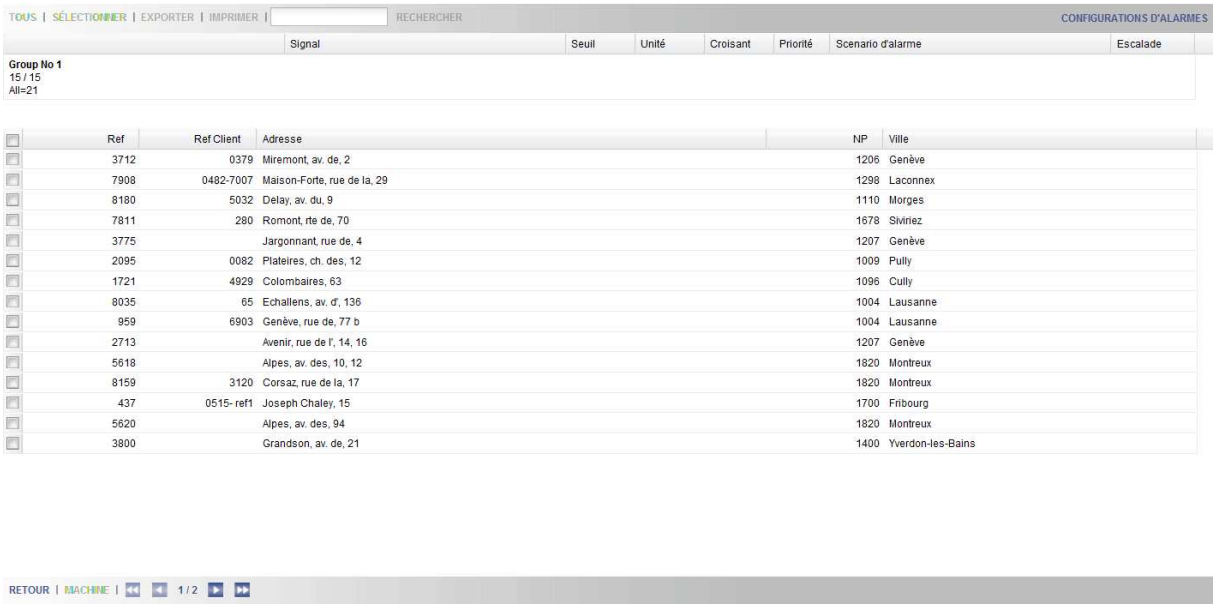

RETOUR : retourne à l'écran précédant.

MACHINE : affiche le détail des niveaux d'alarme pour la ou les cuves sélectionnées.

RETOUR : retourne à l'écran précédant.

EDIT : ouvre une fenêtre pour modifier, supprimer ou ajouter un niveau d'alarme.

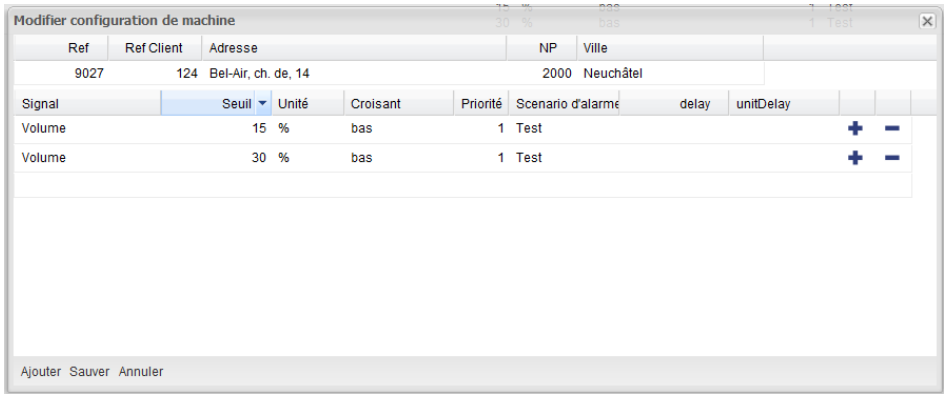

Pour modifier une ligne, il suffit de cliquer sur un champ pour l'éditer, modifier et cliquer sur 'Sauver'.

Pour supprimer une ligne, cliquer sur le '-'.

Pour ajouter une ligne, cliquer sur 'Ajouter', remplir les champs et sauver :

- Signal : choisir 'Volume'
- Seuil : niveau qui va déclencher l'alarme
- Unité : %
- Croisant : bas = alarme déclenchée lorsque le signal passe en dessous du seuil, haut = alarme déclenchée lorsque le signal passe en dessus du seuil.
- Priorité : 1 – 9 définit un niveau de priorité. Les alarmes déclenchées par les niveaux qui se trouvent en priorité 1 apparaissent en rouge dans l'écran 'Alarmes'.
- Scénario : choisir le scénario déjà défini qui sera appliqué lors du déclenchement de l'alarme.

Les deux champs suivant permettent de définir une action d'escalade, c'est-à-dire d'exécuter une nouvelle action dans un intervalle de temps après l'alarme. Pour rajouter une escalade à l'alarme, cliquer sur + et remplir les champs 'Scenario d'alarme', 'delay' et 'unitDelay'

- delay : Nombre d'heures ou de jours de délai entre l'alarme et l'action d'escalade.
- unitDelay : h = heures, j = jours

3.7 Détails

Toutes les données des cuves sont affichées. Il est possible de demander le stock à une date autre que celle d'aujourd'hui.

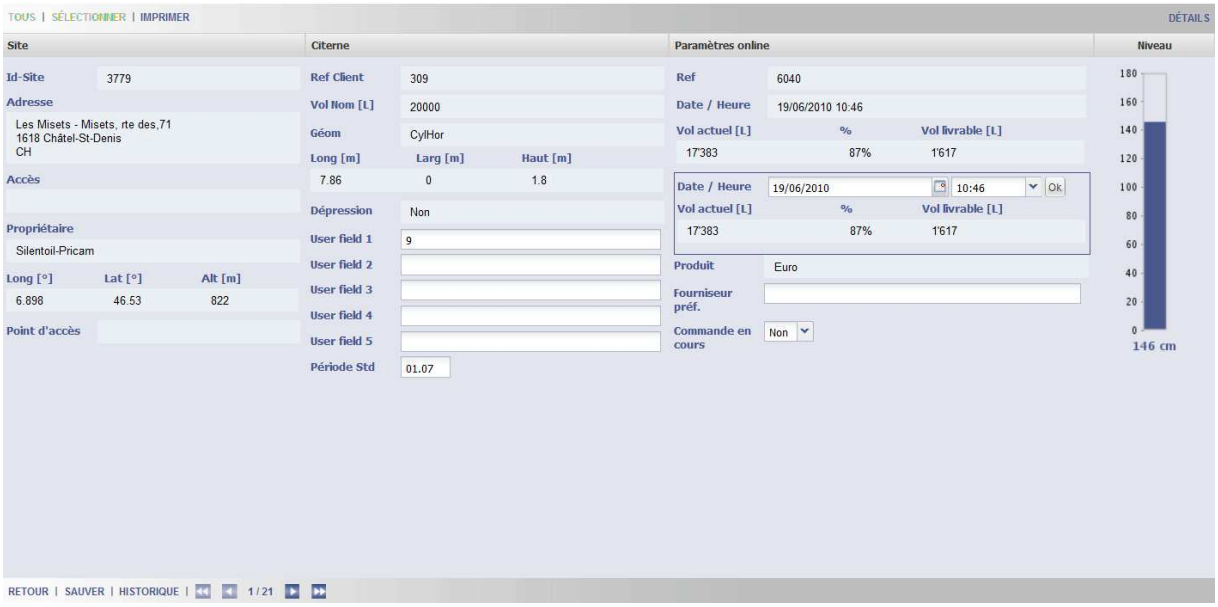

RETOUR : retourne à l'écran précédant.

SAUVER : enregistre les modifications apportées aux champs libres.

HISTORIQUE : affiche l'historique des mesures sous forme de graphe (voir menu 'Historique-Graphe').

: permet de naviguer d'une cuve à l'autre.

3.8 Historique-graphe

Affiche l'historique des mesures de la cuve sélectionnée.

RETOUR : retourne à l'écran précédant.

La période d'affichage peut être modifiée en choisissant l'intervalle de temps et la date de la fin de l'intervalle. Cliquer sur 'RECALCULER' pour actualiser la courbe.

: permet de naviguer d'une cuve à l'autre.

3.9 Remplissages.

Affiche la liste des remplissages détectés pour une cuve. Le volume des remplissages détectés peuvent apparaître en 3 couleurs :

- en vert: très bonne fiabilité de la détection du remplissage et du volume détecté.
- en orange: très bonne fiabilité de la détection du remplissage mais le volume détecté est à vérifier.
- en rouge: ce remplissage est incertain (par exemple : ce cas peut apparaître lors de la révision de cuves, …)

Permet de définir une période pour laquelle les remplissages détectés dans cet intervalle de temps sont affichés. Cliquer sur 'RECALCULER' pour actualiser la liste.

AJOUTER : permet d'ajouter un remplissage qui n'aurait pas été détecté. Une fenêtre s'ouvre avec les renseignements à fournir

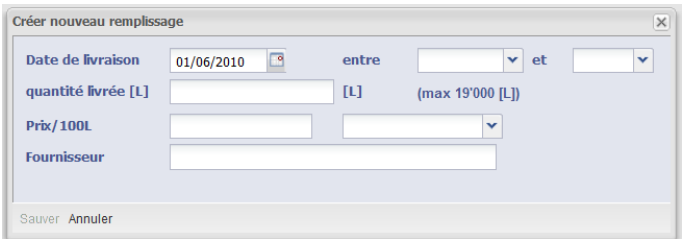

MODIFIER : permet de modifier les informations du remplissage sélectionné.

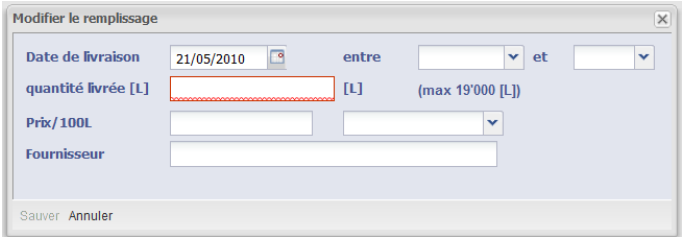

SUPPRIMER : permet de supprimer le remplissage sélectionné.

permet de naviguer d'une cuve à l'autre.

3.10 Consommation - graphes

Graphique affichant les consommations mensuelles pour une année.

Permet de définir un période pour l'affichage du graphique, soit en précisant les dates de début et de fin, soit sur une période standard. Le début de la période standard est défini par le champ 'Période Std' (format : jj.mm) dans la vue 'Détails' et peut être différente pour chaque cuve. Le champ suivant le choix de la période standard permet de calculer les consommations par jour, mois ou année. Cliquer sur RECALCULER pour actualiser l'affichage.

RETOUR : retourne à l'écran précédant.

TABLE : affiche les consommations mensuelles comparées d'année en année (voir menu 'Consommation - table').

3.11 Consommation - table

Liste des consommations mensuelles comparées d'année en année.

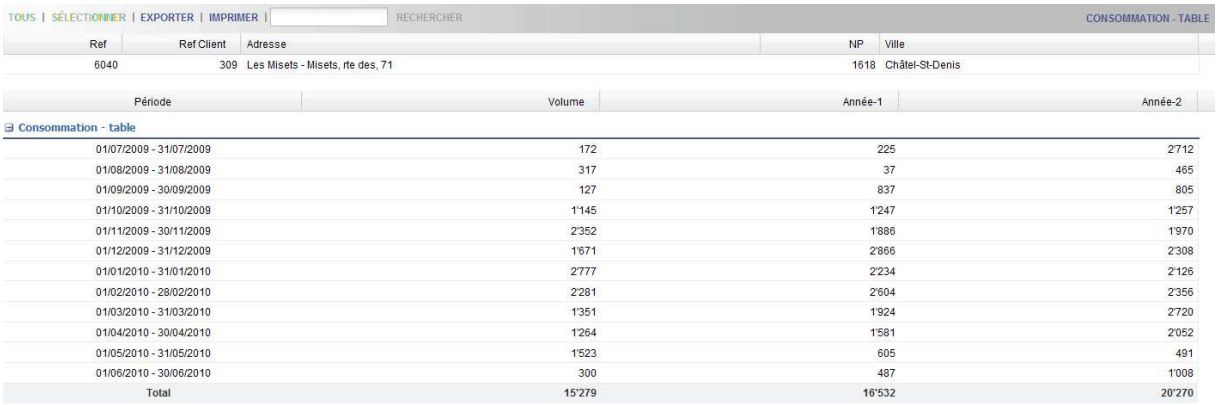
TOUS | SÉLECTIONNER | EXPORTER | IMPRIMER | RECHERCHER CONSOMMATION - TABLE

Ref	Ref Client	Adresse	NP	Ville
6040	309	Les Misets - Misets, rte des, 71	1618	Châtel-St-Denis

Période	Volume	Année-1	Année-2
Consommation - table			
01/07/2009 - 31/07/2009	172	225	2'712
01/08/2009 - 31/08/2009	317	37	465
01/09/2009 - 30/09/2009	127	837	805
01/10/2009 - 31/10/2009	1'145	1'247	1'257
01/11/2009 - 30/11/2009	2'352	1'886	1'970
01/12/2009 - 31/12/2009	1'671	2'866	2'308
01/01/2010 - 31/01/2010	2'777	2'234	2'126
01/02/2010 - 28/02/2010	2'281	2'604	2'356
01/03/2010 - 31/03/2010	1'351	1'924	2'720
01/04/2010 - 30/04/2010	1'264	1'581	2'052
01/05/2010 - 31/05/2010	1'523	605	491
01/06/2010 - 30/06/2010	300	487	1'008
Total	15'279	16'532	20'270

DU AU PÉRIODE STD RECALCULER | RETOUR | GRAPHIQUE | 1 / 21

DU AU PÉRIODE STD 2009 / 2010 MOIS RECALCULER

Permet de définir une période pour les consommations comparées, soit en précisant les dates de début et de fin, soit sur une période standard. Le début de la période standard est défini par le champ 'Période Std' (format : jj.mm) dans la vue Détail et peut être différente pour chaque cuve. Le champ suivant le choix de la période standard permet de calculer les consommations par jour, mois ou année. Cliquer sur RECALCULER pour actualiser l'affichage.

RETOUR : retour à l'écran précédant.

GRAPHIQUE : affiche les consommations mensuelles pour une année (voir menu 'Consommation - graphes').

3.12 Bilans de consommations.

Cet écran permet de calculer un décompte de la consommation sur une période donnée. Il est étroitement lié au service de remplissages.

Ref	Ref Client	Adresse	NP	Ville
6040	309	Les Misets - Misets, rte des, 71	1618	Châtel-St-Denis

Date	Description	litre	Valeur/100L	Valeur	Monnaie	Fournisseur
Bilans de consommations						
01/07/2009	Stock initial	12'673	n/a	n/a	n/a	n/a
01/12/2009	Remplissage	9'464	0.00	0.00	n/a	n/a
21/05/2010	Remplissage	10'000	56.00	5'600.00	CHF	Total
19/06/2010	Stock final	17'168	n/a	n/a	n/a	n/a
	Consommation totale	14'969		n/a	n/a	

Permet de définir une période sur laquelle est calculé le décompte de consommation, soit en précisant les dates de début et de fin, soit sur une période standard. Le début de la période standard est défini par le champ 'Période Std' (format : jj.mm) dans la vue 'Détails' et peut être différente pour chaque cuve. Cliquer sur RECALCULER pour actualiser l'affichage.

MODIFIER : permet de modifier la valeur du stock initial.

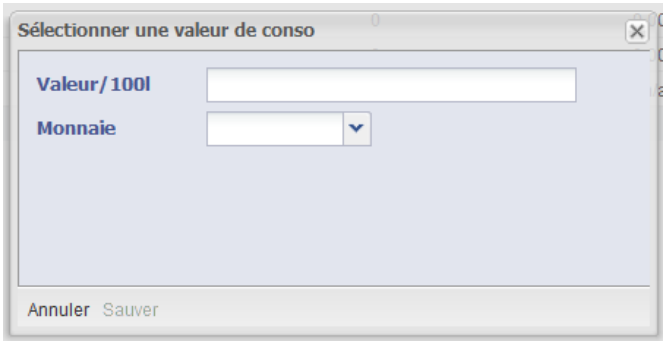

RESET : permet d'enlever la valeur du stock initial.

4 ALARMES

FR | EN | DE | NL | IT
ALARMES
ALARMES
Alarmes
Scenarios d'alarme
SOURCES
EQUIPEMENTS TECHNIQUES
ENERGIE
QUITTER
ADMIN
NAV

4.1 Alarmes

Cet écran affiche la liste des cuves qui sont en alarme depuis 20 jours. Cette vue s'appelle 'VIEW OPEN'.

VIEW CLOSED : affiche la liste des cuves qui ne sont plus en alarme, mais qui l'ont été dans un intervalle de 20 jours. Ce paramètre de 20 jours peut être modifié.

VIEW OPEN : retourne à la liste des cuves qui sont en alarme.
ACTIONS : affiche la liste des actions entreprises pour une cuve.

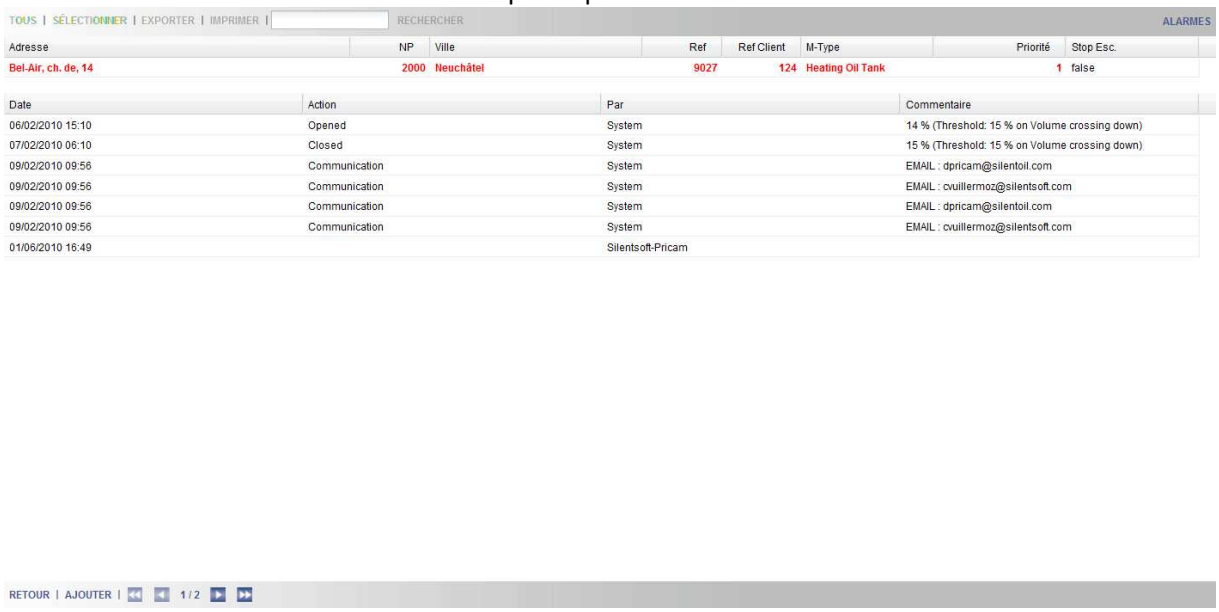
TOUS | SÉLECTIONNER | EXPORTER | IMPRIMER | RECHERCHER ALARMES

Adresse	NP	Ville	Ref	Ref Client	M-Type	Priorité	Stop Esc.
Bel-Air, ch. de, 14	2000	Neuchâtel	9027	124	Heating Oil Tank	1	false

Date	Action	Par	Commentaire
06/02/2010 15:10	Opened	System	14 % (Threshold: 15 % on Volume crossing down)
07/02/2010 06:10	Closed	System	15 % (Threshold: 15 % on Volume crossing down)
09/02/2010 09:56	Communication	System	EMAIL : dpricam@silentoil.com
09/02/2010 09:56	Communication	System	EMAIL : cvuillermoz@silentsoft.com
09/02/2010 09:56	Communication	System	EMAIL : dpricam@silentoil.com
09/02/2010 09:56	Communication	System	EMAIL : cvuillermoz@silentsoft.com
01/06/2010 16:49		Silentsoft-Pricam	

RETOUR | AJOUTER | 1 / 2

RETOUR : retourne à l'écran précédant.

MACHINE : affiche le détail de la cuve sélectionnée (voir menu 'Détails').

NJOURS : permet de modifier l'intervalle de temps entre le passage de l'alarme et aujourd'hui. Cliquer sur 'RECALCULER' pour actualiser la liste.

ACTIONS : affiche la liste des actions entreprises pour une cuve qui se trouve en alarme

RETOUR : retourne à l'écran précédant.
AJOUTER : permet d'ajouter un évènement à la liste des actions.
Evénement = Event : rajoute une action et laisse la cuve en alarme. Evénement = Closing : rajoute une action et ferme l'état d'alarme de la cuve.
Escalade Stop : annule les actions d'escalade définies dans les configurations d'alarmes.

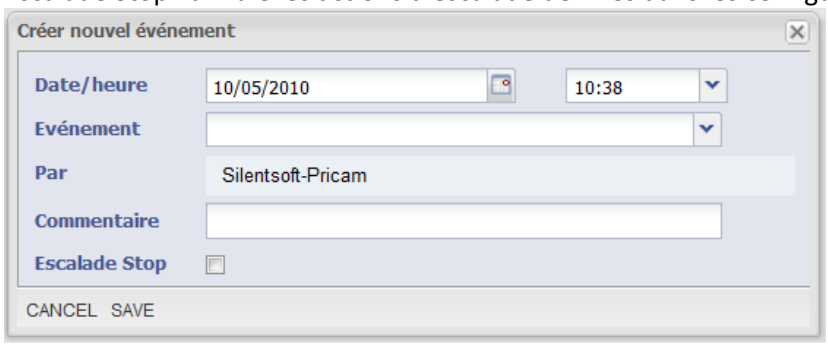

MACHINE : affiche le détail de la ou des cuves sélectionnées.

4.2 Scénarios d'alarme

Cet écran affiche la liste des scénarios existants. Un scénario définit les actions (envoi de mails / sms) à entreprendre lorsqu'une alarme est atteinte.

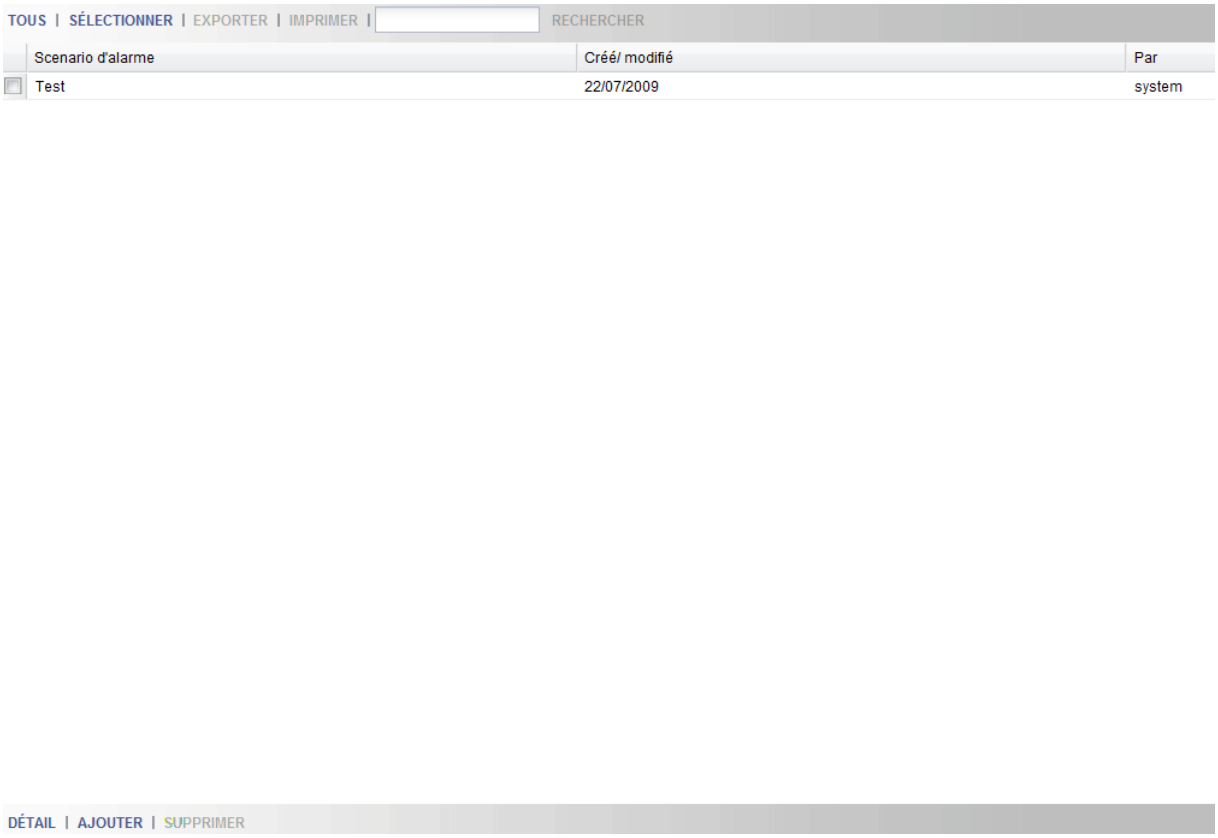

DETAIL : affiche le détail du ou des scénarios sélectionnés.

LISTE : retourne à la liste des scénarios.

AJOUTER : rajoute une destination

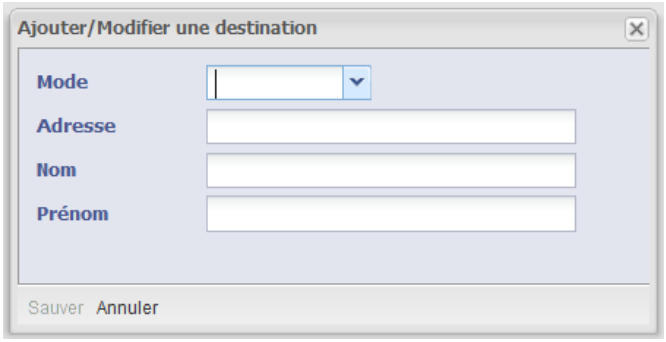

Mode :sélectionner le moyen par lequel sera envoyé l'alarme, Email, Fax (non implémenté) ou SMS.

Adresse : adresse mail ou numéro de portable (avec indicatif international p. ex. +32 pour la Belgique).

Nom et Prénom : facultatifs.

MODIFIER : permet de modifier les informations de la ligne sélectionnée.

AOUTER : permet de créer un nouveau scénario.

SUPPRIMER : supprime le scénario sélectionné.

5 ADMINISTRATION

Si vous n'êtes pas connecté en tant que super user, vous n'avez accès qu'au menu 'Modification du mot de passe'.

5.1 Modification du mot de passe

Pour changer votre mot de passe, saisir l'ancien mot de passe, saisir le nouveau mot de passe et le confirmer pour éviter toute faute de frappe, puis Sauver. Le nouveau mot de passe sera valable lors de la prochaine session.

5.2 Préférences

Cet écran n'est pas accessible si vous n'êtes pas connecté en tant que super user.
Il est possible de personnaliser certains paramètres de 7Days II.

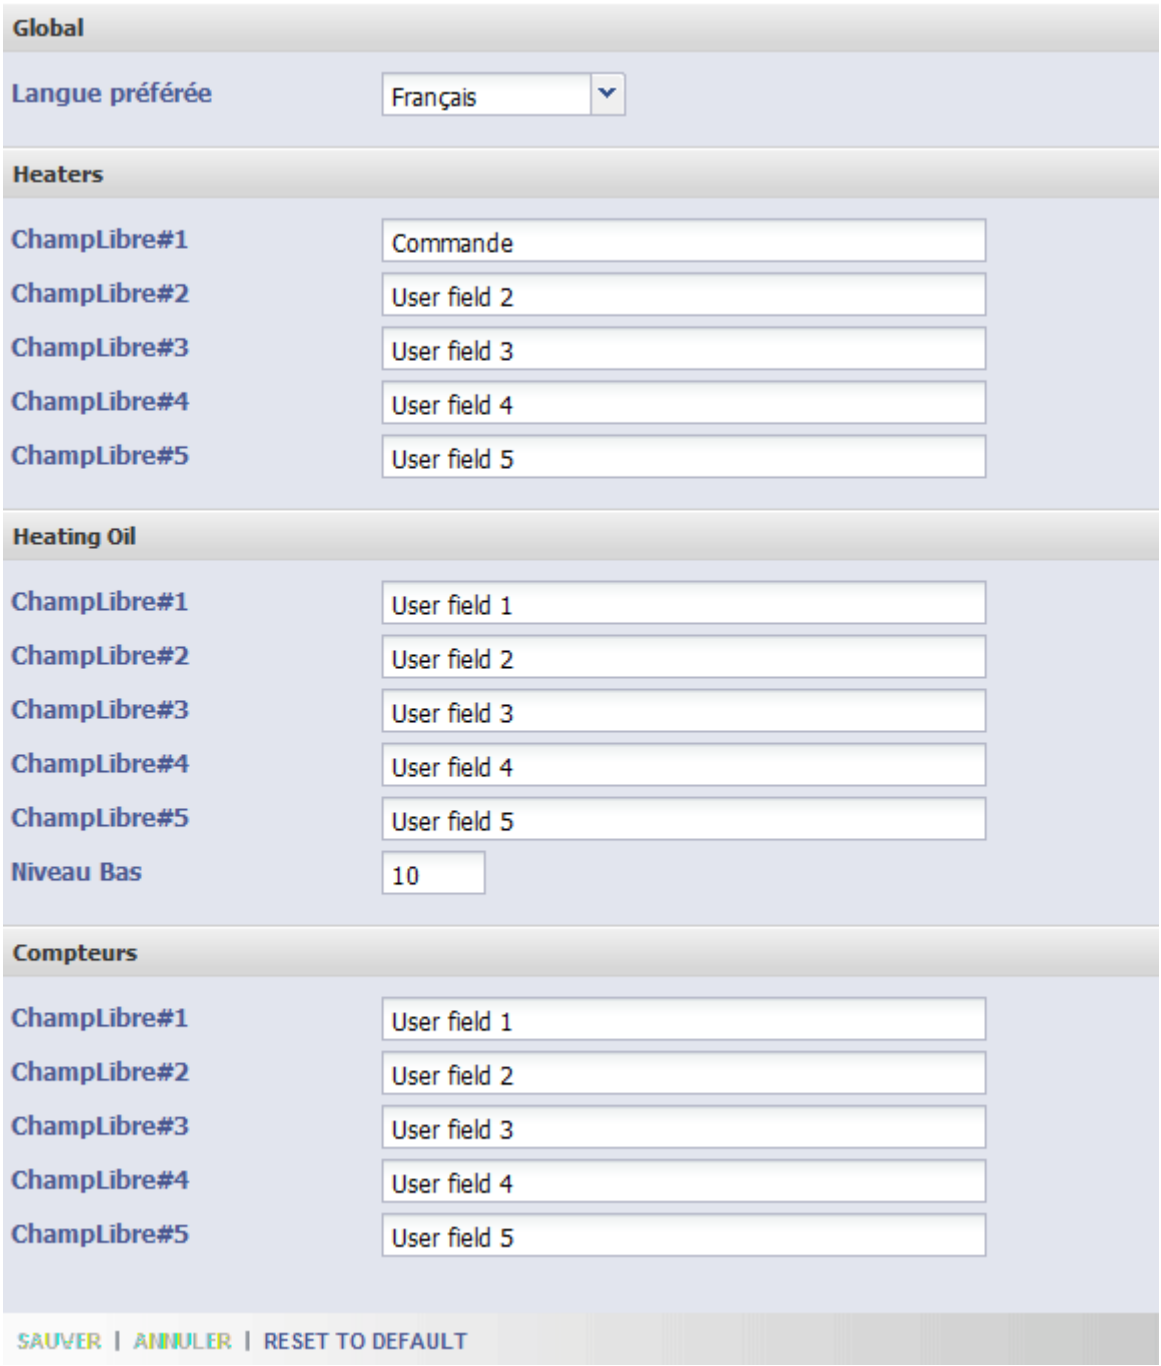

Choix de la langue du site : la langue préférée sera utilisée comme langue par défaut pour tous les utilisateurs, ainsi que pour tous les mails d'alarmes.

Vous avez la possibilité de renommer les champs libres pour les cuves et les compteurs.). Il est également possible de modifier la valeur par défaut du niveau bas qui est utilisé dans le menu 'Niveau bas'.

5.3 Gestion des utilisateurs

Cet écran n'est pas accessible si vous n'êtes pas connecté en tant que super user.
Il permet d'ajouter ou de supprimer des utilisateurs.

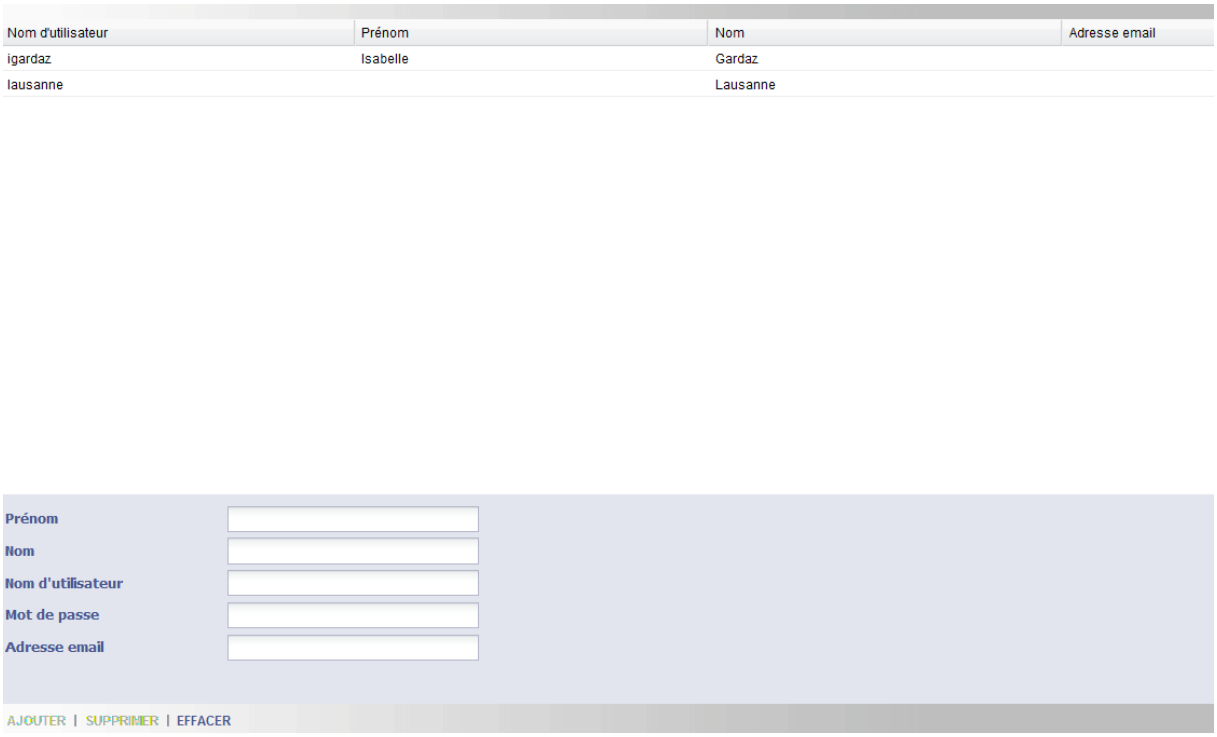

AJOUTER : pour ajouter un utilisateur, il suffit de remplir les champs obligatoires 'Nom d'utilisateur' et 'Mot de passe' puis de cliquer sur 'AJOUTER'

SUPPRIMER : sélectionner d'abord l'utilisateur à supprimer, puis cliquer sur 'SUPPRIMER'

EFFACER : vide les champs.

Remarque : les mots de passe des utilisateurs ne sont pas visibles sur le site. Chaque utilisateur a la possibilité de changer son mot de passe.

5.4 Gestion des pré-sélections utilisateur.

Cet écran n'est pas accessible si vous n'êtes pas connecté en tant que super user.
Il permet d'assigner ou de retirer à un utilisateur existant une ou plusieurs présélections de cuves déjà existantes (pour créer une présélection de cuves voir le chapitre 'Navigation'). Il suffit de sélectionner l'utilisateur voulu, de cocher ou de décocher la ou les présélections et de sauver. L'utilisateur aura accès, par son login, à toutes les cuves qui se trouvent dans les présélections qui lui auront été attribuées.

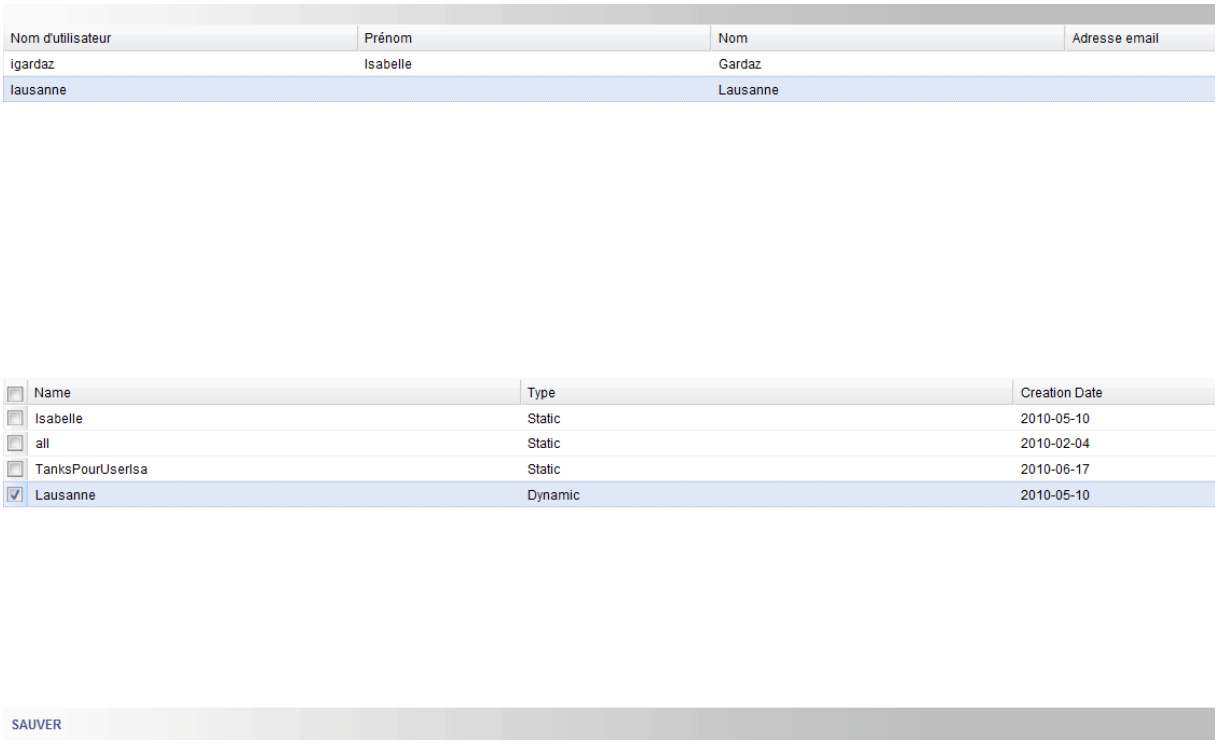

Nom d'utilisateur	Prénom	Nom	Adresse email
igardaz	Isabelle	Gardaz	
lausanne		Lausanne	

	Name	Type	Creation Date
☐	Isabelle	Static	2010-05-10
☐	all	Static	2010-02-04
☐	TanksPourUserIsa	Static	2010-06-17
☑	Lausanne	Dynamic	2010-05-10

SAUVER

6 NAVIGATION

7DAYS
FR | EN | DE | NL | IT
NAVIGATION
Liste complète
Recherche
Présélection
Sélection
ALARMES
SOURCES
EQUIPEMENTS TECHNIQUES
ENERGIE
QUITTER
ADMIN
NAV

6.1 Liste complète

Note : dans le texte ci-dessous est nommé ‘sélection’ la série de cuves sélectionnées. Cette sélection ne deviendra une présélection que lorsqu’elle sera sauvegardée en tant que telle, et donc lorsqu’elle pourra être assignée à un utilisateur.

Cet écran affiche la liste complète des cuves, ainsi que leur position géographique.

TOUS | SÉLECTIONNER | URGENCES | IMPRIMER |

TOUS : annule la sélection en cours et affiche toutes les cuves.
SELECTIONNER : crée une sélection en affichant les cuves qui ont été choisies dans l a liste.
URGENCES : affiche les cuves qui sont en alarme.

SELECT ALL | SELECT NONE | FILTRE

SELECT ALL : sélectionne la liste entière.
SELECT NONE : annule la sélection en cours.
FILTRE : permet de faire une sélection en fonction du type de machine équipée.

6.2 Recherche

Cet écran est un masque de recherche sur différents critères. Cliquer sur 'TEST' pour avoir le résultat de la recherche et créer ainsi une sélection de cuves.

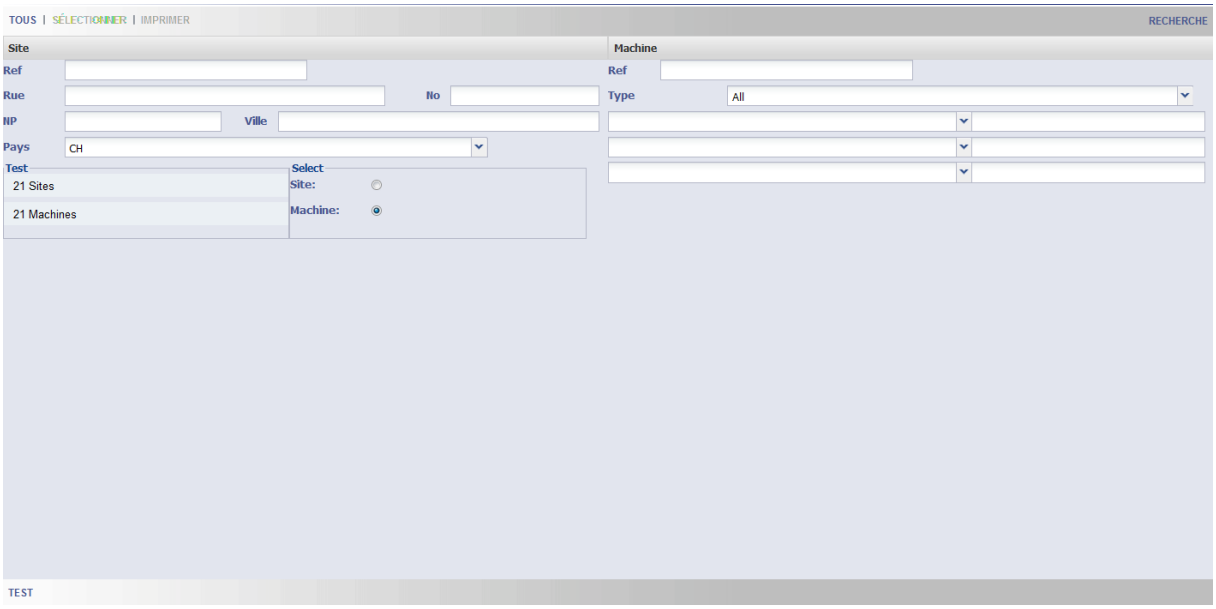

6.3 Présélection

Cet écran affiche la liste de toutes les présélections existantes.

NOUVEAU : permet de sauver la sélection courante en une nouvelle présélection. La sélection courante peut provenir soit d'une sélection manuelle à partir de la liste complète, soit d'un résultat de recherche.
Il suffit de lui donner un nom et de sélectionner un évènement. Statique = le nombre de machines sélectionnée reste fixe, dynamique = le nombre de machines sélectionnée dépend par exemple d'un masque de recherche.

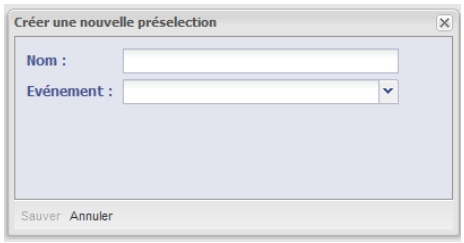

SUPPRIMER : supprime la présélection sélectionnée.

6.4 Sélection
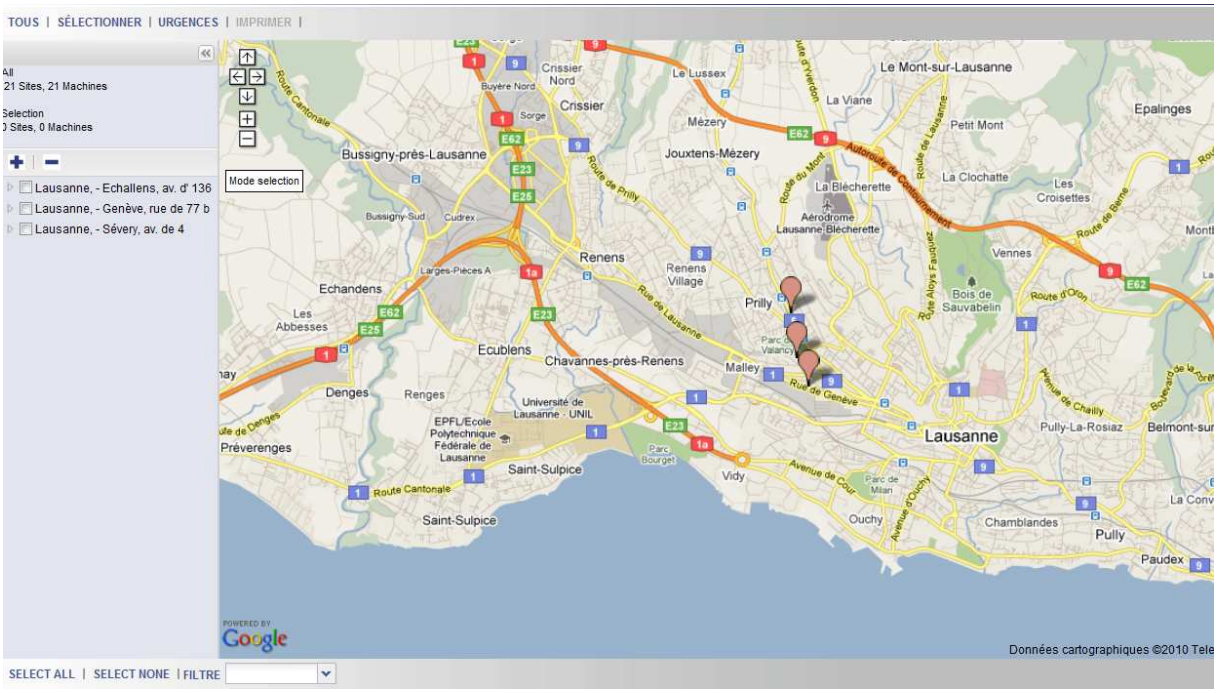
Affiche la situation géographique de la sélection en cours, ou de la présélection sélectionnée sous ‘Présélection’.